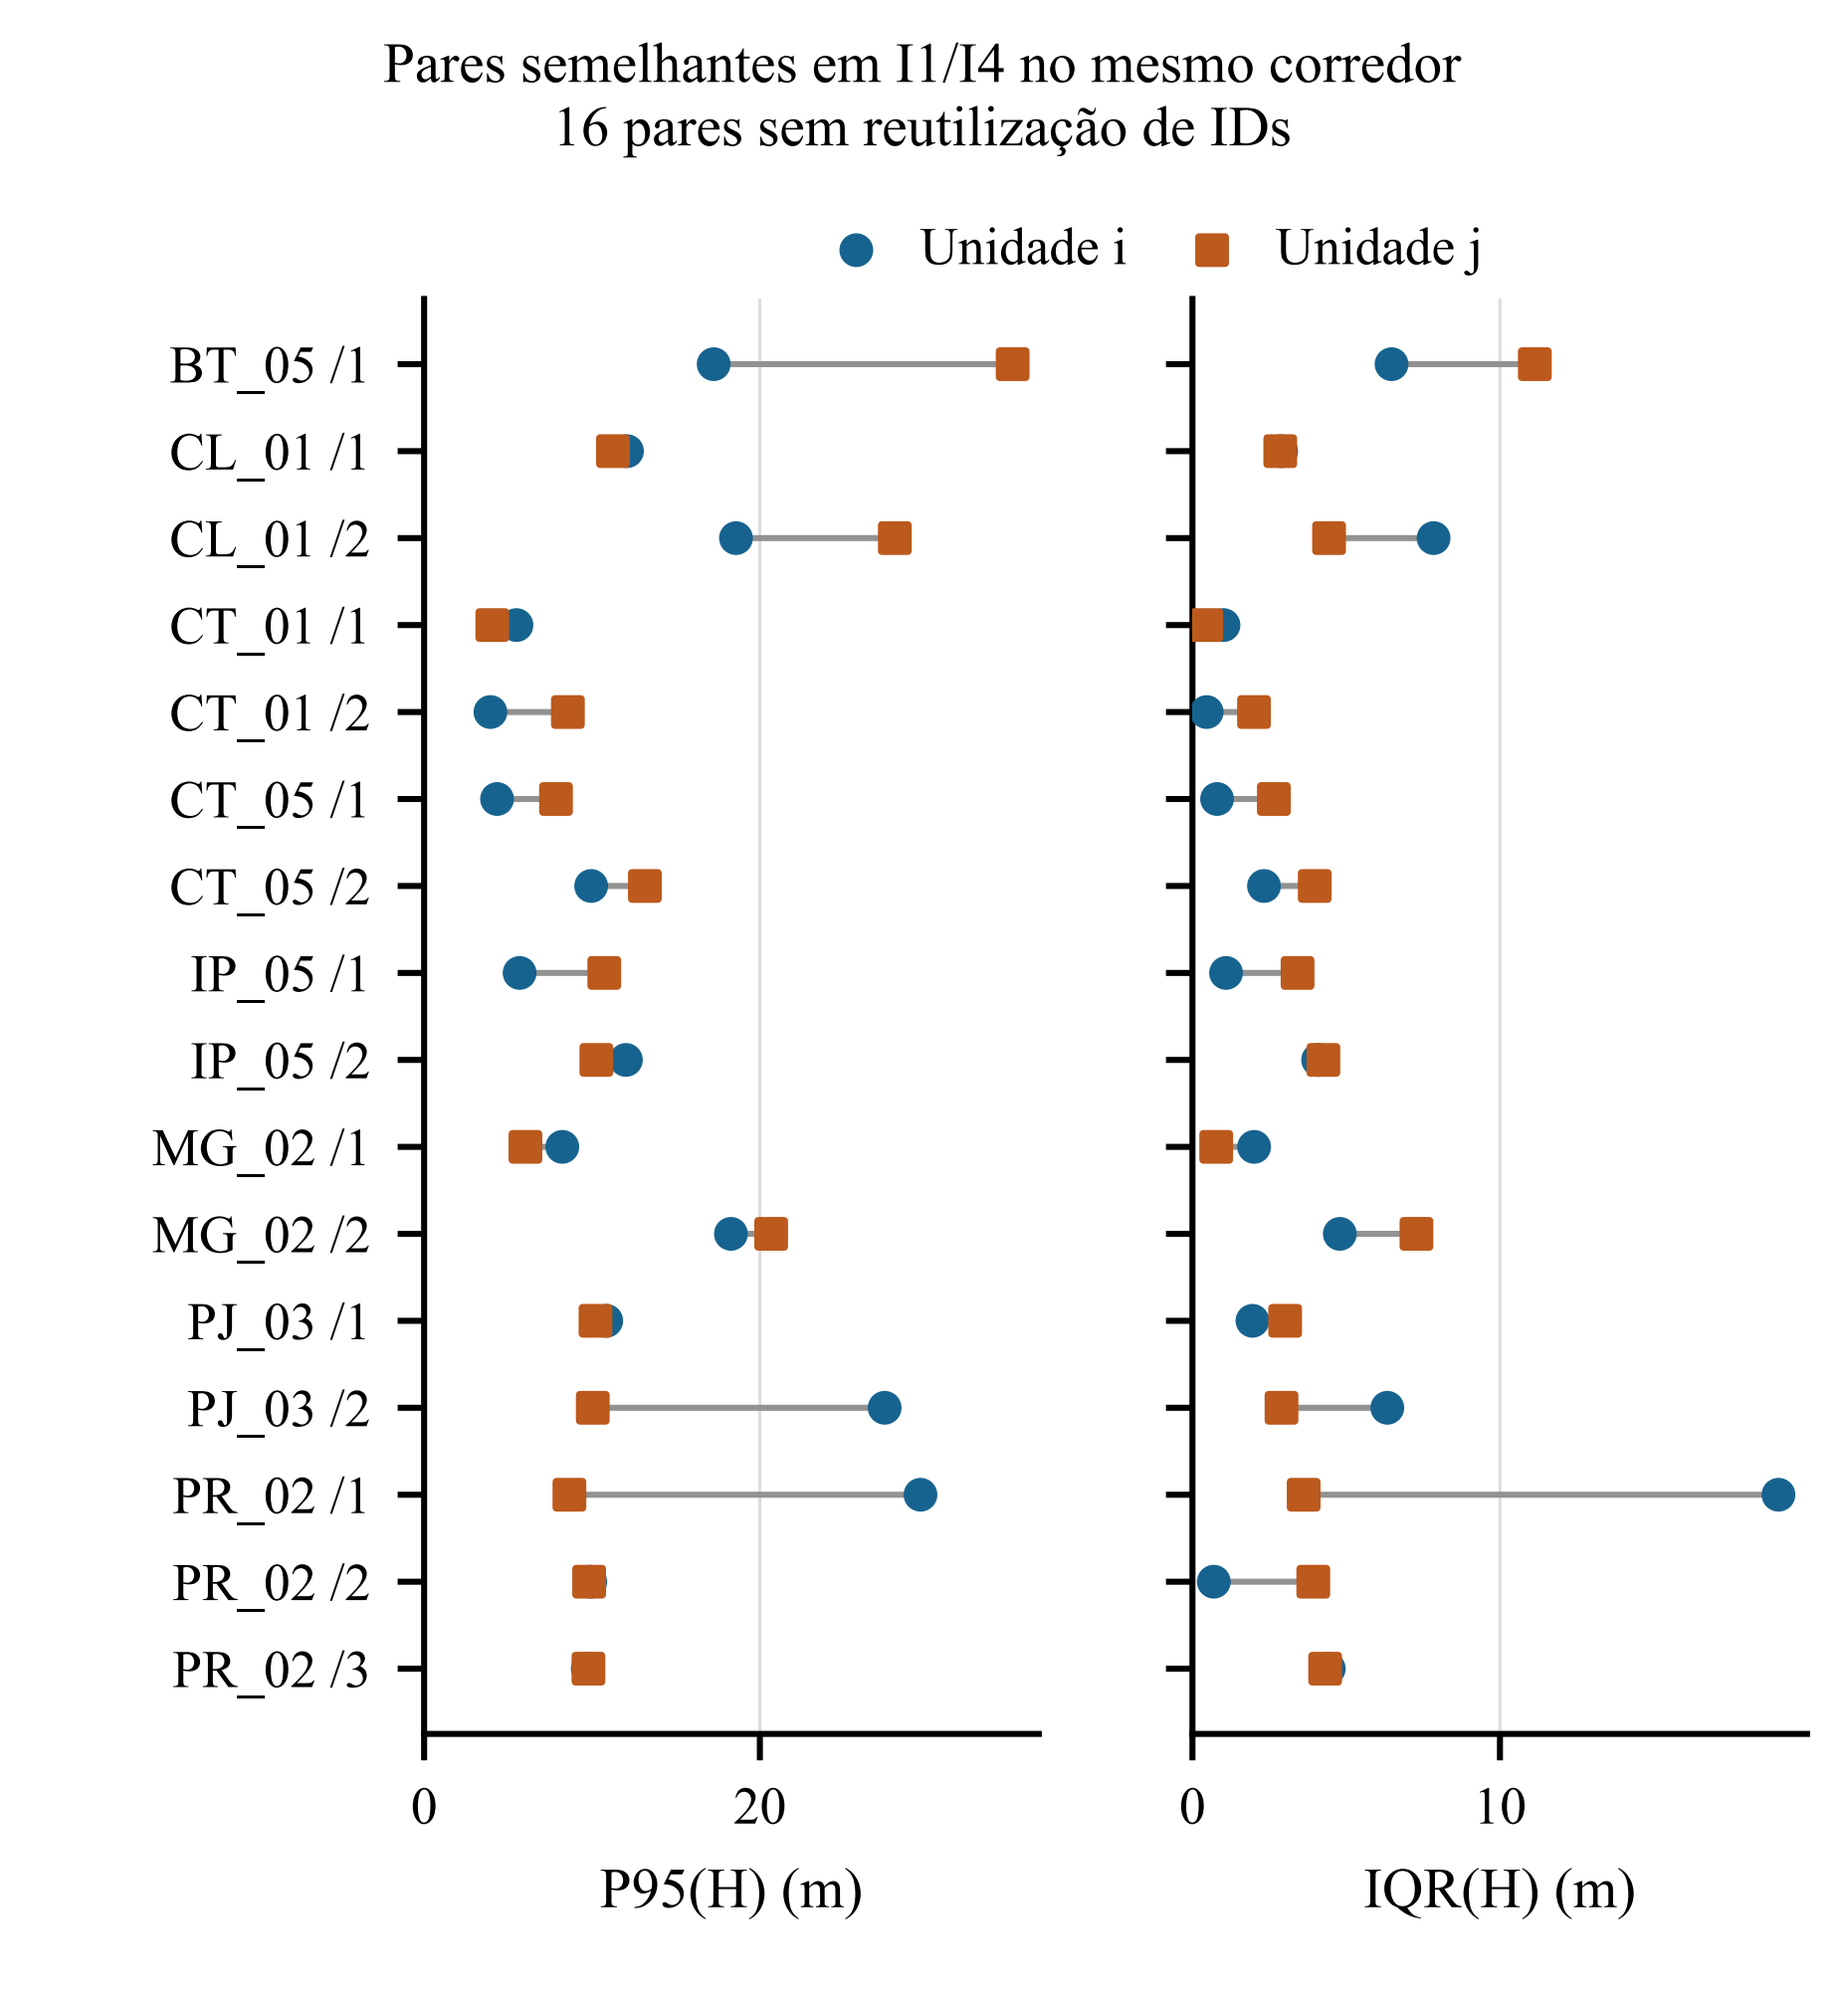
Pares semelhantes em I1/I4 no mesmo corredor
16 pares sem reutilização de IDs
Unidade i
Unidade j
BT_05 /1
CL_01 /1
CL_01 /2
CT_01 /1
CT_01 /2
CT_05 /1
CT_05 /2
IP_05 /1
IP_05 /2
MG_02 /1
MG_02 /2
PJ_03 /1
PJ_03 /2
PR_02 /1
PR_02 /2
PR_02 /3
0
20
P95(H) (m)
0
10
IQR(H) (m)