

*. 현장명: 포스코 광양 광산 리튬 상용화공장 - 2(set)


(등기구업체 - 서한컴파니)

LED BAR - 2300=8(EA)
SMPS (100W)=4(EA)

5.62기

선길이-1.5M

선길이-1.5M

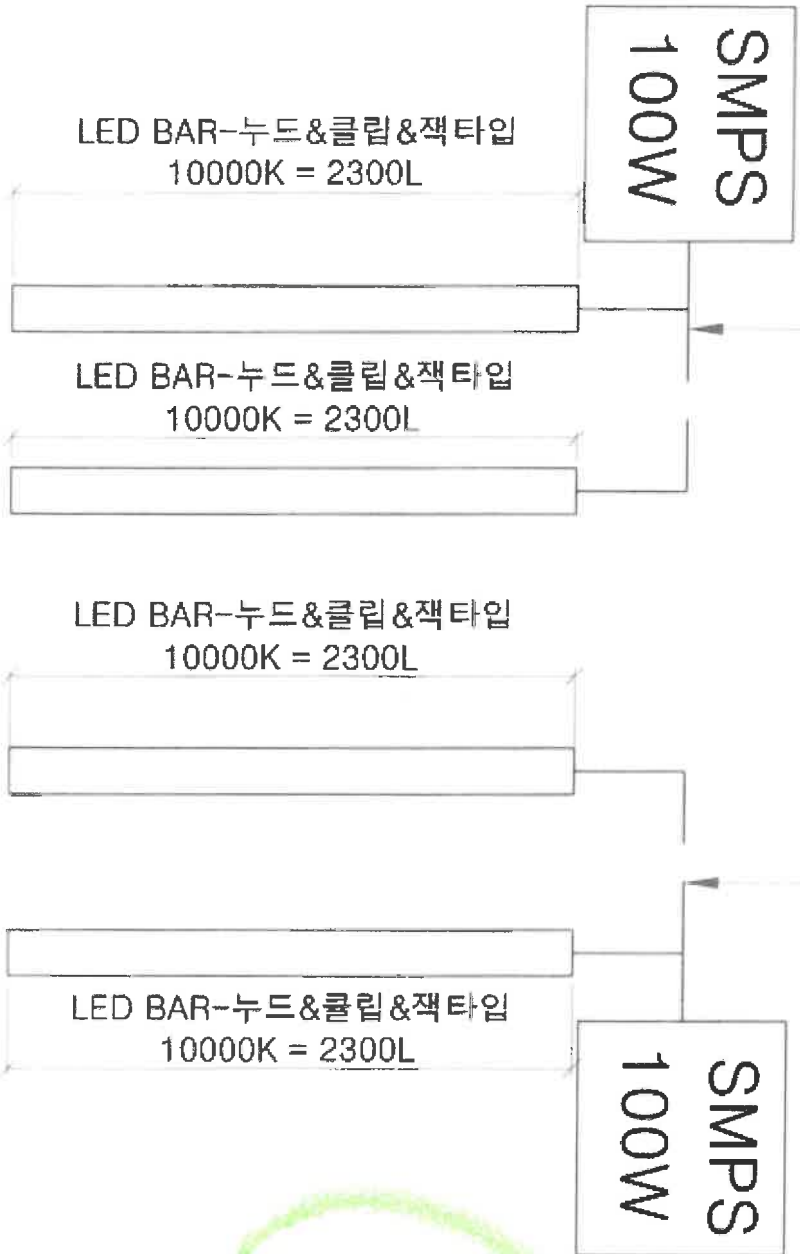

☆ 62기

LED바만 교체

2300=42기

6 / 23

*. 현장명: 포스코 광양 광산 리튬 상용화공장 - 2(set)

(등기구업체 - 서한컴파니)

LED BAR - 1900=9(EA)
SMPS (~~90W~~)=9(EA)

100W

선길이-1.5M

선길이-1.5M

SMPS
~~90W~~ 100W

LED BAR-누드&클립&잭 타입
10000K = 1900L

LED BAR-누드&클립&잭 타입
10000K = 1900L

LED BAR-누드&클립&잭 타입
10000K = 1900L

LED BAR-누드&클립&잭 타입
10000K = 1900L

SMPS
~~90W~~ 100W

8221

12P810Z 1221

1P00=42A

2000