




G.A.C.P

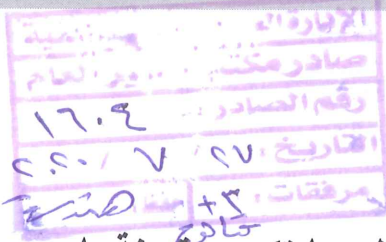

السادة / شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية

تحية طيبة... وبعد ؛

تهدى الإدارة العامة للحماية المدنية أطيح تحياتها لسيادتكم مقرونة باسمى ايات التقدير

ايماء لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بشأن طلب فحص طلبية الاطفاء ماركة

SPP بمعدل تصريف ١٠٠٠ جالون/دقيقة بضغط ١٠ بار وذلك لتركيبها بمشروع

انشاء نادى الفروسية بالبساتين .

نتشرف ان نرسل لسيادتكم التقرير المعد فى هذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

٢٠٢٠/٧/٢٥

نقيب /

لرأى /

لواء /

أسامة فاروق

مدير الادارة العامة للحماية المدنية





G.A.C.P

تقرير

ايحاء لكتاب شركة المستقبل للاعمال الاستثمارية الوارد للادارة بشأن طلب فحص
طلبة الاطفاء ماركة SPP بمعدل تصريف ١٠٠٠ جالون/دقيقة بضغط ١٠ بار وذلك
لتركيبها بمشروع انشاء نادى الفروسية بالبساتين .

وبناء على ما تأثر من السيد اللواء/ وكيل الادارة للاطفاء لادارة هندسة الاطفاء وادارة
الحماية المدنية فى الصناعة للدراسة والفحص فقد تشكلت لجنة برئاسة السيد العميد/ ماجد
محمد عبدالخالق - مدير ادارة الحماية المدنية فى الصناعة وعضوية كلا من :-

- السيد المقدم مهندس / احمد حسن خطاب - مدير ادارة هندسة الاطفاء
- السيد النقيب مهندس / رامى محمد الرامى - ادارة هندسة الاطفاء

• الفحص :-

• بالنسبة للطلبة :

- مقدم كتالوج لطلبة اطفاء حريق SPLIT CASE ماركة SPP طراز TD12F
موضح به معدل تصريف الطلبة ١٠٠٠ جالون/دقيقة عند ضغط ١٤٥ رطل لكل
بوصة مربعة اى يعادل ١٠ بار تقريبا بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QXJY.EX272L85 تفيد مطابقة الطلبة
للمواصفات الامريكية .

*** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

• بالنسبة لمحرك الكهرباء :

- مقدم كتالوج موضح به محرك كهرباء ماركة WEG طراز 404/5TS قدرة المحرك
١٢٥ حصان بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة بتردد ٥٠ هرتز عند جهد ٤٠٠ فولت .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QXZF.EX5990 تفيد مطابقة المحرك للمواصفات
الامريكية .

*** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● بالنسبة لمحرك الديزل :

- مقدم كتالوج موضح به محرك ديزل ماركة CLARK طراز JU4H-UF54 قدرة المحرك ١٤٥ حصان بمعدل لفات ٣٠٠٠ لفة / دقيقة .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYLU.EX3342 تفيد مطابقة المحرك للمواصفات الامريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● بالنسبة للوحة التحكم لمحرك الكهرباء :

- مقدم كتالوج للوحة تحكم ماركة TORNATECH طراز GPY .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYZS.EX3971 تفيد مطابقة اللوحة للمواصفات الامريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● بالنسبة للوحة التحكم لمحرك الديزل :

- مقدم كتالوج للوحة تحكم ماركة TORNATECH طراز GPD .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYZS.EX3971 تفيد مطابقة اللوحة للمواصفات الامريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● الرأى :-

● ترى اللجنة قبول الاصناف الاتية :

- طلمبة اطفاء حريق CASE SPLIT ماركة SPP طراز TD12F موضح به معدل تصريف الطلمبة ١٠٠٠ جالون/دقيقة عند ضغط ١٤٥ رطل لكل بوصة مربعة اى يعادل ١٠ بار تقريبا بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .
- محرك كهرباء ماركة WEG طراز 404/5TS قدرة المحرك ١٢٥ حصان بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة بتردد ٥٠ هرتز عند جهد ٤٠٠ فولت .

- محرك ديزل ماركة CLARK طراز JU4H-UF54 قدرة المحرك ١٤٥ حصان
بمعدل لفات ٣٠٠٠ لفة / دقيقة .

- لوحة تحكم لمحرك الكهرباء ماركة TORNATECH طراز GPY .

- لوحة تحكم لمحرك الديزل ماركة TORNATECH طراز GPD .

وذلك لتركيبها بمشروع انشاء نادى الفروسية بالبساتين على ان يتم التنفيذ وفقا لما
هو وارد بالكود المصرى للحريق وتحت اشراف استشارى المشروع ومطابق لمتطلبات
الحماية المدنية فى معدلات التصريف والضغط وعلى ان تكون جميع الملحقات
الموردة مع الطلمبة من الانواع المعتمدة .

وهذا تقرير منا بذلك

٢٠٢٠/٧/٢٥

اعضاء اللجنة :

نقيب مهندس / رامى محمد الرامى

مقدم مهندس / احمد حسن خطاب

رئيس اللجنة :

عميد /

ماجد محمد عبدالخالق

مدير ادارة الحماية المدنية فى الصناعة

