Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Щит распределительный розеточной сети
Data Sheet.
Socket Panel

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ESNUC-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster.
Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Щит распределительный розеточной сети
Data Sheet.
Socket Panel

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ESNUC-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Limited Liability Company «Neftegazengineering»

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик –ООО «РусХимАльянс» / Owner – RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Щит распределительный розеточной сети
Data Sheet.
Socket Panel

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ESNUC-001

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1137746471453 * МОСКВА *
"Нефтегазинжиниринг" "Neftegazengineering" Company Limited

В.Р.Мингалеев
V.R.Mingaleev

2025

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

1. Общие положения 2
1. General 2
2. Лист технических данных на групповой щит розеточной сети/ 2
2. Technical data sheet for Socket Panel 2
2. Приложение А Схема принципиальная электрическая / 4
2. Appendix A. Electrical schematic diagram 4
Лист регистрации изменений / Revision Change Details 5

IFP	03	30.04.25	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Бендерский	Саляхутдинов	Мингалеев
IFP	02	31.08.24	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Зубаиров	Любимова	Трофимов
IFR	01	31.07.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for review	Зубаиров	Любимова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage: DDD	Sheet №: 1 / Total sheets: 5
	Data Sheet. Socket Panel	РУСХИМАЛЬЯНС	

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ESNUC-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и
Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Бендерский			30.04.25	G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Саляхутдинов			30.04.25		Р	1	5
Нач. сек.		Саляхутдинов			30.04.25	Опросный лист. Щит распределительный розеточной сети	НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ		
Н. контр.		Старостюк			30.04.25				
ГИП		Мингалеев			30.04.25				

Согласовано | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

1. Общие положения

1. General

Статус / Status	Ответ (да / нет) / Answer (yes / no)	
Замена существующего оборудования / Replacement of existing equipment	Нет / no	РУСХИМАЛЬЯНС
Вновь вводимое оборудование / Newly introduced equipment	Да / yes	
Предприятие Заказчик / Enterprise Owner	ООО «РусХимАльянс» / RusChemAlliance LLC	
Наименование объекта / Name of object	Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster.Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities / Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства хозяйства	
Наименование титула / Name of title	Насосная станция противопожарного водоснабжения / Fire Water Pump Station	
№ технологической позиции (№ Тега) / № of technological position (№ of Tag)	G0-ESNUC-D88-03	

2. Лист технических данных на групповой щит розеточной сети/

2. Technical data sheet for Socket Panel

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Required values parameters	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
1 Общие характеристики / General characteristics			
2	Количество шкафов, шт. / Quantity of cabinets, pcs.	1	
3	Номинальное напряжение, кВ / Nominal voltage, kV	400	
4	Вид системы заземления щита по ГОСТ Р 50571.2 / Type of shield grounding system according to GOST R 50571.2	TN-S	
5	Наличие УЗИП / Availability SPD	Приложение А / Appendix A	
6	Номинальная мощность (10 % запас), кВА / Nominal power of transformer (10% reserve), kVA	Приложение А / Appendix A	
7	T°C окружающей среды / T°C environment	+10 °C / +35 °C	
8	Влажность / Humidity	60% при +35°C 90% при +20°C / 60% at +35°C 90% at +20°C	
9	Размещение / Placement	Внутреннее / Internal	
10	Допустимая высота установки над уровнем моря, м / Permissible installation height above sea level, m	До 1000 / To 1000	
11	Сейсмостойкость по шкале MSK, баллы /	5	


№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Required values parameters	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	Earthquake resistance on MSK scale, points		
12	Степень защиты / Degree of protection	IP31*	
13	Цвет корпуса / Color of enclosure	RAL 7004	
14	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 / Climatic execution (U, HL) and placement category according to GOST 15150-69	УХЛ4 / UHL4	
15	Исполнение шкафное настенной установки по ГОСТ Р 51321.1-2007 / Cabinet version of wall mounting according to GOST R 51321.1-2007	Да / Yes	
16	Условия обслуживания – одностороннее / Service conditions - one-sided	Да / Yes	
17	Обслуживание переднее / Service front	Да / Yes	
18	Ввод кабелей сверху через кабельные вводы / Cable entry from below via cable glands	Да / Yes	
19	Наличие в шкафах выдвижных элементов (да, нет) / Presence of sliding elements in cabinets (yes, no)	Нет / No	
20	Количество и параметры отходящих и вводных линий согласно схеме / Number and parameters of outgoing and incoming lines according to the scheme	Приложение А / Appendix A	

Примечания:

1. Характеристики, отмеченные «*» уточняются заводом-изготовителем оборудования.
2. Все параметры щита распределительного розеточной сети должны соответствовать документам GLE-(G0-Z00300X0)-EL-PB-002 «Основные принципы проектирования освещения и розеточной цепи», GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-005 «Типовые схемы подключения распределительных щитов», GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-006 «Технические требования на распределительное устройство низкого напряжения».
3. В части рисков, связанных с возможным изменением величины нагрузок и количества потребителей, Поставщик должен учесть 25 % по оборудованному резерву (ошиновка, выключатели, пускозащитная аппаратура, УПП и проч.). Резерв следует применять в процентном отношении к задействованным рабочим фидерам.
4. Поставщик обязан представить в составе РКД опросный лист, выполненный в соответствии с фактическими данными по уточненным техническим характеристикам электропотребителей, полученными от Заказчика.

Notes:

1. Specifications marked with «*» are specified by the equipment manufacturer.
2. All parameters of the socket panel must comply with the documents GLE-(G0-Z00300X0)-EL-PB-002 «Basic Principles of Lighting and Socket Circuit Design», GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-005 «Typical Connection Diagrams. Distribution Boards», GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-006 «Specification for LV Switchgear».
3. In terms of risks related to possible changes in the magnitude of loads and number of consumers, the Supplier shall take into account 25% for the equipped reserve (busbar, circuit breakers, starting and protection equipment, SS etc.). The reserve shall be applied as a percentage of the working feeders involved.
4. The Supplier is obliged to submit as part of the Vendor Documents a questionnaire made in accordance with the actual data on the specified technical characteristics of electrical consumers received from the Customer.

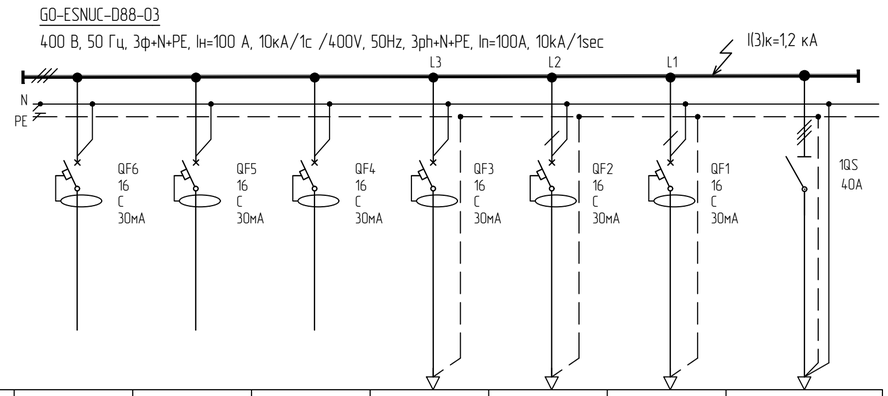

Шины силовые 0,4 кВ / Power buses 0.4 kV								
Схема силовой части / Power circuit diagram								
Обозначение коммутационного аппарата / Designation of switching device			QF6	QF5	QF4	QF3	QF2	QF1	1QF
Максимальный ток линии,А / Maximum line current,A			–	–	–	9,62	9,62	9,62	28,87
Расчетный ток линии,А / Rated line current, A			–	–	–	6,80	6,80	6,80	20,40
Расчетная мощность присоединения, кВт / Estimated connection power, kW			–	–	–	4,24	4,24	4,24	12,72
Коэффициент мощности / Power factor			–	–	–	0,9	0,9	0,9	0,9
Установленная мощность присоединения, кВт / Installed connection power, kW			–	–	–	6,0	6,0	6,0	18,00
Тип пускового устройства фидера / Feeder starter type			–	–	–	SF	SF	SF	–
Коммутационный аппарат / Switching device	Тип коммутационного аппарата / Switching device type		АВДТ32	АВДТ32	АВДТ32	АВДТ32	АВДТ32	АВДТ32	ВН-63
	Тип,характеристика расцепителя / Type, characteristics of the release		C	C	C	C	C	C	–
	In, A		10	10	10	10	10	10	63
	Ir, A		–	–	–	–	–	–	–
	Isd, A		–	–	–	–	–	–	–
	tsd, c		–	–	–	–	–	–	–
	Ii, A		–	–	–	–	–	–	–
	Icu, кА		5	5	5	5	5	5	10
	Uн. привода, В / drive,V		–	–	–	–	–	–	–
Присоединение / Accession	Наименование / Name		Резерв/ Reserve	Резерв/ Reserve	Резерв/ Reserve	Розеточная группа 3 Помещение персонала временного пребывания/ Socket group 3 Temporary stay room	Розеточная группа 2 Маш. зал/ Socket group 2 Engine room	Розеточная группа 1 электро-щитовая/ Socket group 1 Switchgear room	Ввод/Input
	Идентификац. номер / Identification number		–	–	–	–	–	–	GO-ENNUC-D88-01A
Кабель / Cable	Марка / Brand		–	–	–	ВБШвнг(А)-LS-1	ВБШвнг(А)-LS-1	ВБШвнг(А)-LS-1	ВВГнг(А)-LS-1
	Сечение /cross-section		–	–	–	3х4	3х4	3х4	5х16
	Маркировка / Marking		–	–	–	GO-ESNUC-D88-03-WP04-L3	GO-ESNUC-D88-03-WP03-L2	GO-ESNUC-D88-03-WP02-L1	GO-ESNUC-D88-03-WP01
Условное графическое обозначение / Conventional graphic symbol									

Примечания
Тип пускового устройства фидера:
SF – неуправляемый блок субфидеров.

1. Применяются коммутационные аппараты: на вводах и секционных перемычках 4-х полюсные, на отходящих линиях – 3-х полюсные.
2. Тип оборудования указан в качестве аналога. Допускается замена оборудования на аналогичное, с сохранением технических характеристик.

Notes
Starter feeder type:
SF – Subfeeder Unit, Non-Controlled.

1. Switching devices are used: on incoming feeder and bus-tie – 4-pole, on feeder lines – 3-pole.
2. The type of equipment is indicated as an analog. It is allowed to replace the equipment with a similar one, while maintaining the technical characteristics.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-ESNUC-001	Лист 4

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-ESNUC-001_03_AL.DWG

Формат А2

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус / Status	Рев. / Rev.	Место изменения / Location of Changes	Краткое описание изменения / Brief description of the change

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

						GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ESNUC-001	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		5