


螺纹柱 threaded_post_d50x70 $\Phi 50\times 70$ + 外螺纹 $\Phi 26.5\times P3$

下部圆柱 $\Phi 50$ / 高 70 · 上部外螺纹柱高 15, 大径 $\Phi 26.5$ / 小径 $\Phi 24.5$ / 螺距 3 · 壁 2.94 / 米字筋 3.36 / 顶板 3.36 · 总高 85 · 单件承重 100 kg 减薄版 (PETG, 100% 实心)


主视图 (沿 0° 筋全剖) (2:1) 尺寸单位: mm

(外螺纹 右旋单线, 非标; 牙型见详图 A)

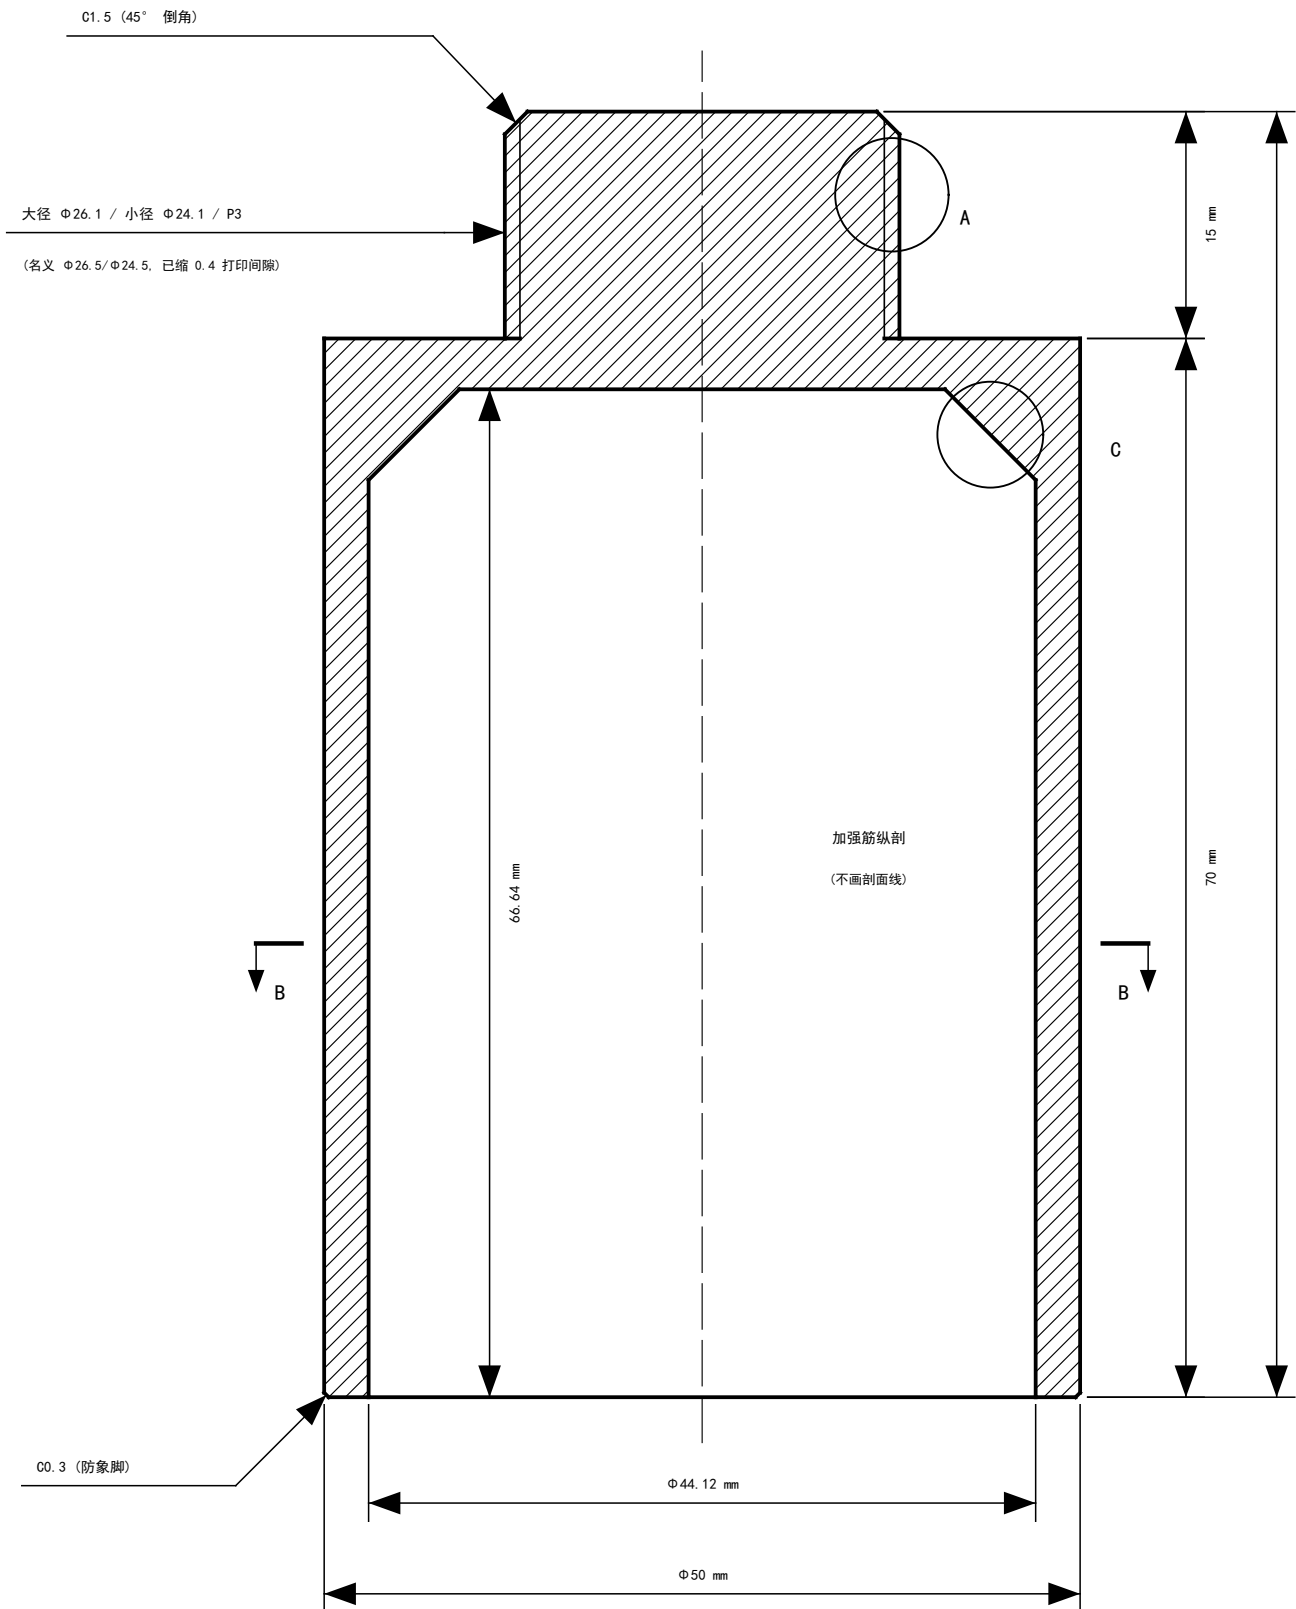


详图 A (20:1)

螺纹牙型 (轴向剖面) 60° 对称梯形

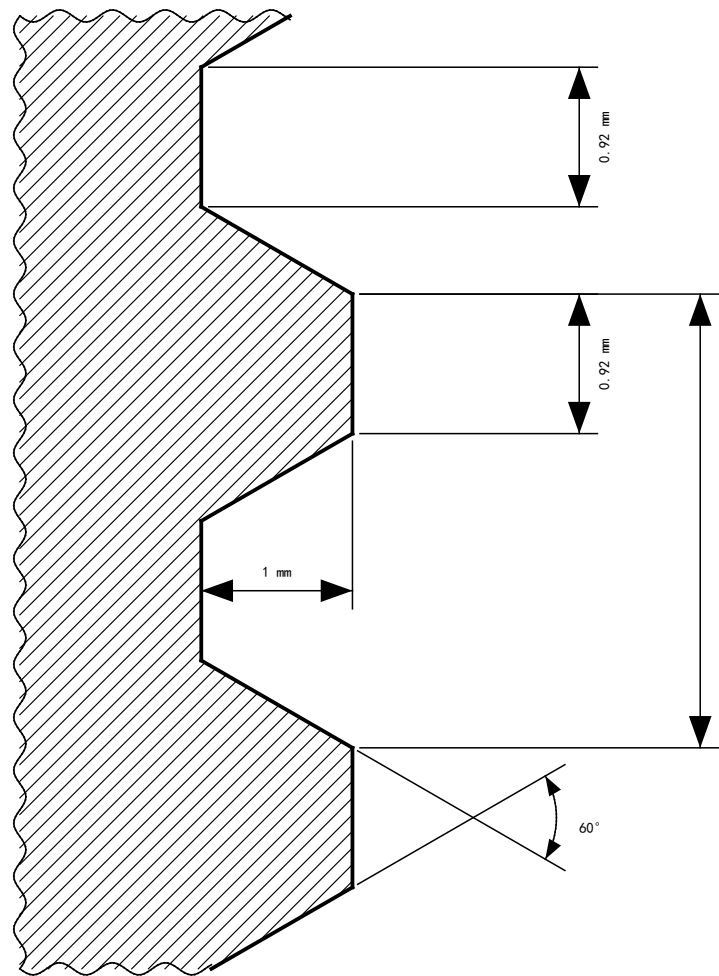


B-B (1:1)

米字加强筋 $\times 4$

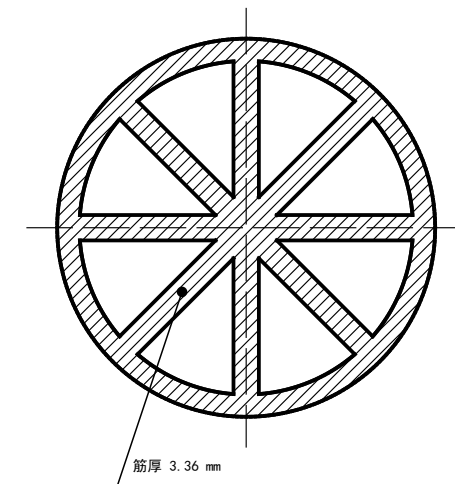

详图 C (2.5:1)

筋/筒壁与顶板 $45^\circ \times 6$ 过渡



说明 / Notes

- 设计载荷: 单件静载 100 kg (2026-09-15 受力分析定稿); 下柱 $\Phi 50\times 70$, 外螺纹柱高 15, 名义 $\Phi 26.5/\Phi 24.5\times P3$ 。
- 减薄定稿: 筒壁 2.94 / 米字筋 3.36 / 顶板 3.36 (腔深 66.64) / 45° 过渡 6 (详图 C) / 螺纹柱实心 / 底边 C0.3。
- 最弱处是螺纹柱根部 Z=70 层面; 使用时必须拧到被支撑物压实台阶面 (接触 $\geq \Phi 48$), 不可半旋出当调平脚。
- 材料只用 PETG; 必须 100% 实心 (墙 ≥ 8 圈 / 填充 100% / 顶底 ≥ 5 层), 称重 ≥ 98 g 才合格 (CAD 实心约 106 g)。
- 打印: 底口贴床、螺纹朝上、关闭支撑; 螺纹段层高 0.12; Z69~71 关熨烫、低风扇、升温 5 到 10°C ; 象脚补偿 0~0.1。
- 使用: 指尖拧到贴合即止 + 点硅胶胶防松, 隔天/一周复查; 地面加毡垫或橡胶垫; 抬起挪动不拖拽; 长期 $\leq 35^\circ\text{C}$ 。
- 螺纹: 60° 对称梯形 (牙高 1, 平台 0.92), 右旋, 顶端 C1.5; 大径/小径各缩 0.4 打印间隙 (建模 $\Phi 26.1/\Phi 24.1$)。
- 主视图沿 0° 筋全剖, 肋纵剖不画剖面线; 螺纹剖面线画到大径粗实线 (GB/T 4459.1)。 体积 83.1 cm^3 。

结构件 — 螺纹柱 (Threaded Post)

投影 1st-angle / 比例 2:1 (主视), 1:1 (B-B), 20:1 (详图 A), 2.5:1 (详图 C)

$\Phi 50/\Phi 44.12\times 70$ + 外螺纹 $\Phi 26.1/\Phi 24.1\times P3\times 15$ 右旋 (名义 26.5/24.5) / 壁 2.94 / 筋 3.36 / 顶板 3.36 / 底边 C0.3 / PETG 100% 实心 / 单件 100 kg / 单位 mm

2026-09-15 / pov3d / models / threaded_post_d50x70 / threaded_post_d50x70.stl