


螺纹柱 threaded_post_d50x70 $\Phi 50 \times 70$ + 外螺纹 $\Phi 27.5 \times P3$

下部圆柱 $\Phi 50$ / 高 70 · 上部外螺纹柱高 15, 大径 $\Phi 27.5$ / 小径 $\Phi 24.5$ / 螺距 3 · 壁 2.52 / 米字筋 3.36 / 顶板 2.52 · 总高 85 · 单件承重 50 kg 定稿 (PETG, 100% 实心; 螺纹柱中空壁厚 3)


主视图 (沿 0° 筋全剖) (2:1) 尺寸单位: mm

(外螺纹 右旋单线, 非标; 牙型见详图 A)

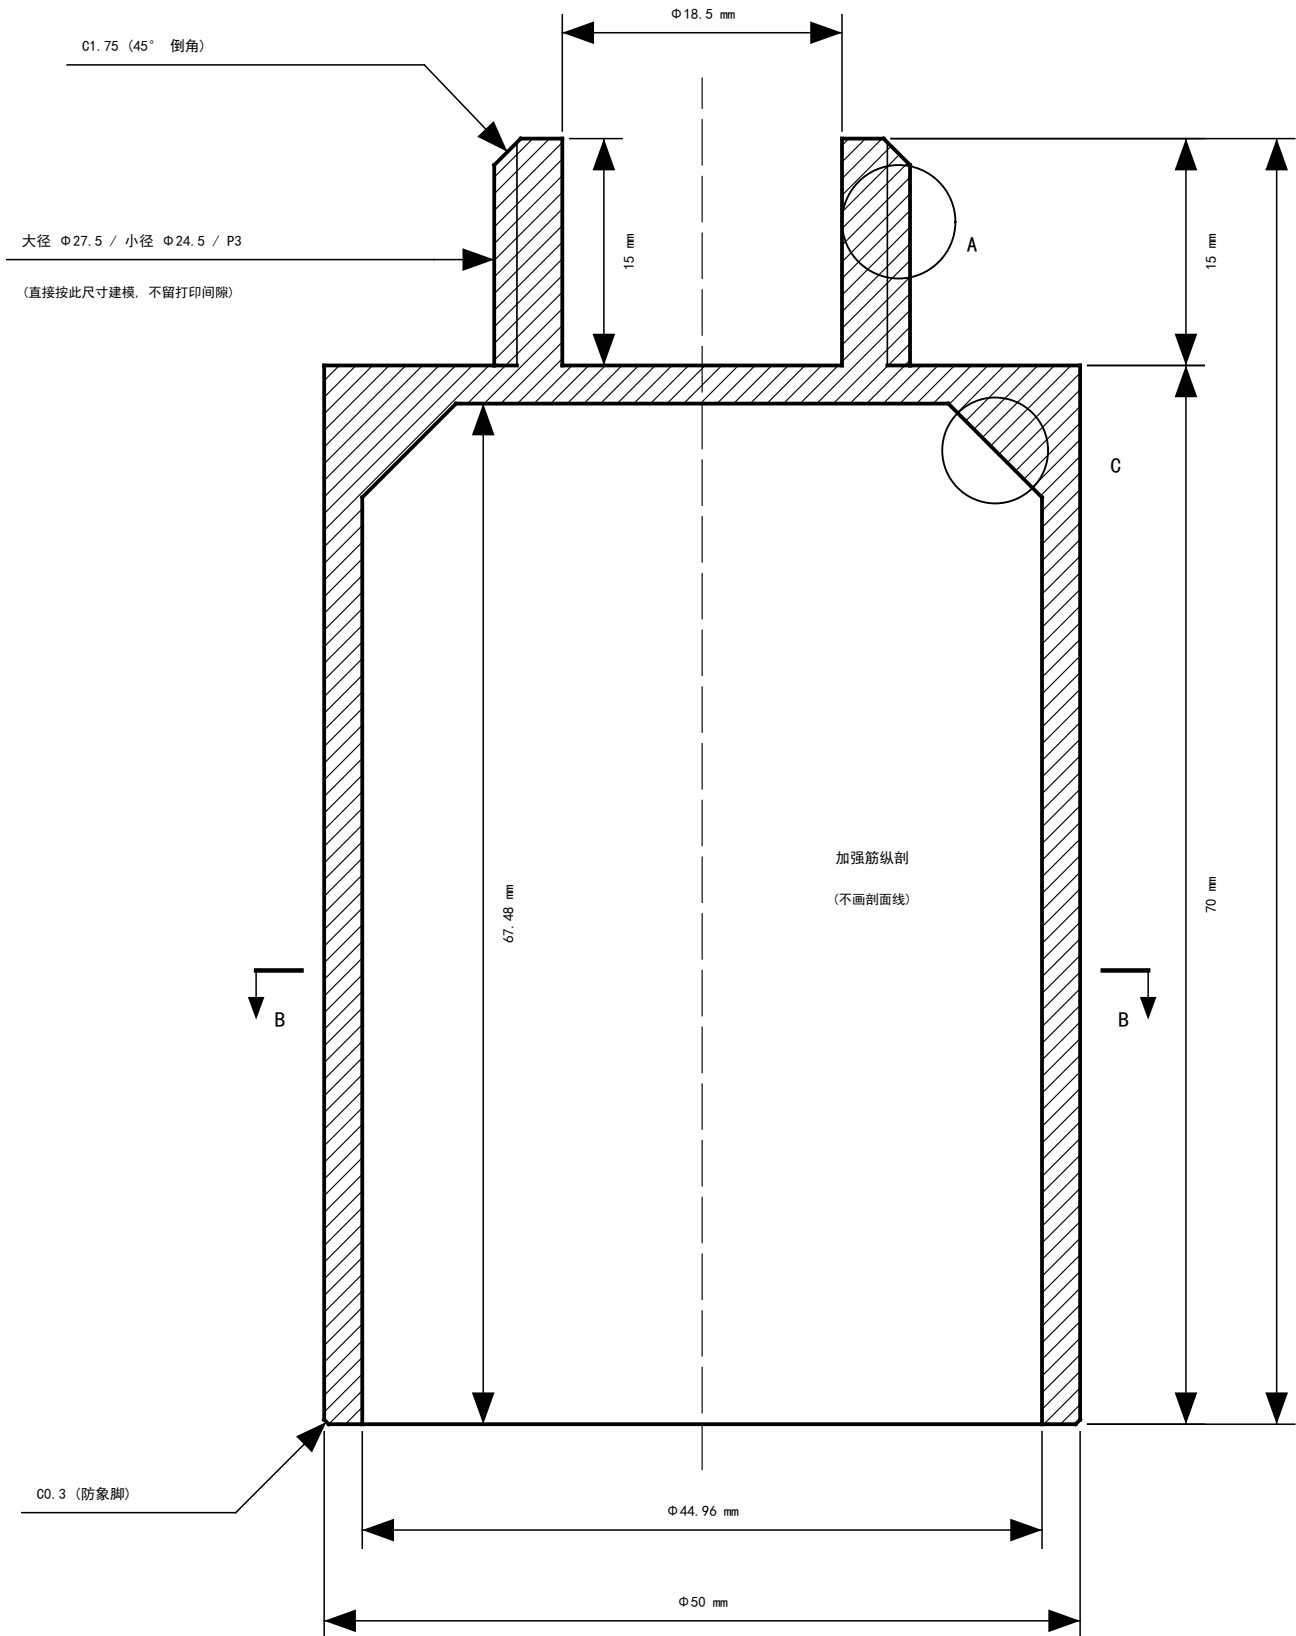


详图 A (20:1)

螺纹牙型 (轴向剖面) 60° 对称梯形

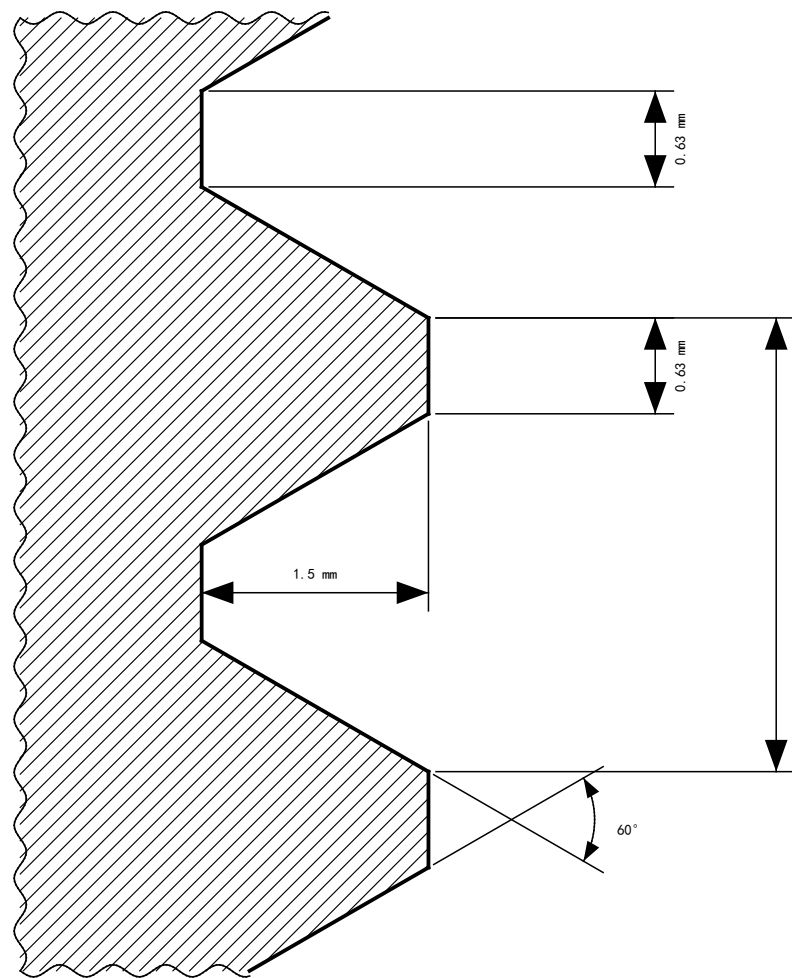


B-B (1:1)

米字加强筋 $\times 4$

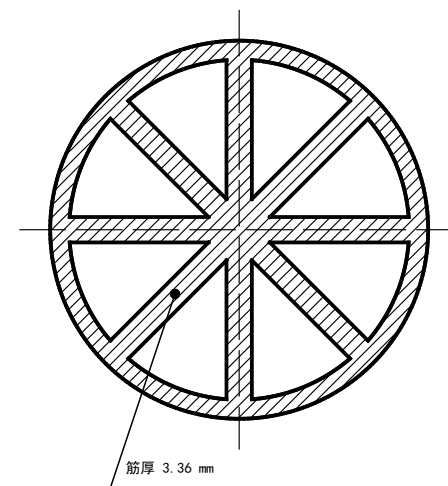

详图 C (2.5:1)

筋/筒壁与顶板 $45^\circ \times 6.2$ 过渡



说明 / Notes

- 设计载荷: 单件静载 50 kg (2026-09-15 定稿 FB); 下柱 $\Phi 50 \times 70$; 外螺纹柱高 15, 凸起 $\Phi 27.5$ / 凹陷 $\Phi 24.5 \times P3$ 直接建模 (不留间隙)。
- 筒壁 2.52 / 米字筋 3.36 / 顶板 2.52 (腔深 67.48) / 45° 过渡 6.2 (详图 C) / 底边 00.3; 螺纹柱中空壁厚 3 (内孔 $\Phi 18.5$ 深 15)。
- 最弱处是螺纹柱根部 Z=70 层面: 必须拧到被支撑物压实台阶面 (接触 $\geq \Phi 48$)。不可半旋出当调平脚。
- 只用 PETG, 100% 实心: Arachne 周长 / 墙 ≥ 8 圈 / 填充 100% / 象脚补偿 0 / 每盘 1 件; 称重在切片估算质量 0.97 - 1.03 倍内。
- 打印: 底口贴床、螺纹朝上、关闭支撑; 螺纹段层高 0.12; Z61 - 67 悬垂风扇降到常规; Z69 - 71 关熨烫、低风扇、升温 5 到 10°C 。
- 地面只用 ≥ 3 mm 毡垫或邵 A ≤ 40 ≥ 6 mm 软橡胶垫; 放下时整体平放贴地再松手, 禁单边先着地; 抬起挪动不拖拽。
- 指尖拧到贴合即止 + 点硅酮胶防松 (禁厌氧胶), 隔天/一周复查; 软底面家具在台阶处加 $\geq \Phi 48$ 硬垫圈; 长期 $\leq 35^\circ \text{C}$ 。
- 螺纹 60° 对称梯形 (牙高 1.5, 平台 0.63), 右旋, 顶端 C1.75; 主视图沿 0° 筋全剖, 肋纵剖不画剖面线。体积 75.9 cm^3 。

结构件 — 螺纹柱 (Threaded Post)

投影 1st-angle / 比例 2:1 (主视), 1:1 (B-B), 20:1 (详图 A), 2.5:1 (详图 C)

$\Phi 50$ / $\Phi 44.96 \times 70$ + 外螺纹 $\Phi 27.5$ / $\Phi 24.5 \times P3 \times 15$ 右旋 内孔 $\Phi 18.5 \times 15$ / 壁 2.52 / 筋 3.36 / 顶板 2.52 / 底边 00.3 / PETG 100% 实心 / 单件 50 kg / 单位 mm

2026-09-15 / pov3d / models / threaded_post_d50x70 / threaded_post_d50x70.stl