



SUAREZ TRADE CENTER

00000011/21

SOLICITANTE: ANDRE SANTANA DOS REIS

SETOR: CASA DE MAQUINAS ELEVADOR

LOCAL / U.H.: SPLIT - SALA DOS ELEVADORES

MÁQUINA / EQUIPAMENTO / ITENS GERAIS: SPLIT - SALA DOS ELEVADORES

DATA: 15/02/2021

CATEGORIA: AR CONDICIONADO

PRIORIDADE: ALTA

DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO NÃO REFRIGERA

EXECUTOR	JUSTIFICATIVA APONTAMENTO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	TEMPO GASTO
ANDRE SANTANA DOS REIS	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO CLIENTE	15/02/2021 10:30:58	15/02/2021 10:34:35	0:04

SOLUÇÃO: É NECESSÁRIO FAZER SUBSTITUCAO DOS PRESSOSTATOS. DE ALTA E BAIXA.
OBS:EQUIPAMENTO NAO POSSUE VALVULA PRA RECOLHER O FLUIDO.

SOLICITANTE: ANDRE SANTANA DOS REIS

SETOR: CASA DE MAQUINAS ELEVADOR

LOCAL / U.H.: SPLIT - SALA DOS ELEVADORES

MÁQUINA / EQUIPAMENTO / ITENS GERAIS: SPLIT - SALA DOS ELEVADORES



DATA: 15/02/2021

CATEGORIA: AR CONDICIONADO

PRIORIDADE: ALTA

DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO NÃO REFRIGERA

FOTOS - ORDEM DE SERVIÇO

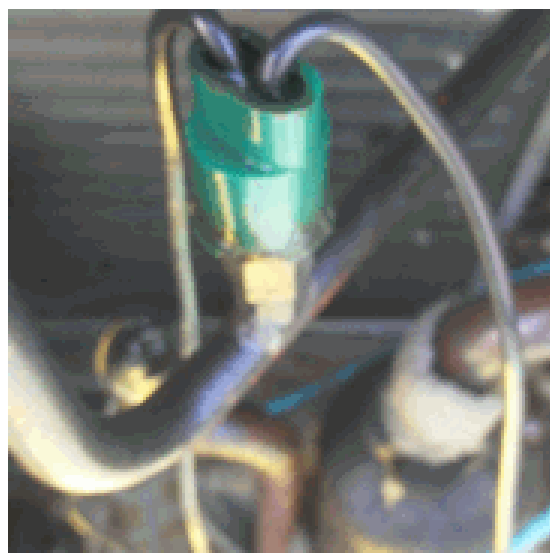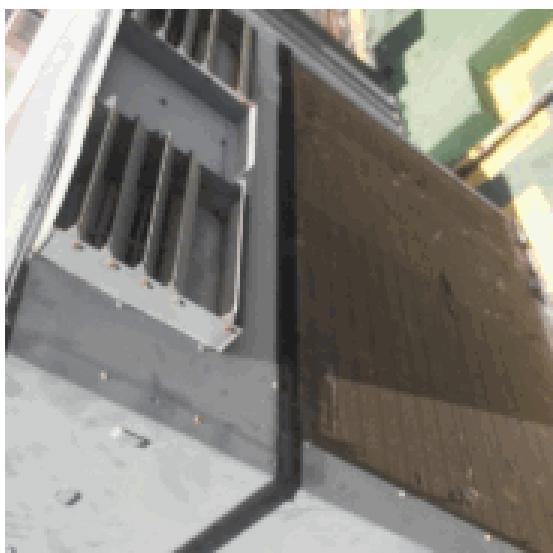



SUAREZ TRADE CENTER

00000011/21

SOLICITANTE: ANDRE SANTANA DOS REIS

SETOR: CASA DE MAQUINAS ELEVADOR

LOCAL / U.H.: SPLIT - SALA DOS ELEVADORES

MÁQUINA / EQUIPAMENTO / ITENS GERAIS: SPLIT - SALA DOS ELEVADORES

DATA: 15/02/2021

CATEGORIA: AR CONDICIONADO

PRIORIDADE: ALTA

DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO NÃO REFRIGERA



APROVADOR / DATA