

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

No. ALB/SOP-005/R05/GA-NSG/XII/2021

Kepada	☐ Division Head ☐ Department Head / Business Marketing Manager ☐ Manager / Asst Manager ☐ Regional Manager ☐ Area Manager ☐ Branch Manager / Business Unit Manager ☐ SPV / PIC Cabang
Dari	Divisi GA
Perihal	Standarisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran
Lampiran	- o Lampiran 1 – Gambar, Cara Peletakan Penyimpanan dan Penggunaan APAR - o Lampiran 2 – Rambu-rambu Pencegahan Kebakaran - o Lampiran 3 – Cara Pemadaman Api Kecil dgn Kain Basah - o Lampiran 4 – Form Kartu Reminder Perawatan APAR - o Lampiran 5 – Form Inventarisir Barang yang Terbakar - o Lampiran 6 – Form Klaim Asuransi Akibat Kebakaran
Tanggal	07 Desember 2021

I. LATAR BELAKANG

1. Adanya SOP No. ALB/SOP-003/R04/GA-NSG/X/2018 Perihal “*Standarisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran*” tertanggal 01 Oktober 2018.
2. Menyempurnakan kembali ketentuan standarisasi pencegahan dan penanganan kebakaran.

II. TUJUAN

1. Menetapkan aturan standarisasi pencegahan dan penanganan kebakaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
2. Sebagai panduan kepada pihak-pihak dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

III. KETENTUAN

I. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini berlaku untuk semua Unit Bisnis yang tergabung di Nusantara Sakti Group.

II. Umum

1. Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran diperlukan panduan untuk diketahui dan dipelajari oleh seluruh SDM, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang termasuk SDM yang area kerjanya di Gudang dan di Bengkel AHASS.
2. Berikut beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadi kebakaran:
 - a. Hubungan arus pendek listrik atau korsleting yang berarti suatu hubungan arus listrik yang sangat kecil, mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran
 - b. Korsleting pada panel listrik Kantor / Gudang / Bengkel AHASS atau panel listrik Pemda
 - c. Sambaran api dari Kebakaran Gedung sebelah (tetangga)
 - d. Kondisi instalasi listrik yang perlu dilakukan perbaikan
 - e. Kondisi Kantor / Gudang / Bengkel AHASS yang perlu dilakukan perbaikan
 - f. Kegagalan alat elektronik

- g. Sambaran Petir
- h. Kelalaian Manusia

III. Penyebab dan Pencegahan Kebakaran

NO	PENYEBAB KEBAKARAN	FAKTOR PENYEBAB	PENCEGAHAN
1	Hubungan arus pendek listrik atau korsleting	Menumpuk Steker / Colokan T pada satu sumber listrik / Stop Kontak, yang berpotensi menumpuk panas berlebihan dan akhirnya dapat mengakibatkan korsleting listrik	Dilarang menggunakan kabel rol dan menumpuk Steker / Colokan T terlalu banyak pada satu sumber listrik / Stop Kontak dan menggunakan sesuai kapasitasnya (tidak lebih dari 1.500 watt untuk satu sumber listrik / Stop Kontak tersebut).
		Kabel-kabel yang berantakan dan dilintasi oleh Karyawan / Konsumen	Lakukan perapihan kabel listrik maupun jaringan internet / LAN dengan Duct Kabel SNI (Standar Nasional Indonesia)
		Kendornya kabel pada sambungan stop kontak / steker / MCB / Saklar / Rumah Lampu (bohlam/neon)	Lakukan pemeriksaan secara rutin atas setiap karet pelindung kabel, jika kondisi sudah tidak baik, wajib diganti dengan Kabel SNI dengan minimal ukuran 3 X 1,5mm (kawat).
2	Korsleting pada panel listrik Kantor / Gudang / Bengkel AHASS atau panel listrik Pemda	Tidak adanya Box untuk melindungi Panel Listrik atau Box Panel kondisi rusak, yang dapat mengakibatkan masuknya air ke dalam Box Panel Kendornya kabel pada sambungan ke panel listrik.	Berikan Box Panel lengkap dengan kunci/gembok pengaman Lakukan pemeriksaan pada Box Panel secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali, dan pastikan: - Tidak ada lobang / rusak pada Box Panel - Sambungan Kabel tidak ada yang kendor - Kabel tidak ada yang terkelupas
3	Sambaran api dari Kebakaran Gedung sebelah (tetangga)	Sambaran api yang berasal dari dinding yang berdekatan	a. Segera padamkan sumber listrik b. Lakukan evakuasi SDM dan dokumen penting ke tempat yang aman c. Padamkan api dengan APAR d. Jika api tidak bisa dipadamkan maka segera hubungi 113 (Pemadam Kebakaran) dan minta bantuan warga sekitar.
		Sambaran api yang berasal dari atap yang berseberangan (khususnya yang bermaterial kayu)	
		Sambaran api yang berasal dari pohon diantara gedung	
		Sambaran api yang berasal dari kabel tersambar api	

NO	PENYEBAB KEBAKARAN	FAKTOR PENYEBAB	PENCEGAHAN
4	Kondisi Instalasi Listrik yang perlu dilakukan perbaikan	Kabel lama (instalasi yang dipasang saat pembangunan gedung dengan usia lebih dari sepuluh tahun) sudah lapuk / rapuh	Lakukan pemeriksaan pada semua instalasi yang ada di Gedung secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali.
		Terkelupas / Rusak Karet Pelindung Kabel (tertekuk / digigit tikus / kabel tidak SNI)	Pengajuan perbaikan dan/atau penambahan daya listrik kepada GA Pusat, dengan data vendor yang legal dan bersertifikat atau resmi dari PLN.
		Stop kontak / steker / MCB / Saklar / Rumah Lampu (bohlam/neon) / Box Panel sudah rusak dan/atau tidak layak pakai	
		Penggunaan daya listrik berlebihan sehingga jaringan listrik kelebihan beban dan MCB mendadak terputus / turun.	
5	Kondisi Kantor / Gudang / Bengkel AHASS yang perlu dilakukan perbaikan	Atap bocor dan/atau rembesan air yang menetes dan menyebabkan air masuk ke plafon / merembes ke dinding dan mengenai kabel listrik.	a. Pengajuan perbaikan kepada GA Pusat sesuai ketentuan yang berlaku (PENGAJUAN PERBAIKAN DAN PEMBELIAN INVENTARIS BARU).
		Dinding titik listrik yang sudah rapuh yang dapat menyebabkan menarik / menimpa instalasi listrik saat runtuh.	b. Evaluasi pelaksanaan perbaikan supaya tidak ada kesalahan dalam pengerjaannya.
		Penyimpanan barang / puing bekas renovasi yang sudah tidak terpakai di sembarang tempat (berantakan)	Memilah dan merapihkan puing-puing barang ke gudang untuk yang masih bisa dipakai, dan buang yang sudah tidak terpakai (tetap dengan sepengetahuan GA Pusat)
6	Kegagalan Alat Elektronik	Korsleting mendadak	Lakukan servis rutin sesuai standar jadwal servis berkala. Selalu mencabut / mematikan lampu serta peralatan elektronik dari stop kontak setelah selesai menggunakan / saat jam pulang.
7	Sambaran Petir	Sambaran Petir pada Panel Listrik Kantor / Gudang / Bengkel AHASS	Pemasangan Proteksi Penangkal Petir Radius atau Konvensional dengan nilai grounding mendekati 0 Ohm.
		Sambaran Petir pada atap bangunan (khususnya yang bermaterial kayu)	a. Segera padamkan sumber listrik

NO	PENYEBAB KEBAKARAN	FAKTOR PENYEBAB	PENCEGAHAN
		Sambaran Petir pada kabel listrik yang menyebabkan korsleting	b. Lakukan evakuasi SDM dan dokumen penting ke tempat yang aman
		Sambaran Petir pada pohon yang menyebabkan kebakaran dan menjalar ke bangunan	c. Padamkan api dengan APAR d. Jika api tidak bisa dipadamkan maka segera hubungi 113 (Pemadam Kebakaran) dan minta bantuan warga sekitar.
8	Kelalaian Manusia	Merokok serta membuang puntung rokok yang masih menyala dengan sembarangan di area Kantor / Gudang / Bengkel AHASS	Segera tegur dan/atau laporkan kepada atasan (serta pihak yang berwajib jika diperlukan) jika pihak yang melakukan tidak berkenan menghentikan / melakukan perbaikan / pengamanan atas perbuatannya atau indikasi ada faktor kesengajaan dengan tujuan merugikan perusahaan. Jika sampai terjadi kebakaran:
		Menyalakan api yang mengenai barang bermaterial kayu, kertas atau kain yang mudah terbakar	a. Segera padamkan sumber listrik
		Tersandung kabel listrik yang berantakan yang menyebabkan korsleting listrik	b. Lakukan evakuasi SDM dan dokumen penting ke tempat yang aman
		Mencabut stop kontak / mematikan peralatan elektronik dengan kondisi tangan basah	c. Padamkan api dengan APAR
		Meletakkan bensin / bahan kimia di sembarang tempat	d. Jika api tidak bisa dipadamkan maka segera hubungi 113 (Pemadam Kebakaran) dan minta bantuan warga sekitar.
		Meletakkan APAR ditempat yang tidak terlihat dan susah di jangkau	
		Membakar sampah dekat dinding bangunan	

Contoh kondisi penyebab Kebakaran yang disebabkan internal:

Kerusakan plafond dan Instalasi Listrik



Penumpukan Steker / Colokan T



Konsleting Panel



Konsleting Stop kontak



Kabel yang Berantakan



Contoh Merapikan Kabel dengan Duct Kabel:



IV. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

1. Fungsi APAR

- Pemadaman kebakaran ringan dan pencegahan untuk meluasnya area yang terbakar.
- Menurunkan suhu dari bahan yang terbakar.
- Mengurangi dan memisahkan bahan yang terbakar dengan Oksigen.
- Mengurangi radikal bebas penyebab reaksi berantai.

2. Standar Penyimpanan Tabung APAR

- Penyimpanan Tabung APAR harus mudah terlihat.
- Mudah di jangkau.
- Untuk ruangan terbuka jarak antara tabung APAR satu dengan yang lain sekitar 20m.

Contoh penyimpanan APAR yang salah:



Lokasi susah dijangkau



Lokasi tidak terlihat / tersembunyi



Contoh penyimpanan APAR yang benar:



Lokasi penyimpanan mudah terlihat dan mudah dijangkau

3. Ketentuan APAR yang HARUS ADA di Setiap Cabang

Tabel Pengadaan Jenis dan Ukuran APAR di Cabang

LUAS BANGUNAN	JENIS APAR	UKURAN	1 lantai	> 1 lantai
≤ 50 M ²	DRY CHEMICAL POWDER	1 KG	1	
> 50 S/D 200 M ²	DRY CHEMICAL POWDER	3,5 KG	1	2
> 200 S/D 300 M ²	DRY CHEMICAL POWDER	3,5 KG	2	2
> 300 S/D 400 M ²	DRY CHEMICAL POWDER	3,5 KG	1	2
		6 KG	1	1
> 400 S/D 800 M	DRY CHEMICAL POWDER	3,5 KG	2	2
		6 KG	1	1
> 800 M ²	DRY CHEMICAL POWDER	3,5 KG	2	2
		6 KG	2	2
AHASS	CO2 (Carbon Dioxide)	3 KG	1	1

V. Standar Perawatan Tabung APAR

Standar kondisi Tabung APAR harus selalu dalam keadaan kondisi “SIAP” digunakan kapan saja, dan perlu dilakukan pengecekan rutin 1 (satu) bulan sekali. **Reminder akan terbentuk setiap tanggal 14 melalui screen dan kunci reminder akan terbentuk pada tanggal 15 pada setiap bulannya, jika tanggal 15 jatuh di tanggal merah / hari libur nasional maka akan terkunci pada H+1.**

BM dan/atau ADH **wajib** membuat Kartu Reminder Perawatan APAR (form terlampir dan **wajib** ditempel pada samping lokasi penyimpanan APAR) untuk pelaksanaan perawatan tabung APAR seperti tabel berikut:

No	Standar Alat APAR	Waktu Check (Bulan)	PIC	Tindakan Perawatan
1	Cek Label pengisian ulang APAR	1	BM / ADH	Minimal 1 (satu) bulan sekali cek tanggal APAR terakhir di isi ulang agar tidak terlewat. APAR (tipe Dry Chemical atau CO2) wajib di isi ulang sesuai tanggal yang tercantum pada label “Kartu Servis” di tabung APAR (1 tahun sekali). Jika secara tanggal belum waktunya pengisian ulang tapi kondisi sudah digunakan maka segera di isi ulang.
2	Cek Yellow Seal (segel berwarna kuning) yang menyegel safety pin dengan tuas	1	BM / ADH	Minimal 1 (satu) bulan sekali cek untuk memastikan tabung APAR masih dalam kondisi tersegel untuk memastikan belum terpakai / masih berisi.
3	Cek Safety Pin apakah masih ada dan masih terpasang dengan benar	1	BM / ADH	Jika Safety Pin sudah hilang maka lakukan pengecekan petunjuk tekanan.

No	Standar Alat APAR	Waktu Check (Bulan)	PIC	Tindakan Perawatan
4	Cek Tuas apakah ada kerusakan sehingga tidak dapat digunakan.	1	BM / ADH	Jika tuas rusak, maka lakukan penukaran di tempat pembelian APAR tersebut.
5	Cek petunjuk tekanan (pressure gauge) dari APAR	1	BM / ADH	Pastikan jarum manometer masih menunjukkan posisi hijau. Jika posisi tidak pada posisi hijau maka lakukan pengisian ulang / servis APAR. Jarum manometer tersebut tidak boleh dibawah / sebelah kiri posisi hijau karena menyebabkan tidak adanya tekanan semburan saat penyemprotan, maupun diatas / sebelah kanan posisi hijau yang dapat menimbulkan ledakan pada tabung APAR karena tekanan dalam tabung terlalu besar.
6	Cek Selang (nozzle) apakah terdapat kebocoran atau tekukan, sehingga tidak bisa digunakan.	1	BM / ADH	Jika selang bocor / pecah / rusak, maka lakukan penukaran di tempat pembelian APAR tersebut.
7	Merawat isi APAR	1	BM / ADH	Lakukan dengan membolak-balikan tabung selama 5 menit untuk menghindari pembekuan pada isi APAR. khusus APAR isi Dry Chemical kondisi isi bubuk powder yang masih baik adalah saat dibalik akan berbunyi seperti pasir yang jatuh sedikit demi sedikit, bukan seperti bunyi gumpalan tanah jatuh.
8	Pengujian APAR juga dapat dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali secara random, biasanya pengujian dilaku kan bersamaan dengan latihan pemadaman kebakaran (Fire Drill).	12	BM/BUM	Lakukan latihan simulasi pemadaman kebakaran saat ada pelaksanaan meeting area (regional) yang dihadiri oleh para BUM / BM / ADH / PIC Cabang.

Standar Perawatan APAR ini **wajib** dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dan bukti pelaksanaannya yang dicatat pada Form Kartu Perawatan APAR diupload ke [sistem](#).

(Selama sistem belum siap, maka Form Kartu Perawatan APAR dikirimkan via email ke GA Pusat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing).

*** Asuransi kebakaran dapat ditolak dan/atau bisa masuk ke ranah pidana dengan penilaian kelalaian atau tujuan mendapatkan keuntungan dari klaim asuransi jika dari hasil penyidikan Polisi ditemukan kondisi APAR yang tidak memenuhi syarat penggunaan.**

VI. Ketentuan Pengadaan dan Perawatan APAR untuk Cabang

1. Bagi semua cabang termasuk gudang yang masih belum memiliki APAR **wajib** melakukan pengadaan APAR sesuai ketentuan.
2. Setiap Cabang (diwakili BM / **BUM**) wajib berkoordinasi dengan untuk pengadaan maupun perawatan APAR bagi Cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Ketentuan yang harus dipenuhi Cabang untuk pengadaan APAR adalah mengirimkan ukuran luas dan denah per masing-masing lantai pada gedung yang diajukan pengadaan APAR nya **kepada Department Head Divisi General Affair**.
4. **GA Pusat juga wajib untuk melakukan follow up pada setiap cabangnya terkait pemenuhan APAR agar kebutuhan APAR setiap gedungnya telah sesuai dengan ketentuan.**
5. Untuk detail proses pembelian mengacu pada aturan pembelian inventaris yang berlaku.
6. **Untuk perawatan APAR, pada H-30 sebelum masa Expired APAR, maka otomatis akan membentuk reminder pada screen 820 untuk pengajuan penggantian APAR.**
7. Untuk detail proses perawatan mengacu pada aturan perbaikan inventaris yang berlaku.

VII. Rambu-Rambu Pemberitahuan

Rambu-rambu pemberitahuan yang harus di tempel pada titik-titik dekat sumber listrik dan jalur keluar gedung, antara lain:


1. Dilarang Menyalakan Api dengan spesifikasi:
 - Pelarangan berlaku di Semua Area Dalam Gedung
 - Tempel pada dinding ruangan operasional dan dekat saklar di setiap lantai gedung.
2. Jalur Evakuasi dengan spesifikasi:
 - Untuk Gedung yang mempunyai lantai lebih dari 1 lantai, dan memiliki akses pintu keluar lebih dari 1 pintu
 - Tempel disetiap lantai, di dinding menuju tangga naik/turun
3. Jangan Gunakan Lift Saat Kebakaran dengan spesifikasi:
 - Gedung yang mempunyai Lift
 - Tempel disetiap lantai, samping pintu Lift
4. Nomor Telepon Penting
 - List Nomor Telepon Penting
 - Tempel dekat telepon kantor/ ADH cabang.

Setiap Cabang Wajib mencetak Rambu-Rambu Pemberitahuan tersebut (terlampir pada Lampiran 2) seukuran A5, di laminating dengan plastik dan ditempel pada titik-titik yang telah ditentukan.

VIII. Penanggulangan Kebakaran

1. Prinsip Penanganan Kebakaran
 - a. Apabila terjadi kebakaran segera melakukan tindakan pertama dengan cepat dan tepat
 - b. Laporkan kepada atasan
 - c. Segera padamkan sumber api awal jika api masih kecil
 - d. Padamkan api ringan dengan menggunakan APAR yang tersedia
 - e. Melokalisir area kebakaran semaksimal mungkin
 - f. Melakukan tindakan penyelamatan terhadap manusia, dokumen dan barang penting Perusahaan

2. Alur Penanggulangan Kebakaran

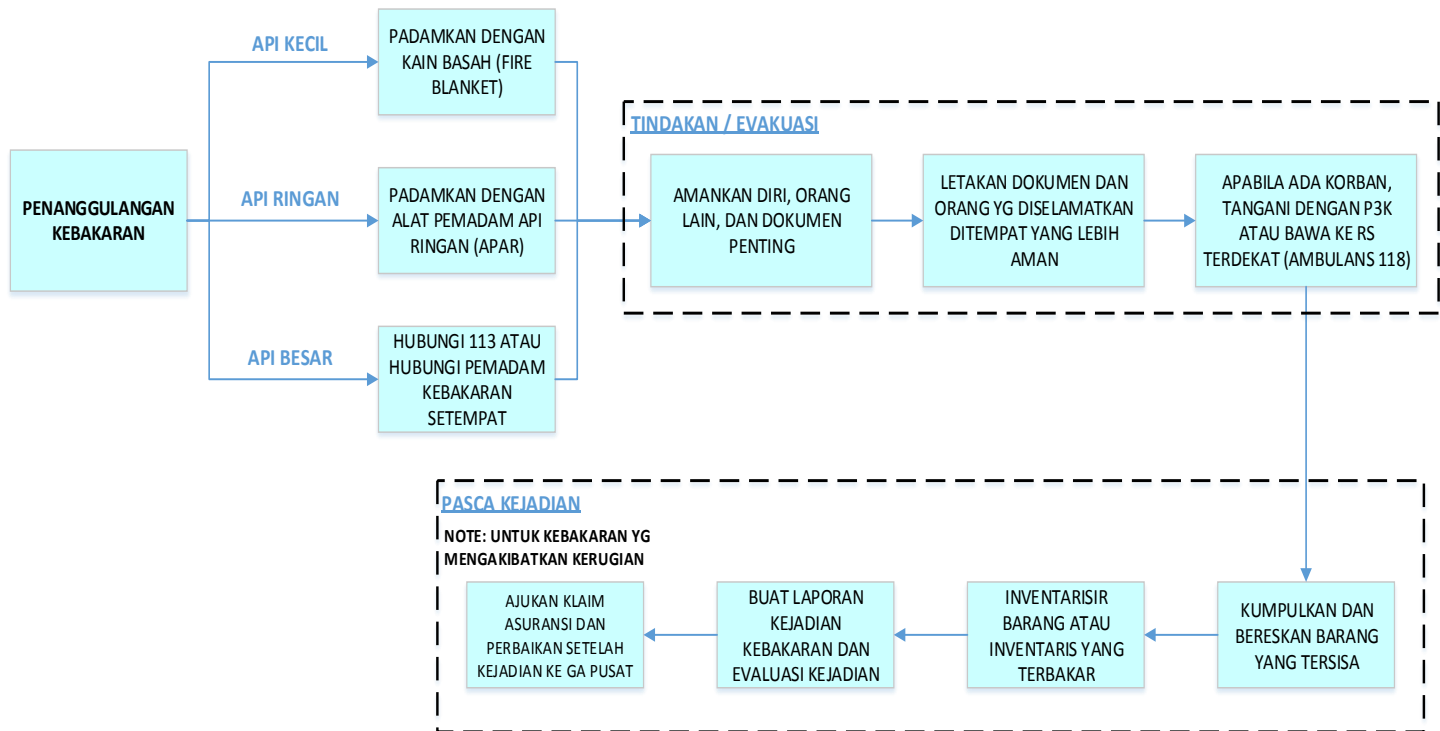

3. Cara Menanggulangi Kebakaran adalah sebagai berikut:

- SDM yang mengetahui terjadinya kebakaran segera melaporkan kepada atasan dan SDM lainnya.
- Untuk kondisi ruangan berbau gas elpiji, **DILARANG** menyalakan atau mematikan lampu tetapi **HARUS** memutuskan aliran listrik langsung dari panelnya untuk menghindari terjadinya ledakan dalam ruangan tersebut.
- Jika timbul percikan api kecil, segera untuk memadamkan api dan dibantu SDM lainnya untuk memutuskan aliran listrik langsung dari panelnya.
 - Api kecil cukup dipadamkan dengan kain basah/ fire blanket (gambar penunjang ada di lampiran 3).
 - Api sedang atau kebakaran pada panel listrik maka harus dipadamkan dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Khusus kebakaran pada panel listrik dilarang menggunakan APAR jenis Liquid Foam karena bersifat konduktif (penghantar listrik) yang bisa berefek mencelakai orang disekitarnya (kesetrum).
- Cara Penggunaan APAR adalah sebagai berikut:
 - Angkat tabung APAR dengan memegang bagian atas APAR
 - Tarik pin pengunci dari bagian atas APAR
 - Arahkan selang tabung APAR pada api
 - Tekan gagang atau pegangan APAR secara perlahan sampai api padam (Gambar penunjang ada di lampiran 1 atau lihat link <https://www.youtube.com/watch?v=mBBInUHoK38>)
- Apabila tidak bisa dipadamkan dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) maka segera hubungi 113 dan meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
- Segera amankan diri serta simpan dokumen penting ke **filing cabinet**, namun apabila api semakin besar maka dokumen penting dibawa keluar gedung dan diletakkan ke tempat yang aman dan harus dijaga supaya tidak hilang.

- g. Meninggalkan tempat / ruang kerja menuju pintu darurat yang terdekat
- h. Disarankan untuk meninggalkan Gedung melalui tangga darurat, tidak diperbolehkan menggunakan lift karena sangat berbahaya (Untuk Cabang yang ada liftnya).
- i. SDM yang memiliki hirarki paling tinggi yang ada di lokasi dengan dibantu Satpam (jika ada) bertanggungjawab untuk membimbing serta menertibkan karyawan dalam melaksanakan evakuasi.
Hirarkinya adalah **BUM**, BM, PIC, dan semua SDM lainnya.
- j. Apabila kebakaran tidak terkendali maka penanggungjawab pada point 'h' beserta Satpam (jika ada) segera mengkoordinir team / bawahannya untuk:
 - Membantu, membimbing serta menertibkan karyawan dalam melaksanakan evakuasi sampai keluar Gedung agar tidak mengganggu jalannya pemadaman api.
 - Menjaga pintu masuk gedung dan melarang orang yang tidak berkepentingan memasuki Gedung kecuali mobil petugas pemadam kebakaran, mobil polisi dan Ambulance.
 - Jika asap sudah pekat, tetap usahakan semaksimal mungkin keluar dari gedung untuk menghindari kehabisan napas akibat keracunan asap. Lakukan dengan cara merangkak karena pada umumnya asap berada 20 cm diatas tanah atau keluar melalui atap / pintu belakang dan sebisa mungkin tutupi badan dengan kain basah.
- k. Untuk Kantor Cabang yang tidak ada Petugas Satpam, maka BM dan masing-masing PIC Cabang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengamankan SDM lainnya.
- l. Apabila terjadi korban, maka segera lakukan penanganan dengan P3K. Jika tidak dapat ditangani dengan P3K, segera bawa korban ke Klinik atau Rumah Sakit terdekat.

4. Pasca Kejadian Kebakaran

Hal yang harus diperhatikan cabang pasca kejadian Kebakaran setelah api sudah benar-benar padam, maka segera lakukan:

- a. Kumpulkan dan bereskan barang yang tersisa atau selamat.
Jika tidak dapat memasuki area TKP maka harus koordinasi dengan petugas yang bersangkutan, setelah investigasi forensik selesai maka segera lakukan kondisi yang diatas dan SDM yang boleh memasuki TKP adalah atas dasar koordinasi dengan BM/**BUM**/PIC sehingga tidak sembarang orang yang masuk.
- b. Inventarisir barang/inventaris yang terbakar dan laporkan ke GA Pusat (contoh form terlampir pada Lampiran 5).
- c. Buat laporan dan evaluasi kejadian kebakaran dan kirimkan laporan tersebut kepada BM/**BUM**, Division Head dan GA Pusat.
- d. Ajukan klaim asuransi dan perbaikan gedung dan inventaris ke Finance pusat dengan mengisi form dan melengkapi persyaratan yang ada (contoh form terlampir pada Lampiran 6).
Pelaksanaan klaim dilakukan dengan berkoordinasi kepada bagian FINANCE ASURANSI (Kebakaran).

IX. Sanksi Atas Pelanggaran Dalam Proses Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

Jika ditemukan adanya pelanggaran / manipulasi data yang dilakukan dalam proses pencegahan dan penanganan kebakaran, maka SDM yang bersangkutan akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan SOP "*Penerapan Disiplin, Penyusunan dan Penjatuhan Sanksi Bagi Karyawan*" yang berlaku dan/atau SOP "*Surat*

Pemberitahuan dan Surat Pembinaan Untuk SDM Magang dan SDM Status Pelatihan” yang berlaku.

1. Untuk SDM pelaku maupun pelaksana approvalnya yang tidak melaksanakan atau bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan akan diberikan sanksi berupa:

- SBin 1 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki SBin 1 aktif untuk SDM status Magang / Pelatihan, atau
- SP 1 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki SP 1 aktif untuk SDM status Karyawan Tetap / Kontrak.

Selain itu, juga akan dikenakan sanksi pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penggantian nominal senilai kerugian yang timbul (jika ada) sesuai dengan SOP “Mekanisme Tanggung Renteng”.

2. Untuk SDM yang mengetahui terjadinya pelanggaran namun melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pelaporan kepada Perusahaan akan diberikan sanksi berupa:

- SPem 3 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki SPem 3 aktif untuk SDM status Magang / Pelatihan, atau
- ST 3 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki ST 3 aktif untuk SDM status Karyawan Tetap / Kontrak.

3. Jika dalam pelanggaran tersebut terjadi fraud dan/atau manipulasi data untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan jabatannya (termasuk dengan menerima tip atau suap atau hadiah / komisi / imbalan jasa dari siapapun dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku), sehingga Perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung dirugikan, maka sanksi yang diberikan kepada SDM Pelaku adalah:

- SBin 3 atau dinyatakan Tidak Lulus (TL) apabila SDM sudah memiliki SBin 3 aktif untuk SDM status Magang / Pelatihan, atau
- SP 3 atau dinyatakan Tidak Lulus (TL) apabila SDM sudah memiliki SP 3 aktif (untuk SDM status Karyawan Kontrak), atau
- SP 3 atau dimutasi / demosi / dikualifikasikan mengundurkan diri apabila SDM sudah memiliki SP 3 aktif (untuk SDM status Karyawan tetap).

Selain itu, juga akan dikenakan sanksi pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penggantian nominal senilai kerugian yang timbul (jika ada) sesuai dengan SOP “Mekanisme Tanggung Renteng” dan juga diproses secara hukum jika ada unsur FRAUD.

Dengan ditetapkannya ketentuan ini, maka SOP No. ALB/SOP-003/R04/GA-NSG/X/2018 Perihal “Standarisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran” tertanggal 01 Oktober 2018 dinyatakan **DICABUT** dan **TIDAK BERLAKU LAGI**.

Lembar Pengesahan SOP "Standarisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran".

Disusun Oleh:



Nabiyatun Nur Fatimah
SOP Analyst



18/11/2021

Budi Setiawan W
SOP Head

Diketahui Oleh:




Lidya Nurma Leony
SR. GM Audit & CBP



Janson Wiguna
Div. Head RAS

Disetujui Oleh:



Vivi
SR. GM Supporting




Hengky Kurniawan
Div. Head Furniture



Djie Thian Loeng
SR. GM DLP


Wira



Junito
COO

Lampiran 1 – Gambar, Cara Peletakan Penyimpanan dan Penggunaan APAR


A. Alat APAR



Pin



Petunjuk Tekanan


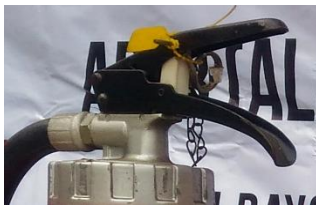


Yellow Seal (Segel)



Tuas

B. Cara Peletakan Penyimpanan

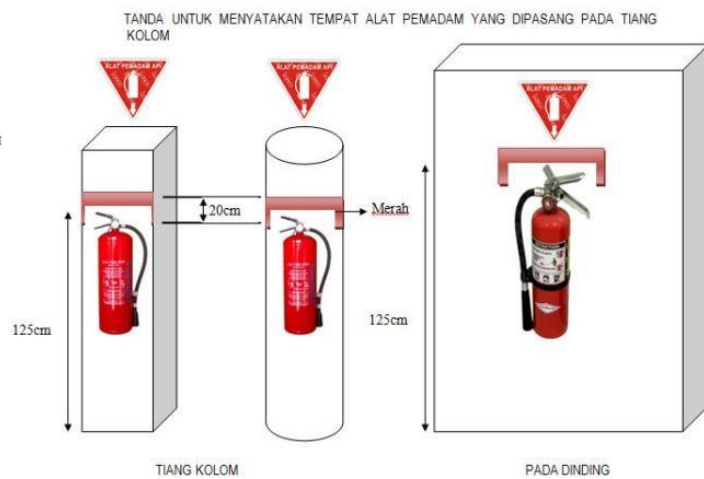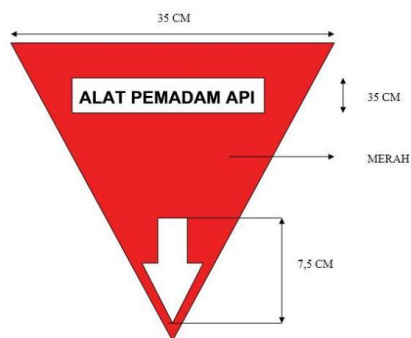



C. Cara Penggunaan



D. Posisi Pengujian APAR

Pastikan posisi Selang menghadap ke atas dan tidak ada orang yang akan tersemprot saat tuas ditekan.



Lampiran 2 – Rambu-Rambu Pencegahan Kebakaran

Rambu-rambu pemberitahuan wajib dicetak ukuran A5 dan di laminating kemudian di tempel pada titik-titik dekat sumber listrik dan jalur keluar gedung, diantaranya:

No	Rambu-rambu	Gambar Rambu																						
1	Dilarang Menyalakan Api dan Dilarang Merokok (Untuk semua Cabang)																							
2	Jalur Evakuasi (Untuk Cabang yang areanya > 1 lantai dan ada lift)																							
3	Jangan Gunakan Lift Saat Kebakaran (Untuk Cabang yang areanya > 1 lantai dan ada lift)																							
4	Nomor Telepon Penting	Daftar nomor-nomor yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat: <table><tr><td>Polisi</td><td>110</td></tr><tr><td>Pemadam Kebakaran</td><td>113 atau 1131</td></tr><tr><td>Ambulans</td><td>118 atau 119</td></tr><tr><td>Posko Bencana Alam</td><td>129</td></tr><tr><td>SAR / Search and Rescue</td><td>115</td></tr><tr><td>Sentra Informasi Keracunan (Siker)</td><td>(021) 4250767, (021) 4227875</td></tr><tr><td>Nomor Darurat Telepon Selular dan Satelit</td><td>112</td></tr><tr><td>Posko Kewaspadaan Nasional</td><td>122</td></tr><tr><td>Palang Merah Indonesia (PMI)</td><td>(021) 4207051</td></tr><tr><td>Informasi dan perbaikan kerusakan dan gangguan listrik</td><td>123</td></tr><tr><td>Informasi dan perbaikan kerusakan dan gangguan telepon</td><td>117</td></tr></table>	Polisi	110	Pemadam Kebakaran	113 atau 1131	Ambulans	118 atau 119	Posko Bencana Alam	129	SAR / Search and Rescue	115	Sentra Informasi Keracunan (Siker)	(021) 4250767, (021) 4227875	Nomor Darurat Telepon Selular dan Satelit	112	Posko Kewaspadaan Nasional	122	Palang Merah Indonesia (PMI)	(021) 4207051	Informasi dan perbaikan kerusakan dan gangguan listrik	123	Informasi dan perbaikan kerusakan dan gangguan telepon	117
Polisi	110																							
Pemadam Kebakaran	113 atau 1131																							
Ambulans	118 atau 119																							
Posko Bencana Alam	129																							
SAR / Search and Rescue	115																							
Sentra Informasi Keracunan (Siker)	(021) 4250767, (021) 4227875																							
Nomor Darurat Telepon Selular dan Satelit	112																							
Posko Kewaspadaan Nasional	122																							
Palang Merah Indonesia (PMI)	(021) 4207051																							
Informasi dan perbaikan kerusakan dan gangguan listrik	123																							
Informasi dan perbaikan kerusakan dan gangguan telepon	117																							

Lampiran 3 – Cara Pemadaman Api Kecil dengan Kain Basah

- a. Cara Memegang Kain Basah adalah ibu jari di bagian depan kain kemudian kain dilipat ke arah dalam untuk melindungi tangan dan badan.



- b. Posisi pelaksanaan pemadaman adalah dengan menyamakan dengan arah angin berhembus / tidak menantang kobaran api.

Kain basah tidak boleh dilempar karena akan membuat api memercik kemana-mana, tetapi dengan menaruh pelan-pelan sampai semua api tertutupi kain basah, dan tarik kain basah tersebut untuk menutup celah api yang masih ada atau tutup dengan kain basah lainnya jika kain yang pertama tidak cukup besar.



- c. Untuk mengangkat kain basah tetap dilakukan dari bagian depan untuk melindungi tubuh. Penanda api sudah mati adalah asap yang keluar dari kain basah berwarna putih.



Lampiran 4 – Form Kartu Reminder Perawatan APAR

KARTU REMINDER PERAWATAN APAR

TAHUN :

HASIL diisi : OK / TDK OK

NO.	PENGECEKAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
		HASIL	HASIL	HASIL	HASIL	HASIL	HASIL	HASIL	HASIL	HASIL	HASIL	HASIL	HASIL
1	Cek Label pengisian ulang APAR												
2	Cek Yellow Seal (segel berwarna kuning)												
3	Cek Safety Pin												
4	Cek Tuas												
5	Cek petunjuk tekanan (<i>pressure gauge</i>) APAR												
6	Cek Selang (<i>nozzle</i>)												
7	Merawat isi APAR												
8	Pengujian APAR / minimal 1 (satu) tahun sekali												
	TANGGAL PELAKSANAAN :												
	NIP PELAKSANA PERAWATAN APAR :												
	NAMA PELAKSANA PERAWATAN APAR :												
	TANDATANGAN PELAKSANA PERAWATAN APAR :												

*Kartu Reminder ini ditempel di sebelah lokasi penyimpanan Tabung APAR

Lampiran 5 – Form Inventarisir Barang yang Terbakar

LIST INVENTARISIR BARANG / INVENTARIS AKIBAT KEBAKARAN

NAMA GEDUNG :

KODE GEDUNG :

TANGGAL :

NO	NAMA BARANG	KELOMPOK *	KATEGORI **	JUMLAH TOTAL INVENTARIS	RUSAK	BAIK
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Dibuat oleh,

Diketahui oleh,

Nama / NIP / Jabatan

Nama / NIP / Jabatan

* Kelompok diisi: Alat Elektronik / Alat Kantor / Alat Komputer / Alat Pameran

** Kategori diisi: Kendaraan / Non Kendaraan

Inputan Kelompok dan Kategori mengacu pada ketentuan dalam aturan "Stock Opname Inventaris Gedung".

Lampiran 6 – Form Klaim Asuransi Akibat Kebakaran



LAPORAN KERUGIAN ASURANSI KEBAKARAN

- Apabila terjadi kerugian hendaknya Tertanggung memperhatikan ketentuan - ketentuan umum yang tertera pada Polis Asuransi Kebakaran.
- Perbaikan-perbaikan belum boleh dimulai/ dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan dari Penanggung, begitu juga dengan sisa/ bekas barang yang terbakar/ barang yang rusak tidak boleh dibersihkan/ dipindahkan sebelum mendapat persetujuan dari Penanggung.
- Formulir ini hendaknya diisi selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya setelah ditandatangani oleh Tertanggung segera dikembalikan kepada Penanggung.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nama dan alamat Tertanggung	
2.	No. Polis	
3.	Lokasi pertanggungan	
4.	Jangka waktu pertanggungan	
5.	Jumlah uang pertanggungan dan barang yang dipertanggungan	
6.	Hari dan tanggal kejadian	
7.	Dugaan sebab terjadinya kerugian/ kerusakan	
8.	Berupa apakah kerugian yang diderita. (sebutkan secara jelas dan terperinci dan dapat diberikan terpisah di kertas lain).	
9.	Sebutkan berapa kerugian yang ditaksir. (sebutkan secara terperinci dan jelas).	
10.	Apakah polisi membuat berita acara? (Kalau ada, sebutkan dan jelaskan dari Resort mana)	
11.	Apakah pertanggungan ini berjalan bersamaan dengan asuransi lain? (kalau ada, sebutkan secara terperinci dan dari asuransi mana)	
12.	Keterangan lebih lanjut : Diharapkan dengan sangat agar Tertanggung mencantumkan semua hal yang diketahuinya dengan jelas mengenai sebab-sebab terjadinya kerugian, sehingga dengan demikian Tertanggung akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Penanggung, diharapkan pula untuk mencantumkan gambar/ sketsa dari tempat kejadian/ kerugian	
	Gambar Keadaan	Keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya kerugian

Diisi sesuai dengan yang sebenarnya di, dd-mm-yyyy .

Ttd Tertanggung

(_____)
Nama Jelas