


600/300 : 1/1 A

D. NETWORK TOPOLOGY OF SUBSTATION CONTROL AND PROTECTION SYSTEM IS TOPOLOGY 1

CURRENT RATIO ERROR AT 100% OF RATED CURRENT < 0.5%

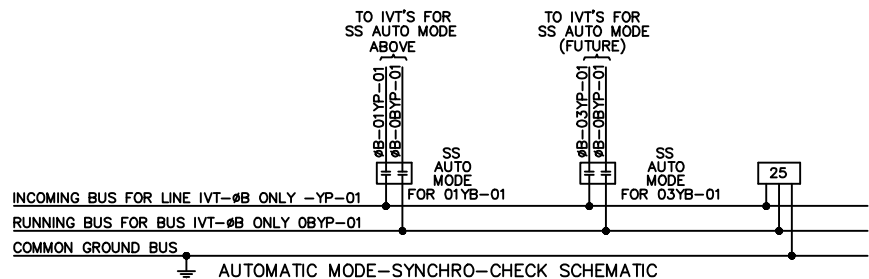

SINGLE LINE DIAGRAM.....DWG NO. FA1-011/62042

กองออกแบบสถานีไฟฟ้า ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แบบแบบ — ลูกแทน โดยแบบ —
ผู้เขียน — สุวิกรม ผู้สำรวจ — วิศวกร — สุวิกรม หัวหน้าแผนก วรรณพ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย (แบบ)	ผู้ว่าราชการ (แบบ) สถานีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี มิเตอร์ และ รีเลย์ไดอะแกรม	เขียนเสร็จวันที่ 20 ส.ค. 2566 แก้แบบวันที่ — รับผิดชอบ — มาตรฐาน —
รองผู้ว่าราชการวิศวกรรม	BUNTHARIK SUBSTATION METERING AND RELAYING DIAGRAM	แบบเลขที่ FA4-011/62075 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น