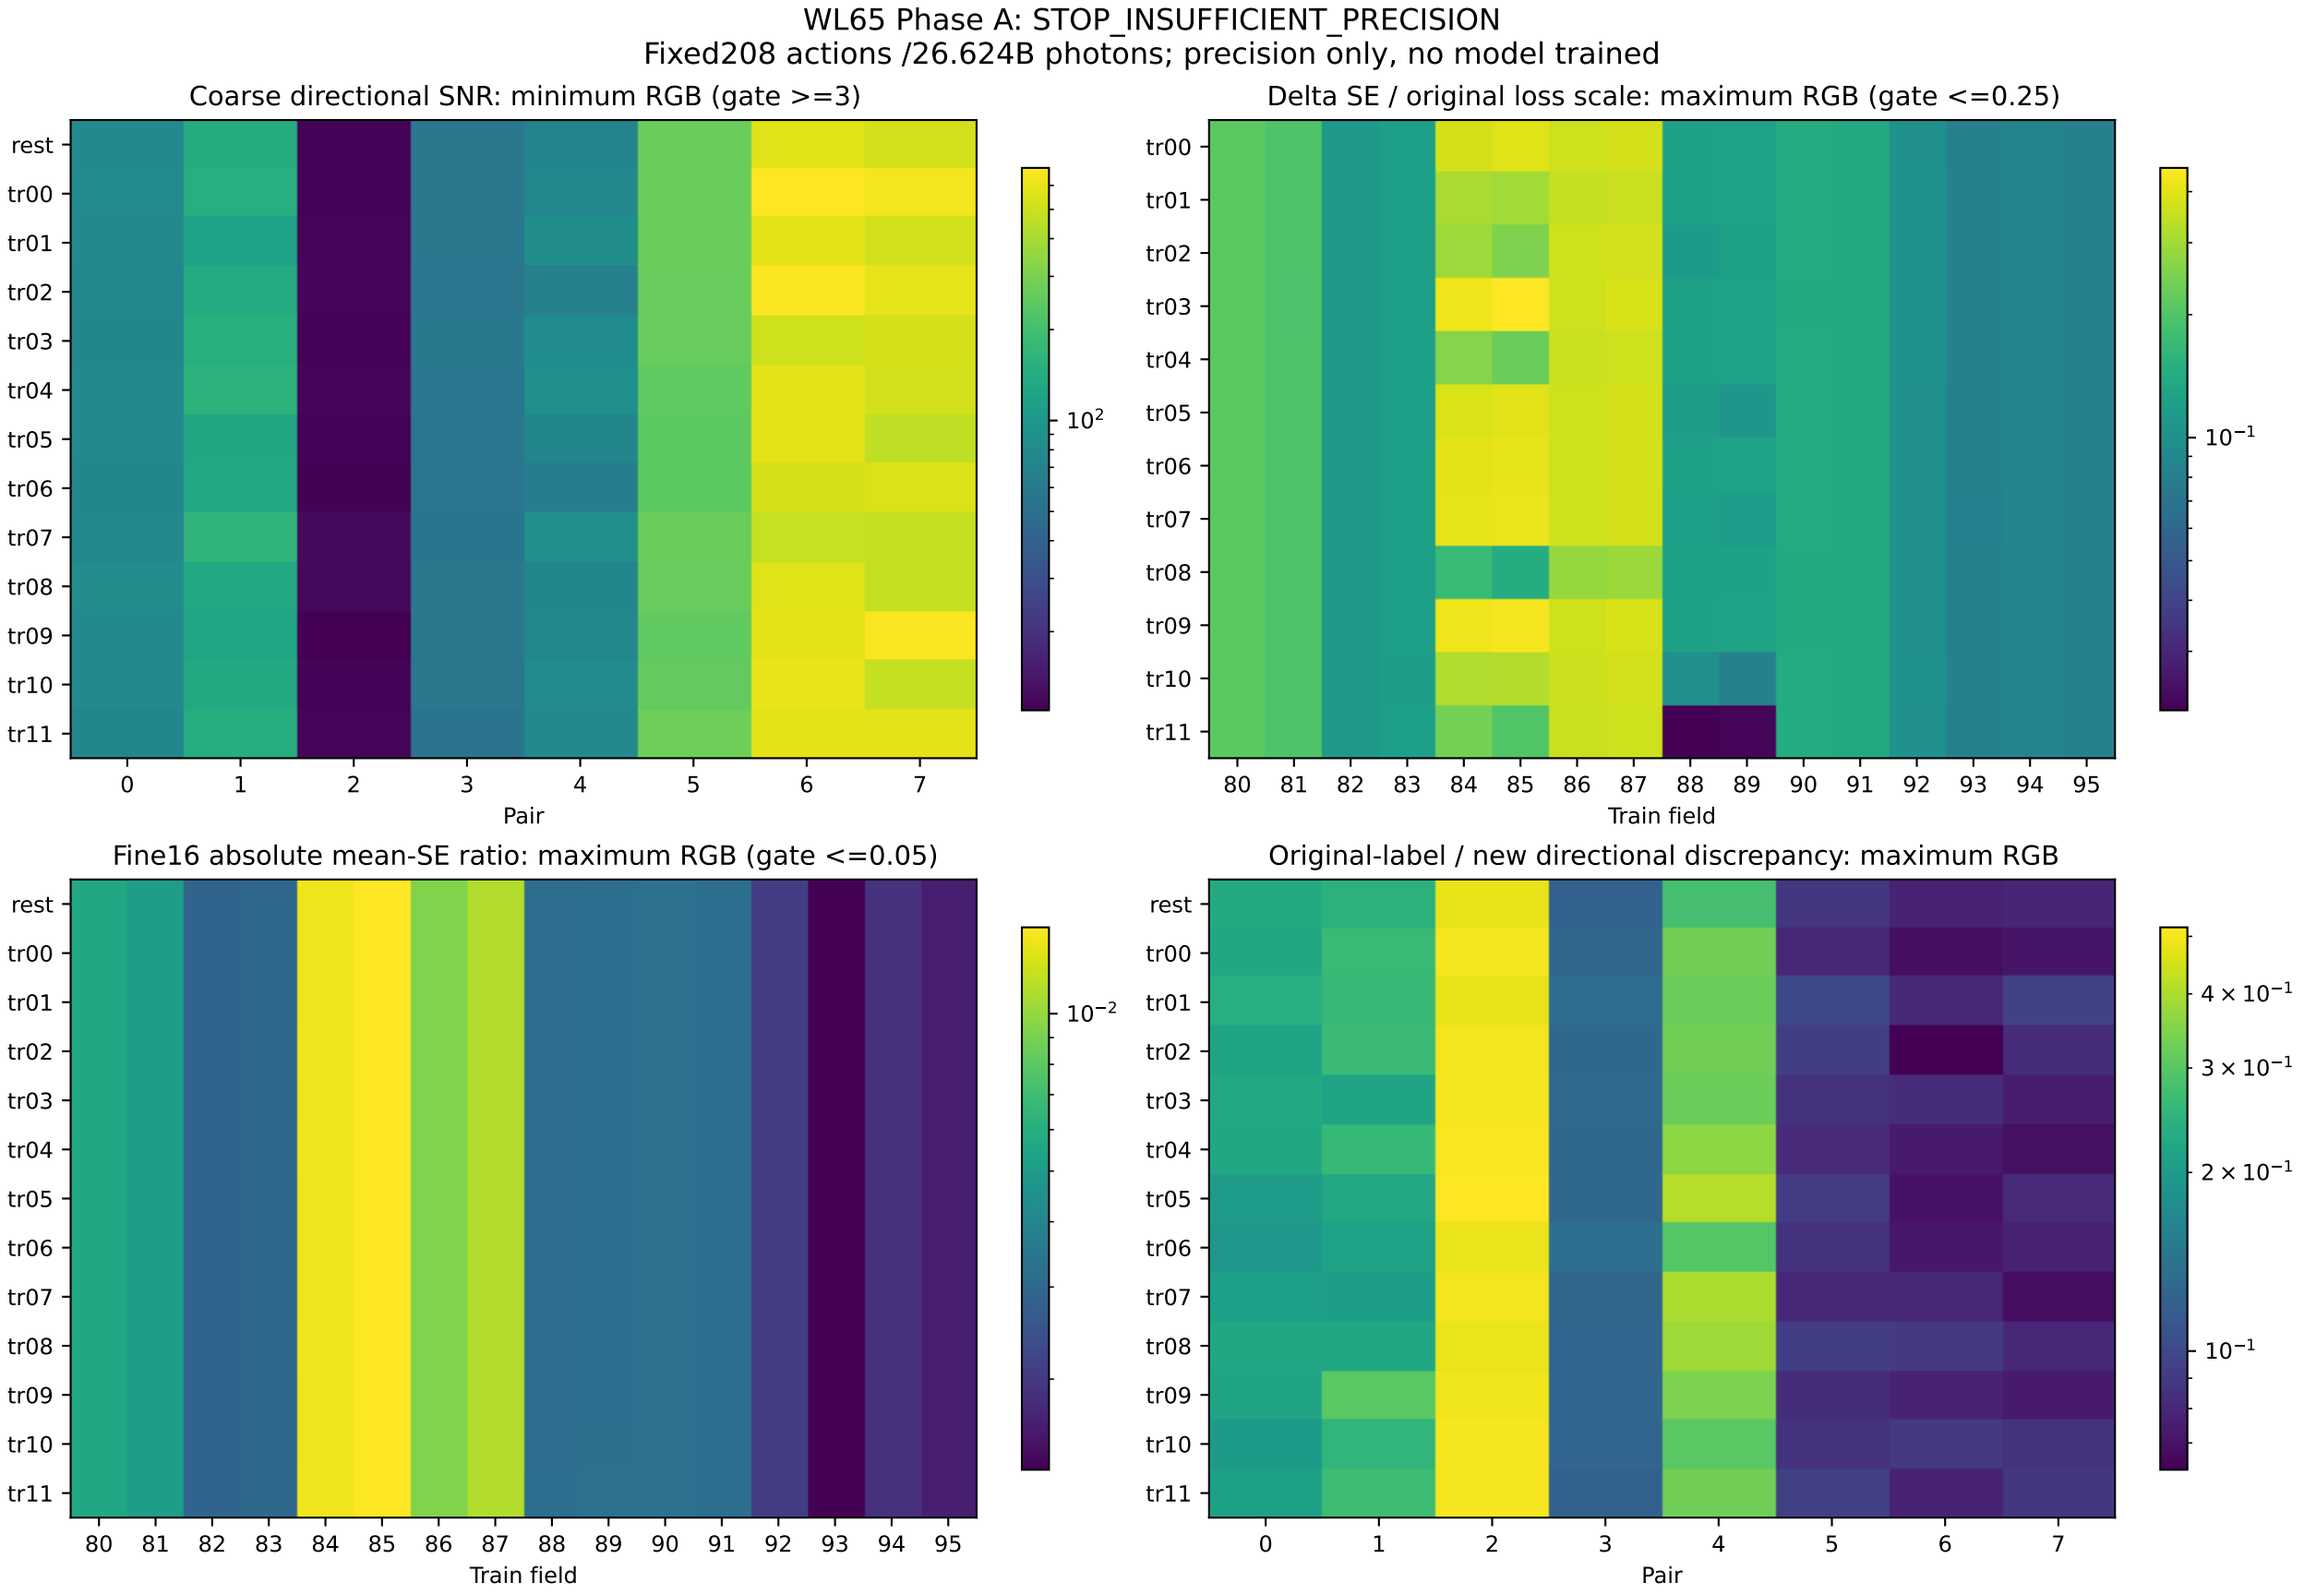
WL65 Phase A: STOP_INSUFFICIENT_PRECISION
Fixed208 actions /26.624B photons; precision only, no model trained
Coarse directional SNR: minimum RGB (gate >=3)
rest
tr00
tr01
tr02
tr03
tr04
tr05
tr06
tr07
tr08
tr09
tr10
tr11
0 1 2 3 4 5 6 7
Pair
10^{2}
Delta SE / original loss scale: maximum RGB (gate <=0.25)
tr00
tr01
tr02
tr03
tr04
tr05
tr06
tr07
tr08
tr09
tr10
tr11
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Train field
10^{-1}
Fine16 absolute mean-SE ratio: maximum RGB (gate <=0.05)
rest
tr00
tr01
tr02
tr03
tr04
tr05
tr06
tr07
tr08
tr09
tr10
tr11
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Train field
10^{-2}
Original-label / new directional discrepancy: maximum RGB
rest
tr00
tr01
tr02
tr03
tr04
tr05
tr06
tr07
tr08
tr09
tr10
tr11
0 1 2 3 4 5 6 7
Pair
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
10^{-1}