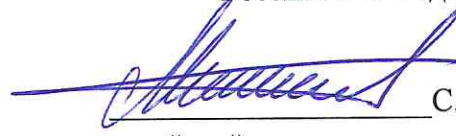


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Министра строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Российской Федерации

  
С.Г. Музыченко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,  
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)  
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 36.  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.  
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И КОМПЛЕКТНЫЕ  
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 20 кВ**

**I. Техническая часть**

1.36.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по строительству и монтажу воздушных линий электропередачи (ВЛ) на штыревых изоляторах, трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 0,38 - 20 кВ.

1.36.2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с требованиями соответствующих сводов правил, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ, а также с требованиями пожарной безопасности.

1.36.3. Составы работ в нормах даны с указанием основных операций, характеризующих данный процесс. Все вспомогательные операции, не перечисленные в составах работ, но являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (приведение механизмов в рабочее и транспортное положение); погрузка и выгрузка инструментов и приспособлений; распаковка оборудования и уборка упаковочного материала; строповка и расстроповка конструкций и оборудования; установка простых подмостей и лестниц; подъемы на конструкции и спуски с них; частичная прогонка резьбы болтов и гаек нормами учтены и отдельному учету не подлежат.

1.36.4. Нормами предусмотрено:

перемещение оборудования, материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны (пикета) на расстояние до 20 м. Перемещение на расстояние св. 20 м определяется дополнительно по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы»;

перемещение механизмов и переходы рабочих от пикета к пикету в очередности следования пикетов. Время перемещения механизмов и перехода (переезда) рабочих во время рабочей смены с одного рабочего места на другое, минуя очередность следования пикетов, или объезд (обход) препятствий (оврагов, ложбин, рек и т.п.) определяется из расчета: при перемещении механизмов на гусеничном ходу - 0,18 чел.-ч, на пневмоходу - 0,06 чел.-ч на 1 км, учитывая машиниста или рабочего; при переходе рабочих - 0,25 чел.-ч на 1 км;

заготовка и сборка опор на пикетах. При выполнении работ на полигонах (заготовительных базах) соответствующие нормы умножаются на 0,8.

1.36.5. Нормами не учтены и учитываются отдельно: изготовление настилов и подмостей; работы по водоотливу; устройство гатей, лежневых и подъездных дорог; сварочные работы; изготовление стропов и монтажных приспособлений; исправление дефектов конструкций и деталей, допущенных заводами-изготовителями или возникших при погрузочно-разгрузочных

работах и хранении; перегоны машин и механизмов с места постоянного базирования на объекты и обратно; погрузка и транспортировка конструкций, оборудования и материалов до объектов.

1.36.6. Время перехода (переезда) рабочих к месту работы к началу смены и возвращения с работы по окончании смены в рабочее время не включается.

1.36.7. Нормами предусмотрено применение кранов грузоподъемностью от 6,3 до 10 т (исключительно) и тракторов с двигателями мощностью до 73,5 кВт (100 л. с.).

В случае применения кранов грузоподъемностью 10 т и выше и тракторов с двигателями мощностью св. 73,5 кВт (100 л. с.) учитываются машинист и тракторист 6 разряда.

1.36.8. Нормами предусмотрено строительство воздушных линий электропередачи в равнинной ненаселенной местности и по населенным пунктам.

При выполнении работ в условиях, отличных от нормальных, применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложении 36.1.

К горным отнесены участки трассы ВЛ со средним продольным, поперечным или продольно-поперечным уклонами св. 1:5, а к косоогорам - участки трассы, проходящие по склонам отдельных возвышенностей (не в горных районах) с крутизной ската более 1:5.

1.36.9. Электромонтеры - линейщики по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети в составах звеньев в таблицах именуется для краткости электролинейщиками, электросварщики ручной сварки - электросварщиками, монтажники по распределительным устройствам - электромонтажниками.

1.36.10. Нормами таблицы Н-36-01-001 предусмотрена разбивка центров опор, цилиндрических котлованов под сложные опоры и трансформаторные подстанции при выносе трассы в натуру.

Разбивка контуров котлованов при разработке грунта экскаватором нормируется по сборнику Н-37 «Электромонтажные работы. Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше».

1.36.11. Нормами таблицы Н-36-01-002 предусмотрено бурение котлованов диаметром до 500 мм и глубиной 2 м в талых и мерзлых грунтах бурильно-крановыми самоходными машинами циклического действия.

1.36.12. При бурении котлованов на глубину св. 2 м нормы таблицы Н-36-01-002 умножаются на коэффициент, равный  $H/2$ , где  $H$  - фактическая глубина бурения, м.

1.36.13. В нормах таблицы Н-36-01-002 распределение грунтов по группам в зависимости от трудоемкости их бурения механизмами предусмотрено в соответствии с характеристиками, приведенными в Сборнике Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.36.14. Нормами таблицы Н-36-02-001 предусмотрена развозка по трассе стоек, приставок, собранных опор и материалов (траверс, штырей, изоляторов и пр.) с помощью опорозовов и тракторных прицепов.

Выгрузка стоек, приставок и опор производится на пикетах ВЛ краном. Выгрузка вручную предусмотрена с тракторных саней, волокуш и тому подобных транспортных средств.

Погрузка и транспортировка конструкций и материалов до трассы ВЛ нормами не учтены и учитываются дополнительно.

1.36.15. Нормами таблицы Н-36-02-001 работа водителя автомобиля не учтена.

1.36.16. Нормами таблицы Н-36-02-002 разрешается пользоваться в случаях, когда по местным условиям не представляется возможным при развозке выгрузить конструкции в пределах рабочей зоны.

1.36.17. Нормами таблицы Н-36-02-003 предусмотрены следующие составы работ:

При заготовке опор: 1. Выкладка стойки с отпиливанием. 2. Разметка и сверление отверстий. 3. Устройство сопряжений с антисептированием.

При заготовке сложных опор добавляется: 4. Разметка и заготовка деталей опоры.

При сборке опор: 1. Ввертывание крюков и штырей.

При сборке сложных опор добавляются: 2. Установка и крепление оголовника, подтраверсников, траверс и поперечин. 3. Крепление штырей. 4. Окрашивание металлических деталей

Нормами таблицы Н-36-02-003 предусмотрены следующие типы опор:



Рис. 1. Одностоечная




Рис. 2. А-образная угловая промежуточная




Рис. 3. А-образная концевая анкерная



Рис. 4. А-образная угловая с конструкцией под разъединитель

1.36.18. Нормами таблицы Н-36-02-005 предусмотрено крепление приставок к стойкам или подкосам деревянных и железобетонных опор с помощью проволочных бандажей или специальных стяжных хомутов.

1.36.19. Нормами таблицы Н-36-02-007 предусмотрены следующие типы опор:

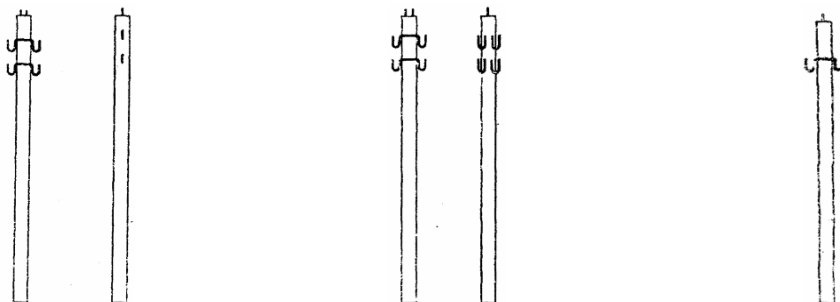


Рис. 5. С крюками-скобами и крюками-кронштейнами

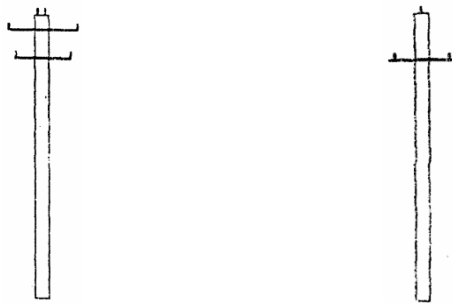


Рис. 6. С траверсами



Рис. 7. С траверсами для двойного крепления




Рис. 8. С траверсами-кронштейнами

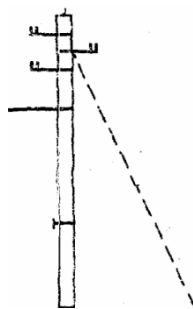


Рис. 9. С траверсами-кронштейнами и конструкциями под разъединитель

1.36.20. Нормами таблиц Н-36-02-010, Н-36-03-004 не учтены и учитываются отдельно работы по заготовке оттяжек и якорей и рытью ям под якоря.

1.36.21. Нормами таблицы Н-36-02-011 предусмотрено устранение отклонений ранее установленных опор от вертикального положения.

Нормами предусмотрена выправка опор с проводами или без них с помощью тяговых механизмов или с применением приспособлений.

При наклоне опоры вдоль линии производится снятие вязок крепления на проводах.

1.36.22. Для норм таблицы Н-36-02-011 закрепление проводов после правки опор определяется по соответствующим нормам таблицы Н-36-03-006.

1.36.23. Нормами таблицы Н-36-02-012 предусмотрено окрашивание проволочных бандажей и хомутов на установленных опорах с одинарными приставками. При окрашивании деталей опор с двойными приставками к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 36.1.

1.36.24. Нормами таблицы Н-36-02-013 предусмотрено крепление плакатов безопасности и таблиц нумерации на установленных деревянных и железобетонных опорах.

На деревянных опорах таблицы и плакаты крепят гвоздями, на железобетонных - проволокой. Надписи (знаки) наносят по трафарету на предварительно подготовленную поверхность.

1.36.25. Нормами таблицы Н-36-03-001 предусмотрена раскатка проводов с помощью трактора с раскаточных тележек и приспособлений.

На участках, недоступных для проезда тяговых механизмов, раскатка проводов допускается вручную.

1.36.26. Нормами таблицы Н-36-03-002 предусмотрено соединение проводов сечением до 95 мм<sup>2</sup> скручиванием в овальных соединителях.

По окончании скручивания соединители проверяют на отсутствие трещин и на соответствие соединения техническим условиям.

Соединение проводов сечением св. 95 мм<sup>2</sup> нормируется по сб. Н-37 «Электромонтажные работы. Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше».

1.36.27. Нормами таблицы Н-36-03-003 предусмотрен подъем проводов на опору с применением штанги или каната, переброшенного через траверсу или раскаточный ролик.

1.36.28. Нормами таблицы Н-36-03-005 предусмотрены следующие составы работ: 1. Установка и снятие визировочных реек. 2. Установка и снятие приспособлений для натягивания проводов. 3. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 4. Концевое крепление проводов к изоляторам; при креплении проводов к подвесным (натяжным) изоляторам добавляется: 5. Сборка и установка подвесных изоляторов.

1.36.29. Нормами с Н-36-03-006-01 по Н-36-03-006-34 предусмотрено закрепление на штыревых изоляторах алюминиевых, сталеалюминиевых и стальных проводов вязкой и с применением антивибрационного зажима.

1.36.30. При креплении однопроволочных стальных проводов ВЛ напряжением св. 0,38 кВ принимаются нормы Н-36-03-006-01, Н-36-03-006-04, Н-36-03-006-05, Н-36-03-006-08, Н-36-03-006-09, Н-36-03-006-12, Н-36-03-006-13, Н-36-03-006-16, Н-36-03-006-17.

1.36.31. Нормами с Н-36-03-006-35 по Н-36-03-006-37 предусмотрено устройство перемычек и шлейфов на сложных опорах ВЛ напряжением св. 0,38 кВ.

Работы выполняются одновременно с концевым закреплением проводов при их натягивании и регулировке.

Нормами не учтены сборка изолирующих подвесок и закрепление проводов с изоляторами на опоре, являющиеся частью процесса натягивания и регулирования проводов.

1.36.32. Нормами таблицы Н-36-03-007 предусмотрена установка на подвешенных проводах инвентарных переносных заземлений из медных проводников.

После окончания работ на опоре заземления снимаются для дальнейшего использования.

1.36.33. Нормами таблицы Н-36-03-008 предусмотрен монтаж проводов в анкерных пролетах при пересечениях ВЛ напряжением до 20 кВ с действующими инженерными сооружениями и водными преградами.

Нормами учтена длина перехода ВЛ напряжением 0,38 кВ до 100 м, ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ - 250 м. Раскатка, натягивание и визирование проводов производятся с применением блоков или лебедок.

До начала монтажа проводов должны быть закончены работы по устройству защит.

Монтаж проводов через водные преграды предусмотрен с применением плавучих средств.

1.36.34. Норма Н-36-03-008-01-01 предусматривает монтаж четырех проводов на переходе. При ином количестве проводов соответственно добавляется или отнимается на каждый провод норма Н-36-03-008-08.

1.36.35. Нормами таблицы Н-36-03-009 предусмотрен монтаж ответвлений от ВЛ напряжением 0,38 кВ к зданию и вводов следующих типов:

- прямых;
- через кронштейны;
- через трубостойки, устанавливаемые на стене или крыше здания.

Ответвления от ВЛ к зданию выполняются одним (провод АВТ), двумя и четырьмя проводами. Вводы в здания - изолированными проводами или кабелем.

Ответвления от ВЛ на установленные трубостойки на крыше выполняются с помощью автогидроподъемника.

1.36.36. Нормами таблицы Н-36-04-001 предусмотрен монтаж мачтовых однофазных трансформаторных подстанций (ОТП) напряжением 10/0,23 кВ, мощностью до 10 кВА.

Монтаж подстанций выполняется с применением такелажных приспособлений на деревянных и железобетонных опорах.

1.36.37. При монтаже мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА (Н-36-04-002):

установка опоры определяется по нормам с Н-36-02-009-07 по Н-36-02-009-18;

монтаж ответвлений вводов и выводов ВЛ напряжением 20 и 0,38 кВ нормируется по таблице Н-36-04-003.

1.36.38. Устройство фундамента предусмотрено из четырех железобетонных стоек. При устройстве фундамента из двух железобетонных стоек к норме Н-36-04-003-01 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 36.1.

1.36.39. Нормами таблицы Н-36-04-004 предусмотрено сооружение тупиковых и проходных комплектных трансформаторных подстанций для наружной установки типов КТП и КТПП с воздушными и кабельными вводами напряжением 20/0,38 кВ и мощностью до 630 кВА.

Нормами учтено устройство фундаментов из четырех стоек (приставок), устанавливаемых в пробуренные котлованы, или из двух стоек (приставок), укладываемых горизонтально на подготовленное песчаное основание.

Монтаж ответвлений вводов и выводов ВЛ напряжением 20 и 0,38 кВ нормируется по таблице Н-36-04-003.

Нормой Н-36-04-004-01 предусмотрены следующие составы работ:

При устройстве фундамента из стоек, устанавливаемых в пробуренные котлованы: 1. Выверка котлованов. 2. Подъем и установка стоек в котлованы. 3. Выверка стоек. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.

При устройстве фундамента из стоек, укладываемых на песчаное основание: 1. Укладка стоек на песчаное основание. 2. Выверка стоек. 3. Разметка и крепление на стойках металлических скоб.

1.36.40. Нормами таблицы Н-36-04-005 предусмотрен монтаж разъединителей, секционирующих линию, а также разъединителей на концевых опорах.

Подъем, установка и крепление разъединителя на траверсе или металлической конструкции предусмотрены с помощью крана или с применением такелажных приспособлений.

Устройство заземляющего спуска по деревянным опорам нормируется по таблице Н-36-05-001.

1.36.41. Устройство заземляющего спуска по деревянным опорам при монтаже масляных выключателей (таблица Н-36-04-006) нормируется по таблице Н-36-05-001.

1.36.42. Нормами таблицы Н-36-04-007 предусмотрен монтаж на распределительном пункте однофазного трансформатора типа ОМ для питания электродвигателя привода сетевого масляного выключателя.

1.36.43. Нормами таблицы Н-36-04-008 предусмотрена установка трубчатых разрядников на деревянных и железобетонных опорах.

Устройство заземляющего спуска и заземления разрядников нормируется по таблицам Н-36-05-001 и Н-36-05-002.

1.36.44. Нормами таблицы Н-36-04-009 предусмотрен монтаж ящиков для учета расхода электроэнергии на опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ и на шкафу комплектной трансформаторной подстанции (КТП).

1.36.45. Нормами таблицы Н-36-05-001 предусмотрена прокладка заземляющих спусков из круглой стали диаметром до 10 мм по стойкам установленных и неуставленных деревянных опор.

1.36.46. Нормами Н-36-05-001-01 и Н-36-05-001-02 предусмотрено заземление четырех крюков на опоре. При заземлении иного количества крюков добавляется или отнимается на каждый крюк норма Н-36-05-001-05.

## II. Нормы труда (времени)

| Шифр                                       | Наименование                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                            |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                          | 2                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| <b>Раздел Н-36-01 Котлованы</b>            |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |                              |                             |                      |                         |            |
| <b>Таблица Н-36-01-001 Разбивка трассы</b> |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-01-001-01-01                          | Разбивка центров опор, открытая, ровная и сухая местность, напряжение ВЛ 0,38 кВ                                                        | 1 опора    | 1. Определение места установки опор с измерением длины пролетов. 2. Забивка колышков (шпилек). 3. Составление схемы линии. | 0,22                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                            |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-02-01                          | Разбивка центров опор, открытая, ровная и сухая местность, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ                                                  | 1 опора    | 1. Определение места установки опор с измерением длины пролетов. 2. Забивка колышков (шпилек). 3. Составление схемы линии. | 0,28                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                            |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-03-01                          | Разбивка центров опор, пересеченная или болотистая, в лесу и мелких населенных пунктах (села, дачи и т.п.), напряжение ВЛ 0,38 кВ       | 1 опора    | 1. Определение места установки опор с измерением длины пролетов. 2. Забивка колышков (шпилек). 3. Составление схемы линии. | 0,37                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                            |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-04-01                          | Разбивка центров опор, пересеченная или болотистая, в лесу и мелких населенных пунктах (села, дачи и т.п.), напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ | 1 опора    | 1. Определение места установки опор с измерением длины пролетов. 2. Забивка колышков (шпилек). 3. Составление схемы линии. | 0,44                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                            |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-05-01                          | Разбивка центров опор, в городах, населенных пунктах городского типа, по строительным площадкам, напряжение ВЛ 0,38 кВ                  | 1 опора    | 1. Определение места установки опор с измерением длины пролетов. 2. Забивка колышков (шпилек). 3. Составление схемы линии. | 0,51                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                            |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                 | Измеритель   | Состав работ                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                              |              |                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                            | 3            | 4                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-01-001-06-01 | Разбивка центров опор, в городах, населенных пунктах городского типа, по строительным площадкам, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ | 1 опора      | 1. Определение места установки опор с измерением длины пролетов. 2. Забивка колышков (шпилек). 3. Составление схемы линии. | 0,61                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                              |              |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-07-01 | Разбивка двух котлованов под опоры концевые                                                                                  | 1 опора      | 1. Определение осей опоры (трансформаторной подстанции). 2. Разметка мест котлованов. 3. Забивка колышков (шпилек).        | 0,26                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                              |              |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-08-01 | Разбивка двух котлованов под опоры угловые                                                                                   | 1 опора      | 1. Определение осей опоры (трансформаторной подстанции). 2. Разметка мест котлованов. 3. Забивка колышков (шпилек).        | 0,54                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                              |              |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-09-01 | Разбивка трех котлованов под опоры угловые                                                                                   | 1 опора      | 1. Определение осей опоры (трансформаторной подстанции). 2. Разметка мест котлованов. 3. Забивка колышков (шпилек).        | 0,77                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                              |              |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-10-01 | Разбивка двух котлованов под трансформаторные подстанции                                                                     | 1 подстанция | 1. Определение осей опоры (трансформаторной подстанции). 2. Разметка мест котлованов. 3. Забивка колышков (шпилек).        | 0,39                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                              |              |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-11-01 | Разбивка четырех котлованов под трансформаторные подстанции                                                                  | 1 подстанция | 1. Определение осей опоры (трансформаторной подстанции). 2. Разметка мест котлованов. 3. Забивка колышков (шпилек).        | 0,61                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                              |              |                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-01-001-12-01 | Заготовка деревянных колышков при разбивке трассы                                                                            | 100 колышков | -                                                                                                                          | 2,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |

| Шифр                                          | Наименование                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                               |                                                                            |            |                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                             | 2                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| <b>Таблица Н-36-01-002 Бурение котлованов</b> |                                                                            |            |                                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-01-002-01-01                             | Бурение котлованов, 1 группа грунтов                                       | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,17                         | 0,17                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-02-01                             | Бурение котлованов, 2 группа грунтов                                       | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,27                         | 0,27                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-03-01                             | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 0,25 м, 1 группа грунтов | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,19                         | 0,19                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-04-01                             | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 0,25 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,34                         | 0,34                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-05-01                             | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 0,5 м, 1 группа грунтов  | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,28                         | 0,28                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-06-01                             | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 0,5 м, 2 группа грунтов  | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,43                         | 0,43                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                            |            |                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-01-002-07-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 0,75 м, 1 группа грунтов | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,36                         | 0,36                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-08-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 0,75 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,51                         | 0,51                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-09-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 1 м, 1 группа грунтов    | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,44                         | 0,44                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-10-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 1 м, 2 группа грунтов    | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,59                         | 0,59                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-11-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 1,25 м, 1 группа грунтов | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,52                         | 0,52                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-12-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 1,25 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,67                         | 0,67                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                            |            |                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-01-002-13-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 1,5 м, 1 группа грунтов  | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,61                         | 0,61                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-14-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 1,5 м, 2 группа грунтов  | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,76                         | 0,76                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-15-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 1,75 м, 1 группа грунтов | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,69                         | 0,69                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-16-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 1,75 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,84                         | 0,84                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-17-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 2 м, 1 группа грунтов    | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,77                         | 0,77                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-01-002-18-01 | Бурение котлованов, глубина промерзания грунта до 2 м, 2 группа грунтов    | 1 котлован | 1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | 0,92                         | 0,92                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                   | Наименование                                                            | Измеритель       | Состав работ                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                                        |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                                      | 2                                                                       | 3                | 4                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| <b>Раздел Н-36-02 Опоры</b>                                            |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             |                      |                         |            |
| <b>Таблица Н-36-02-001 Выгрузка конструкций и материалов на трассе</b> |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-001-01-01                                                      | Выгрузка стойки железобетонной, развозка опоровозом, выгрузка краном    | 1 стойка (опора) | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой. | 0,22                         | 0,11                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-02-01                                                      | Выгрузка стойки железобетонной, развозка трактором, выгрузка краном     | 1 стойка (опора) | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой. | 0,38                         | 0,19                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-03-01                                                      | Выгрузка стойки деревянной, развозка трактором, выгрузка вручную        | 1 стойка (опора) | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой. | 0,18                         | 0,09                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-04-01                                                      | Выгрузка приставки железобетонной, развозка трактором, выгрузка краном  | 1 приставка      | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой. | 0,38                         | 0,19                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-05-01                                                      | Выгрузка приставки железобетонной, развозка трактором, выгрузка вручную | 1 приставка      | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой. | 0,24                         | 0,12                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-06-01                                                      | Выгрузка приставки деревянной, развозка трактором, выгрузка вручную     | 1 приставка      | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой. | 0,12                         | 0,06                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-07-01                                                      | Выгрузка опоры сложной деревянной, развозка трактором, выгрузка краном  | 1 опора          | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой. | 0,54                         | 0,27                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                         |                  |                                                                                                    |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                        | Наименование                                                                                   | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                                 | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                             |                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                           | 2                                                                                              | 3             | 4                                                                                                                                                            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-001-08-01                           | Выгрузка материалов оснастки опоры одностоечной напряжением ВЛ 0,38 кВ                         | 1 опора       | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой.                                                           | 0,16                         | 0,08                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                             |                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-09-01                           | Выгрузка материалов оснастки опоры одностоечной напряжением ВЛ свыше 0,38 кВ                   | 1 опора       | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой.                                                           | 0,22                         | 0,11                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                             |                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-10-01                           | Выгрузка материалов оснастки опоры сложной напряжением ВЛ 0,38 кВ                              | 1 опора       | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой.                                                           | 0,18                         | 0,09                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                             |                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-001-11-01                           | Выгрузка материалов оснастки опоры сложной напряжением ВЛ свыше 0,38 кВ                        | 1 опора       | 1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой.                                                           | 0,26                         | 0,13                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                             |                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-002 Перемещение конструкций |                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-002-01-01                           | Перемещение конструкций вручную, масса до 0,2 т, подтаскивание на 100 м                        | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений. | 3,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                                             |                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-002-02-01                           | Перемещение конструкций вручную, масса до 0,2 т, увеличивать или уменьшать на 10 м перемещения | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений. | 0,33                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                                             |                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                    | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                               | 3             | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-002-03-01 | Перемещение конструкций вручную, масса до 0,35 т, подтаскивание на 100 м                        | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений.                                  | 3,9                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-002-04-01 | Перемещение конструкций вручную, масса до 0,35 т, увеличивать или уменьшать на 10 м перемещения | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений.                                  | 0,37                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-002-05-01 | Перемещение конструкций вручную, масса до 0,7 т, подтаскивание на 100 м                         | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений.                                  | 4,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-002-06-01 | Перемещение конструкций вручную, масса до 0,7 т, увеличивать или уменьшать на 10 м перемещения  | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений.                                  | 0,45                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-002-07-01 | Перемещение конструкций лебедкой, масса до 0,35 т, подтаскивание на 100 м                       | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений. 4. Установка и демонтаж лебедки. | 1,7                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                     | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                | 3             | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-002-08-01 | Перемещение конструкций лебедкой, масса до 0,35 т, увеличивать или уменьшать на 10 м перемещения | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений. 4. Установка и демонтаж лебедки. | 0,13                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-002-09-01 | Перемещение конструкций лебедкой, масса до 0,7 т, подтаскивание на 100 м                         | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений. 4. Установка и демонтаж лебедки. | 2,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-002-10-01 | Перемещение конструкций лебедкой, масса до 0,7 т, увеличивать или уменьшать на 10 м перемещения  | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений. 4. Установка и демонтаж лебедки. | 0,24                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-002-11-01 | Перемещение конструкций лебедкой, масса до 1,5 т, подтаскивание на 100 м                         | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений. 4. Установка и демонтаж лебедки. | 4,9                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                   | Наименование                                                                                    | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                        |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                      | 2                                                                                               | 3             | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-002-12-01                                      | Перемещение конструкций лебедкой, масса до 1,5 т, увеличивать или уменьшать на 10 м перемещения | 1 конструкция | 1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений. 4. Установка и демонтаж лебедки. | 0,45                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                                        |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-003 Заготовка и сборка деревянных опор |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-003-01-01                                      | Заготовка деревянной одностоечной опоры, напряжение 0,38 кВ, 5 крюков                           | 1 опора       | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                           | 0,33                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                        |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-02-01                                      | Сборка деревянной одностоечной опоры, напряжение 0,38 кВ, 5 крюков                              | 1 опора       | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                           | 0,17                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                        |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-03-01                                      | Заготовка деревянной одностоечной опоры, напряжение свыше 0,38 кВ, 3 крюка                      | 1 опора       | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                           | 0,26                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                        |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-04-01                                      | Сборка деревянной одностоечной опоры, напряжение свыше 0,38 кВ, 3 крюка                         | 1 опора       | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                           | 0,16                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                        |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-05-01                                      | Заготовка деревянной одностоечной опоры, напряжение свыше 0,38 кВ, 6 крюков                     | 1 опора       | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                           | 0,46                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                        |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                             | Измеритель | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                          |            |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                        | 3          | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-003-06-01 | Сборка деревянной одностоечной опоры, напряжение свыше 0,38 кВ, 6 крюков | 1 опора    | 1. Смотри техчасть. | 0,29                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                          |            |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-07-01 | Заготовка А-образной угловой промежуточной опоры                         | 1 опора    | 1. Смотри техчасть. | 2,2                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                          |            |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-08-01 | Сборка А-образной угловой промежуточной опоры                            | 1 опора    | 1. Смотри техчасть. | 2,7                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                          |            |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-09-01 | Заготовка А-образной концевой анкерной опоры                             | 1 опора    | 1. Смотри техчасть. | 3,7                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                          |            |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-10-01 | Сборка А-образной концевой анкерной опоры                                | 1 опора    | 1. Смотри техчасть. | 3,8                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                          |            |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-11-01 | Заготовка А-образной угловой опоры с конструкцией под разъединитель      | 1 опора    | 1. Смотри техчасть. | 4,9                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                          |            |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-12-01 | Сборка А-образной угловой опоры с конструкцией под разъединитель         | 1 опора    | 1. Смотри техчасть. | 4,5                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                          |            |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                         | Наименование                                                                   | Измеритель  | Состав работ                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                              |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                            | 2                                                                              | 3           | 4                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-003-13-01                                            | Добавлять или отнимать при заготовке крюков на опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ   | 1 крюк      | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                | 0,06                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                              |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-14-01                                            | Добавлять или отнимать при сборке крюков на опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ      | 1 крюк      | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                | 0,03                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                              |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-15-01                                            | Добавлять на заготовку одного подкоса (для опор с подкосами )                  | 1 подкос    | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                | 0,36                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                              |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-16-01                                            | Добавлять на заготовку дополнительной траверсы-поперечины на А-образных опорах | 1 траверса  | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                | 0,41                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                              |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-003-17-01                                            | Добавлять на сборку дополнительной траверсы-поперечины на А-образных опорах    | 1 траверса  | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                | 0,55                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                              |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-004 Заготовка деревянных приставок и ригелей |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-004-01-01                                            | Заготовка деревянной приставки с отверстиями                                   | 1 приставка | 1. Выкладка, разметка и отпиливание деталей по размеру.<br>2. Устройство врубок и сопряжений с антисептированием.<br>3. Разметка мест сверления отверстий. 4. Сверление отверстий. | 0,49                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                              |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                    |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                     | Наименование                                                                                  | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                          |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                        | 2                                                                                             | 3                | 4                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-004-02-01                        | Заготовка деревянной приставки без отверстий                                                  | 1 приставка      | 1. Выкладка, разметка и отпиливание деталей по размеру.<br>2. Устройство врубок и сопряжений с антисептированием.                                                                                | 0,35                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                          |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-004-03-01                        | Заготовка деревянного ригеля с отверстиями                                                    | 1 ригель         | 1. Выкладка, разметка и отпиливание деталей по размеру.<br>2. Устройство врубок и сопряжений с антисептированием.<br>3. Разметка мест сверления отверстий. 4. Сверление отверстий.               | 0,31                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                          |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-005 Устройство приставок |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-005-01-01                        | Устройство деревянной одинарной приставки, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) до 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки.<br>2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                          |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-02-01                        | Устройство деревянной двойной приставки, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) до 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки.<br>2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,9                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                          |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                     | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                | 3                | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-005-03-01 | Устройство деревянной одинарной приставки, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,4                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-04-01 | Устройство деревянной двойной приставки, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-05-01 | Устройство деревянной одинарной приставки, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) до 11 м     | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 0,86                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-06-01 | Устройство деревянной двойной приставки, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) до 11 м       | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                       | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                  | 3                | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-005-07-01 | Устройство деревянной одинарной приставки, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м                    | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-08-01 | Устройство деревянной двойной приставки, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м                      | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-09-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) до 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,7                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-10-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой до 250 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) до 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,6                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3                | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-005-11-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2                            | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-12-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой до 250 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 3                            | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-13-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) до 11 м     | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-14-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой до 250 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) до 11 м       | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3                | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-005-15-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,4                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-16-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой до 250 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,4                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-17-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) до 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,3                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-18-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой до 350 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) до 11 м     | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 3,4                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3                | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-005-19-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,7                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-20-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой до 350 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 3,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-21-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) до 11 м     | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,4                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-22-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой до 350 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) до 11 м       | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,7                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3                | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-005-23-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м  | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-24-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой до 350 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м    | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-25-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой свыше 350 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) до 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,7                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-26-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой свыше 350 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) до 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 6,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3                | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-005-27-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой свыше 350 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 3,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-28-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой свыше 350 кг, крепление бандажами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 7,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-29-01 | Устройство железобетонной одинарной приставки массой свыше 350 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) до 11 м     | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 1,9                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-30-01 | Устройство железобетонной двойной приставки массой свыше 350 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) до 11 м       | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 3,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                  | Наименование                                                                                                            | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                       |                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                     | 2                                                                                                                       | 3                | 4                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-005-31-01                     | Устройство железобетонной одинарной приставки массой свыше 350 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 2,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                       |                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-005-32-01                     | Устройство железобетонной двойной приставки массой свыше 350 кг, крепление хомутами, длина опоры (подкоса) свыше 11 м   | 1 опора (подкос) | 1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов). | 4,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                       |                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-006 Крепление ригелей |                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-006-01-01                     | Крепление деревянного одинарного ригеля болтами                                                                         | 1 ригель         | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей.                                                                 | 0,25                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                       |                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-006-02-01                     | Крепление деревянного одинарного ригеля хомутами                                                                        | 1 ригель         | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей.                                                                 | 0,22                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                       |                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-006-03-01                     | Крепление деревянного двойного ригеля болтами                                                                           | 1 ригель         | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей.                                                                 | 0,32                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                       |                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                    | 3          | 4                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-006-04-01 | Крепление деревянного двойного ригеля хомутами       | 1 ригель   | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей. | 0,4                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-006-05-01 | Крепление железобетонного одинарного ригеля хомутами | 1 ригель   | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей. | 0,26                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-006-06-01 | Крепление железобетонного двойного ригеля болтами    | 1 ригель   | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей. | 0,67                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-006-07-01 | Крепление железобетонного двойного ригеля хомутами   | 1 ригель   | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей. | 0,49                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-006-08-01 | Крепление металлического одинарного ригеля хомутами  | 1 ригель   | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей. | 0,22                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-006-09-01 | Крепление металлического двойного ригеля болтами     | 1 ригель   | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей. | 0,22                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                           | Наименование                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                              | 2                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-006-10-01                              | Крепление металлического двойного ригеля хомутами                                                | 1 ригель   | 1. Выкладка ригеля и деталей крепления. 2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой. 3. Окрашивание металлических деталей.                                                                                                                                                                              | 0,41                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-007 Сборка железобетонных опор |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-007-01-01                              | Сборка железобетонных опор с крюками-скобами и крюками-кронштейнами, напряжение ВЛ 0,38 кВ       | 1 опора    | 1. Выкладка стойки и металлических деталей опоры. 2. Проверка стойки на отсутствие выбоин и трещин. 3. Очистка отверстий в стойке. 4. Установка и закрепление металлоконструкций. 5. Присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику. 6. Раскерновка резьбы и окрашивание резьбовых соединений. | 0,38                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-007-02-01                              | Сборка железобетонных опор с крюками-скобами и крюками-кронштейнами, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ | 1 опора    | 1. Выкладка стойки и металлических деталей опоры. 2. Проверка стойки на отсутствие выбоин и трещин. 3. Очистка отверстий в стойке. 4. Установка и закрепление металлоконструкций. 5. Присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику. 6. Раскерновка резьбы и окрашивание резьбовых соединений. | 0,34                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-007-03-01 | Сборка железобетонных опор с траверсами, напряжение ВЛ 0,38 кВ       | 1 опора    | 1. Выкладка стойки и металлических деталей опоры. 2. Проверка стойки на отсутствие выбоин и трещин. 3. Очистка отверстий в стойке. 4. Установка и закрепление металлоконструкций. 5. Присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику. 6. Раскерновка резьбы и окрашивание резьбовых соединений. | 0,75                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-007-04-01 | Сборка железобетонных опор с траверсами, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ | 1 опора    | 1. Выкладка стойки и металлических деталей опоры. 2. Проверка стойки на отсутствие выбоин и трещин. 3. Очистка отверстий в стойке. 4. Установка и закрепление металлоконструкций. 5. Присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику. 6. Раскерновка резьбы и окрашивание резьбовых соединений. | 0,63                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-007-05-01 | Сборка железобетонных опор с траверсами для двойного крепления, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ | 1 опора    | 1. Выкладка стойки и металлических деталей опоры. 2. Проверка стойки на отсутствие выбоин и трещин. 3. Очистка отверстий в стойке. 4. Установка и закрепление металлоконструкций. 5. Присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику. 6. Раскерновка резьбы и окрашивание резьбовых соединений. | 0,79                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-007-06-01 | Сборка железобетонных опор с траверсами-кронштейнами, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ           | 1 опора    | 1. Выкладка стойки и металлических деталей опоры. 2. Проверка стойки на отсутствие выбоин и трещин. 3. Очистка отверстий в стойке. 4. Установка и закрепление металлоконструкций. 5. Присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику. 6. Раскерновка резьбы и окрашивание резьбовых соединений. | 1,2                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                          | Наименование                                                                                                        | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                             | 2                                                                                                                   | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-007-07-01                                             | Сборка железобетонных опор с траверсами-кронштейнами и конструкциями под разъединитель, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ | 1 опора       | 1. Выкладка стойки и металлических деталей опоры. 2. Проверка стойки на отсутствие выбоин и трещин. 3. Очистка отверстий в стойке. 4. Установка и закрепление металлоконструкций. 5. Присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику. 6. Раскерновка резьбы и окрашивание резьбовых соединений. | 1,8                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-007-08-01                                             | Добавлять на сборку одного подкоса (для опор с подкосами)                                                           | 1 подкос      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,44                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-007-09-01                                             | Добавлять при сборке опор ВЛ 0,38 кВ с количеством траверс, отличным от принятой схемы                              | 1 траверса    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,29                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-007-10-01                                             | Добавлять или отнимать при сборке опор ВЛ 0,38 кВ с количеством крюков-скоб, отличным от принятой схемы             | 1 крюк- скоба | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,06                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-008 Закрепление изоляторов и установка крюков |                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-008-01-01                                             | Закрепление полиэтиленовых колпачков на крюках (на полигоне)                                                        | 100 колпачков | 1. Разогрев колпачков. 2. Установка крюков и штырей в приспособление. 3. Закрепление колпачков.                                                                                                                                                                                                            | 1,4                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                  | Измеритель     | Состав работ                                                                                    | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                               |                |                                                                                                 |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                             | 3              | 4                                                                                               | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-008-02-01 | Закрепление полиэтиленовых колпачков на траверсе, при количестве штырей 3 (на полигоне)       | 100 колпачков  | 1. Разогрев колпачков. 2. Установка крюков и штырей в приспособление. 3. Закрепление колпачков. | 1,2                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-03-01 | Закрепление полиэтиленовых колпачков на траверсе, при количестве штырей 6 (на полигоне)       | 100 колпачков  | 1. Разогрев колпачков. 2. Установка крюков и штырей в приспособление. 3. Закрепление колпачков. | 0,96                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-04-01 | Закрепление изоляторов на полиэтиленовых колпачках, напряжение ВЛ 0,38 кВ (на полигоне)       | 100 изоляторов | 1. Осмотр и очистка изоляторов. 2. Навертывание изоляторов.                                     | 3,4                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-05-01 | Закрепление изоляторов на полиэтиленовых колпачках, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ (на полигоне) | 100 изоляторов | 1. Осмотр и очистка изоляторов. 2. Навертывание изоляторов.                                     | 3,8                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-06-01 | Закрепление изоляторов на пакле, напряжение ВЛ 0,38 кВ (на полигоне)                          | 100 изоляторов | 1. Осмотр и очистка изоляторов. 2. Навертывание изоляторов. 3. Заготовка и наворачивание пакли. | 4,5                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-07-01 | Закрепление изоляторов на пакле, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ (на полигоне)                    | 100 изоляторов | 1. Осмотр и очистка изоляторов. 2. Навертывание изоляторов. 3. Заготовка и наворачивание пакли. | 6,4                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-08-01 | Закрепление изоляторов на неустановленной опоре, напряжение ВЛ 0,38 кВ (на пикетах)           | 100 изоляторов | 1. Осмотр и очистка изоляторов. 2. Навертывание изоляторов.                                     | 3,4                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-09-01 | Закрепление изоляторов на неустановленной опоре, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ (на пикетах)     | 100 изоляторов | 1. Осмотр и очистка изоляторов. 2. Навертывание изоляторов.                                     | 4                            | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                      | Наименование                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                           |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                         | 2                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-008-10-01                         | Установка штырей на неустановленной опоре, напряжение ВЛ 0,38 кВ (на пикетах)       | 100 штырей | 1. Разметка и сверление отверстий. 2. Закрепление крюков и штырей.                                                                                                                      | 9,5                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-11-01                         | Установка штырей на неустановленной опоре, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ (на пикетах) | 100 штырей | 1. Разметка и сверление отверстий. 2. Закрепление крюков и штырей.                                                                                                                      | 12                           | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-12-01                         | Установка крюков на установленной опоре, напряжение ВЛ 0,38 кВ (на пикетах)         | 100 крюков | 1. Разметка и сверление отверстий. 2. Закрепление крюков и штырей.                                                                                                                      | 14,5                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-008-13-01                         | Установка крюков на установленной опоре, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ (на пикетах)   | 100 крюков | 1. Разметка и сверление отверстий. 2. Закрепление крюков и штырей.                                                                                                                      | 17,5                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-36-02-009 Установка опор</b> |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-009-01-01                         | Установка одностоечной опоры механизмами в пробуренные котлованы                    | 1 опора    | 1. Проверка состояния котлована и опоры. 2. Подъем и установка опоры в котлован. 3. Выверка опоры. 4. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта.                                | 1,2                          | 0,4                         | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                           |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-02-01                         | Установка одностоечной опоры с подкосом механизмами в пробуренные котлованы         | 1 опора    | 1. Проверка состояния котлована и опоры. 2. Подъем и установка опоры в котлован. 3. Выверка опоры. 4. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкосов к опоре. | 2,4                          | 0,8                         | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                           |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-009-03-01 | Установка А-образной опоры механизмами в пробуренные котлованы                                                                | 1 опора    | 1. Проверка состояния котлована и опоры. 2. Подъем и установка опоры в котлован. 3. Выверка опоры. 4. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта.                                                   | 2,79                         | 0,93                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-04-01 | Добавлять к норме Н-36-02-009-02 при установке дополнительного подкоса                                                        | 1 подкос   | -                                                                                                                                                                                                          | 1,41                         | 0,47                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-05-01 | При соединении верхнего заземляющего выпуска подкоса с перемычкой добавлять для опор с одним подкосом к норме Н-36-02-009-02  | соединение | -                                                                                                                                                                                                          | 0,17                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-06-01 | При соединении верхнего заземляющего выпуска подкоса с перемычкой добавлять для опор с двумя подкосами к норме Н-36-02-009-02 | соединение | -                                                                                                                                                                                                          | 0,24                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-07-01 | Установка деревянной опоры одностечной без приставки или с одной приставкой вручную в вырытые котлованы, длина опоры до 9,5 м | 1 опора    | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 2,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-009-08-01 | Установка деревянной опоры одностечной без приставки или с одной приставкой вручную в вырытые котлованы, длина опоры свыше 9,5 м | 1 опора    | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 3                            | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 4          |
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 4          |
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-09-01 | Установка деревянной опоры одностечной с двумя приставками вручную в вырытые котлованы, длина опоры до 9,5 м                     | 1 опора    | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 2,6                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-10-01 | Установка деревянной опоры одностечной с двумя приставками вручную в вырытые котлованы, длина опоры свыше 9,5 м                  | 1 опора    | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 3,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 4          |
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 4          |
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-11-01 | Установка деревянной опоры А-образной угловой промежуточной вручную в вырытые котлованы, длина опоры до 9,5 м                    | 1 опора    | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 5,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-009-12-01 | Установка деревянной опоры А-образной угловой промежуточной вручную в вырытые котлованы, длина опоры свыше 9,5 м     | 1 опора    | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 8,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 4          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 4          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-13-01 | Установка деревянной опоры А-образной концевой анкерной вручную в вырытые котлованы, длина опоры до 9,5 м            | 1 опора    | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 6,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-14-01 | Установка деревянной опоры А-образной концевой анкерной вручную в вырытые котлованы, длина опоры свыше 9,5 м         | 1 опора    | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 9                            | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 4          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 4          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-15-01 | Установка деревянного подкоса без приставки или с одной приставкой вручную в вырытые котлованы, длина опоры до 9,5 м | 1 подкос   | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 2,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                   | Наименование                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                      | 2                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-009-16-01                      | Установка деревянного подкоса без приставки или с одной приставкой вручную в вырытые котлованы, длина опоры свыше 9,5 м | 1 подкос   | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 3                            | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 4          |
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 4          |
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-17-01                      | Установка деревянного подкоса с двумя приставками вручную в вырытые котлованы, длина опоры до 9,5 м                     | 1 подкос   | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 2,7                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 3          |
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-009-18-01                      | Установка деревянного подкоса с двумя приставками вручную в вырытые котлованы, длина опоры свыше 9,5 м                  | 1 подкос   | 1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре. | 3,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 4          |
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 4          |
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-010 Устройство оттяжек |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-010-01-01                      | Устройство оттяжек деревянных опор, напряжение ВЛ 0,38 кВ                                                               | 1 оттяжка  | 1. Крепление оттяжки к опоре и якорю. 2. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта. 3. Регулировка оттяжки.                                                                                        | 0,88                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-010-02-01                      | Устройство оттяжек железобетонных опор, напряжение ВЛ 0,38 кВ                                                           | 1 оттяжка  | 1. Крепление оттяжки к опоре и якорю. 2. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта. 3. Регулировка оттяжки.                                                                                        | 1,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                        |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                            | Наименование                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                 |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                               | 2                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-010-03-01               | Устройство оттяжек железобетонных опор, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ                   | 1 оттяжка  | 1. Крепление оттяжки к опоре и якорю. 2. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта. 3. Регулировка оттяжки. | 1,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                 |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-02-011 Правка опор |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-011-01-01               | Правка, с применением приспособлений, одностоечной опоры, напряжение ВЛ 0,38 кВ       | 1 опора    | 1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.           | 0,4                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                 |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-011-02-01               | Правка трактором одностоечной опоры, напряжение ВЛ 0,38 кВ                            | 1 опора    | 1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.           | 0,2                          | 0,1                         | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                 |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-011-03-01               | Правка, с применением приспособлений, одностоечной опоры, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ | 1 опора    | 1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.           | 0,5                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                 |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-011-04-01               | Правка трактором одностоечной опоры, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ                      | 1 опора    | 1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.           | 0,3                          | 0,15                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                 |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-011-05-01               | Правка, с применением приспособлений, сложной опоры, напряжение ВЛ 0,38 кВ            | 1 опора    | 1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.           | 0,88                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                                 |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-02-011-06-01               | Правка трактором сложной опоры, напряжение ВЛ 0,38 кВ                                 | 1 опора    | 1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.           | 0,6                          | 0,3                         | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                 |                                                                                       |            |                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                    | Наименование                                                                                 | Измеритель              | Состав работ                                                                                              | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                                         |                                                                                              |                         |                                                                                                           |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                                       | 2                                                                                            | 3                       | 4                                                                                                         | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-011-07-01                                                       | Правка, с применением приспособлений, сложной опоры, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ             | 1 опора                 | 1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. | 1,6                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                                                                         |                                                                                              |                         |                                                                                                           |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-02-011-08-01                                                       | Правка трактором сложной опоры, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ                                  | 1 опора                 | 1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. | 0,9                          | 0,45                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                                         |                                                                                              |                         |                                                                                                           |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-02-011-09-01                                                       | Снятие вязок на одностоечных опорах ВЛ 0,38 кВ                                               | 1 вязка                 | -                                                                                                         | 0,06                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-02-011-10-01                                                       | Снятие вязок на одностоечных опорах ВЛ свыше 0,38 кВ                                         | 1 вязка                 | -                                                                                                         | 0,08                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-36-02-012 Окрашивание деталей крепления приставок</b>      |                                                                                              |                         |                                                                                                           |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-012-01-01                                                       | Окрашивание деталей крепления приставок одностоечных опор, при креплении приставки бандажами | 1 опора                 | -                                                                                                         | 0,13                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
| Н-36-02-012-02-01                                                       | Окрашивание деталей крепления приставок одностоечных опор, при креплении приставки хомутами  | 1 опора                 | -                                                                                                         | 0,11                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
| Н-36-02-012-03-01                                                       | Окрашивание деталей крепления приставок сложных опор, при креплении приставки бандажами      | 1 опора                 | -                                                                                                         | 0,22                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
| Н-36-02-012-04-01                                                       | Окрашивание деталей крепления приставок сложных опор, при креплении приставки хомутами       | 1 опора                 | -                                                                                                         | 0,18                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-36-02-013 Нумерация опор и установка таблиц и плакатов</b> |                                                                                              |                         |                                                                                                           |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-02-013-01-01                                                       | Крепление плакатов или таблиц на деревянные опоры, напряжение ВЛ 0,38 кВ                     | 100 плакатов или таблиц | -                                                                                                         | 9,1                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                         | Измеритель              | Состав работ | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                      |                         |              |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                    | 3                       | 4            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-02-013-02-01 | Крепление плакатов или таблиц на деревянные опоры, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ                                                       | 100 плакатов или таблиц | -            | 12                           | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-013-03-01 | Крепление плакатов или таблиц на железобетонные опоры, напряжение ВЛ 0,38 кВ                                                         | 100 плакатов или таблиц | -            | 13                           | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-013-04-01 | Крепление плакатов или таблиц на железобетонные опоры, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ                                                   | 100 плакатов или таблиц | -            | 17                           | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-013-05-01 | Зачистка мест на деревянной или железобетонной опоре и нумерация опоры по трафарету, без нанесения фона, напряжение ВЛ 0,38 кВ       | 100 опор                | -            | 9,5                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-013-06-01 | Зачистка мест на деревянной или железобетонной опоре и нумерация опоры по трафарету, без нанесения фона, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ | 100 опор                | -            | 11,5                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-013-07-01 | Зачистка мест на деревянной опоре и нумерация опоры по трафарету, с нанесением фона, напряжение ВЛ 0,38 кВ                           | 100 опор                | -            | 20,5                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-02-013-08-01 | Зачистка мест на деревянной опоре и нумерация опоры по трафарету, с нанесением фона, напряжение ВЛ свыше 0,38 кВ                     | 100 опор                | -            | 23,5                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                         | Наименование                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч-<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                            | 2                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                | 5                             | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| <b>Раздел Н-36-03 Провода</b>                |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             |                      |                         |            |
| <b>Таблица Н-36-03-001 Раскатка проводов</b> |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-001-01-01                            | Раскатка проводов трактором, при количестве одновременно раскатываемых проводов 1 | 1 км ВЛ    | 1. Крепление провода к трактору. 2. Контроль за вращением барабана. 3. Сопровождение раскатываемого провода с возвратом к месту начала раскатки. | 2,1                           | 0,7                         | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-001-02-01                            | Раскатка проводов трактором, при количестве одновременно раскатываемых проводов 2 | 1 км ВЛ    | 1. Крепление провода к трактору. 2. Контроль за вращением барабана. 3. Сопровождение раскатываемого провода с возвратом к месту начала раскатки. | 2,8                           | 0,7                         | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-001-03-01                            | Раскатка проводов трактором, при количестве одновременно раскатываемых проводов 3 | 1 км ВЛ    | 1. Крепление провода к трактору. 2. Контроль за вращением барабана. 3. Сопровождение раскатываемого провода с возвратом к месту начала раскатки. | 3,6                           | 0,72                        | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 3          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-001-04-01                            | Раскатка проводов вручную, при количестве одновременно раскатываемых проводов 1   | 1 км ВЛ    | 1. Крепление провода к трактору. 2. Контроль за вращением барабана. 3. Сопровождение раскатываемого провода с возвратом к месту начала раскатки. | 5,6                           | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 2          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-001-05-01                            | Расшивка, установка и снятие барабана с раскаточных устройств                     | 1 барабан  | -                                                                                                                                                | 1,6                           | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                               |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                           | Наименование                                                                       | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                                 | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                |                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                              | 2                                                                                  | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| <b>Таблица Н-36-03-002 Соединение проводов</b> |                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-002-01-01                              | Соединение проводов алюминиевых и сталеалюминиевых, сечением до 50 мм <sup>2</sup> | 1 соединение | 1. Установка проволочных бандажей на концах соединяемых проводов. 2. Резка концов проводов. 3. Промывка, смазка и зачистка концов проводов и соединителя. 4. Укладка концов проводов в соединители. 5. Скручивание проводов. | 0,59                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                |                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-002-02-01                              | Соединение проводов алюминиевых и сталеалюминиевых, сечением до 95 мм <sup>2</sup> | 1 соединение | 1. Установка проволочных бандажей на концах соединяемых проводов. 2. Резка концов проводов. 3. Промывка, смазка и зачистка концов проводов и соединителя. 4. Укладка концов проводов в соединители. 5. Скручивание проводов. | 0,68                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                |                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-002-03-01                              | Соединение проводов стальных сечением до 25 мм <sup>2</sup>                        | 1 соединение | 1. Установка проволочных бандажей на концах соединяемых проводов. 2. Резка концов проводов. 3. Промывка, смазка и зачистка концов проводов и соединителя. 4. Укладка концов проводов в соединители. 5. Скручивание проводов. | 0,59                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                |                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                         | Наименование                                                                                                           | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                                 | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                            | 2                                                                                                                      | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-002-04-01                            | Соединение проводов стальных сечением до 35 мм2                                                                        | 1 соединение | 1. Установка проволочных бандажей на концах соединяемых проводов. 2. Резка концов проводов. 3. Промывка, смазка и зачистка концов проводов и соединителя. 4. Укладка концов проводов в соединители. 5. Скручивание проводов. | 0,68                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-03-003 Подъем проводов на опоры |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-003-01-01                            | Подъем проводов на опоры с помощью штанги, масса 1 км провода до 100 кг, на 3 провода                                  | 1 опора      | 1. Подготовка подъемного приспособления. 2. Подъем проводов на опору с укладкой на траверсу или крюки.                                                                                                                       | 0,19                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-03-003-02-01                            | Подъем проводов на опоры с помощью штанги, масса 1 км провода до 100 кг, увеличивать или уменьшать на каждый провод    | 1 опора      | 1. Подготовка подъемного приспособления. 2. Подъем проводов на опору с укладкой на траверсу или крюки.                                                                                                                       | 0,04                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-03-003-03-01                            | Подъем проводов на опоры с помощью штанги, масса 1 км провода свыше 100 кг, на 3 провода                               | 1 опора      | 1. Подготовка подъемного приспособления. 2. Подъем проводов на опору с укладкой на траверсу или крюки.                                                                                                                       | 0,3                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-03-003-04-01                            | Подъем проводов на опоры с помощью штанги, масса 1 км провода свыше 100 кг, увеличивать или уменьшать на каждый провод | 1 опора      | 1. Подготовка подъемного приспособления. 2. Подъем проводов на опору с укладкой на траверсу или крюки.                                                                                                                       | 0,08                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-03-003-05-01                            | Подъем проводов на опоры с помощью каната, масса 1 км провода до 100 кг, на 3 провода                                  | 1 опора      | 1. Подготовка подъемного приспособления. 2. Подъем проводов. 3. Укладка проводов в монтажные ролики.                                                                                                                         | 0,33                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                     | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                          | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                                       |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                        | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                     | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-003-06-01                                        | Подъем проводов на опоры с помощью каната, масса 1 км провода до 100 кг, увеличивать или уменьшать на каждый провод    | 1 опора    | 1. Подготовка подъемного приспособления. 2. Подъем проводов. 3. Укладка проводов в монтажные ролики.                  | 0,05                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                                       |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-003-07-01                                        | Подъем проводов на опоры с помощью каната, масса 1 км провода свыше 100 кг, на 3 провода                               | 1 опора    | 1. Подготовка подъемного приспособления. 2. Подъем проводов. 3. Укладка проводов в монтажные ролики.                  | 0,4                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                                       |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-003-08-01                                        | Подъем проводов на опоры с помощью каната, масса 1 км провода свыше 100 кг, увеличивать или уменьшать на каждый провод | 1 опора    | 1. Подготовка подъемного приспособления. 2. Подъем проводов. 3. Укладка проводов в монтажные ролики.                  | 0,07                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                                       |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-003-09-01                                        | Закрепление на опоре раскаточных роликов                                                                               | 10 роликов | -                                                                                                                     | 0,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                                       |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-03-004 Крепление и снятие временных оттяжек |                                                                                                                        |            |                                                                                                                       |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-004-01-01                                        | Крепление временных оттяжек                                                                                            | 1 оттяжка  | 1. Крепление оттяжки к опоре и якорю. 2. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта. 3. Регулирование оттяжки. | 1,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                                       |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-004-02-01                                        | Снятие временных оттяжек                                                                                               | 1 оттяжка  | 1. Подкапывание грунта под якорь. 2. Выемка из земли якоря и засыпка котлована. 3. Снятие оттяжки.                    | 0,25                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                                       |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                          | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                         | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| <b>Таблица Н-36-03-005 Натягивание и визирование проводов</b> |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-005-01-01                                             | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета до 100 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 3 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,52                         | 0,38                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-02-01                                             | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета до 100 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 2 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,4                          | 0,35                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-03-01                                             | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета до 100 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 1 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 0,88                         | 0,22                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-04-01                                             | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета до 100 м, добавлять на каждый последующий провод            | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 0,76                         | 0,19                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-05-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета до 500 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 3    | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,4                          | 0,6                         | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-06-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета до 500 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 2    | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,32                         | 0,58                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-07-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета до 500 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 1    | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,84                         | 0,46                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-08-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета до 500 м, добавлять на каждый последующий провод               | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,32                         | 0,33                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-09-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета свыше 500 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 3 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,68                         | 0,67                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                 | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-10-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета свыше 500 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 2                 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,6                          | 0,65                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-11-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета свыше 500 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 1                 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,12                         | 0,53                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-12-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, трактором, длина анкерного пролета свыше 500 м, добавлять на каждый последующий провод                            | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,52                         | 0,38                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-13-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, с применением приспособлений, длина анкерного пролета до 100 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 1 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1                            | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-14-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, с применением приспособлений, длина анкерного пролета до 100 м, добавлять на каждый последующий провод               | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 0,74                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-15-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, с применением приспособлений, длина анкерного пролета до 500 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 1    | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,1                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-16-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, с применением приспособлений, длина анкерного пролета до 500 м, добавлять на каждый последующий провод               | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,5                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-17-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, с применением приспособлений, длина анкерного пролета свыше 500 м, количество одновременно натягиваемых проводов - 1 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,4                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-18-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ, с применением приспособлений, длина анкерного пролета свыше 500 м, добавлять на каждый последующий провод                                   | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,8                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-19-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 100 м: количество одновременно натягиваемых проводов 3, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,68                         | 0,42                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-20-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 100 м: количество одновременно натягиваемых проводов 3, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,92                         | 0,73                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-21-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 100 м: количество одновременно натягиваемых проводов 2, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,56                         | 0,39                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-22-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 100 м: количество одновременно натягиваемых проводов 2, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,32                         | 0,58                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-23-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 100 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 0,96                         | 0,24                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-24-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 100 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,36                         | 0,34                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-25-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 100 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на штыревых изоляторах                 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 0,84                         | 0,21                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-26-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 100 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на подвесных изоляторах                | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,28                         | 0,32                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-27-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 3, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,68                         | 0,67                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-28-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 3, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 3,92                         | 0,98                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-29-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 2, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,52                         | 0,63                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-30-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 2, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 3,32                         | 0,83                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-31-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,96                         | 0,49                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-32-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,36                         | 0,59                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-33-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 500 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на штыревых изоляторах                 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,4                          | 0,35                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-34-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов до 500 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на подвесных изоляторах                   | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,76                         | 0,44                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-35-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов свыше 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 3, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,96                         | 0,74                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-36-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов свыше 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 3, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 4,4                          | 1,1                         | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-37-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов свыше 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 2, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,76                         | 0,69                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-38-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов свыше 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 2, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 3,64                         | 0,91                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-39-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов свыше 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,28                         | 0,57                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-40-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов свыше 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,68                         | 0,67                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-41-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов свыше 500 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на штыревых изоляторах                 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,68                         | 0,42                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-42-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ трактором, длина анкерных пролетов свыше 500 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на подвесных изоляторах                                | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,08                         | 0,52                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-43-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов до 100 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,1                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-44-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов до 100 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,5                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-45-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов до 100 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на штыревых изоляторах                 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 0,83                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-46-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов до 100 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на подвесных изоляторах                | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,3                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-47-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов до 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на штыревых изоляторах  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,4                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-48-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов до 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,7                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель        | Состав работ        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-49-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов до 500 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на штыревых изоляторах                   | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 1,7                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-50-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов до 500 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на подвесных изоляторах                  | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,1                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-51-01 | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов свыше 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на штыревых изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть. | 2,6                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр                                   | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель        | Состав работ                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-005-52-01                      | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов свыше 500 м: количество одновременно натягиваемых проводов 1, концевая заделка на подвесных изоляторах | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть.                                                                            | 3                            | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-53-01                      | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов свыше 500 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на штыревых изоляторах                 | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть.                                                                            | 1,9                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-005-54-01                      | Натягивание и визирование проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с применением приспособлений, длина анкерных пролетов свыше 500 м: добавлять на каждый последующий провод при заделке на подвесных изоляторах                | 1 анкерный пролет | 1. Смотри техчасть.                                                                            | 2,4                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-03-006 Крепление проводов |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-006-01-01                      | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с подъемом на опору: на 3 провода, сечение провода до 35 мм2                                                                                     | 1 опора           | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,3                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-006-02-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с подъемом на опору: на 3 провода, сечение провода до 70 мм <sup>2</sup> | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,33                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-03-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с подъемом на опору: на 3 провода, сечение провода до 95 мм <sup>2</sup> | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,36                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-04-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с подъемом на опору: увеличивать или уменьшать на каждый провод          | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,06                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-05-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с подъемом на опору: на 3 провода, сечение провода до 35 мм <sup>2</sup>   | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,97                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-06-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с подъемом на опору: на 3 провода, сечение провода до 70 мм <sup>2</sup>   | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,5                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-07-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с подъемом на опору: на 3 провода, сечение провода до 95 мм <sup>2</sup>   | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,6                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-006-08-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с подъемом на опору: увеличивать или уменьшать на каждый провод            | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,29                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-09-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с помощью автовышки: на 3 провода, сечение провода до 35 мм <sup>2</sup> | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,27                         | 0,27                        | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-10-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с помощью автовышки: на 3 провода, сечение провода до 70 мм <sup>2</sup> | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,3                          | 0,3                         | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-11-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с помощью автовышки: на 3 провода, сечение провода до 95 мм <sup>2</sup> | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,31                         | 0,31                        | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-12-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с помощью автовышки: увеличивать или уменьшать на каждый провод          | 1 опора    | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,05                         | 0,05                        | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель          | Состав работ                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3                   | 4                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-006-13-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с помощью автовышки: на 3 провода, сечение провода до 35 мм <sup>2</sup>        | 1 опора             | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,84                         | 0,84                        | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-14-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с помощью автовышки: на 3 провода, сечение провода до 70 мм <sup>2</sup>        | 1 опора             | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,3                          | 1,3                         | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-15-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с помощью автовышки: на 3 провода, сечение провода до 95 мм <sup>2</sup>        | 1 опора             | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,5                          | 1,5                         | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-16-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ на одностоечных опорах, с помощью автовышки: увеличивать или уменьшать на каждый провод                 | 1 опора             | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,25                         | 0,25                        | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-17-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с подъемом на опору: сечение провода до 35 мм <sup>2</sup> | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,44                         | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель          | Состав работ                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3                   | 4                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-006-18-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с подъемом на опору: сечение провода до 70 мм <sup>2</sup>  | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,48                         | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-19-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с подъемом на опору: сечение провода до 95 мм <sup>2</sup>  | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,52                         | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-20-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с подъемом на опору: сечение провода до 120 мм <sup>2</sup> | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,56                         | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-21-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с подъемом на опору: сечение провода до 35 мм <sup>2</sup>    | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,3                          | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-22-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с подъемом на опору: сечение провода до 70 мм <sup>2</sup>    | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,5                          | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-23-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с подъемом на опору: сечение провода до 95 мм <sup>2</sup>    | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,6                          | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель          | Состав работ                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3                   | 4                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-006-24-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с подъемом на опору: сечение провода до 120 мм <sup>2</sup>   | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,7                          | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-25-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с помощью автовышки: сечение провода до 35 мм <sup>2</sup>  | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,41                         | 0,41                        | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-26-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с помощью автовышки: сечение провода до 70 мм <sup>2</sup>  | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,45                         | 0,45                        | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-27-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с помощью автовышки: сечение провода до 95 мм <sup>2</sup>  | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,48                         | 0,48                        | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-28-01 | Одинарное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с помощью автовышки: сечение провода до 120 мм <sup>2</sup> | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 0,52                         | 0,52                        | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-29-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с помощью автовышки: сечение провода до 35 мм <sup>2</sup>    | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах. | 1,2                          | 1,2                         | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель          | Состав работ                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3                   | 4                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-006-30-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с помощью автовышки: сечение провода до 70 мм <sup>2</sup>  | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах.                   | 1,4                          | 1,4                         | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-31-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с помощью автовышки: сечение провода до 95 мм <sup>2</sup>  | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах.                   | 1,5                          | 1,5                         | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-32-01 | Двойное крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с подмоткой, на одностоечных опорах, с помощью автовышки: сечение провода до 120 мм <sup>2</sup> | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах.                   | 1,6                          | 1,6                         | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-33-01 | Крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с помощью антивибрационного крюкового зажима, с подъемом на опору                                        | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах.                   | 0,16                         | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-34-01 | Крепление проводов ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ с помощью антивибрационного крюкового зажима, с помощью автовышки                                        | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах.                   | 0,28                         | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-35-01 | Устройство перемычек на сложных концевых, угловых анкерных опорах ВЛ напряжением св. 0,38 кВ                                                             | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки и перемычек. 2. Зачистка и протирка зажимов. 3. Устройство перемычек и шлейфов. | 0,96                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                  |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                | Наименование                                                                                   | Измеритель          | Состав работ                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                                     |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                                   | 2                                                                                              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-006-36-01                                                   | Устройство перемычек на сложных ответвительных промежуточных опорах ВЛ напряжением св. 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки и перемычек. 2. Зачистка и протирка зажимов. 3. Устройство перемычек и шлейфов.                                                                        | 0,51                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                     |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-37-01                                                   | Устройство перемычек на сложных ответвительных концевых опорах ВЛ напряжением св. 0,38 кВ      | 1 опора (3 провода) | 1. Заготовка вязальной проволоки и перемычек. 2. Зачистка и протирка зажимов. 3. Устройство перемычек и шлейфов.                                                                        | 1,5                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                     |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-03-006-38-01                                                   | Устройство перемычек на сложных опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ                                  | 1 перемычка         | -                                                                                                                                                                                       | 0,2                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-36-03-007 Установка и снятие переносных заземлений</b> |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-007-01-01                                                   | Установка переносных заземлений на 3 провода                                                   | 1 опора             | 1. Подготовка переносных заземлений. 2. Забивка в грунт инвентарного заземлителя. 3. Подъем заземлений на опору. 4. Проверка отсутствия напряжения на проводах. 5. Заземление проводов. | 0,27                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                     |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-007-02-01                                                   | Установка переносных заземлений, увеличивать или уменьшать на каждый провод                    | 1 опора             | 1. Подготовка переносных заземлений. 2. Забивка в грунт инвентарного заземлителя. 3. Подъем заземлений на опору. 4. Проверка отсутствия напряжения на проводах. 5. Заземление проводов. | 0,05                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                     |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-007-03-01                                                   | Снятие переносных заземлений на 3 провода                                                      | 1 опора             | 1. Снятие переносных заземлений с проводов. 2. Извлечение из грунта инвентарного заземлителя. 3. Сборка переносных заземлений.                                                          | 0,22                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                     |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                             | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-007-04-01                                | Снятие переносных заземлений, увеличивать или уменьшать на каждый провод                                                                                     | 1 опора    | 1. Снятие переносных заземлений с проводов. 2. Извлечение из грунта инвентарного заземлителя. 3. Сборка переносных заземлений.                                                                                                                                                                      | 0,04                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-03-008 Монтаж проводов на переходах |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-008-01-01                                | Монтаж проводов на переходах, автомобильные дороги 2 и 3 категорий с линиями связи, ВЛ напряжением 0,38 кВ                                                   | 1 переход  | 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия и защиты. 2. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 3. Закрепление проводов на промежуточных и анкерных опорах. 4. Устройство перемычек.                                                                                        | 7                            | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 2          |
|                                                  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-03-008-02-01                                | Монтаж проводов на переходах, автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи, ВЛ напряжением 0,38 кВ                                          | 1 переход  | 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия и защиты. 2. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 3. Закрепление проводов на промежуточных и анкерных опорах. 4. Устройство перемычек.                                                                                        | 9,3                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 2          |
|                                                  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-03-008-03-01                                | Монтаж проводов на переходах, автомобильные дороги 1 и 2 категорий с односторонней линией связи, железные дороги с линиями СЦБ, ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ | 1 переход  | 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия и защиты. 2. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 3. Закрепление проводов на промежуточных и анкерных опорах. 4. Устройство перемычек. 5. Сборка подвесных изоляторов. 6. Закрепление изоляторов и сцепной арматуры на опоре. | 15,5                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 2          |
|                                                  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-008-04-01 | Монтаж проводов на переходах, автомобильные дороги 2 и 3 категорий с двумя линиями связи, ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ | 1 переход  | 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия и защиты. 2. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 3. Закрепление проводов на промежуточных и анкерных опорах. 4. Устройство перемычек. 5. Сборка подвесных изоляторов. 6. Закрепление изоляторов и сцепной арматуры на опоре. | 19,5                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-03-008-05-01 | Монтаж проводов на переходах, автомобильные дороги 2 и 3 категорий с тремя линиями связи, ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ | 1 переход  | 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия и защиты. 2. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 3. Закрепление проводов на промежуточных и анкерных опорах. 4. Устройство перемычек. 5. Сборка подвесных изоляторов. 6. Закрепление изоляторов и сцепной арматуры на опоре. | 21                           | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-03-008-06-01 | Монтаж проводов на переходах, автомобильные дороги 1 и 2 категорий, ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ                       | 1 переход  | 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия и защиты. 2. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 3. Закрепление проводов на промежуточных и анкерных опорах. 4. Устройство перемычек. 5. Сборка подвесных изоляторов. 6. Закрепление изоляторов и сцепной арматуры на опоре. | 13,5                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |

| Шифр                                          | Наименование                                                                                           | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                               |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                             | 2                                                                                                      | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-008-07-01                             | Монтаж проводов на переходах, водные преграды, ВЛ напряжением свыше 0,38 кВ                            | 1 переход     | 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия и защиты. 2. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 3. Закрепление проводов на промежуточных и анкерных опорах. 4. Устройство перемычек. 5. Сборка подвесных изоляторов. 6. Закрепление изоляторов и сцепной арматуры на опоре. | 18                           | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                               |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 2          |
|                                               |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Н-36-03-008-08-01                             | Добавлять или исключать к/из Н-36-03-008-01 при монтаже проводов больше или меньше четырех на переходе | 1 провод      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,6                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                               |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 2          |
|                                               |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-06             | Электролинейщик 6 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-03-009 Монтаж вводов ВЛ в здания |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-03-009-01-01                             | Монтаж ответвления ВЛ к зданию: во фронто, 1 провод в ответвлении                                      | 1 ответвление | 1. Установка подставных крюков (траверс) с изоляторами на опоре. 2. Закрепление проводов на здании. 3. Подъем, натягивание и закрепление проводов на опоре. 4. Присоединение проводов к воздушной линии.                                                                                            | 0,82                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                               |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-02-01                             | Монтаж ответвления ВЛ к зданию: во фронто, 2 провода в ответвлении                                     | 1 ответвление | 1. Установка подставных крюков (траверс) с изоляторами на опоре. 2. Закрепление проводов на здании. 3. Подъем, натягивание и закрепление проводов на опоре. 4. Присоединение проводов к воздушной линии.                                                                                            | 1,1                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                               |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                     | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                | 3             | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-009-03-01 | Монтаж ответвления ВЛ к зданию: во фронтон, 4 провода в ответвлении              | 1 ответвление | 1. Установка подставных крюков (траверс) с изоляторами на опоре. 2. Закрепление проводов на здании. 3. Подъем, натягивание и закрепление проводов на опоре. 4. Присоединение проводов к воздушной линии. | 2,1                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-04-01 | Монтаж ответвления ВЛ к зданию: на трубостойку на крыше, 1 провод в ответвлении  | 1 ответвление | 1. Установка подставных крюков (траверс) с изоляторами на опоре. 2. Закрепление проводов на здании. 3. Подъем, натягивание и закрепление проводов на опоре. 4. Присоединение проводов к воздушной линии. | 1,1                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-05-01 | Монтаж ответвления ВЛ к зданию: на трубостойку на крыше, 2 провода в ответвлении | 1 ответвление | 1. Установка подставных крюков (траверс) с изоляторами на опоре. 2. Закрепление проводов на здании. 3. Подъем, натягивание и закрепление проводов на опоре. 4. Присоединение проводов к воздушной линии. | 1,3                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-06-01 | Монтаж ответвления ВЛ к зданию: на трубостойку на крыше, 4 провода в ответвлении | 1 ответвление | 1. Установка подставных крюков (траверс) с изоляторами на опоре. 2. Закрепление проводов на здании. 3. Подъем, натягивание и закрепление проводов на опоре. 4. Присоединение проводов к воздушной линии. | 2,3                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-009-07-01 | Монтаж ввода ВЛ: прямого, 1 провод в ответвлении                     | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,15                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-08-01 | Монтаж ввода ВЛ: прямого, 2 провода в ответвлении                    | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,15                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-09-01 | Монтаж ввода ВЛ: прямого, 4 провода в ответвлении                    | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,3                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-10-01 | Монтаж ввода ВЛ: через трубостойку на стене, 1 провод в ответвлении  | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,7                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-11-01 | Монтаж ввода ВЛ: через трубостойку на стене, 2 провода в ответвлении | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,7                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-009-12-01 | Монтаж ввода ВЛ: через трубостойку на стене, 4 провода в ответвлении | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 1                            | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-13-01 | Монтаж ввода ВЛ: через кронштейн, 1 провод в ответвлении             | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,45                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-14-01 | Монтаж ввода ВЛ: через кронштейн, 2 провода в ответвлении            | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,45                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-15-01 | Монтаж ввода ВЛ: через трубостойку на крыше, 1 провод в ответвлении  | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,85                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-16-01 | Монтаж ввода ВЛ: через трубостойку на крыше, 2 провода в ответвлении | 1 ввод     | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 0,85                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                      |            |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                               | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                                            |               |                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                          | 3             | 4                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-03-009-17-01 | Монтаж ввода ВЛ: через трубостойку на крыше, 4 провода в ответвлении                                       | 1 ввод        | 1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоек на здании. 2. Затягивание проводов в трубостойки. 3. Закрепление проводов ввода. | 1,2                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                            |               |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-18-01 | Устройство ответвлений на установленные трубостойки с помощью автогидроподъемника, 1 провод в ответвлении  | 1 ответвление | -                                                                                                                                           | 1,1                          | 0,55                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                            |               |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-19-01 | Устройство ответвлений на установленные трубостойки с помощью автогидроподъемника, 2 провода в ответвлении | 1 ответвление | -                                                                                                                                           | 1,3                          | 0,65                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                            |               |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-03-009-20-01 | Устройство ответвлений на установленные трубостойки с помощью автогидроподъемника, 4 провода в ответвлении | 1 ответвление | -                                                                                                                                           | 2,4                          | 1,2                         | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                            |               |                                                                                                                                             |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                                  | Наименование                                                                                        | Измеритель          | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                       |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия                                                 | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                   | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                                         | 9          |
| <b>Раздел Н-36-04 Трансформаторные подстанции и линейное электрооборудование</b>                      |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |                                                           |            |
| <b>Таблица Н-36-04-001 Монтаж мачтовых однофазных трансформаторных подстанций мощностью до 10 кВА</b> |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |                                                           |            |
| Н-36-04-001-01-01                                                                                     | Установка щита и трансформатора мачтовых однофазных трансформаторных подстанций мощностью до 10 кВА | 1 ОТП               | 1. Подъем и закрепление на опоре металлоконструкций под щит и трансформатор. 2. Подъем и закрепление щита и трансформатора. 3. Окрашивание резьбовых соединений.                                                                                                            | 2,5                          | -                           | 2-282-02             | Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр. | 1          |
|                                                                                                       |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                                                                                                       |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-001-02-01                                                                                     | Монтаж электрической части мачтовых однофазных трансформаторных подстанций мощностью до 10 кВА      | 1 ОТП               | 1. Заготовка перемычек. 2. Подъем и закрепление предохранителей и разрядников. 3. Затягивание проводов в трубу. 4. Закрепление трубы с проводами на опоре. 5. Ошиновка подстанции. 6. Подключение низковольтных выводов. 7. Установка счетчика. 8. Заземление оборудования. | 5                            | -                           | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                                                                                                       |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-001-03-01                                                                                     | Монтаж перекидки 0,23 кВ мачтовых однофазных трансформаторных подстанций мощностью до 10 кВА        | 1 вывод (2 провода) | 1. Заготовка проводов. 2. Установка траверсы на опоре с креплением изоляторов. 3. Подъем проводов на опору. 4. Натяжка, регулировка и закрепление проводов. 5. Подключение низковольтных выводов к перекидке.                                                               | 0,9                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр.                                   | 1          |

| Шифр                                                                                        | Наименование                                                                                          | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                             |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                                                           | 2                                                                                                     | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| <b>Таблица Н-36-04-002 Монтаж мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА</b> |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-04-002-01-01                                                                           | Монтаж мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА, заготовка деталей П-образной опоры  | 1 подстанция | 1. Разметка бревен. 2. Заготовка деталей опоры (перепиливание бревен). 3. Вырубка мест сопряжений. 4. Сверление отверстий. 5. Выкладка стойки и приставки. 6. Крепление приставок к стойкам. 7. Антисептирование мест сопряжений. | 13,5                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                                                             |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-04-002-02-01                                                                           | Монтаж мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА, заготовка эксплуатационной площадки | 1 подстанция | 1. Разметка бревен. 2. Заготовка брусьев, досок, перил и пр. 3. Сверление отверстий. 4. Антисептирование мест сопряжений.                                                                                                         | 5,2                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 2          |
|                                                                                             |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-04-002-03-01                                                                           | Монтаж мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА, сборка П-образной опоры             | 1 подстанция | 1. Выкладка стоек опоры. 2. Крепление брусьев, ригелей, траверс к стойкам опоры. 3. Установка штырей, крюков. 4. Закрепление изоляторов на крюках (штырях).                                                                       | 8,1                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                                                             |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                                                                             |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-002-04-01                                                                           | Монтаж мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА, сборка эксплуатационной площадки    | 1 подстанция | 1. Установка и закрепление поперечин. 2. Укладка и закрепление досок. 3. Установка перил. 4. Устройство ограждения.                                                                                                               | 3,8                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                                                             |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                                                                             |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                    | Наименование                                                                                 | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | Код                  | Профессия                                                 | Кол-<br>во |
| 1                                                                                       | 2                                                                                            | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                                         | 9          |
| Н-36-04-002-05-01                                                                       | Монтаж мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА, монтаж электрооборудования | 1 подстанция | 1. Установка и закрепление трансформатора на эксплуатационной площадке. 2. Установка и закрепление разъединителя с приводом. 3. Монтаж разрядников на конструкции и установка ее на опоре. 4. Установка предохранителей. 5. Установка распределительного щита. 6. Ошиновка оборудования. 7. Прокладка кабеля (проводов с затягиванием их в трубы). 8. Монтаж заземляющих спусков и заземление оборудования. 9. Наладка оборудования. 10. Маркировка подстанции и установка плакатов по технике безопасности. | 37,2                         | 1,4                         | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-282-04             | Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр. | 1          |
|                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-04-003 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                      |                                                           |            |
| Н-36-04-003-01-01                                                                       | Устройство фундамента комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА           | 1 подстанция | 1. Установка стоек в котлован. 2. Выверка стоек. 3. Засыпка пазух и котлована грунтом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,5                          | 0,75                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр.                                   | 1          |
|                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр.                                   | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                        | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                          | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                                           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                       |                              |                             | Код                  | Профессия                                                 | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                   | 3            | 4                                                                                                                                                                     | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                                         | 9          |
| Н-36-04-003-02-01 | Установка щита и трансформатора комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА        | 1 подстанция | 1. Установка и закрепление щита на фундаменте. 2. Установка и закрепление трансформатора.                                                                             | 2,2                          | 1,1                         | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                       |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-003-03-01 | Монтаж электрической части комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА             | 1 подстанция | 1. Установка проходных изоляторов и вентильных разрядников. 2. Монтаж шин трансформатора и щита. 3. Устройство перемычек между проходными изоляторами и разрядниками. | 3,3                          | -                           | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                       |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-003-04-01 | Монтаж ответвлений ввода 20 кВ к ВЛ (3 провода) трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА    | 1 подстанция | 1. Заготовка проводов. 2. Опрессование концов проводов. 3. Присоединение проводов к разъединителю и ВЛ 0,38 кВ.                                                       | 1                            | -                           | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр.                                   | 1          |
| Н-36-04-003-05-01 | Монтаж ответвлений ввода 0,38 кВ к ВЛ (5 проводов) трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА | 1 подстанция | 1. Заготовка проводов. 2. Опрессование концов проводов. 3. Присоединение проводов к разъединителю и ВЛ 0,38 кВ.                                                       | 1,3                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр.                                   | 1          |

| Шифр                                                                                           | Наименование                                                                                                                                                                 | Измеритель                       | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                                                 | Кол-<br>во |
| 1                                                                                              | 2                                                                                                                                                                            | 3                                | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                                         | 9          |
| <b>Таблица Н-36-04-004 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВА</b> |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |                                                           |            |
| Н-36-04-004-01-01                                                                              | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА: устройство фундамента из стоек, устанавливаемых в пробуренные котлованы или укладываемых на песчаное основание | 1<br>трансформаторная подстанция | 1. Смотри техчасть.                                                                                                                                                                                     | 2                            | 1                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр.                                   | 1          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр.                                   | 1          |
| Н-36-04-004-02-01                                                                              | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА: установка шкафа                                                                                                | 1<br>трансформаторная подстанция | 1. Подъем и установка шкафа на фундамент. 2. Выверка шкафа. 3. Крепление шкафа на фундаменте.                                                                                                           | 1,85                         | 0,95                        | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-004-03-01                                                                              | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА: установка трансформатора                                                                                       | 1<br>трансформаторная подстанция | 1. Осмотр и протирка трансформатора. 2. Установка трансформатора на подкладки с креплением катков. 3. Установка трансформатора на направляющие и закатка в шкаф. 4. Закрепление трансформатора в шкафу. | 3,2                          | 1,6                         | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                               | Измеритель                       | Состав работ                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                                           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                            |                                  |                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                                                 | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                          | 3                                | 4                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                                         | 9          |
| Н-36-04-004-04-01 | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА: монтаж кабельного ввода КТП  | 1<br>трансформаторная подстанция | 1. Установка проходных изоляторов. 2. Ошиновка оборудования. 3. Установка предохранителей. 4. Нанесение надписей. | 3,2                          | -                           | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                            |                                  |                                                                                                                   |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-004-05-01 | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА: монтаж воздушного ввода КТП  | 1<br>трансформаторная подстанция | 1. Установка проходных изоляторов. 2. Ошиновка оборудования. 3. Установка предохранителей. 4. Нанесение надписей. | 4,7                          | -                           | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                            |                                  |                                                                                                                   |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-004-06-01 | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА: монтаж воздушного ввода КТП  | 1<br>трансформаторная подстанция | 1. Установка проходных изоляторов. 2. Ошиновка оборудования. 3. Установка предохранителей. 4. Нанесение надписей. | 6,3                          | -                           | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                            |                                  |                                                                                                                   |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-004-07-01 | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА: регулировка оборудования КТП | 1<br>трансформаторная подстанция | 1. Регулировка приводов, контактов, блокирующих устройств.                                                        | 0,75                         | -                           | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |

| Шифр                                             | Наименование                                                                                | Измеритель                    | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                                           |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                  |                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                                                 | Кол-<br>во |
| 1                                                | 2                                                                                           | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                                         | 9          |
| Н-36-04-004-08-01                                | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА: регулировка оборудования КТПП | 1 трансформаторная подстанция | 1. Регулировка приводов, контактов, блокирующих устройств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,2                          | -                           | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-36-04-005 Монтаж разъединителей</b> |                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                      |                                                           |            |
| Н-36-04-005-01-01                                | Монтаж разъединителя деревянной опоры                                                       | 1 разъединитель               | 1. Очистка и протирка узлов и деталей разъединителя. 2. Сверление отверстий в местах крепления разъединителя и привода (на деревянных опорах). 3. Подъем и закрепление разъединителя на опоре. 4. Установка, выверка и закрепление привода на опоре. 5. Установка тяг, соединение тяг с приводом. 6. Регулировка разъединителя и привода на включение, отключение и плотность контактов. 7. Чистка и смазка контактов. 8. Подсоединение заземляющего спуска к металлоконструкции. | 3,1                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр.                                   | 1          |
|                                                  |                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр.                                   | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                 | Измеритель      | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                            | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-04-005-02-01 | Монтаж разъединителя железобетонной опоры                                    | 1 разъединитель | 1. Очистка и протирка узлов и деталей разъединителя. 2. Сверление отверстий в местах крепления разъединителя и привода (на деревянных опорах). 3. Подъем и закрепление разъединителя на опоре. 4. Установка, выверка и закрепление привода на опоре. 5. Установка тяг, соединение тяг с приводом. 6. Регулировка разъединителя и привода на включение, отключение и плотность контактов. 7. Чистка и смазка контактов. 8. Подсоединение заземляющего спуска к металлоконструкции. | 2,5                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-005-03-01 | Монтаж шлейфов из проводов сечением до 50 мм <sup>2</sup> , секционный пункт | 1 разъединитель | 1. Разметка и заготовка проводов. 2. Подсоединение шлейфов к разъединителю и проводам линии. 3. Закрепление шлейфов на изоляторах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,6                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-005-04-01 | Монтаж шлейфов из проводов сечением до 50 мм <sup>2</sup> , концевой пункт   | 1 разъединитель | 1. Разметка и заготовка проводов. 2. Подсоединение шлейфов к разъединителю и проводам линии. 3. Закрепление шлейфов на изоляторах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,1                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                   | Измеритель      | Состав работ                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                   |                                                                                |                 |                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                              | 3               | 4                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-04-005-05-01 | Монтаж шлейфов из проводов сечением до 95 мм <sup>2</sup> , секционный пункт   | 1 разъединитель | 1. Разметка и заготовка проводов.<br>2. Подсоединение шлейфов к разъединителю и проводам линии.<br>3. Закрепление шлейфов на изоляторах. | 3,5                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                |                 |                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-005-06-01 | Монтаж шлейфов из проводов сечением до 95 мм <sup>2</sup> , концевой пункт     | 1 разъединитель | 1. Разметка и заготовка проводов.<br>2. Подсоединение шлейфов к разъединителю и проводам линии.<br>3. Закрепление шлейфов на изоляторах. | 2,7                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                |                 |                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-005-07-01 | Монтаж шлейфов из проводов сечением до 120 мм <sup>2</sup> , секционный пункт  | 1 разъединитель | 1. Разметка и заготовка проводов.<br>2. Подсоединение шлейфов к разъединителю и проводам линии.<br>3. Закрепление шлейфов на изоляторах. | 4,7                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                |                 |                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-005-08-01 | Монтаж шлейфов из проводов сечением до 120 мм <sup>2</sup> , концевой пункт    | 1 разъединитель | 1. Разметка и заготовка проводов.<br>2. Подсоединение шлейфов к разъединителю и проводам линии.<br>3. Закрепление шлейфов на изоляторах. | 3,5                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                |                 |                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-005-09-01 | При установке разъединителя с помощью крана принимать для нормы Н-36-04-005-01 | 1 разъединитель | -                                                                                                                                        | 3,1                          | 0,54                        | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                |                 |                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-005-10-01 | При установке разъединителя с помощью крана принимать для нормы Н-36-04-005-02 | 1 разъединитель | -                                                                                                                                        | 2,5                          | 0,54                        | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                   |                                                                                |                 |                                                                                                                                          |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                    | Наименование                                                              | Измеритель    | Состав работ                                                                                                                                                                    | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                                           |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                         |                                                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                              |                             | Код                  | Профессия                                                 | Кол-<br>во |
| 1                                                       | 2                                                                         | 3             | 4                                                                                                                                                                               | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                                         | 9          |
| <b>Таблица Н-36-04-006 Монтаж масляных выключателей</b> |                                                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                              |                             |                      |                                                           |            |
| Н-36-04-006-01-01                                       | Установка масляного выключателя при помощи крана                          | 1 выключатель | 1. Подъем, установка и закрепление выключателя на опоре. 2. Установка и монтаж привода. 3. Регулировка оборудования. 4. Подсоединение заземляющего спуска к металлоконструкции. | 3,3                          | 1,1                         | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                                                         |                                                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                              |                             | 2-282-04             | Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр. | 1          |
|                                                         |                                                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-006-02-01                                       | Монтаж шлейфов к разъединителю масляного выключателя при помощи автовышки | 1 выключатель | 1. Заготовка шлейфов. 2. Опрессование концов наконечниками или аппаратными зажимами. 3. Подсоединение проводов к выключателю, разъединителю и линии.                            | 2,4                          | 1,2                         | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                                                         |                                                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-006-03-01                                       | Монтаж шлейфов к линии масляного выключателя при помощи автовышки         | 1 выключатель | 1. Заготовка шлейфов. 2. Опрессование концов наконечниками или аппаратными зажимами. 3. Подсоединение проводов к выключателю, разъединителю и линии.                            | 2,2                          | 1,1                         | 2-282-03             | Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр. | 1          |
|                                                         |                                                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                              |                             | 2-282-05             | Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                           | Наименование                                                   | Измеритель        | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                                |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                              | 2                                                              | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Таблица Н-36-04-007 Монтаж однофазных трансформаторов          |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-04-007-01-01                                              | Монтаж однофазных трансформаторов с применением приспособлений | 1 трансформатор   | 1. Подъем, установка и закрепление трансформатора. 2. Ошиновка трансформатора с заготовкой провода.                                                                                                                                            | 1,5                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                                |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                                                |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Н-36-04-007-02-01                                              | Монтаж однофазных трансформаторов с помощью крана              | 1 трансформатор   | 1. Подъем, установка и закрепление трансформатора. 2. Ошиновка трансформатора с заготовкой провода.                                                                                                                                            | 1                            | 0,5                         | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
|                                                                |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             | 2-211-05             | Электролинейщик 5 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-04-008 Монтаж разрядников                         |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-04-008-01-01                                              | Монтаж разрядников с помощью автовышки                         | 1 группа (3 фазы) | 1. Установка конструкций на опоре. 2. Установка разрядников на конструкции. 3. Устройство искровых промежутков.                                                                                                                                | 1,7                          | 0,85                        | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                                |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-04-008-02-01                                              | Монтаж разрядников с применением приспособлений                | 1 группа (3 фазы) | 1. Установка конструкций на опоре. 2. Установка разрядников на конструкции. 3. Устройство искровых промежутков.                                                                                                                                | 2,3                          | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
|                                                                |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-04-009 Монтаж ящиков учета расхода электроэнергии |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-04-009-01-01                                              | Установка на опоре ящиков учета расхода электроэнергии         | 1 ящик            | 1. Установка и закрепление ящика с разметкой места установки. 2. Изготовление скоб. 3. Разделка концов кабеля. 4. Закрепление на опоре кабеля и спуска заземления. 5. Подключение кабеля к ящику и линии электропередачи. 6. Заземление ящика. | 5,3                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                     | Наименование                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                 | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                          |                                                                           |            |                                                                                                                                              |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                        | 2                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-04-009-02-01                                        | Установка на шкафу КТП ящиков учета расхода электроэнергии                | 1 ящик     | 1. Разметка и сверление отверстий в шкафу. 2. Установка и закрепление ящика. 3. Подсоединение проводов к ящику и шкафу. 4. Заземление ящика. | 1,6                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| <b>Раздел Н-36-05 Заземление и наружное освещение</b>    |                                                                           |            |                                                                                                                                              |                              |                             |                      |                         |            |
| <b>Таблица Н-36-05-001 Прокладка заземляющих спусков</b> |                                                                           |            |                                                                                                                                              |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-05-001-01-01                                        | Прокладка заземляющих спусков, неустановленная одностоечная опора         | 1 опора    | 1. Заготовка заземляющих спусков. 2. Прокладка и подсоединение заземляющего спуска к оборудованию. 3. Окрашивание заземляющего спуска.       | 0,81                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                           |            |                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-05-001-02-01                                        | Прокладка заземляющих спусков, установленная одностоечная опора           | 1 опора    | 1. Заготовка заземляющих спусков. 2. Прокладка и подсоединение заземляющего спуска к оборудованию. 3. Окрашивание заземляющего спуска.       | 1,1                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                           |            |                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-05-001-03-01                                        | Прокладка заземляющих спусков, неустановленная сложная (А-образная) опора | 1 опора    | 1. Заготовка заземляющих спусков. 2. Прокладка и подсоединение заземляющего спуска к оборудованию. 3. Окрашивание заземляющего спуска.       | 1,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                           |            |                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-05-001-04-01                                        | Прокладка заземляющих спусков, установленная сложная (А-образная) опора   | 1 опора    | 1. Заготовка заземляющих спусков. 2. Прокладка и подсоединение заземляющего спуска к оборудованию. 3. Окрашивание заземляющего спуска.       | 1,7                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                          |                                                                           |            |                                                                                                                                              |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                          | Наименование                                                                                                            | Измеритель      | Состав работ                                                                                                                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                               |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                             | 2                                                                                                                       | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-05-001-05-01                                             | Добавлять или отнимать к нормам Н-36-05-001-01, Н-36-05-001-02 при заземлении крюков больше или меньше четырех на опоре | 1 крюк          | -                                                                                                                                                                                                                                    | 0,08                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-36-05-002 Монтаж контура заземления</b>          |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-05-002-01-01                                             | Правка и укладка шин заземления в траншеи                                                                               | 100 м           | -                                                                                                                                                                                                                                    | 2,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-05-002-02-01                                             | Сварка стыков шин заземления                                                                                            | 100 стыков      | -                                                                                                                                                                                                                                    | 5,2                          | -                           | 2-218-03             | Электросварщик 3 разр.  | 1          |
| Н-36-05-002-03-01                                             | Присоединение заземляющего спуска к шинам заземления приваркой                                                          | 1 заземлитель   | -                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1                          | -                           | 2-218-03             | Электросварщик 3 разр.  | 1          |
| Н-36-05-002-04-01                                             | Присоединение заземляющего спуска к шинам заземления болтами                                                            | 1 присоединение | -                                                                                                                                                                                                                                    | 0,11                         | -                           | 2-211-03             | Электролинейщик 3 разр. | 1          |
| Н-36-05-002-05-01                                             | Окрашивание стыков                                                                                                      | 100 стыков      | -                                                                                                                                                                                                                                    | 0,8                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-36-05-003 Замер электрического сопротивления</b> |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-05-003-01-01                                             | Замер электрического сопротивления опоры                                                                                | 1 опора         | 1. Отсоединение заземляющих спусков. 2. Забивка заземлителей (электродов) с разметкой мест заглубления. 3. Подготовка прибора к работе и замер сопротивления. 4. Разборка электрической схемы. 5. Подсоединение заземляющих спусков. | 0,46                         | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                               |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                    | Наименование                                                                      | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                         |                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                       | 2                                                                                 | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-05-003-02-01                       | Замер электрического сопротивления подстанции                                     | 1 подстанция | 1. Отсоединение заземляющих спусков. 2. Забивка заземлителей (электродов) с разметкой мест заглубления. 3. Подготовка прибора к работе и замер сопротивления. 4. Разборка электрической схемы. 5. Подсоединение заземляющих спусков. | 1,2                          | -                           | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                         |                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-05-004 Монтаж светильников |                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-05-004-01-01                       | Зарядка светильника с лампами накаливания                                         | 1 светильник | 1. Разборка и протирка светильников. 2. Заготовка проводов. 3. Присоединение проводов. 4. Сборка светильников.                                                                                                                       | 0,45                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-05-004-02-01                       | Зарядка светильника с люминесцентными или ртутными лампами                        | 1 светильник | 1. Разборка и протирка светильников. 2. Сборка светильников. 3. Заготовка проводов. 4. Присоединение проводов.                                                                                                                       | 0,55                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-05-004-03-01                       | Установка светильника с лампами накаливания                                       | 1 светильник | 1. Крепление кронштейна и светильника. 2. Присоединение проводов светильника к линии уличного освещения. 3. Подъем кронштейна и светильника на опору.                                                                                | 0,8                          | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-05-004-04-01                       | Установка светильника с люминесцентными или ртутными лампами при помощи автовышки | 1 светильник | 1. Подъем кронштейна и светильника на опору. 2. Присоединение проводов светильника к линии уличного освещения. 3. Крепление кронштейна и светильника.                                                                                | 1,4                          | 0,7                         | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                         |                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                                              | Наименование                                                                                                | Измеритель              | Состав работ                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                   |                                                                                                             |                         |                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия               | Кол-<br>во |
| 1                                                                                 | 2                                                                                                           | 3                       | 4                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                       | 9          |
| Н-36-05-004-05-01                                                                 | При установке светильников с люминесцентными и ртутными лампами на ранее закрепленных кронштейнах принимать | 1 светильник            | -                                                                                    | 1                            | 0,5                         | 2-211-02             | Электролинейщик 2 разр. | 1          |
|                                                                                   |                                                                                                             |                         |                                                                                      |                              |                             | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-36-05-005 Устройство искровых промежутков и заземление нулевого провода |                                                                                                             |                         |                                                                                      |                              |                             |                      |                         |            |
| Н-36-05-005-01-01                                                                 | Устройство искровых промежутков                                                                             | 10 искровых промежутков | 1. Заготовка проволоки для искровых промежутков. 2. Устройство искровых промежутков. | 0,92                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |
| Н-36-05-005-02-01                                                                 | Заземление нулевого провода                                                                                 | 1 присоединение         | 1. Присоединение заземляющего спуска к нулевому проводу.                             | 0,11                         | -                           | 2-211-04             | Электролинейщик 4 разр. | 1          |

## III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 36.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),  
учитывающие условия применения сборника Н-36**

| №<br>п/п | Условия применения                                             | Шифр таблиц<br>(НТ)                                                                                                                                                                                             | Коэффициенты<br>к НТ рабочих |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                            |
| 1        | При выполнении работ в условиях, отличных от нормальных:       |                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 1.1      | распутица (независимо от времени года), участки, залитые водой | Н-36-01-002,<br>Н-36-02-001÷Н-36-02-007,<br>Н-36-02-008 (08-13),<br>Н-36-02-009÷Н-36-02-011,<br>Н-36-02-013,<br>Н-36-03-001,<br>Н-36-03-003÷Н-36-03-005,<br>Н-36-03-006 (01-34),<br>Н-36-03-007,<br>Н-36-05-003 | 1,25                         |
| 1.2      | непромерзающие болота                                          | Н-36-01-002,<br>Н-36-02-001÷Н-36-02-007,<br>Н-36-02-008 (08-13),<br>Н-36-02-009÷Н-36-02-011,<br>Н-36-02-013,<br>Н-36-03-001,<br>Н-36-03-003÷Н-36-03-005,<br>Н-36-03-006 (01-34),<br>Н-36-03-007,<br>Н-36-05-003 | 1,4                          |
| 1.3      | просеки и кустарники                                           | Н-36-01-002,<br>Н-36-02-001÷Н-36-02-007,<br>Н-36-02-009,<br>Н-36-02-010,<br>Н-36-03-003÷Н-36-03-005,<br>Н-36-03-006 (01-34),<br>Н-36-03-007,<br>Н-36-05-003                                                     | 1,1                          |
|          |                                                                | Н-36-03-001                                                                                                                                                                                                     | 1,3                          |
| 1.4      | вспаханное поле, снег глубиной св. 0,5 м                       | Н-36-02-013,<br>Н-36-03-003,<br>Н-36-03-005,<br>Н-36-03-006 (01-34),<br>Н-36-03-007,<br>Н-36-05-003                                                                                                             | 1,15                         |
|          |                                                                | Н-36-03-001                                                                                                                                                                                                     | 1,25                         |
| 1.5      | горная местность, крутые склоны (косогоры)                     | Н-36-01-002                                                                                                                                                                                                     | 1,2                          |

|   |                                                                                                   |                                                                                                                                                             |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |                                                                                                   | Н-36-02-001÷Н-36-02-007,<br>Н-36-02-008 (08-13),<br>Н-36-02-009,<br>Н-36-02-010,<br>Н-36-02-013,<br>Н-36-03-004,<br>Н-36-04-001÷Н-36-04-004,<br>Н-36-05-003 | 1,6  |
|   |                                                                                                   | Н-36-02-011                                                                                                                                                 | 1,1  |
|   |                                                                                                   | Н-36-03-001,<br>Н-36-03-003,<br>Н-36-03-008                                                                                                                 | 1,85 |
|   |                                                                                                   | Н-36-03-005                                                                                                                                                 | 1,4  |
|   |                                                                                                   | Н-36-03-006 (01-34),<br>Н-36-03-007                                                                                                                         | 1,3  |
| 2 | При выполнении работ в мерзлых грунтах                                                            | Н-36-01-001 (01-11)                                                                                                                                         | 1,15 |
| 3 | При бурении котлованов диаметром 800 мм                                                           | Н-36-01-002                                                                                                                                                 | 1,5  |
| 4 | При бурении котлованов в вязких, а также<br>мокрых, сильно налипающих на бур<br>глинистых грунтах | Н-36-01-002 (01, 02)                                                                                                                                        | 1,2  |
| 5 | При бурении котлованов на территории<br>трансформаторных подстанций                               | Н-36-01-002                                                                                                                                                 | 0,85 |
| 6 | При окрашивании деталей опор с двойными<br>приставками                                            | Н-36-02-012                                                                                                                                                 | 1,8  |
| 7 | При окрашивании деталей трехстоечных опор                                                         | Н-36-02-012 (03, 04)                                                                                                                                        | 1,4  |
| 8 | При устройстве фундамента из двух<br>железобетонных стоек                                         | Н-36-04-003-01                                                                                                                                              | 0,6  |