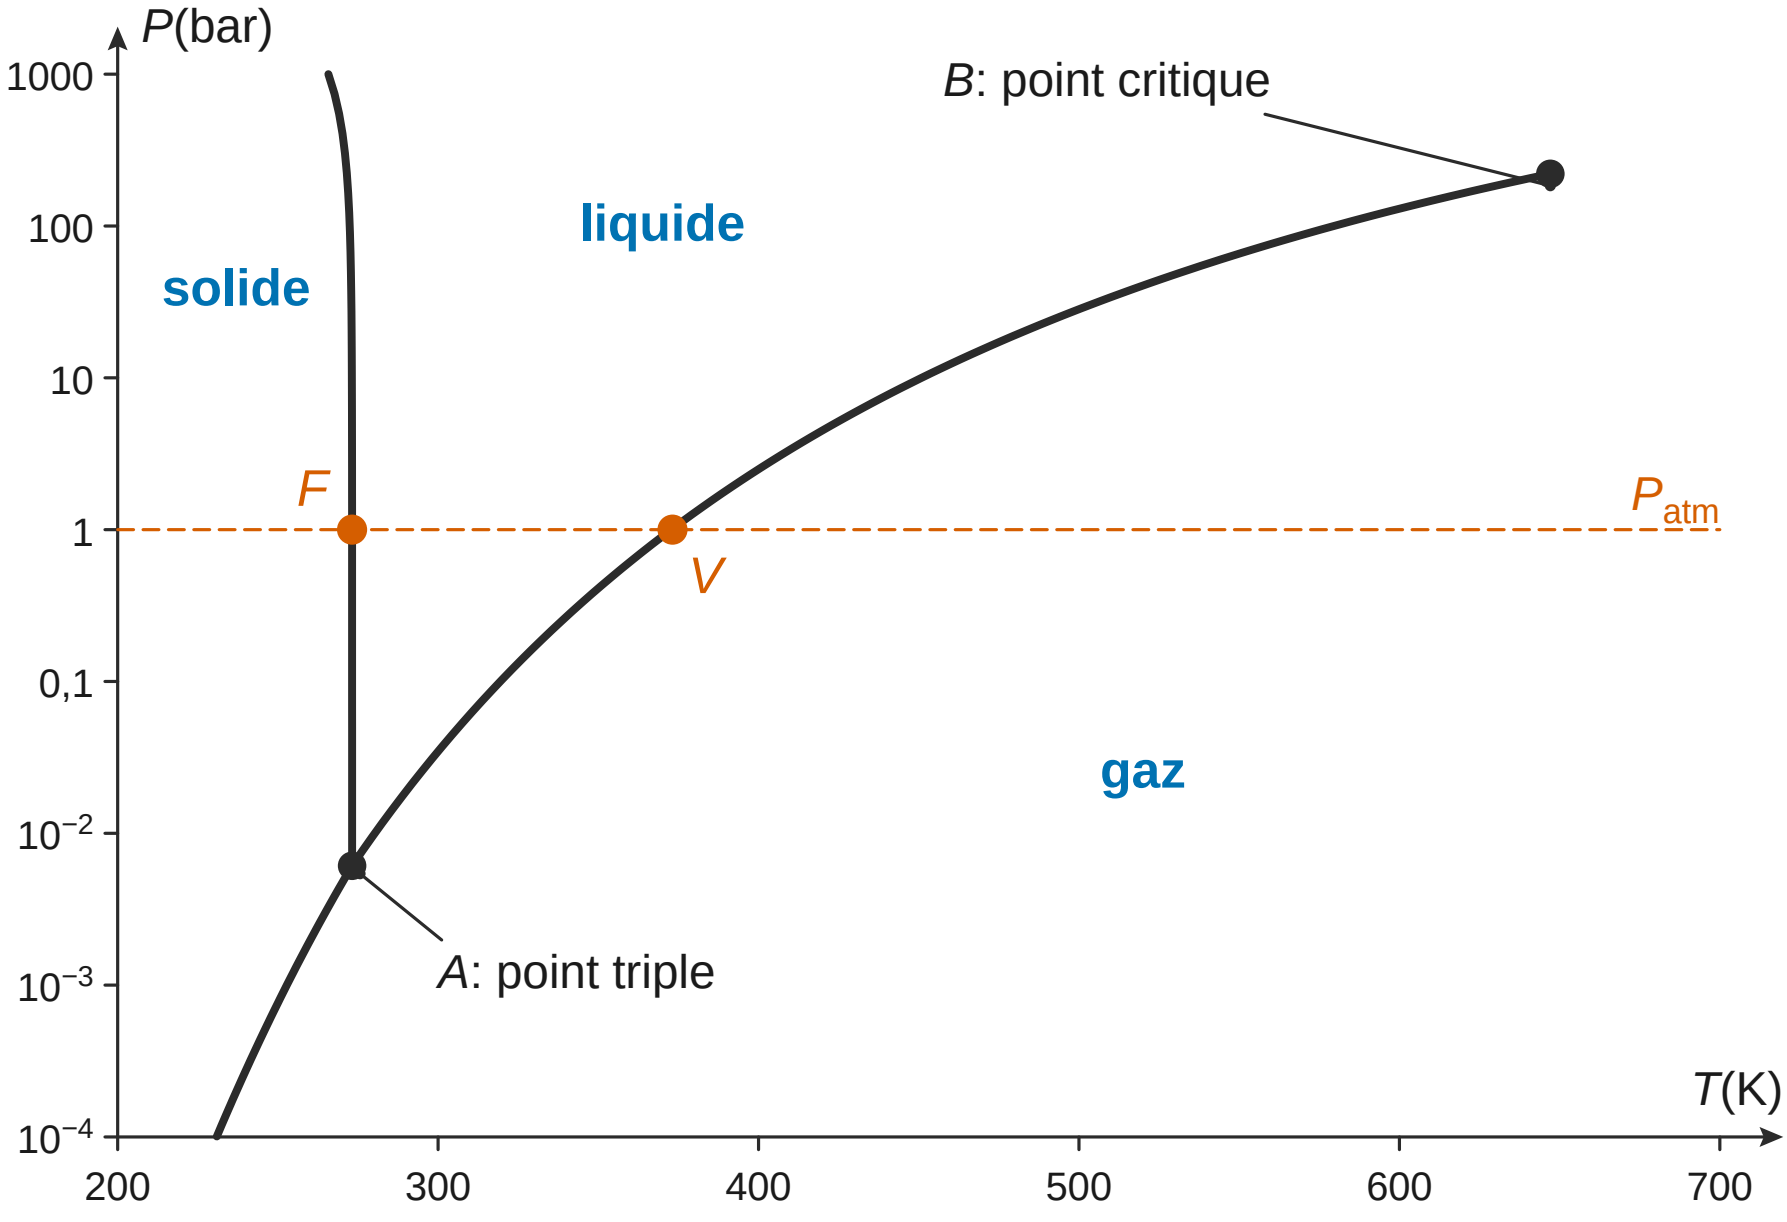
P(bar)
1000
100
10
1
0,1
10−2
10−3
10−4
B: point critique
liquide
solide
F
V
Patm
gaz
A: point triple
T(K)
200
300
400
500
600
700