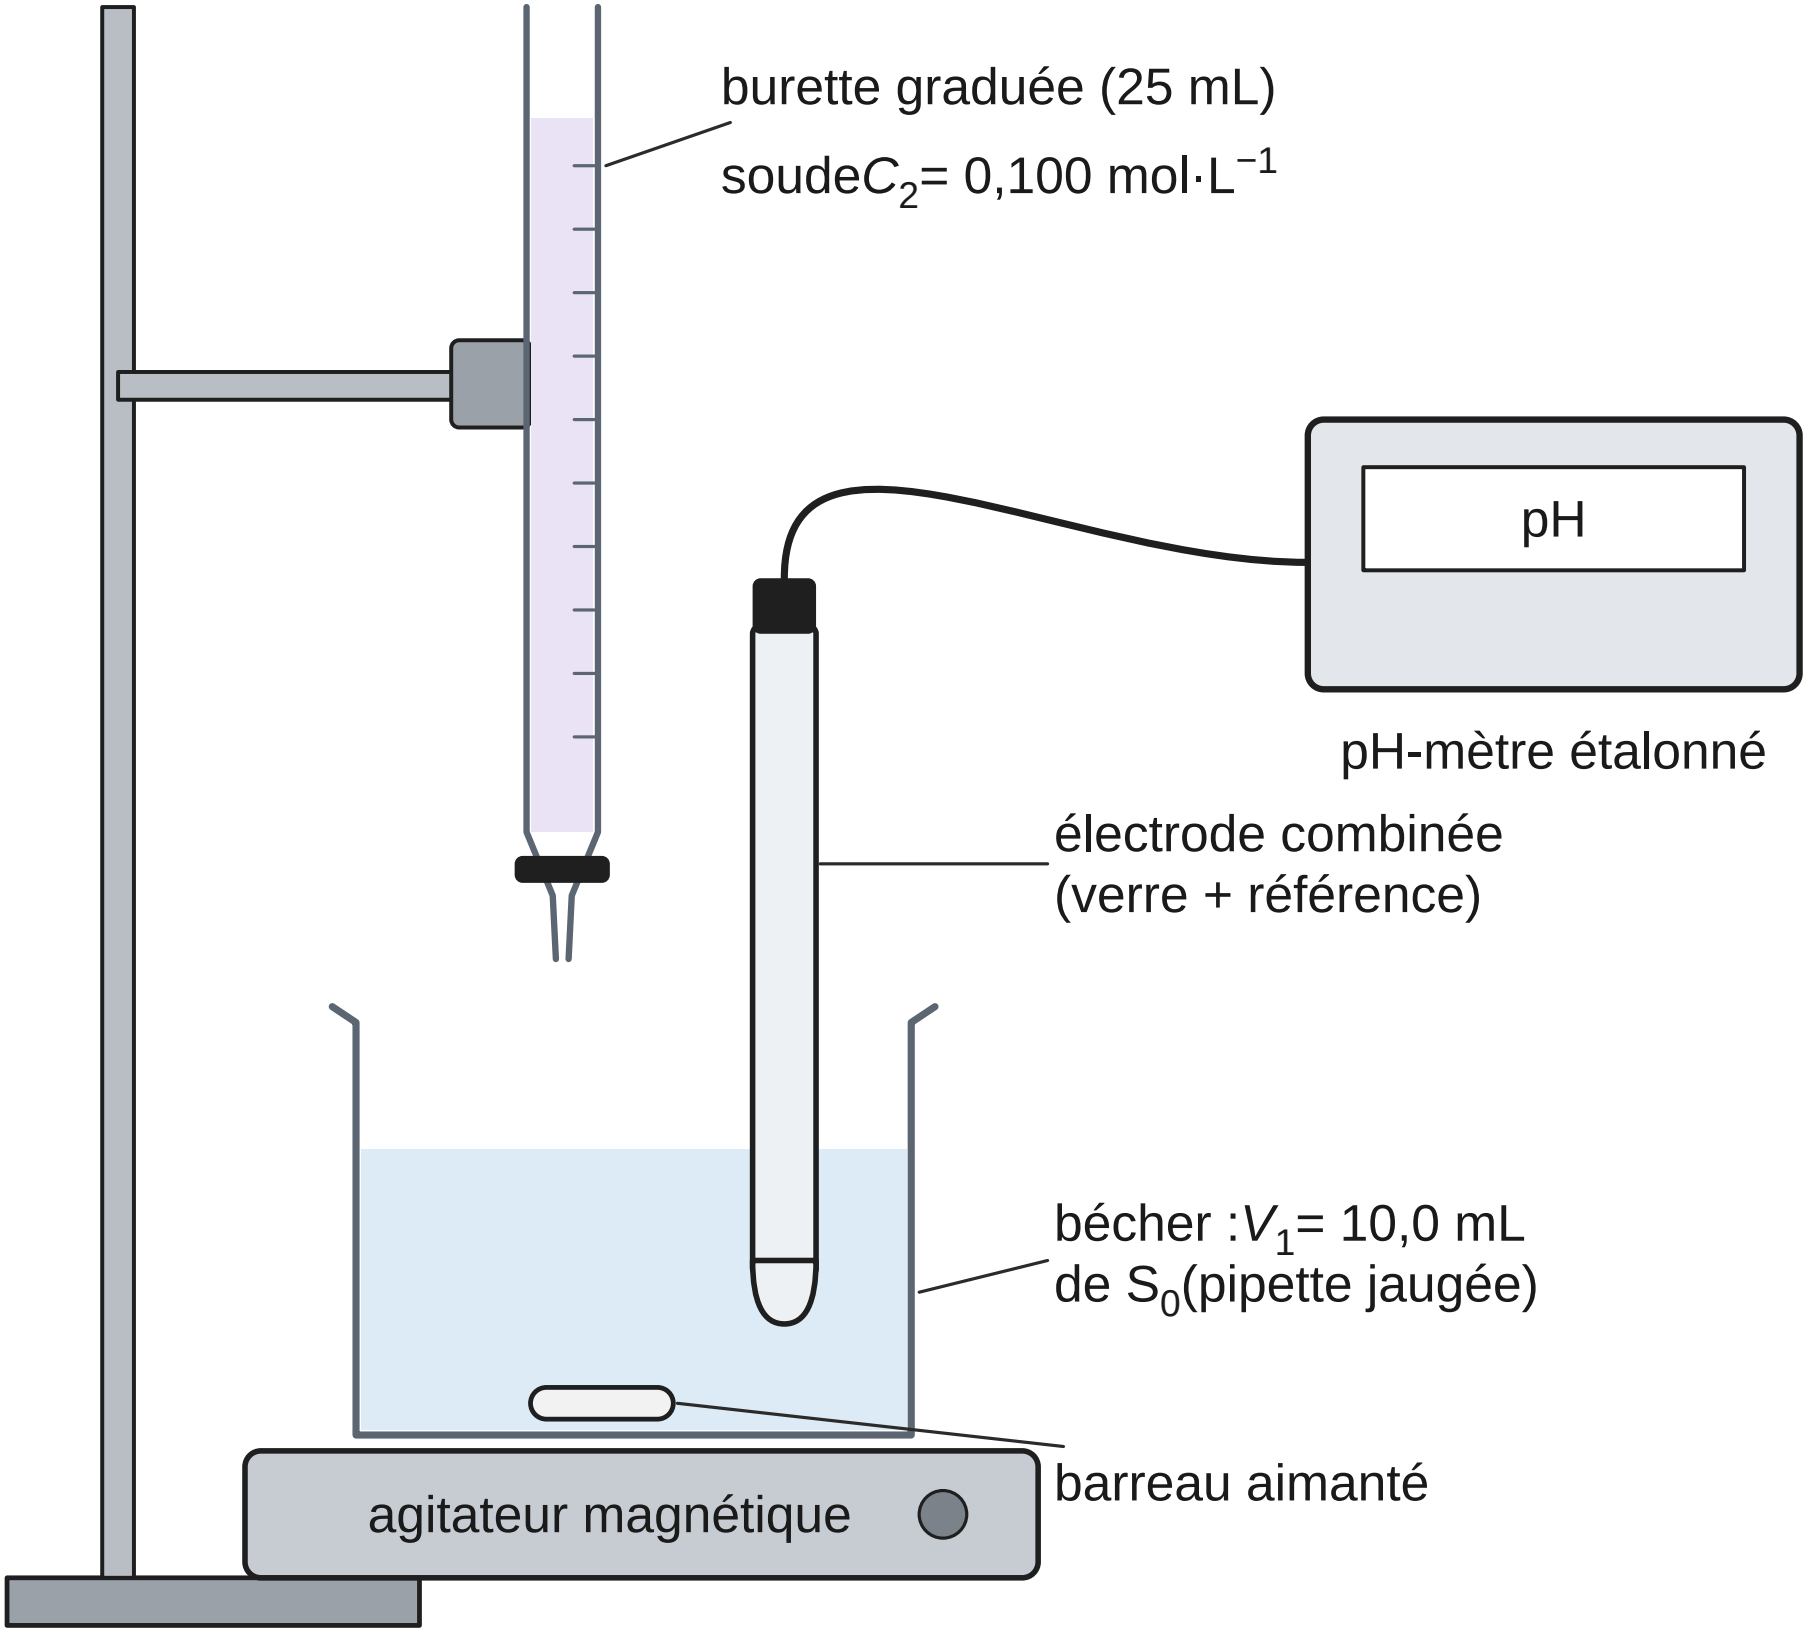
burette graduée (25 mL)
soude C_2= 0,100 mol·L^{-1}
pH
pH-mètre étalonné
électrode combinée
(verre + référence)
bécher : V_1= 10,0 mL
de S_0(pipette jaugée)
barreau aimanté
agitateur magnétique