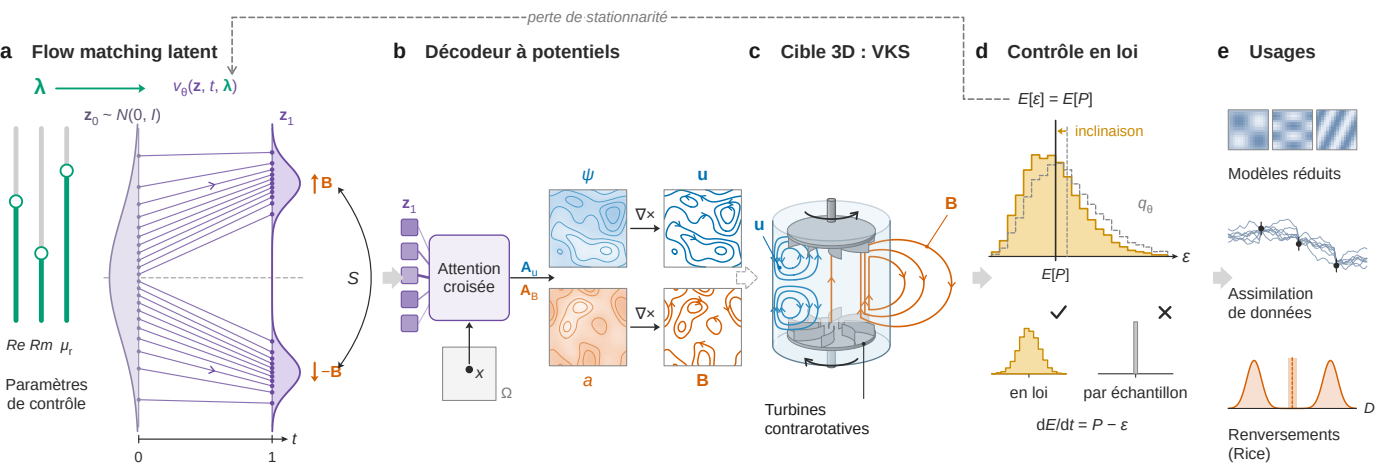

perte de stationnarité
a Flow matching latent
λ
$v_\theta(\mathbf{z}, t, \boldsymbol{\lambda})$
$\mathbf{z}_0 \sim N(0, I)$
$\mathbf{z}_1$
B
−B
S
t
0
1
Re Rm μ_r
Paramètres de contrôle
b Décodeur à potentiels
$\mathbf{z}_1$
Attention croisée
$\mathbf{A}_u$
$\mathbf{A}_B$
x
Ω
ψ
u
a
B
∇×
c Cible 3D : VKS
u
B
Turbines contrarotatives
d Contrôle en loi
$E[\varepsilon] = E[P]$
inclinaison
q_θ
ε
$E[P]$
en loi
par échantillon
$dE/dt = P - \varepsilon$
e Usages
Modèles réduits
Assimilation de données
D
Renversements (Rice)
C3 symétrie B ↦ −B : équivariance
C1 ∇·u = ∇·B = 0 : par construction
stage : 3 modes, MHD 2D
C4 bilan d'énergie : en loi