


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGeo-DE; VZ = Verdopplungszeit

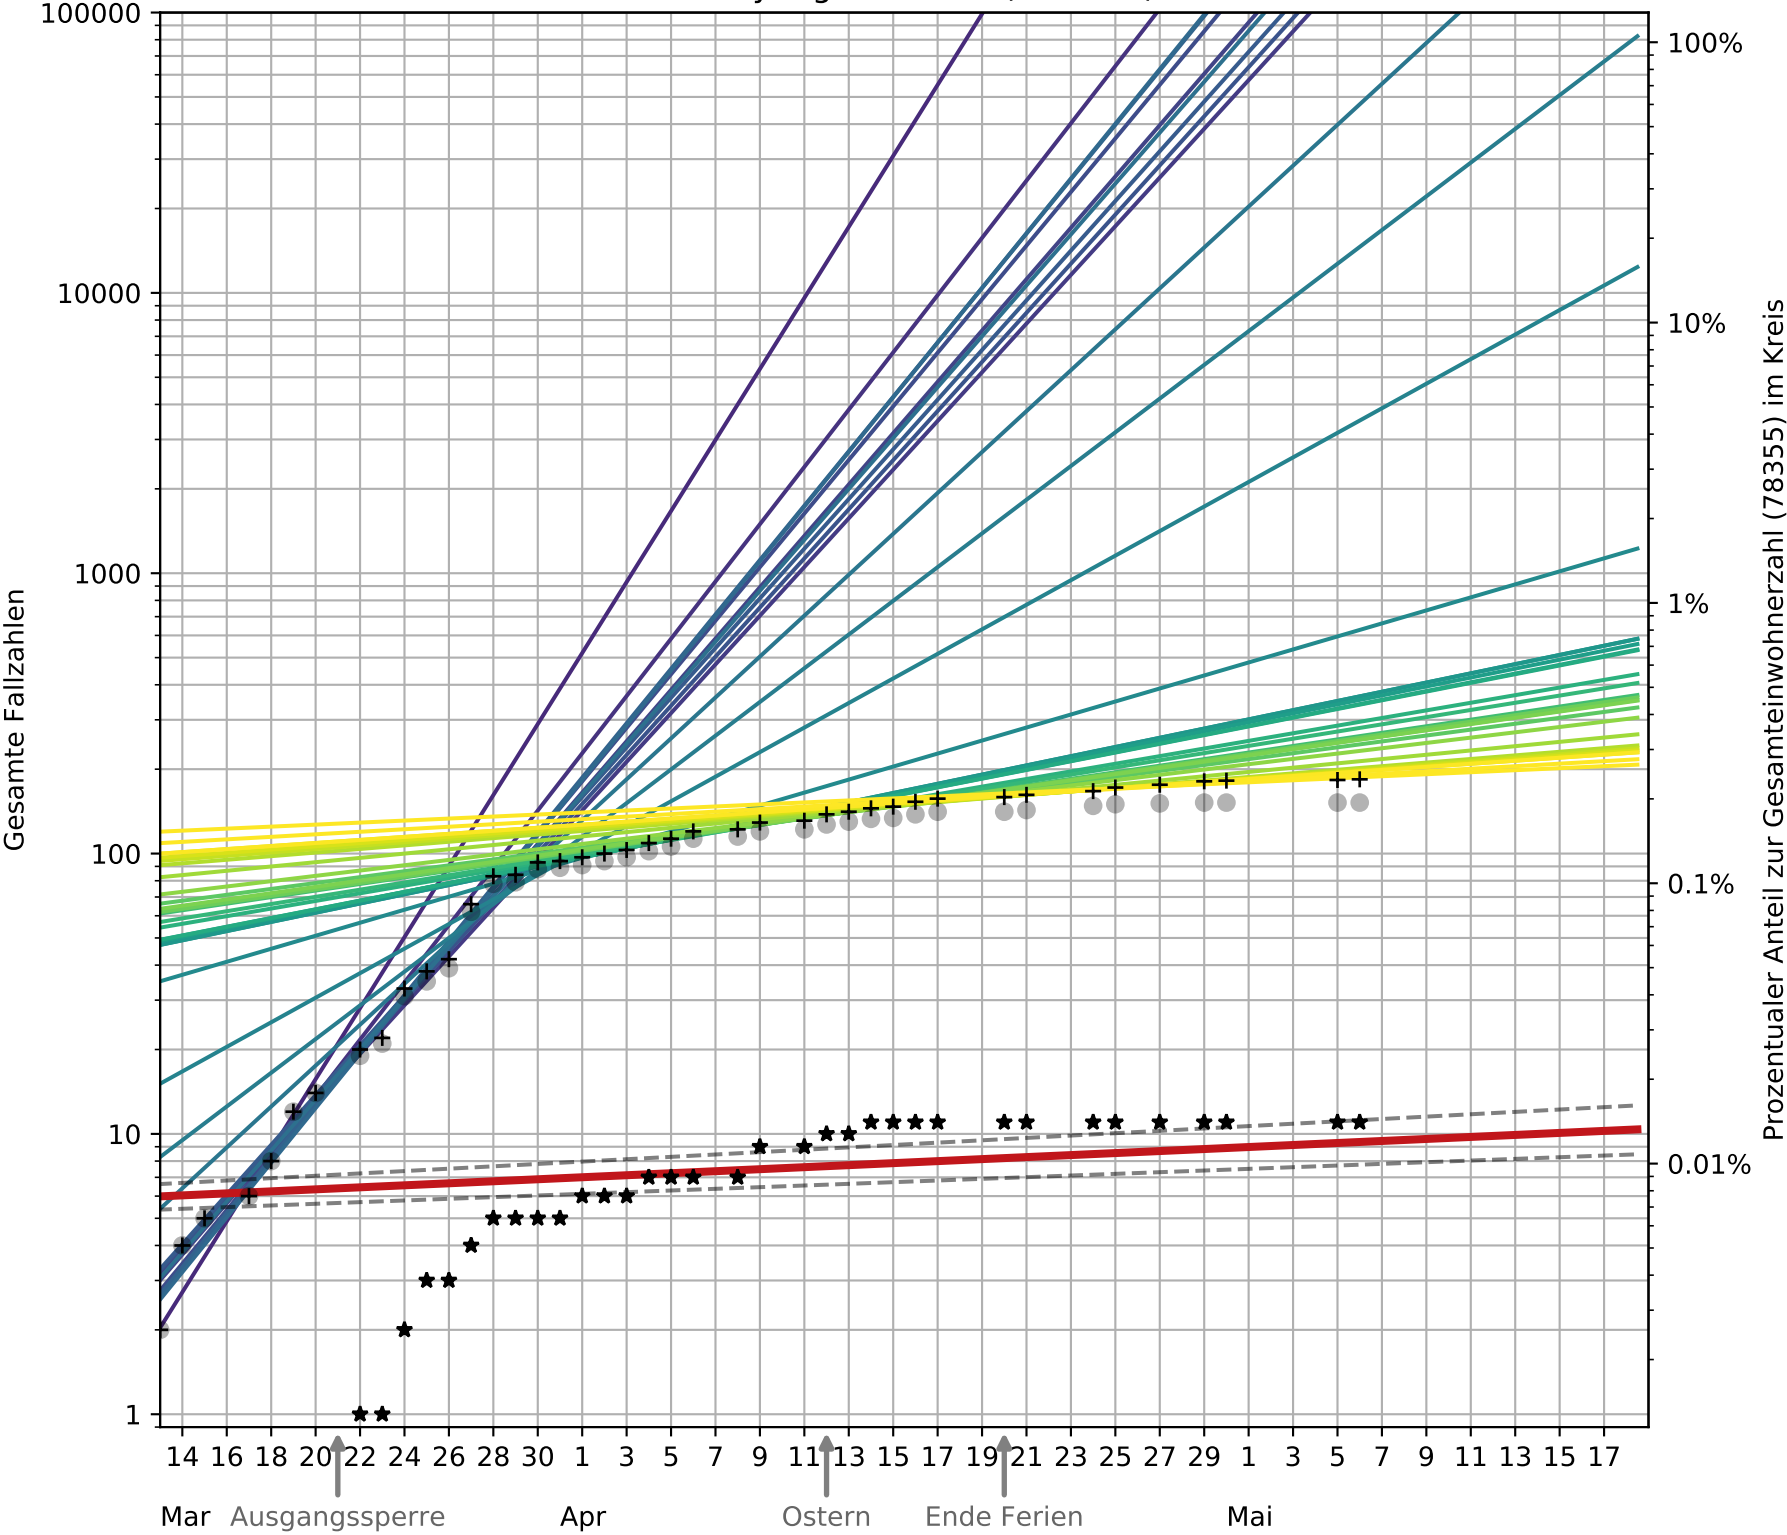

- Fit am 20.03; VZ: 2.38 d
- Fit am 22.03; VZ: 2.95 d
- Fit am 23.03; VZ: 3.47 d
- Fit am 24.03; VZ: 3.29 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.15 d
- Fit am 26.03; VZ: 3.44 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.40 d
- Fit am 28.03; VZ: 3.10 d
- Fit am 29.03; VZ: 3.09 d
- Fit am 30.03; VZ: 3.32 d
- Fit am 31.03; VZ: 4.13 d
- Fit am 01.04; VZ: 5.01 d
- Fit am 02.04; VZ: 6.87 d
- Fit am 03.04; VZ: 12.97 d
- Fit am 04.04; VZ: 18.33 d
- Fit am 05.04; VZ: 18.34 d
- Fit am 06.04; VZ: 18.88 d
- Fit am 08.04; VZ: 19.32 d
- Fit am 09.04; VZ: 19.38 d
- Fit am 11.04; VZ: 22.14 d
- Fit am 12.04; VZ: 23.48 d
- Fit am 13.04; VZ: 25.68 d
- Fit am 14.04; VZ: 26.77 d
- Fit am 15.04; VZ: 28.61 d
- Fit am 16.04; VZ: 26.15 d
- Fit am 17.04; VZ: 26.95 d
- Fit am 20.04; VZ: 31.75 d
- Fit am 21.04; VZ: 39.28 d
- Fit am 24.04; VZ: 46.89 d
- Fit am 25.04; VZ: 49.81 d
- Fit am 27.04; VZ: 52.24 d
- Fit am 29.04; VZ: 55.35 d
- Fit am 30.04; VZ: 55.42 d
- Fit am 06.05; VZ: 83.76 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen