LK Nuenberger Land (#09574)

Abb. 1

Christine Greif
http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

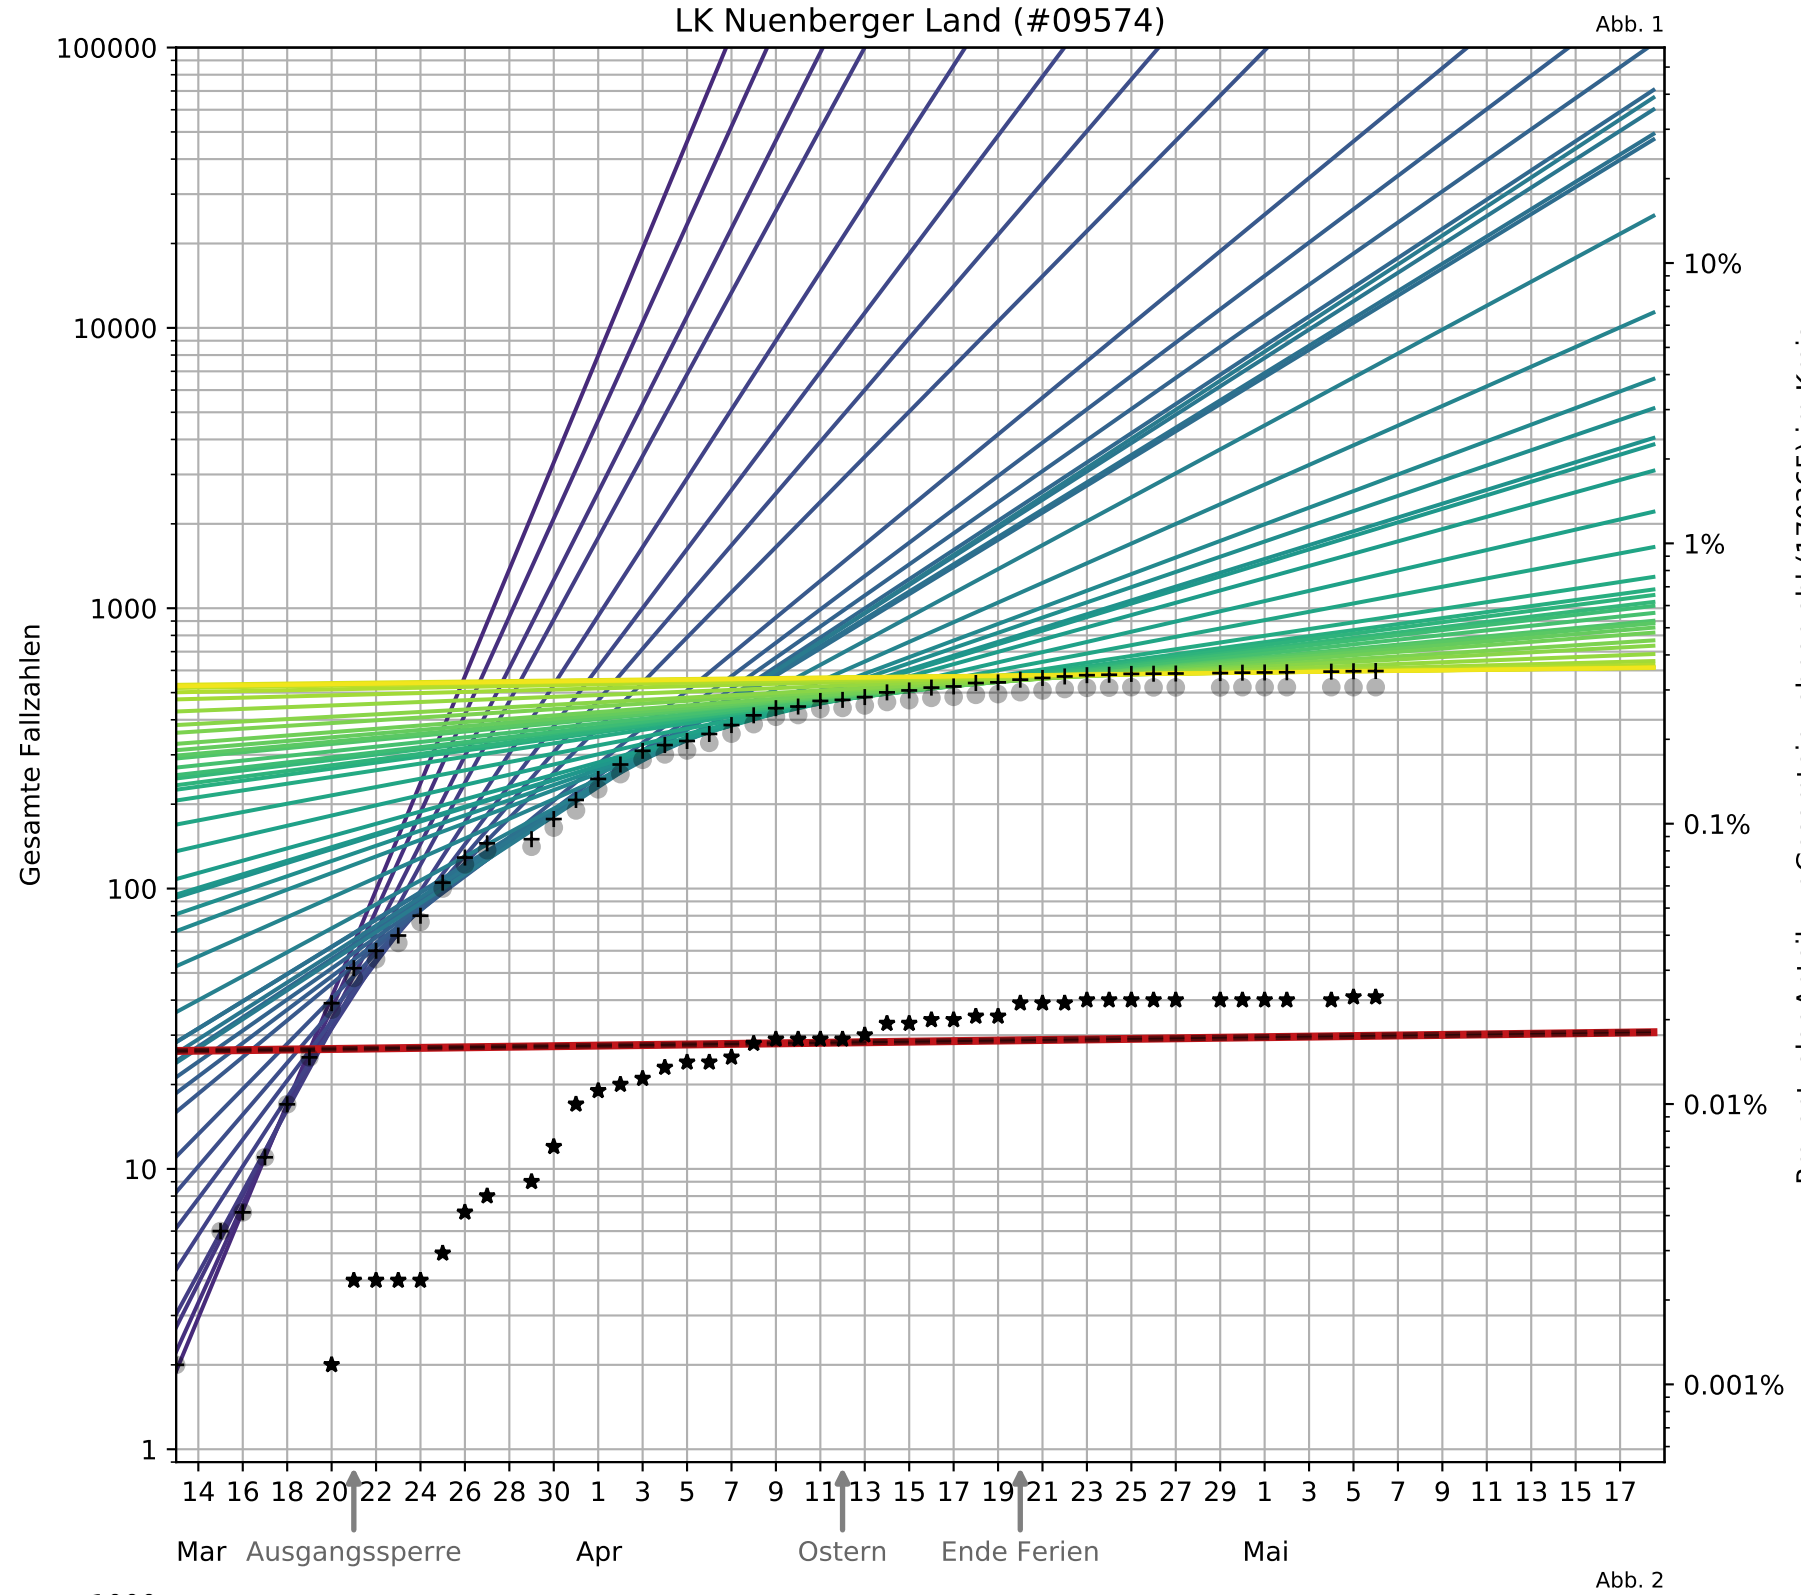

Abb. 2

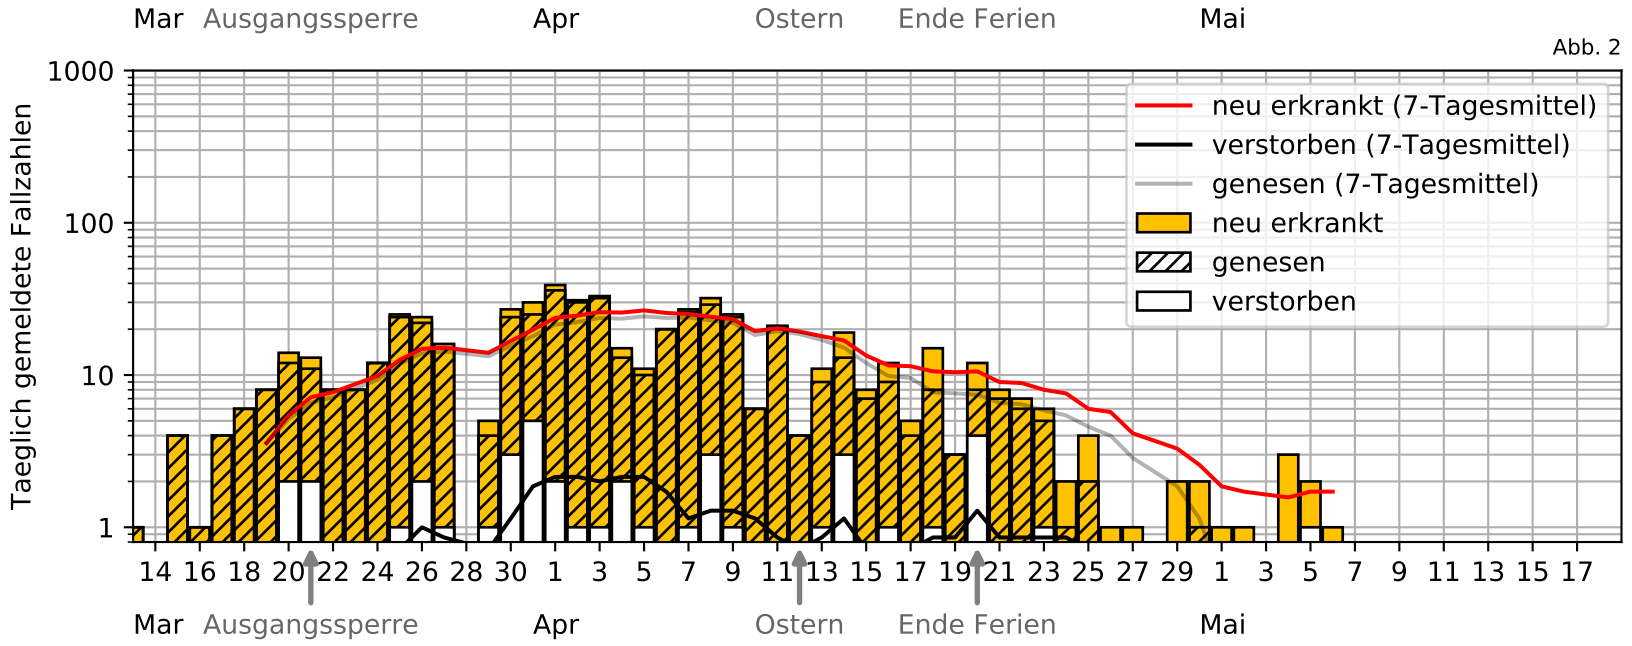

Abb. 3

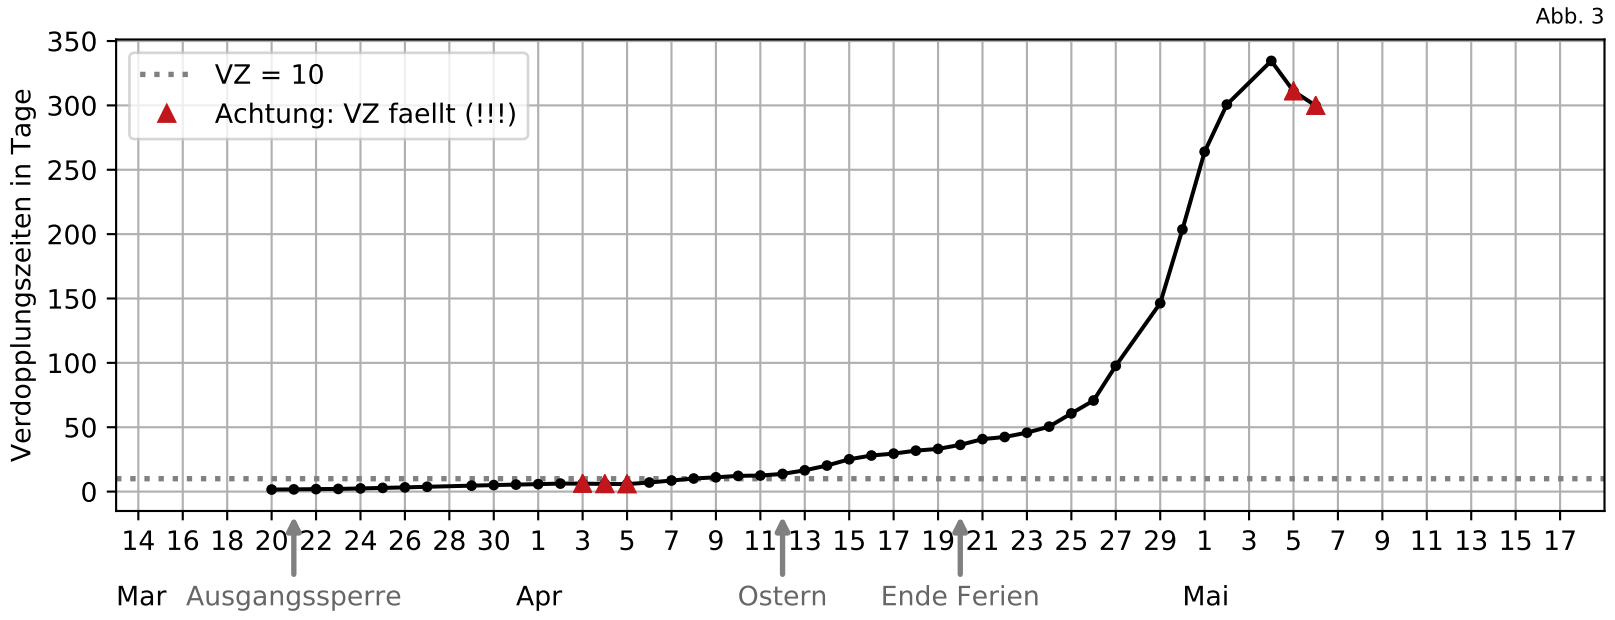

Abb. 4

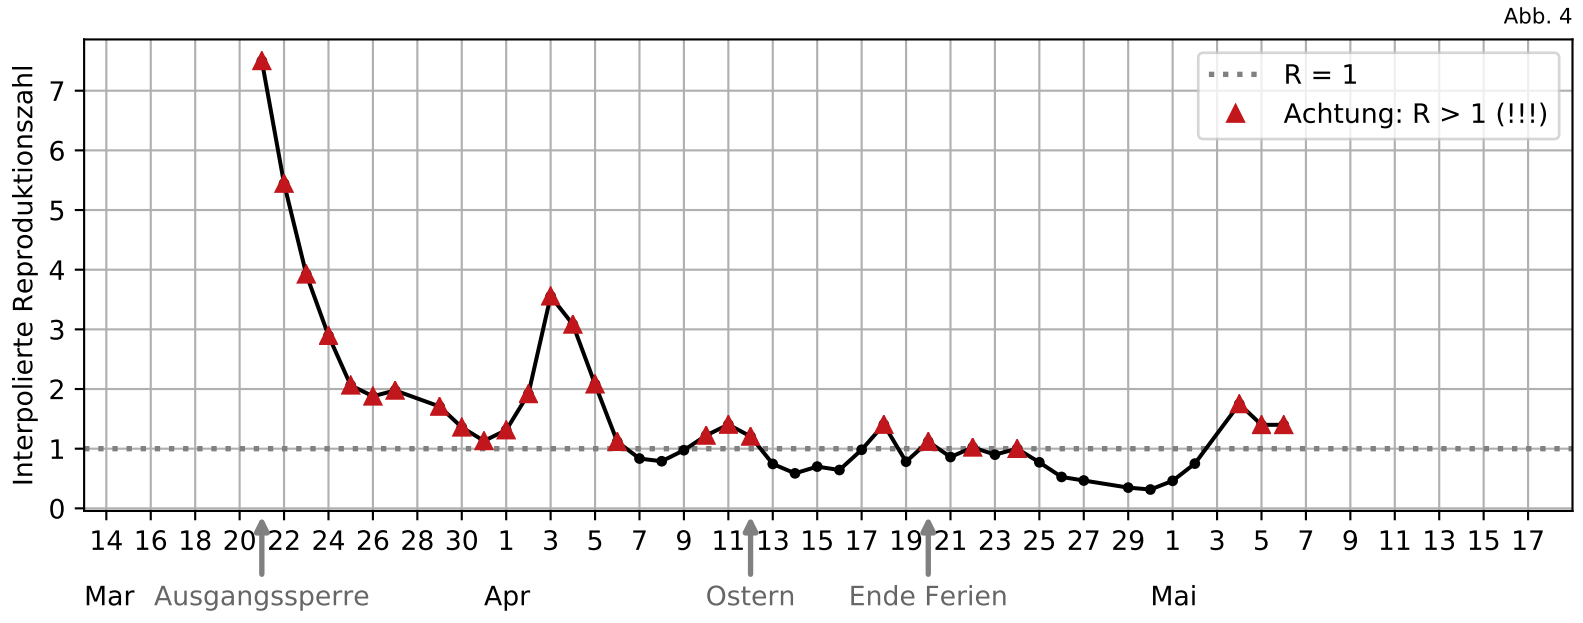

- Fit am 20.03; VZ: 1.58 d
- Fit am 21.03; VZ: 1.72 d
- Fit am 22.03; VZ: 1.92 d
- Fit am 23.03; VZ: 2.06 d
- Fit am 24.03; VZ: 2.45 d
- Fit am 25.03; VZ: 2.86 d
- Fit am 26.03; VZ: 3.26 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.74 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.61 d
- Fit am 30.03; VZ: 5.06 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.43 d
- Fit am 01.04; VZ: 5.78 d
- Fit am 02.04; VZ: 6.22 d
- Fit am 03.04; VZ: 6.18 d
- Fit am 04.04; VZ: 5.95 d
- Fit am 05.04; VZ: 5.81 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.05 d
- Fit am 07.04; VZ: 8.59 d
- Fit am 08.04; VZ: 10.16 d
- Fit am 09.04; VZ: 11.09 d
- Fit am 10.04; VZ: 12.21 d
- Fit am 11.04; VZ: 12.47 d
- Fit am 12.04; VZ: 13.74 d
- Fit am 13.04; VZ: 16.53 d
- Fit am 14.04; VZ: 20.23 d
- Fit am 15.04; VZ: 25.10 d
- Fit am 16.04; VZ: 28.03 d
- Fit am 17.04; VZ: 29.50 d
- Fit am 18.04; VZ: 31.80 d
- Fit am 19.04; VZ: 33.17 d
- Fit am 20.04; VZ: 36.30 d
- Fit am 21.04; VZ: 40.76 d
- Fit am 22.04; VZ: 42.41 d
- Fit am 23.04; VZ: 45.78 d
- Fit am 24.04; VZ: 50.47 d
- Fit am 25.04; VZ: 60.73 d
- Fit am 26.04; VZ: 70.75 d
- Fit am 27.04; VZ: 97.69 d
- Fit am 29.04; VZ: 146.35 d
- Fit am 30.04; VZ: 203.61 d
- Fit am 01.05; VZ: 264.02 d
- Fit am 02.05; VZ: 300.66 d
- Fit am 04.05; VZ: 334.56 d
- Fit am 05.05; VZ: 311.03 d
- Fit am 06.05; VZ: 299.82 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen

zu Abb. 1:
Bei Kreisen mit sehr kurzen Verdopplungszeiten wird der Verlauf nicht/kaum flacher; mit sehr langen Verdopplungszeiten (wenigen Neuerkrankten) ist der Verlauf fast horizontal.
(Ziel: horizontale Linie).

zu Abb. 2:
Balkendiagramm der taeglich gemeldeten Fallzahlen.
(Ziel: keine gelben und schwarzen Balken.)

zu Abb. 3:
Verdopplungszahl gibt die Zeit an in der sich die Fallzahlen verdoppeln. Verdopplungszeiten kleiner als 10 oder abnehmend sind bedenklich.
(Ziel: keine verkuerzenden Verdopplungszeiten und viel groesser als 10).

zu Abb. 4:
Reproduktionszahl gibt die Anzahl der Weiteransteckungen durch einen Infizierten an.
Reproduktionszahl groesser als 1 ist bedenklich.
(Ziel: Reproduktionszahl viel kleiner als 1).