


Christine Greif
http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

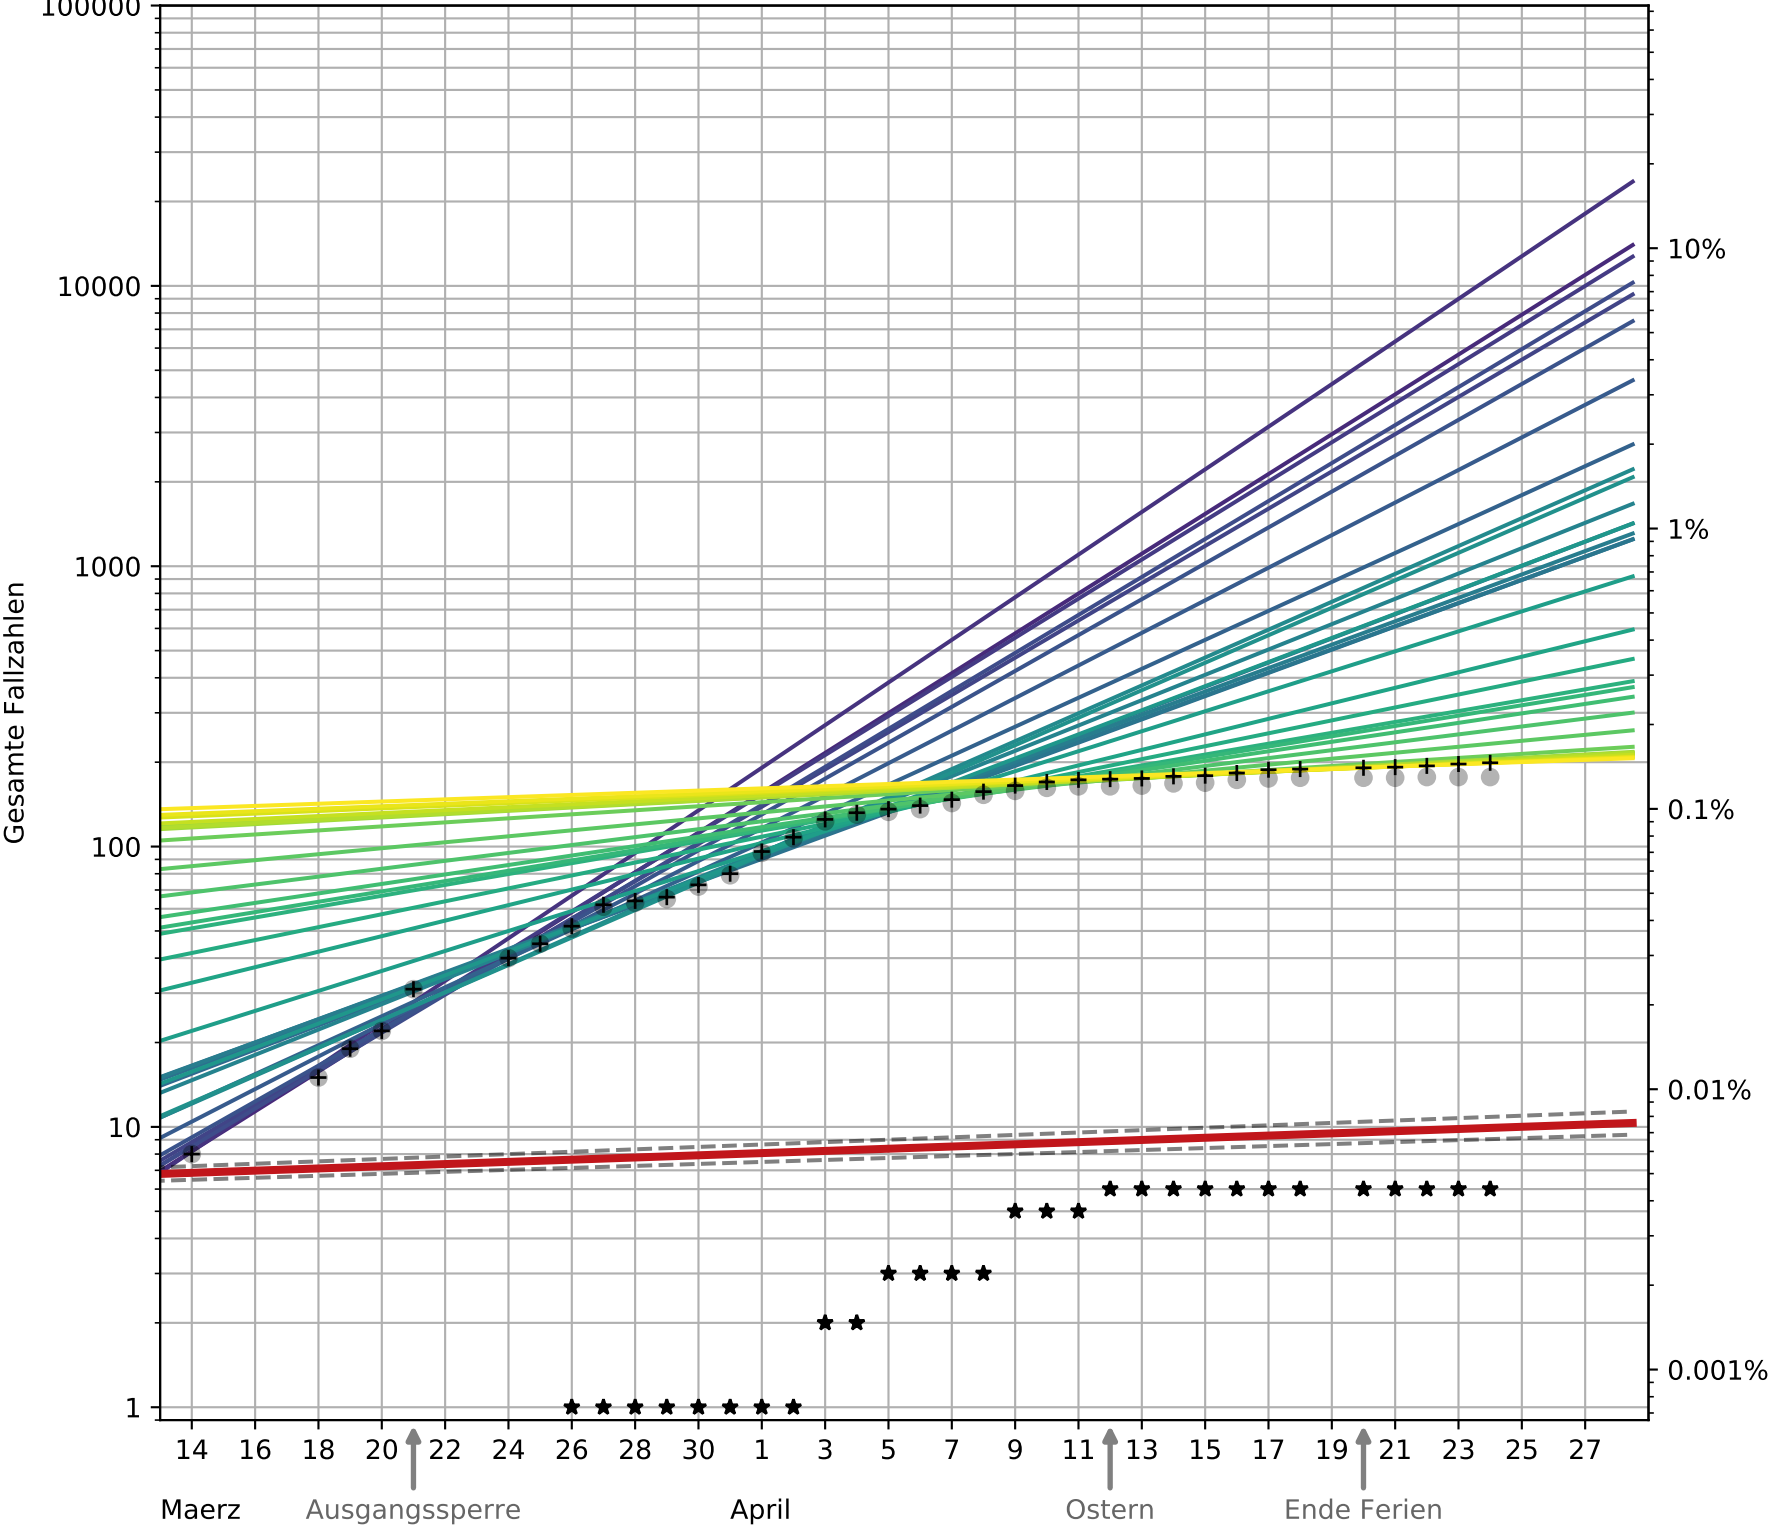

- Fit am 20.03; VZ: 4.24 d
- Fit am 21.03; VZ: 3.96 d
- Fit am 24.03; VZ: 4.32 d
- Fit am 25.03; VZ: 4.53 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.44 d
- Fit am 27.03; VZ: 4.70 d
- Fit am 28.03; VZ: 5.18 d
- Fit am 29.03; VZ: 5.83 d
- Fit am 30.03; VZ: 6.98 d
- Fit am 31.03; VZ: 7.26 d
- Fit am 01.04; VZ: 7.30 d
- Fit am 02.04; VZ: 7.21 d
- Fit am 03.04; VZ: 6.66 d
- Fit am 04.04; VZ: 6.05 d
- Fit am 05.04; VZ: 6.14 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.00 d
- Fit am 07.04; VZ: 8.45 d
- Fit am 08.04; VZ: 10.87 d
- Fit am 09.04; VZ: 13.06 d
- Fit am 10.04; VZ: 15.54 d
- Fit am 11.04; VZ: 16.32 d
- Fit am 12.04; VZ: 17.81 d
- Fit am 13.04; VZ: 21.36 d
- Fit am 14.04; VZ: 28.28 d
- Fit am 15.04; VZ: 41.89 d
- Fit am 16.04; VZ: 54.22 d
- Fit am 17.04; VZ: 53.54 d
- Fit am 18.04; VZ: 50.81 d
- Fit am 20.04; VZ: 52.39 d
- Fit am 21.04; VZ: 57.19 d
- Fit am 22.04; VZ: 64.46 d
- Fit am 23.04; VZ: 68.06 d
- Fit am 24.04; VZ: 76.99 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen