


SK Amberg

Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
 This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
 Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

Fallzahlen

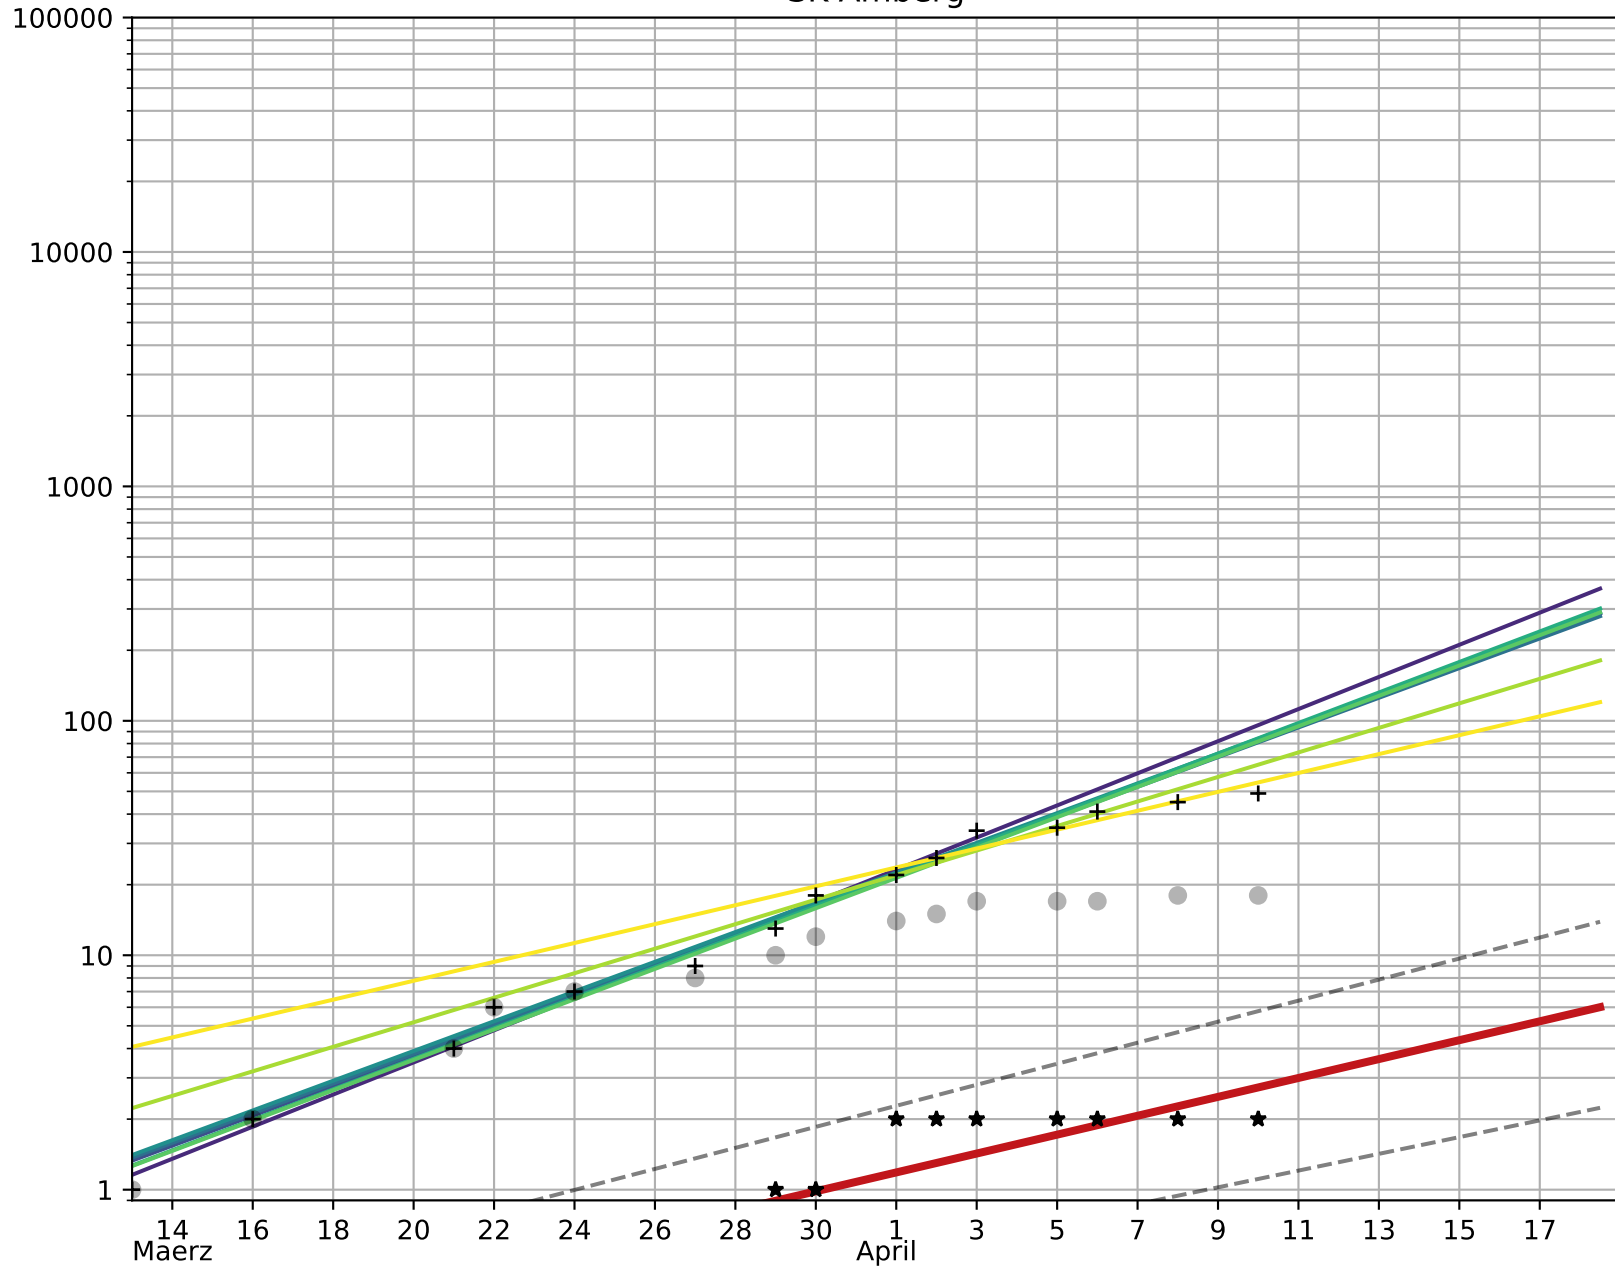

- Fit am 30.03; VZ: 4.39 d
- Fit am 01.04; VZ: 4.71 d
- Fit am 02.04; VZ: 4.76 d
- Fit am 03.04; VZ: 4.75 d
- Fit am 05.04; VZ: 4.62 d
- Fit am 06.04; VZ: 4.65 d
- Fit am 08.04; VZ: 5.75 d
- Fit am 10.04; VZ: 7.47 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen