


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepfer/>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

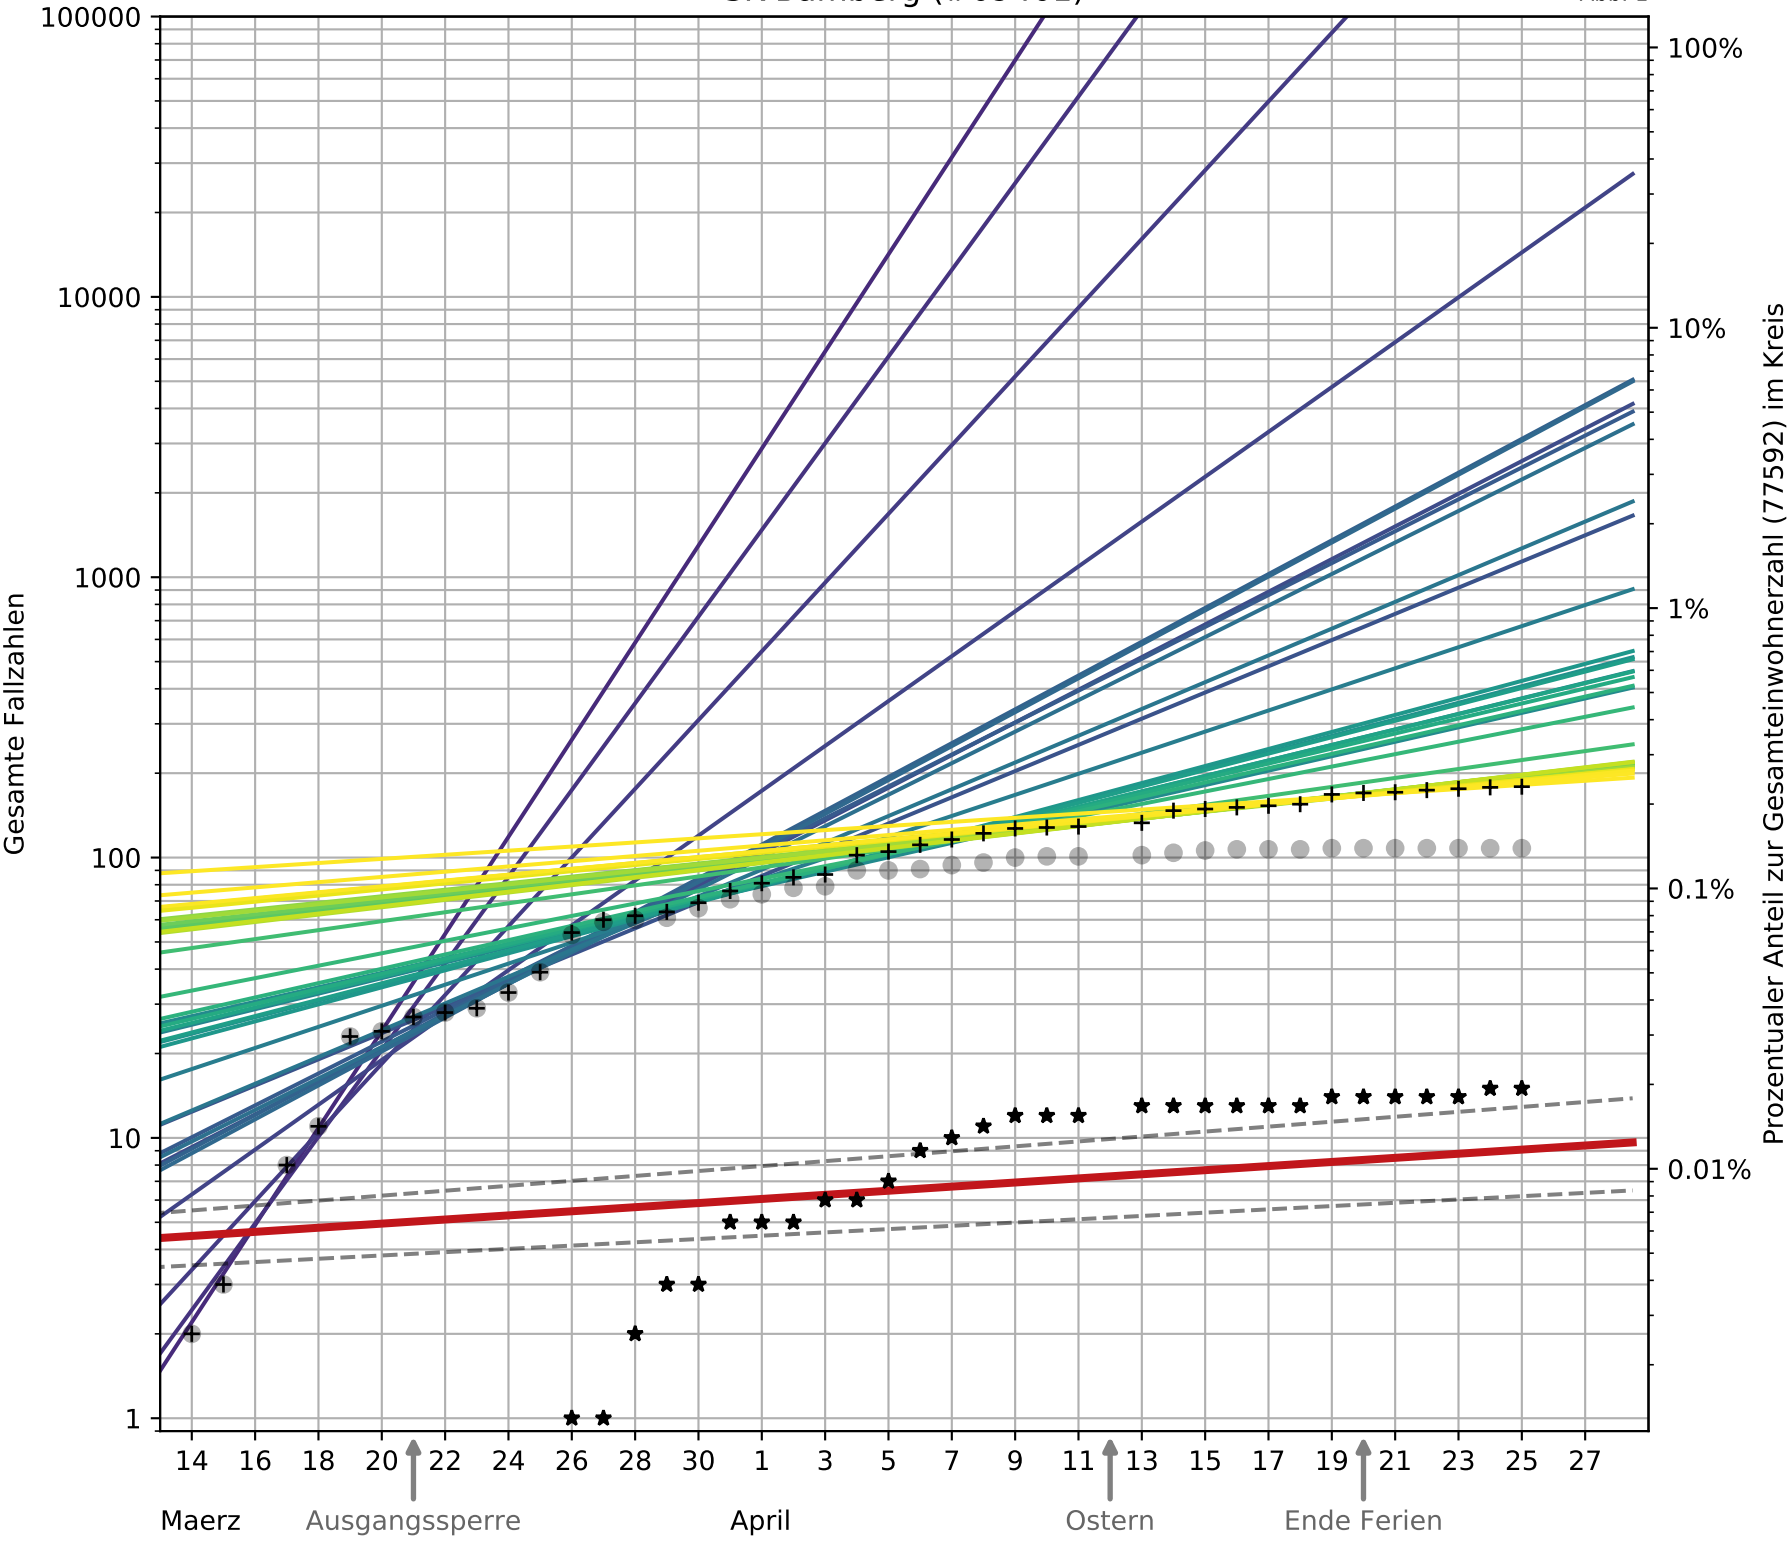

- Fit am 21.03; VZ: 1.74 d
- Fit am 22.03; VZ: 1.95 d
- Fit am 23.03; VZ: 2.46 d
- Fit am 24.03; VZ: 3.76 d
- Fit am 25.03; VZ: 5.17 d
- Fit am 26.03; VZ: 6.44 d
- Fit am 27.03; VZ: 5.29 d
- Fit am 28.03; VZ: 4.99 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.97 d
- Fit am 30.03; VZ: 5.35 d
- Fit am 31.03; VZ: 6.30 d
- Fit am 01.04; VZ: 8.00 d
- Fit am 02.04; VZ: 10.86 d
- Fit am 03.04; VZ: 11.69 d
- Fit am 04.04; VZ: 10.20 d
- Fit am 05.04; VZ: 9.91 d
- Fit am 06.04; VZ: 10.29 d
- Fit am 07.04; VZ: 10.93 d
- Fit am 08.04; VZ: 11.24 d
- Fit am 09.04; VZ: 11.78 d
- Fit am 10.04; VZ: 13.56 d
- Fit am 11.04; VZ: 18.85 d
- Fit am 13.04; VZ: 23.59 d
- Fit am 14.04; VZ: 23.78 d
- Fit am 15.04; VZ: 24.35 d
- Fit am 16.04; VZ: 25.36 d
- Fit am 17.04; VZ: 25.77 d
- Fit am 18.04; VZ: 25.58 d
- Fit am 19.04; VZ: 22.91 d
- Fit am 20.04; VZ: 23.13 d
- Fit am 21.04; VZ: 28.39 d
- Fit am 22.04; VZ: 27.67 d
- Fit am 23.04; VZ: 28.79 d
- Fit am 24.04; VZ: 32.24 d
- Fit am 25.04; VZ: 41.05 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen