


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepfer/>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

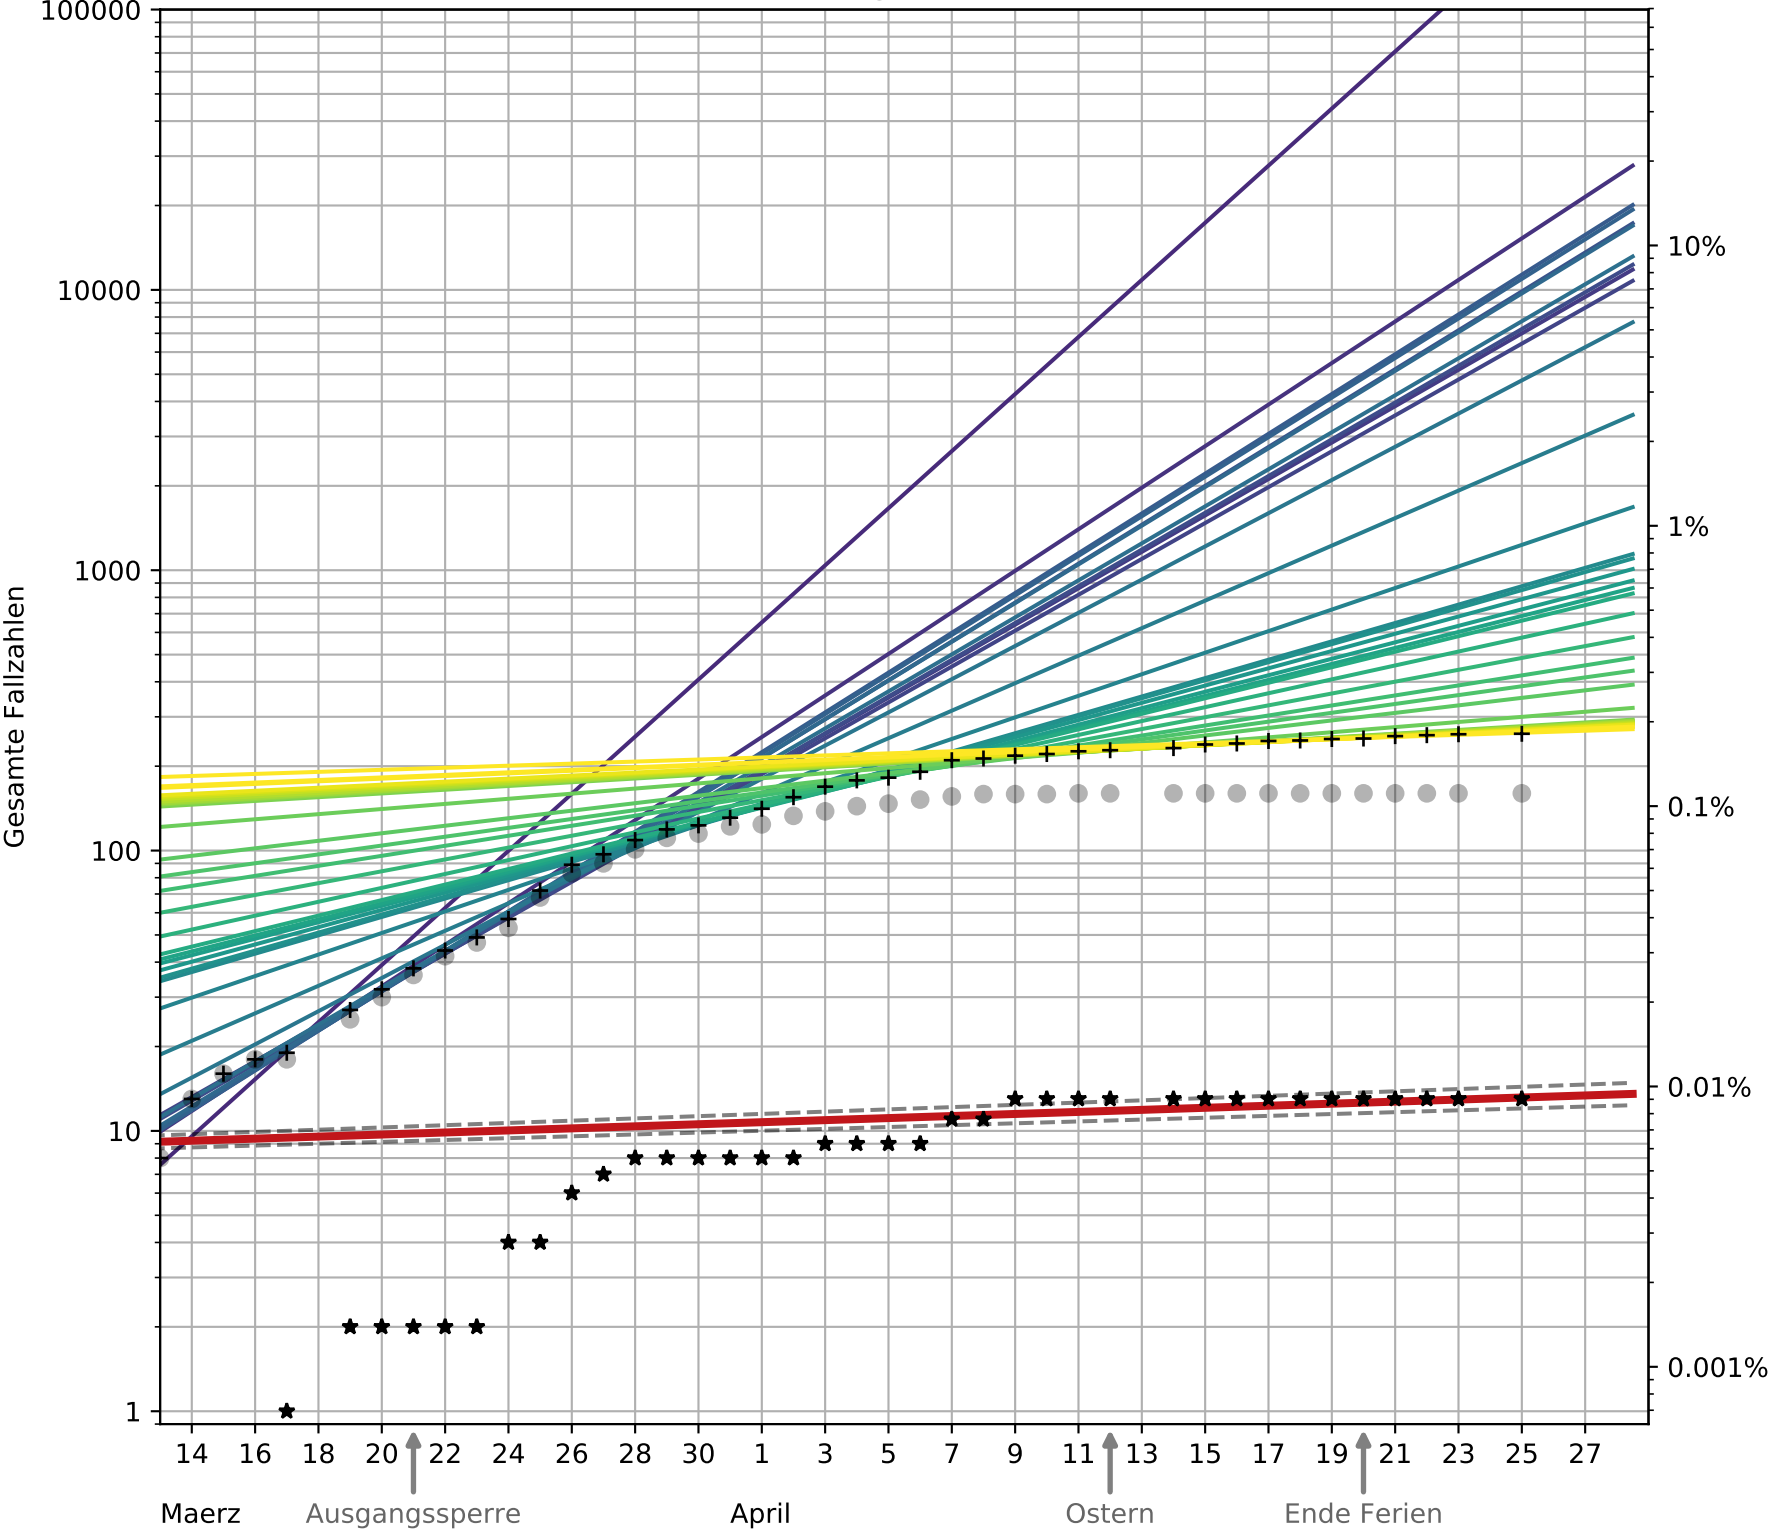

- Fit am 20.03; VZ: 2.96 d
- Fit am 21.03; VZ: 4.06 d
- Fit am 22.03; VZ: 4.63 d
- Fit am 23.03; VZ: 4.70 d
- Fit am 24.03; VZ: 4.59 d
- Fit am 25.03; VZ: 4.34 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.24 d
- Fit am 27.03; VZ: 4.27 d
- Fit am 28.03; VZ: 4.36 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.56 d
- Fit am 30.03; VZ: 5.08 d
- Fit am 31.03; VZ: 6.13 d
- Fit am 01.04; VZ: 7.83 d
- Fit am 02.04; VZ: 9.19 d
- Fit am 03.04; VZ: 9.36 d
- Fit am 04.04; VZ: 9.78 d
- Fit am 05.04; VZ: 10.25 d
- Fit am 06.04; VZ: 10.57 d
- Fit am 07.04; VZ: 10.87 d
- Fit am 08.04; VZ: 12.14 d
- Fit am 09.04; VZ: 14.24 d
- Fit am 10.04; VZ: 16.84 d
- Fit am 11.04; VZ: 19.07 d
- Fit am 12.04; VZ: 22.44 d
- Fit am 14.04; VZ: 32.97 d
- Fit am 15.04; VZ: 45.15 d
- Fit am 16.04; VZ: 46.81 d
- Fit am 17.04; VZ: 47.67 d
- Fit am 18.04; VZ: 49.30 d
- Fit am 20.04; VZ: 53.94 d
- Fit am 21.04; VZ: 55.55 d
- Fit am 22.04; VZ: 64.00 d
- Fit am 23.04; VZ: 66.11 d
- Fit am 25.04; VZ: 82.04 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen