


LK Passau

Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
 This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
 Data: NPGeo-DE; VZ = Verdopplungszeit

Fallzahlen

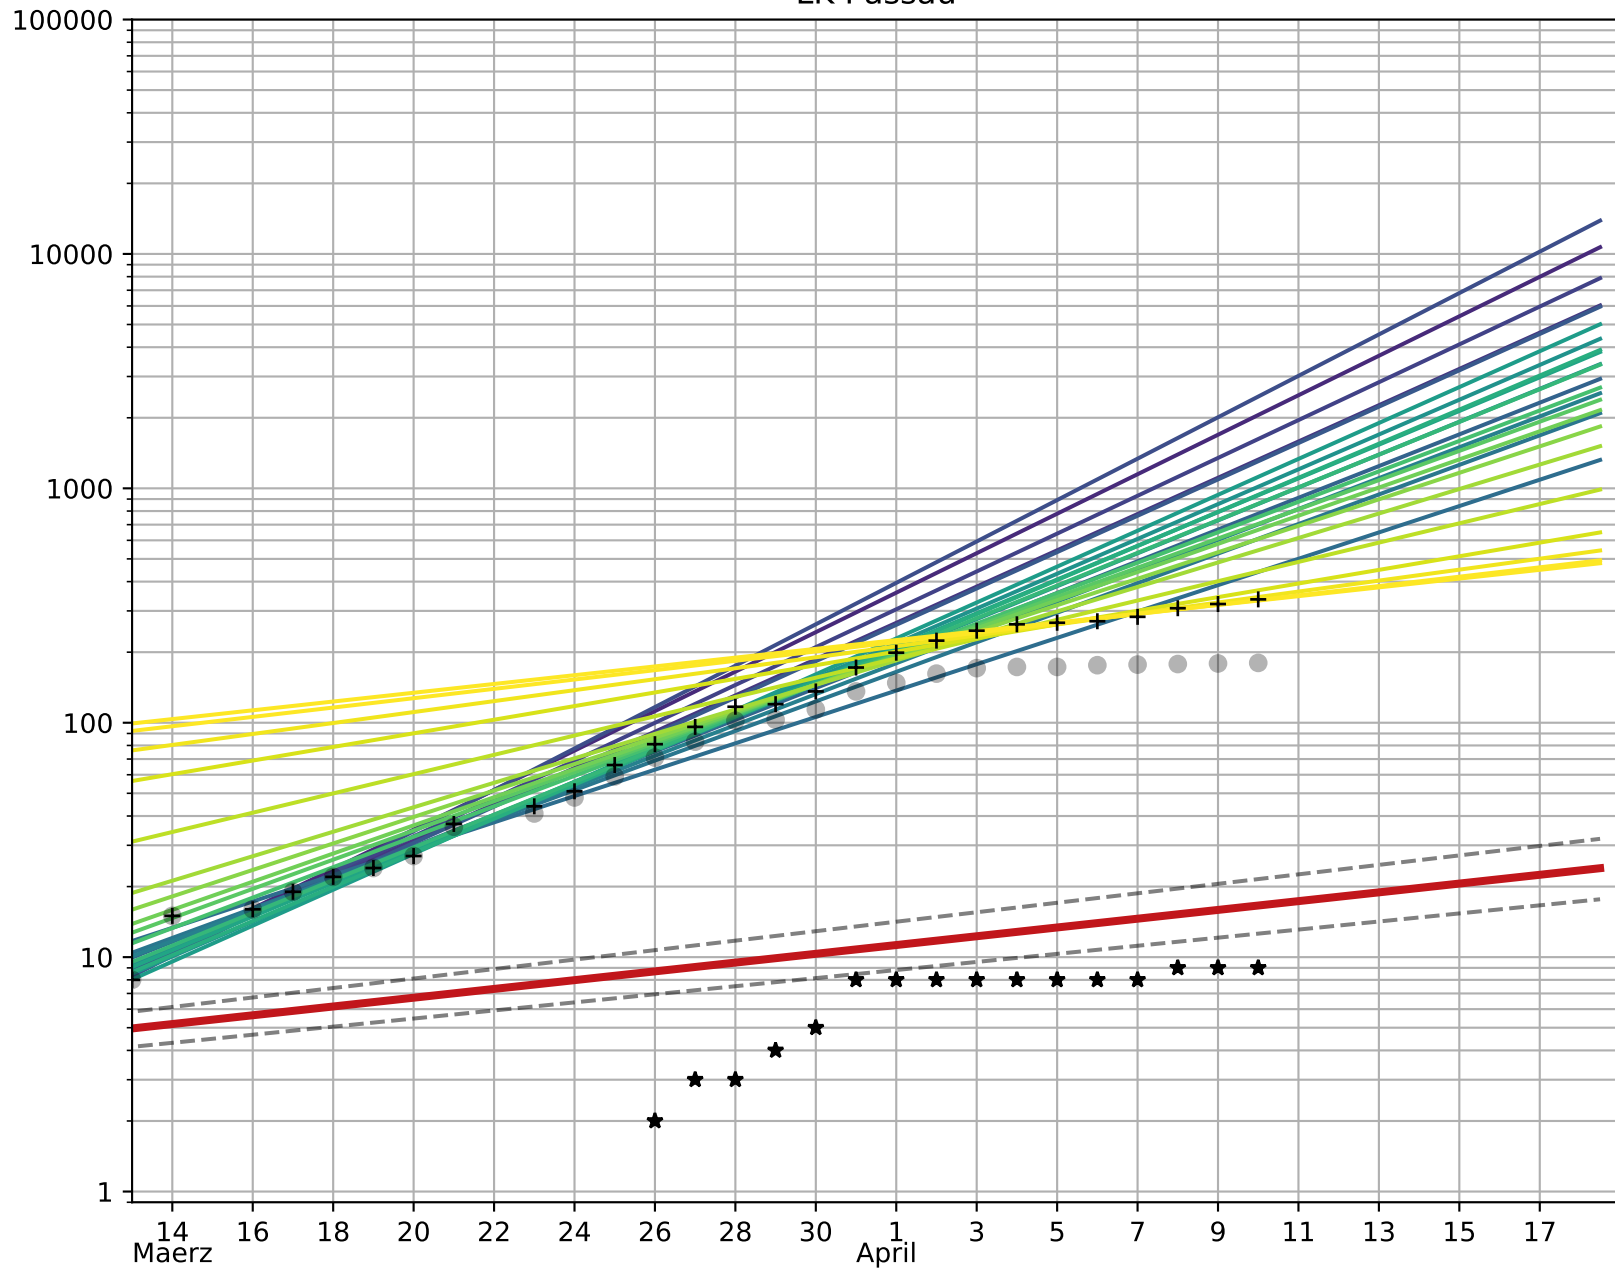

- Fit am 16.03; VZ: 3.57 d
- Fit am 17.03; VZ: 3.89 d
- Fit am 18.03; VZ: 3.73 d
- Fit am 19.03; VZ: 3.41 d
- Fit am 20.03; VZ: 3.88 d
- Fit am 21.03; VZ: 4.45 d
- Fit am 23.03; VZ: 5.35 d
- Fit am 24.03; VZ: 4.77 d
- Fit am 25.03; VZ: 4.57 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.29 d
- Fit am 27.03; VZ: 4.06 d
- Fit am 28.03; VZ: 3.93 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.19 d
- Fit am 30.03; VZ: 4.14 d
- Fit am 31.03; VZ: 4.31 d
- Fit am 01.04; VZ: 4.64 d
- Fit am 02.04; VZ: 4.83 d
- Fit am 03.04; VZ: 5.01 d
- Fit am 04.04; VZ: 5.33 d
- Fit am 05.04; VZ: 5.76 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.32 d
- Fit am 07.04; VZ: 10.36 d
- Fit am 08.04; VZ: 12.88 d
- Fit am 09.04; VZ: 15.10 d
- Fit am 10.04; VZ: 16.07 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen