


# SK Regensburg

Christine Greif  
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>  
 This work is licensed under CC-BY-SA 4.0  
 Data: NPGeo-DE; VZ = Verdopplungszeit

Fallzahlen

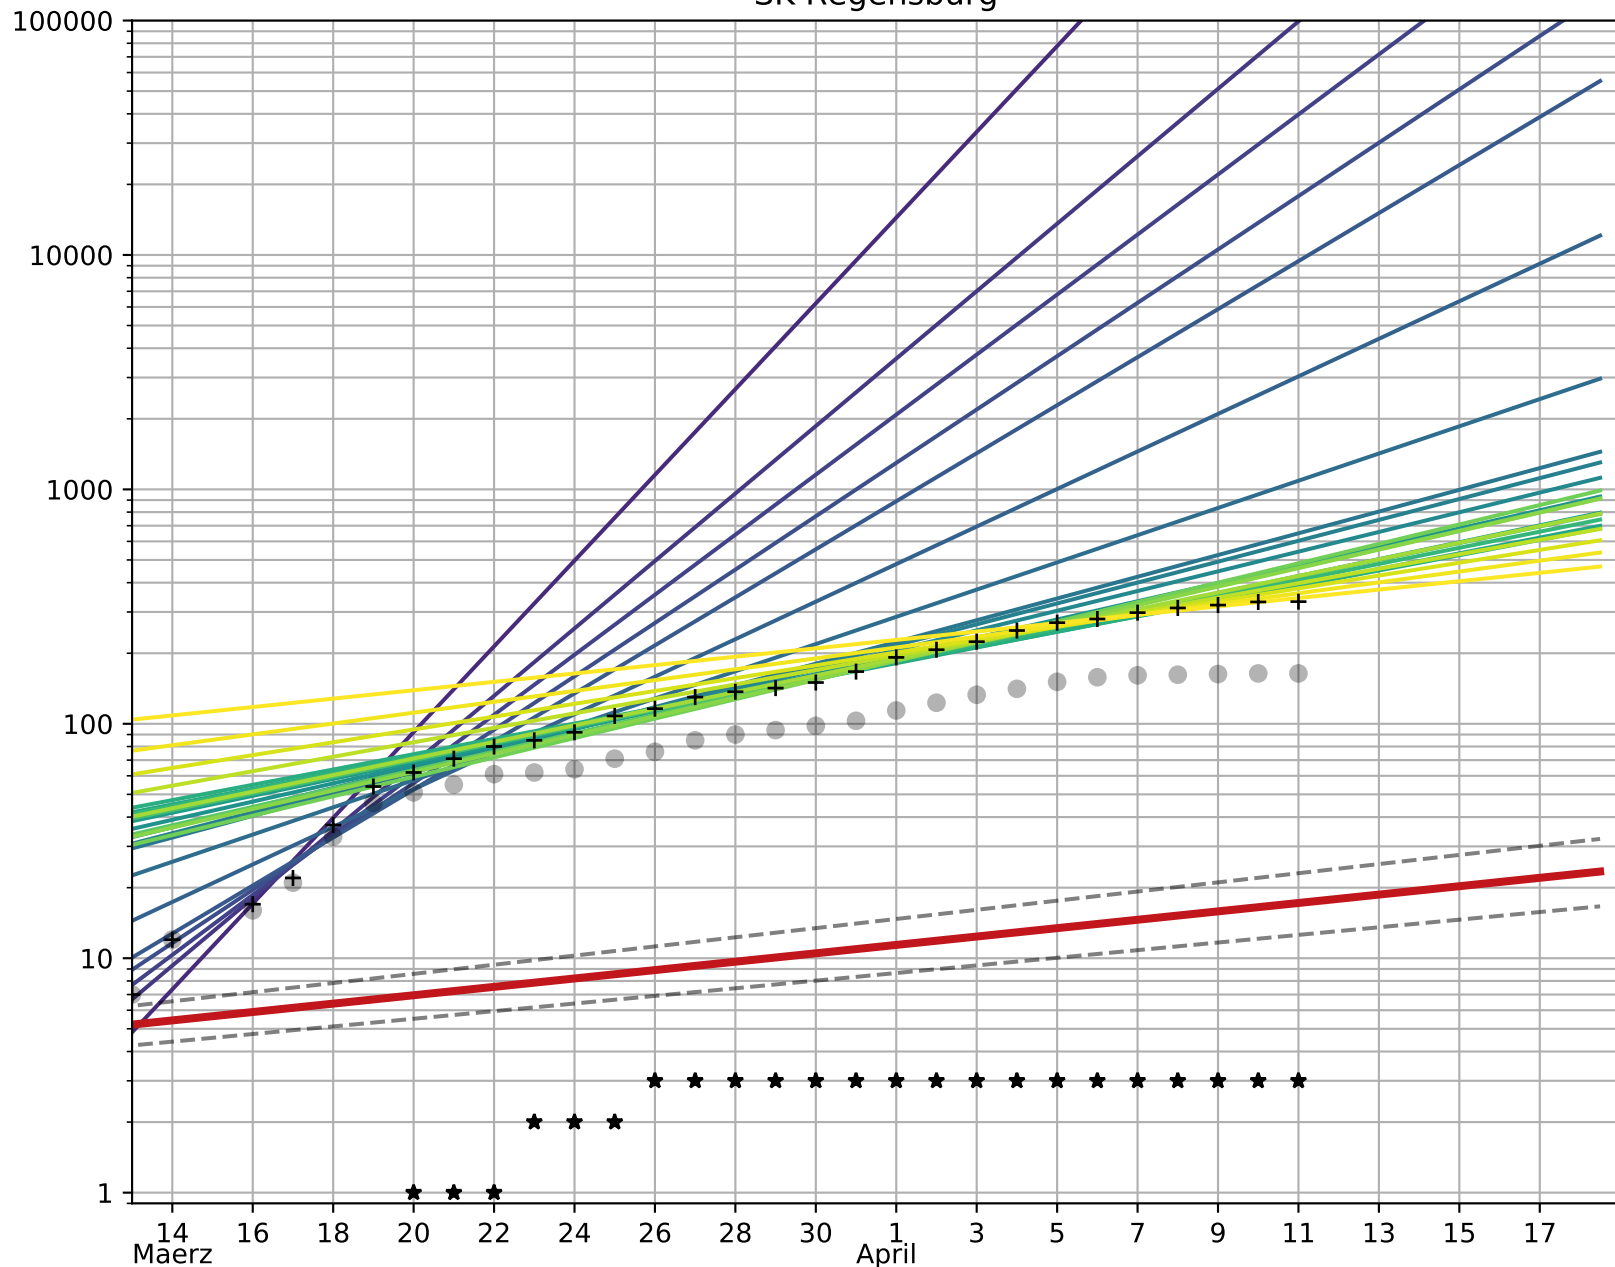

- Fit am 19.03; VZ: 1.65 d
- Fit am 20.03; VZ: 2.09 d
- Fit am 21.03; VZ: 2.35 d
- Fit am 22.03; VZ: 2.65 d
- Fit am 23.03; VZ: 2.94 d
- Fit am 24.03; VZ: 3.76 d
- Fit am 25.03; VZ: 5.19 d
- Fit am 26.03; VZ: 6.49 d
- Fit am 27.03; VZ: 6.76 d
- Fit am 28.03; VZ: 7.17 d
- Fit am 29.03; VZ: 7.75 d
- Fit am 30.03; VZ: 8.35 d
- Fit am 31.03; VZ: 8.99 d
- Fit am 01.04; VZ: 9.22 d
- Fit am 02.04; VZ: 8.75 d
- Fit am 03.04; VZ: 8.46 d
- Fit am 04.04; VZ: 7.67 d
- Fit am 05.04; VZ: 7.27 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.62 d
- Fit am 07.04; VZ: 8.50 d
- Fit am 08.04; VZ: 9.76 d
- Fit am 09.04; VZ: 11.00 d
- Fit am 10.04; VZ: 13.00 d
- Fit am 11.04; VZ: 16.83 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- ..... Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen