


Christine Greif  
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>  
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0  
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

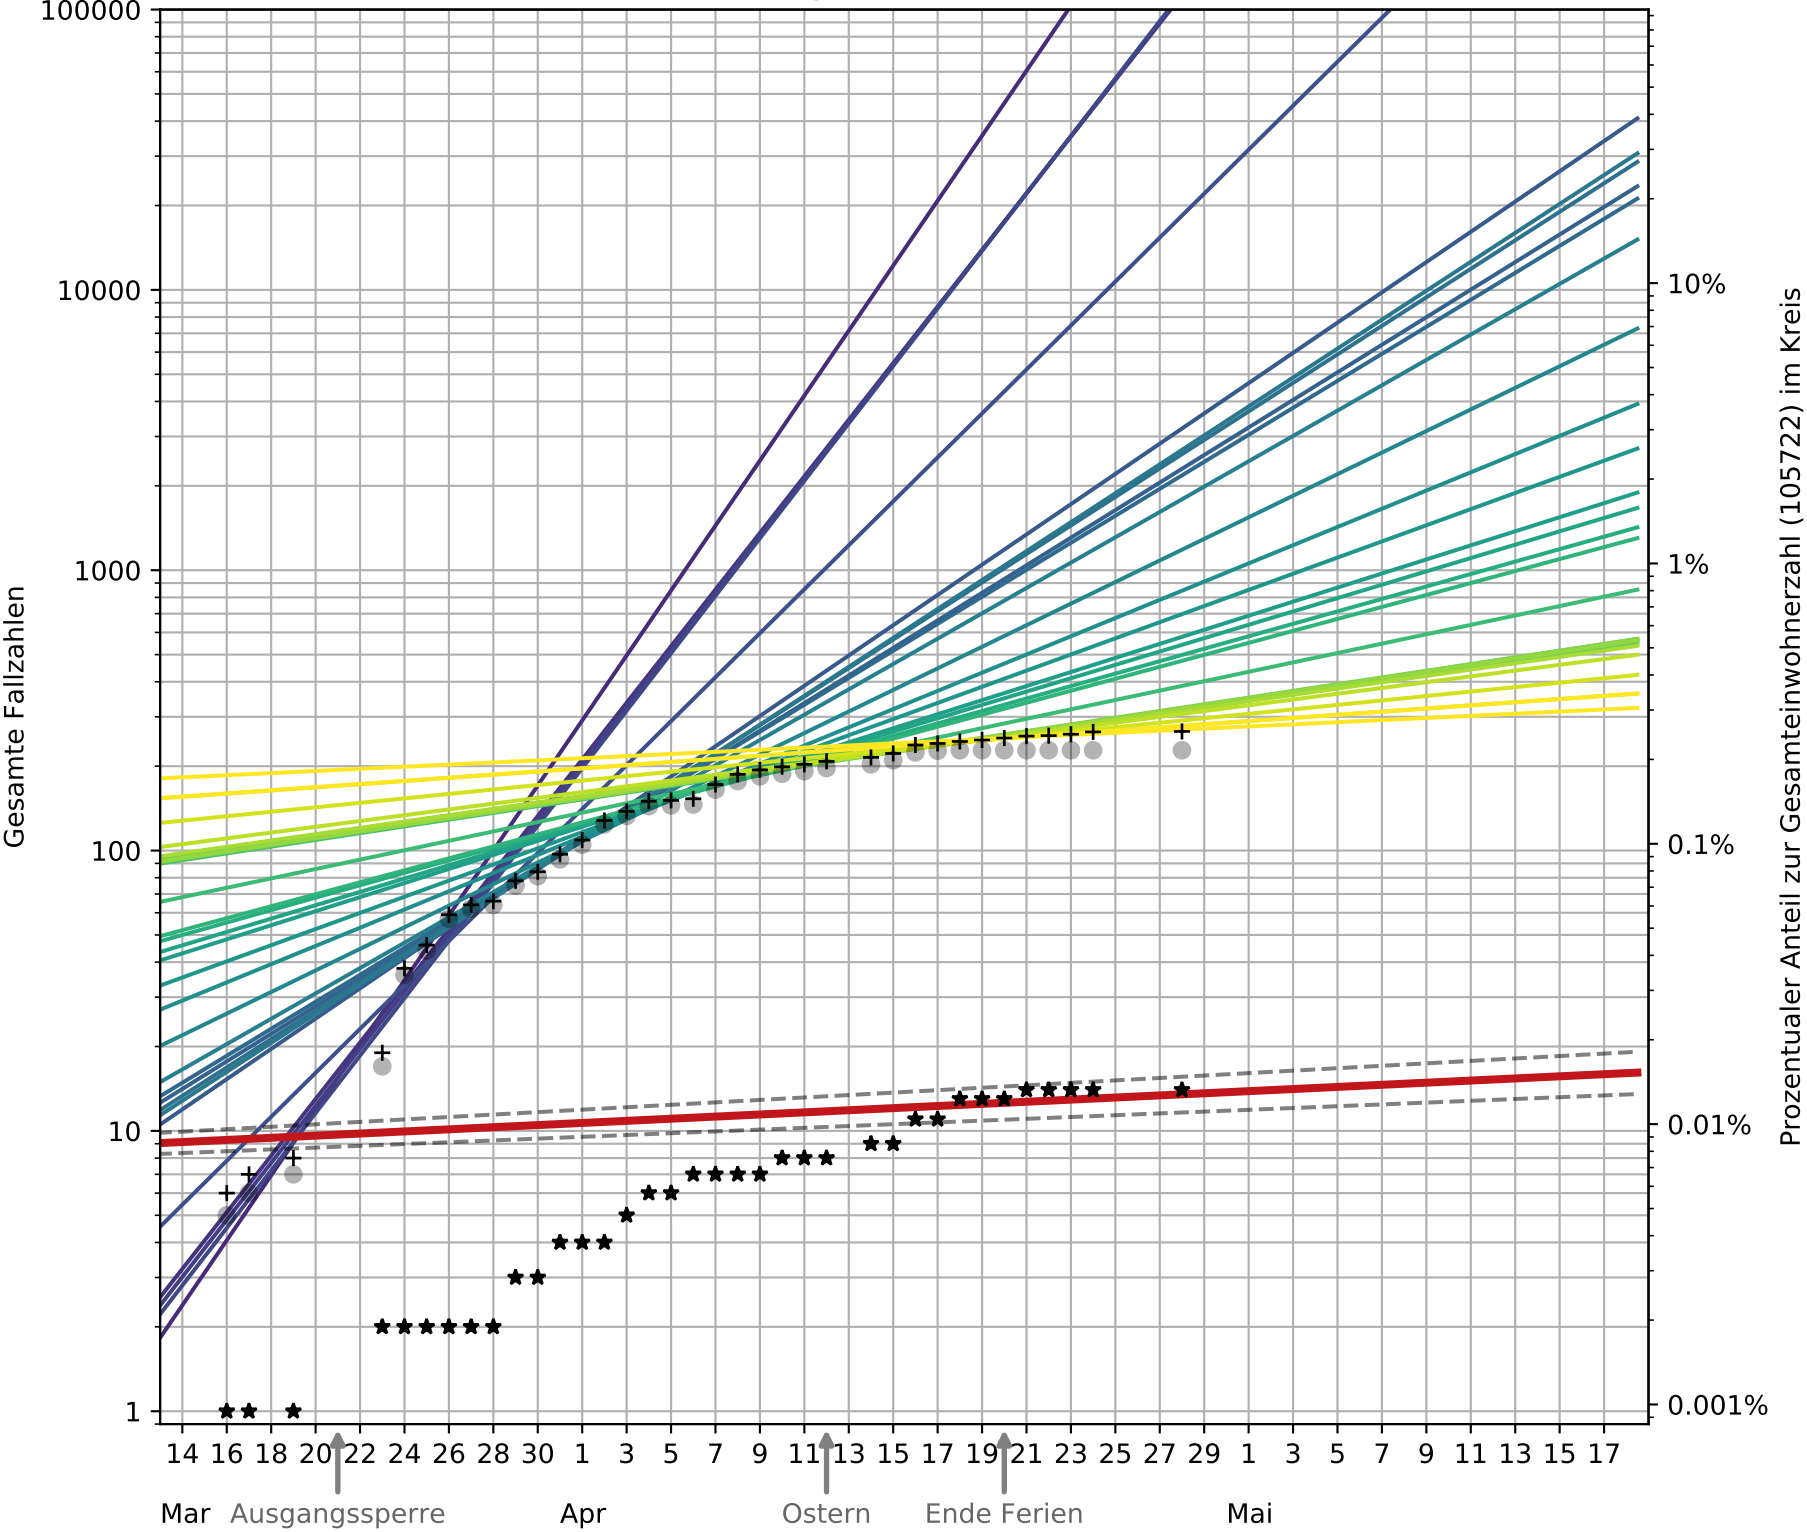

- Fit am 26.03; VZ: 2.60 d
- Fit am 27.03; VZ: 2.98 d
- Fit am 28.03; VZ: 2.96 d
- Fit am 29.03; VZ: 2.94 d
- Fit am 30.03; VZ: 3.84 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.58 d
- Fit am 01.04; VZ: 6.12 d
- Fit am 02.04; VZ: 6.25 d
- Fit am 03.04; VZ: 5.92 d
- Fit am 04.04; VZ: 5.83 d
- Fit am 05.04; VZ: 6.66 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.82 d
- Fit am 07.04; VZ: 9.27 d
- Fit am 08.04; VZ: 10.45 d
- Fit am 09.04; VZ: 12.00 d
- Fit am 10.04; VZ: 12.64 d
- Fit am 11.04; VZ: 13.56 d
- Fit am 12.04; VZ: 14.10 d
- Fit am 14.04; VZ: 17.97 d
- Fit am 15.04; VZ: 25.00 d
- Fit am 16.04; VZ: 26.39 d
- Fit am 17.04; VZ: 25.72 d
- Fit am 18.04; VZ: 25.16 d
- Fit am 19.04; VZ: 25.40 d
- Fit am 20.04; VZ: 26.66 d
- Fit am 21.04; VZ: 29.18 d
- Fit am 22.04; VZ: 37.92 d
- Fit am 23.04; VZ: 53.51 d
- Fit am 24.04; VZ: 53.70 d
- Fit am 28.04; VZ: 79.62 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen