


Christine Greif  
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>  
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0  
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

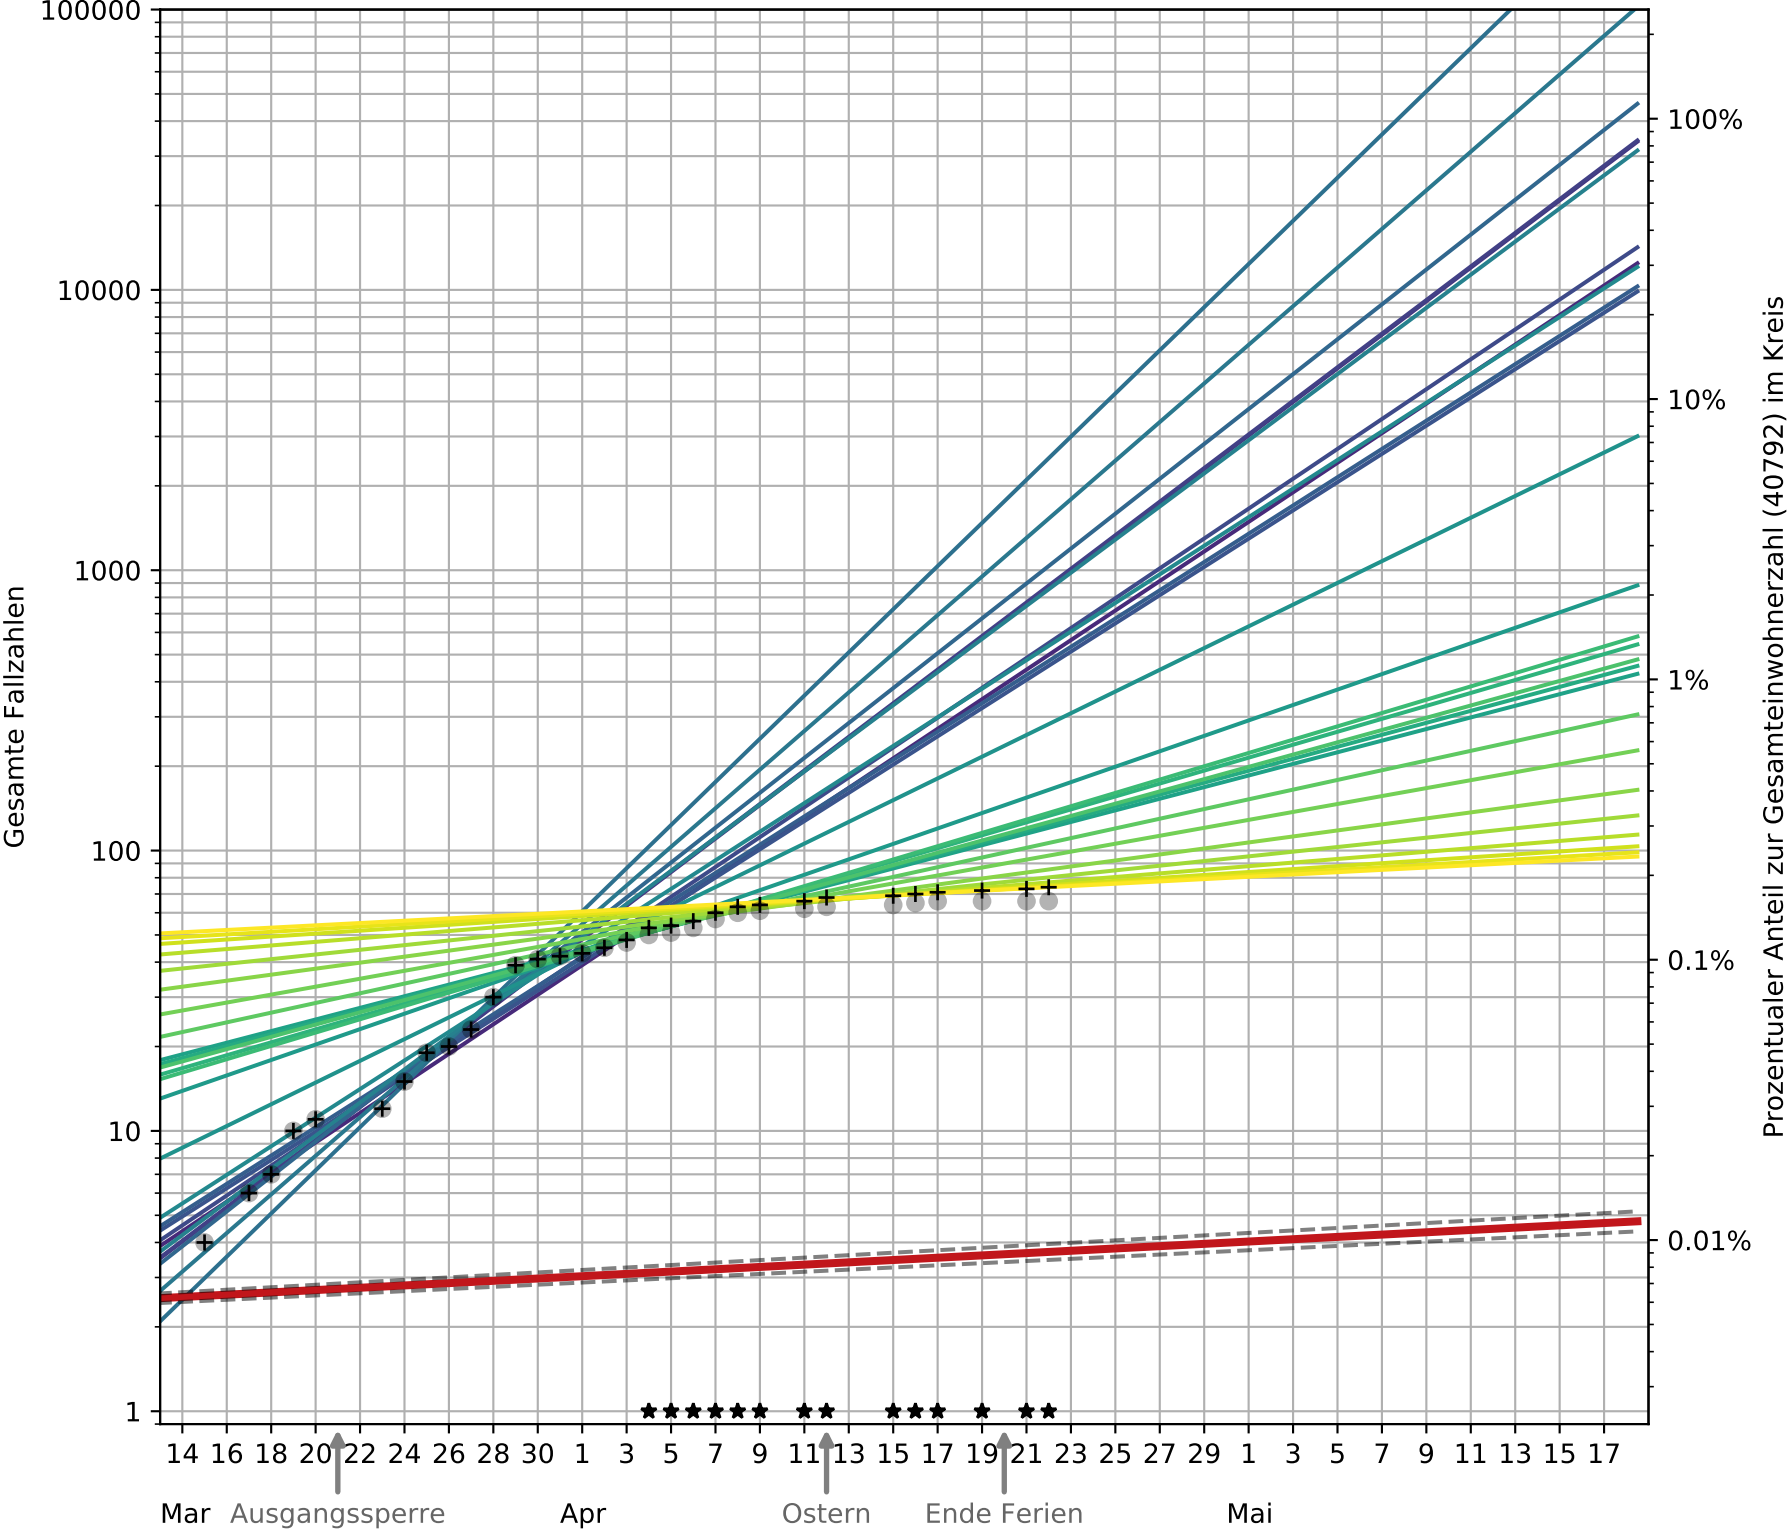

- Fit am 23.03; VZ: 5.71 d
- Fit am 24.03; VZ: 5.03 d
- Fit am 25.03; VZ: 5.02 d
- Fit am 26.03; VZ: 5.65 d
- Fit am 27.03; VZ: 5.98 d
- Fit am 28.03; VZ: 5.97 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.84 d
- Fit am 30.03; VZ: 3.91 d
- Fit am 31.03; VZ: 4.37 d
- Fit am 01.04; VZ: 5.10 d
- Fit am 02.04; VZ: 5.90 d
- Fit am 03.04; VZ: 7.77 d
- Fit am 04.04; VZ: 10.93 d
- Fit am 05.04; VZ: 14.53 d
- Fit am 06.04; VZ: 14.10 d
- Fit am 07.04; VZ: 13.04 d
- Fit am 08.04; VZ: 12.68 d
- Fit am 09.04; VZ: 13.75 d
- Fit am 11.04; VZ: 17.41 d
- Fit am 12.04; VZ: 21.25 d
- Fit am 15.04; VZ: 28.08 d
- Fit am 16.04; VZ: 36.12 d
- Fit am 17.04; VZ: 46.83 d
- Fit am 19.04; VZ: 57.50 d
- Fit am 21.04; VZ: 65.28 d
- Fit am 22.04; VZ: 73.02 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen