


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

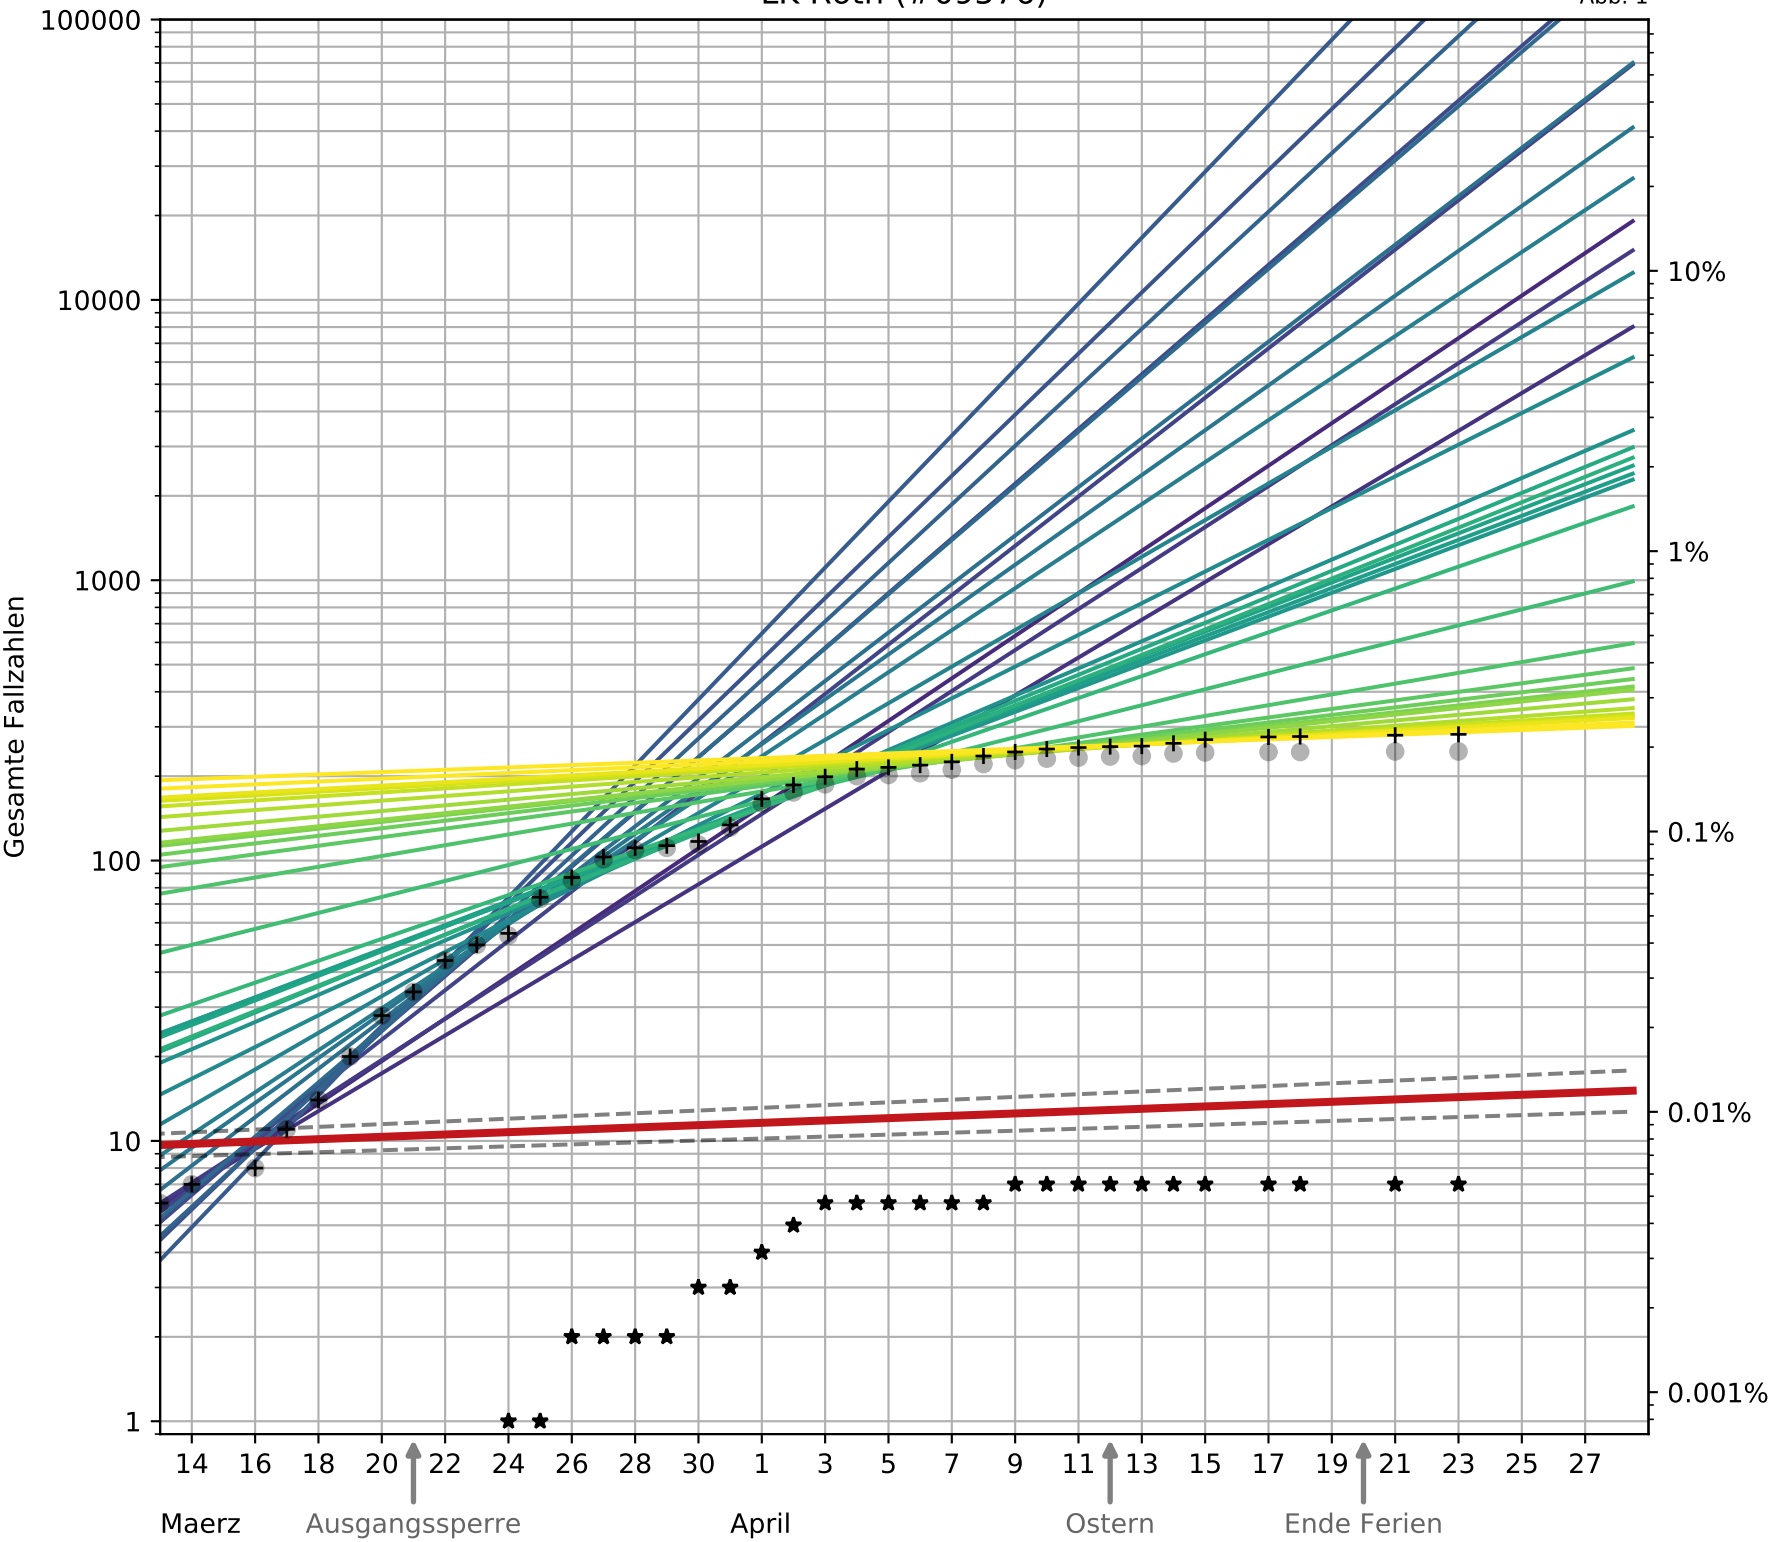

- Fit am 17.03; VZ: 3.97 d
- Fit am 18.03; VZ: 4.47 d
- Fit am 19.03; VZ: 4.12 d
- Fit am 20.03; VZ: 3.42 d
- Fit am 21.03; VZ: 3.08 d
- Fit am 22.03; VZ: 2.76 d
- Fit am 23.03; VZ: 2.56 d
- Fit am 24.03; VZ: 2.88 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.11 d
- Fit am 26.03; VZ: 3.48 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.76 d
- Fit am 28.03; VZ: 4.02 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.61 d
- Fit am 30.03; VZ: 5.32 d
- Fit am 31.03; VZ: 6.21 d
- Fit am 01.04; VZ: 7.09 d
- Fit am 02.04; VZ: 7.01 d
- Fit am 03.04; VZ: 6.87 d
- Fit am 04.04; VZ: 6.50 d
- Fit am 05.04; VZ: 6.64 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.71 d
- Fit am 07.04; VZ: 10.56 d
- Fit am 08.04; VZ: 15.67 d
- Fit am 09.04; VZ: 19.74 d
- Fit am 10.04; VZ: 22.34 d
- Fit am 11.04; VZ: 24.63 d
- Fit am 12.04; VZ: 25.70 d
- Fit am 13.04; VZ: 29.84 d
- Fit am 14.04; VZ: 36.02 d
- Fit am 15.04; VZ: 42.28 d
- Fit am 17.04; VZ: 46.38 d
- Fit am 18.04; VZ: 49.31 d
- Fit am 21.04; VZ: 59.28 d
- Fit am 23.04; VZ: 72.23 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen