


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

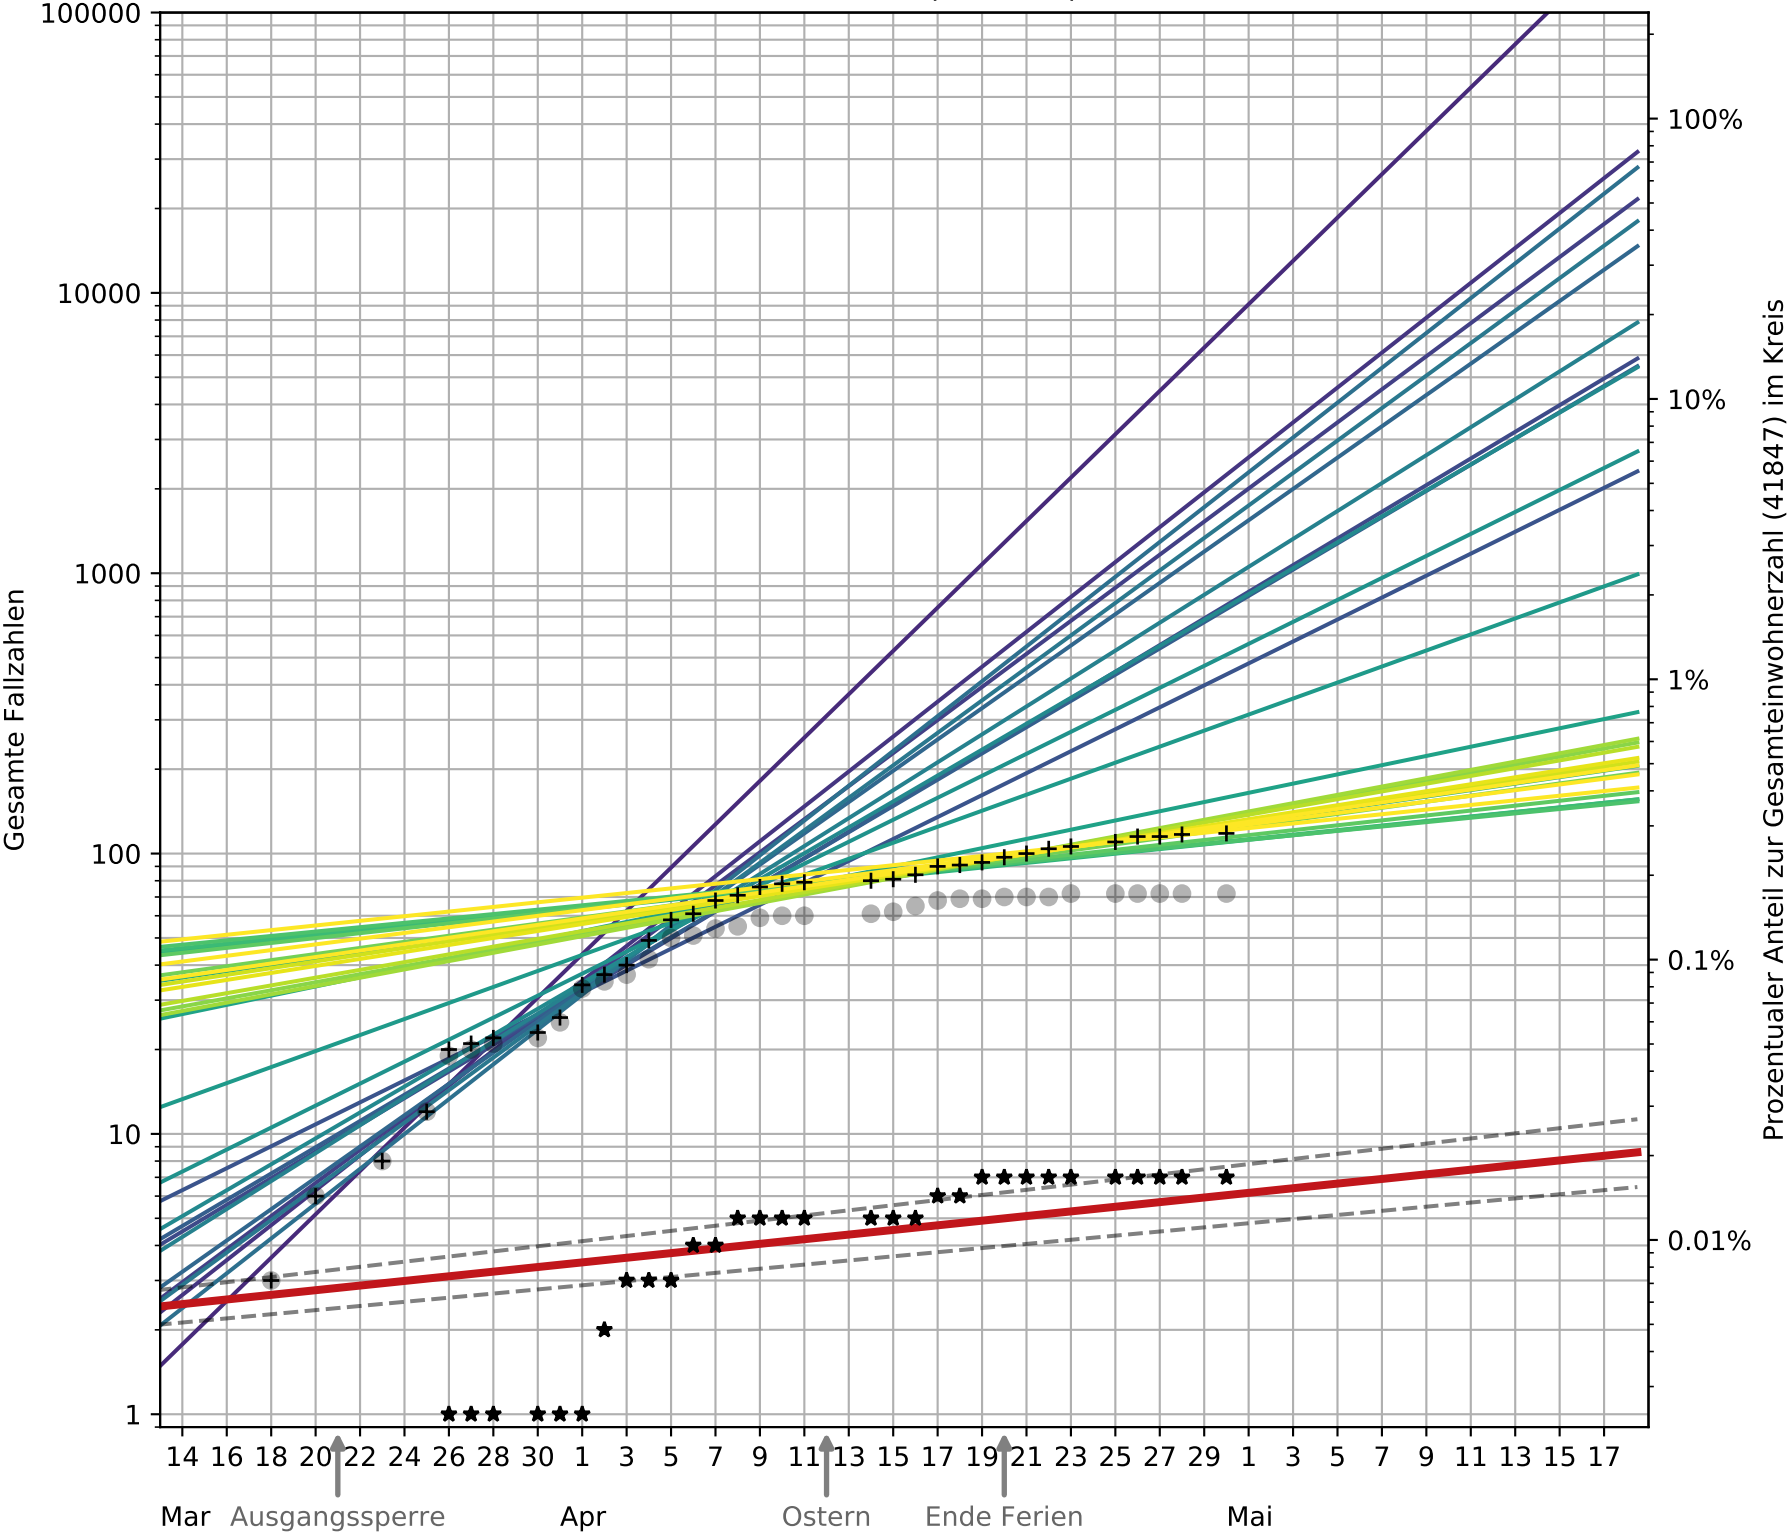

- Fit am 30.03; VZ: 3.89 d
- Fit am 31.03; VZ: 4.84 d
- Fit am 01.04; VZ: 5.10 d
- Fit am 02.04; VZ: 6.33 d
- Fit am 03.04; VZ: 7.69 d
- Fit am 04.04; VZ: 6.43 d
- Fit am 05.04; VZ: 5.39 d
- Fit am 06.04; VZ: 4.85 d
- Fit am 07.04; VZ: 5.20 d
- Fit am 08.04; VZ: 6.05 d
- Fit am 09.04; VZ: 6.51 d
- Fit am 10.04; VZ: 7.68 d
- Fit am 11.04; VZ: 10.53 d
- Fit am 14.04; VZ: 18.31 d
- Fit am 15.04; VZ: 26.11 d
- Fit am 16.04; VZ: 36.56 d
- Fit am 17.04; VZ: 37.13 d
- Fit am 18.04; VZ: 38.57 d
- Fit am 19.04; VZ: 34.42 d
- Fit am 20.04; VZ: 27.70 d
- Fit am 21.04; VZ: 20.95 d
- Fit am 22.04; VZ: 20.30 d
- Fit am 23.04; VZ: 21.76 d
- Fit am 25.04; VZ: 25.13 d
- Fit am 26.04; VZ: 24.15 d
- Fit am 27.04; VZ: 26.20 d
- Fit am 28.04; VZ: 29.55 d
- Fit am 30.04; VZ: 36.41 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen