


LK Schweinfurt

Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
 This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
 Data: NPGeo-DE; VZ = Verdopplungszeit

Fallzahlen

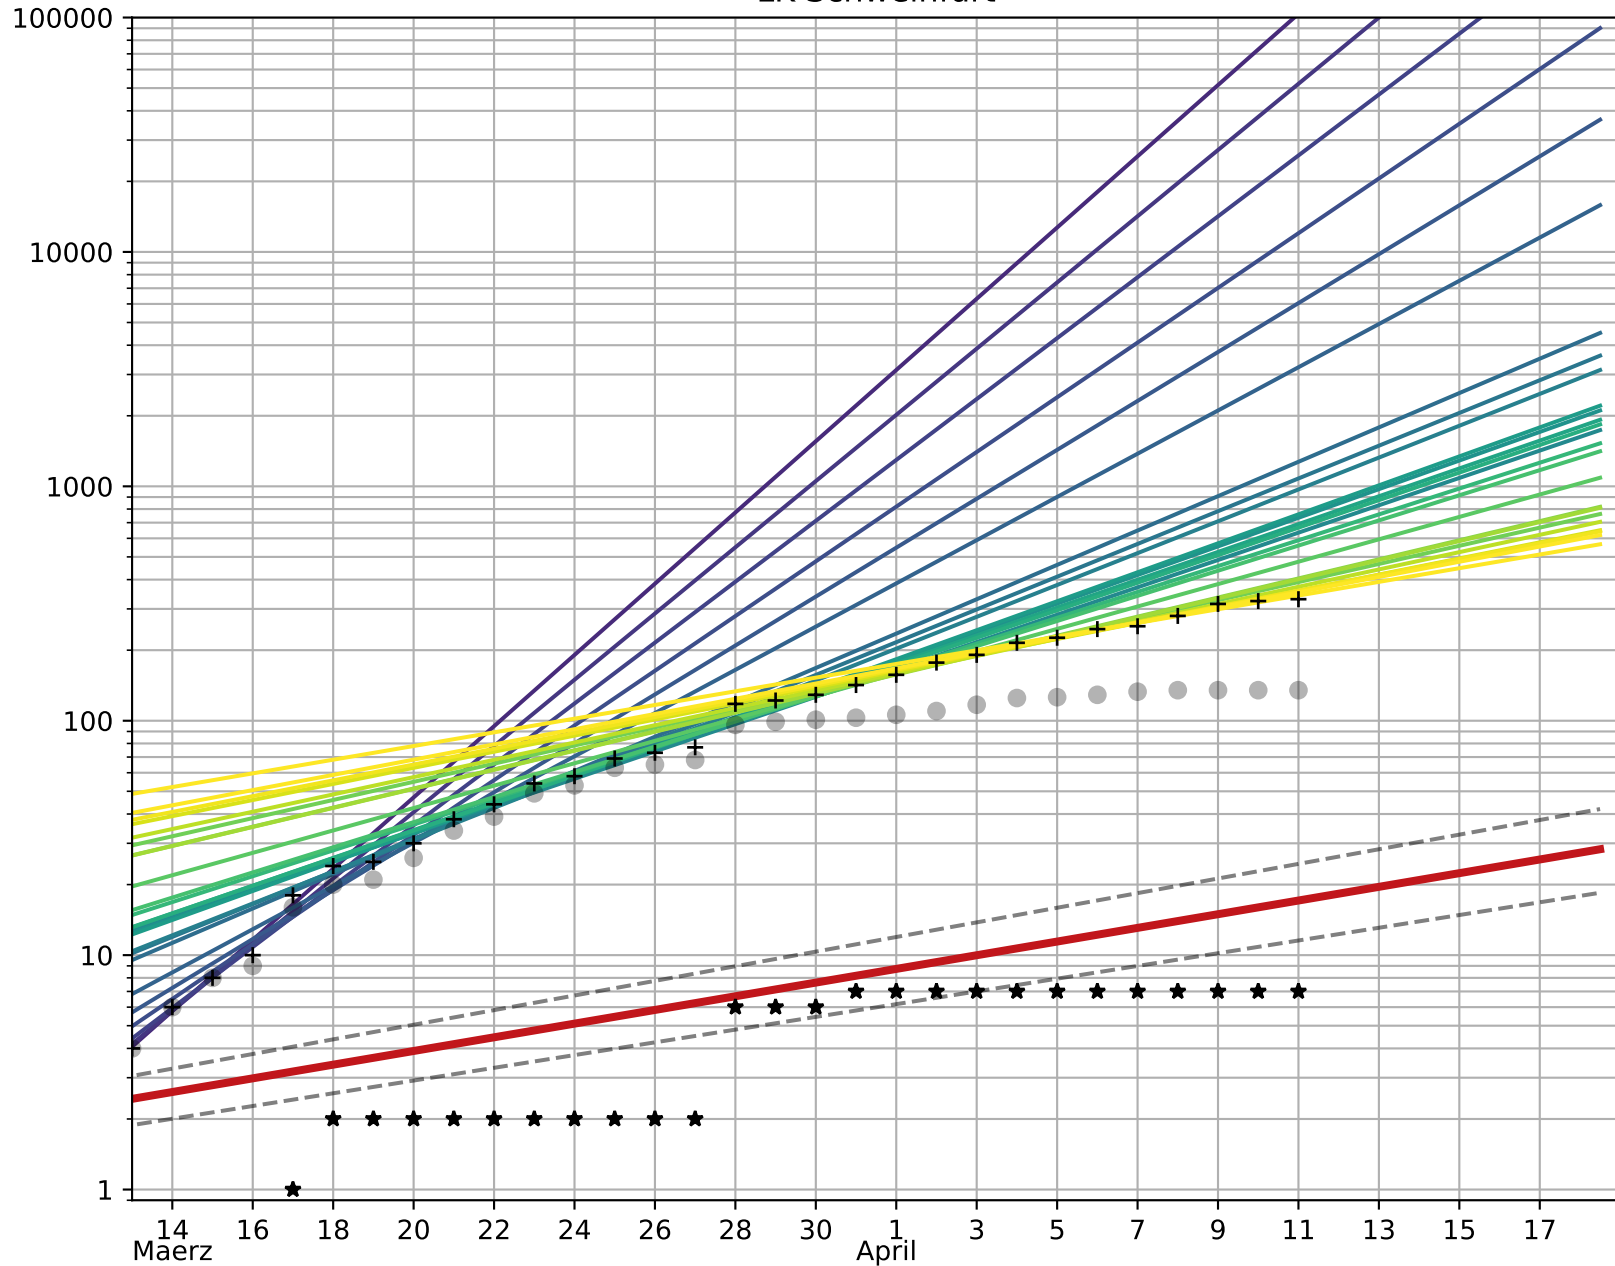

- Fit am 18.03; VZ: 1.98 d
- Fit am 19.03; VZ: 2.13 d
- Fit am 20.03; VZ: 2.32 d
- Fit am 21.03; VZ: 2.58 d
- Fit am 22.03; VZ: 2.89 d
- Fit am 23.03; VZ: 3.26 d
- Fit am 24.03; VZ: 4.11 d
- Fit am 25.03; VZ: 4.31 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.43 d
- Fit am 27.03; VZ: 5.16 d
- Fit am 28.03; VZ: 4.93 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.87 d
- Fit am 30.03; VZ: 5.07 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.12 d
- Fit am 01.04; VZ: 5.46 d
- Fit am 02.04; VZ: 5.61 d
- Fit am 03.04; VZ: 6.30 d
- Fit am 04.04; VZ: 7.77 d
- Fit am 05.04; VZ: 7.39 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.41 d
- Fit am 07.04; VZ: 8.15 d
- Fit am 08.04; VZ: 8.76 d
- Fit am 09.04; VZ: 8.93 d
- Fit am 10.04; VZ: 9.27 d
- Fit am 11.04; VZ: 10.32 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen