


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGeo-DE; VZ = Verdopplungszeit

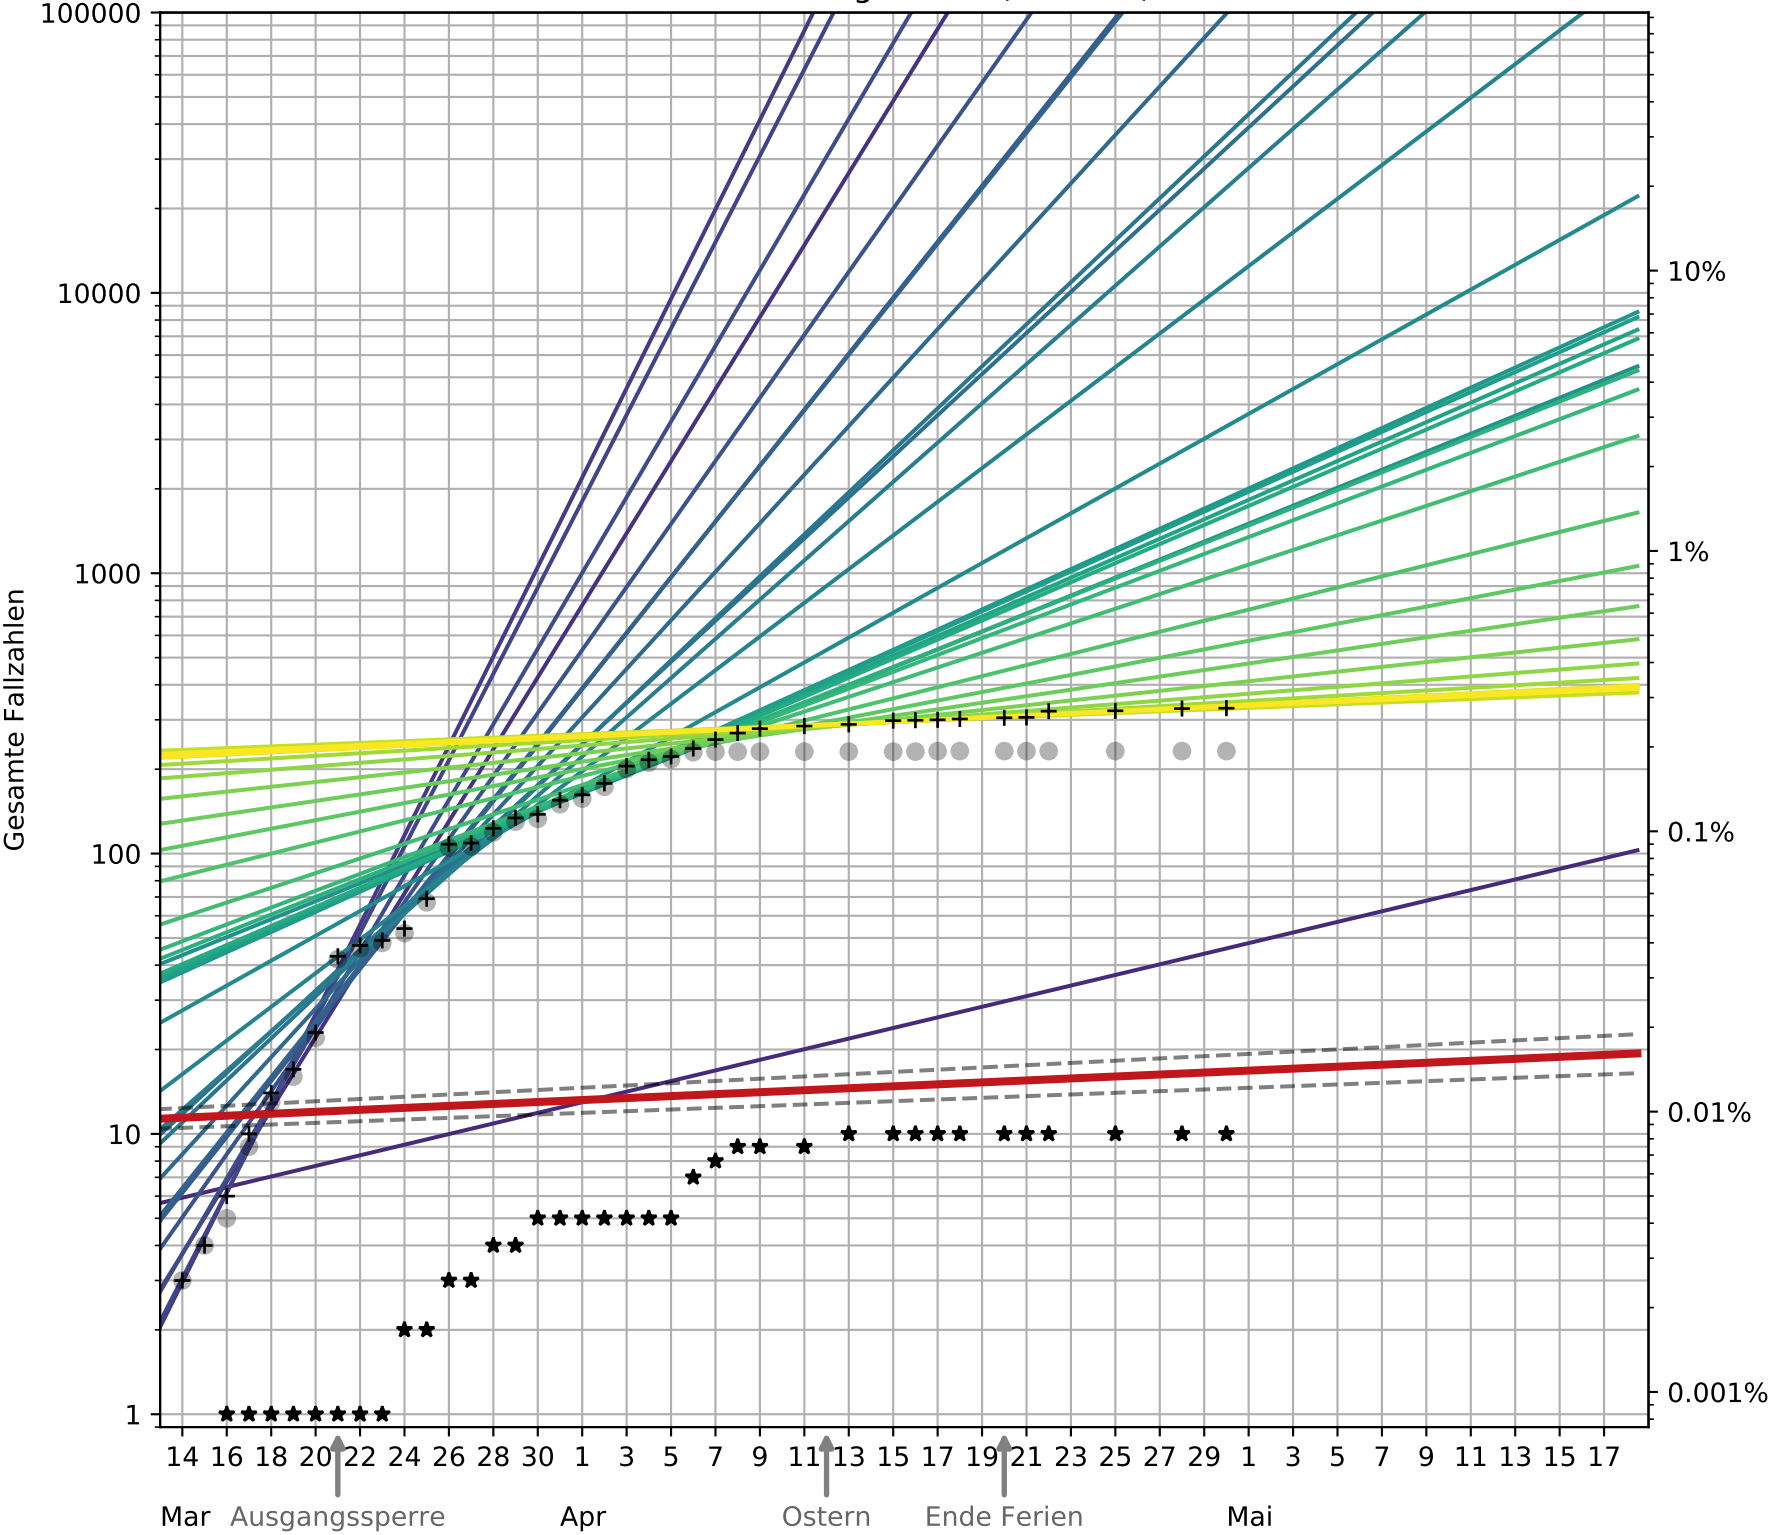

- Fit am 19.03; VZ: 15.91 d
- Fit am 20.03; VZ: 2.34 d
- Fit am 21.03; VZ: 1.89 d
- Fit am 22.03; VZ: 1.95 d
- Fit am 23.03; VZ: 2.23 d
- Fit am 24.03; VZ: 2.68 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.02 d
- Fit am 26.03; VZ: 3.04 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.48 d
- Fit am 28.03; VZ: 4.11 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.02 d
- Fit am 30.03; VZ: 4.30 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.01 d
- Fit am 01.04; VZ: 6.79 d
- Fit am 02.04; VZ: 9.39 d
- Fit am 03.04; VZ: 8.37 d
- Fit am 04.04; VZ: 8.47 d
- Fit am 05.04; VZ: 8.68 d
- Fit am 06.04; VZ: 8.84 d
- Fit am 07.04; VZ: 9.54 d
- Fit am 08.04; VZ: 10.02 d
- Fit am 09.04; VZ: 11.49 d
- Fit am 11.04; VZ: 15.22 d
- Fit am 13.04; VZ: 19.76 d
- Fit am 15.04; VZ: 25.79 d
- Fit am 16.04; VZ: 35.18 d
- Fit am 17.04; VZ: 48.86 d
- Fit am 18.04; VZ: 64.57 d
- Fit am 20.04; VZ: 82.61 d
- Fit am 21.04; VZ: 96.37 d
- Fit am 22.04; VZ: 77.25 d
- Fit am 25.04; VZ: 79.02 d
- Fit am 28.04; VZ: 78.88 d
- Fit am 30.04; VZ: 86.02 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen