Christine Greif
http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

LK Miltenberg (#09676)

Abb. 1

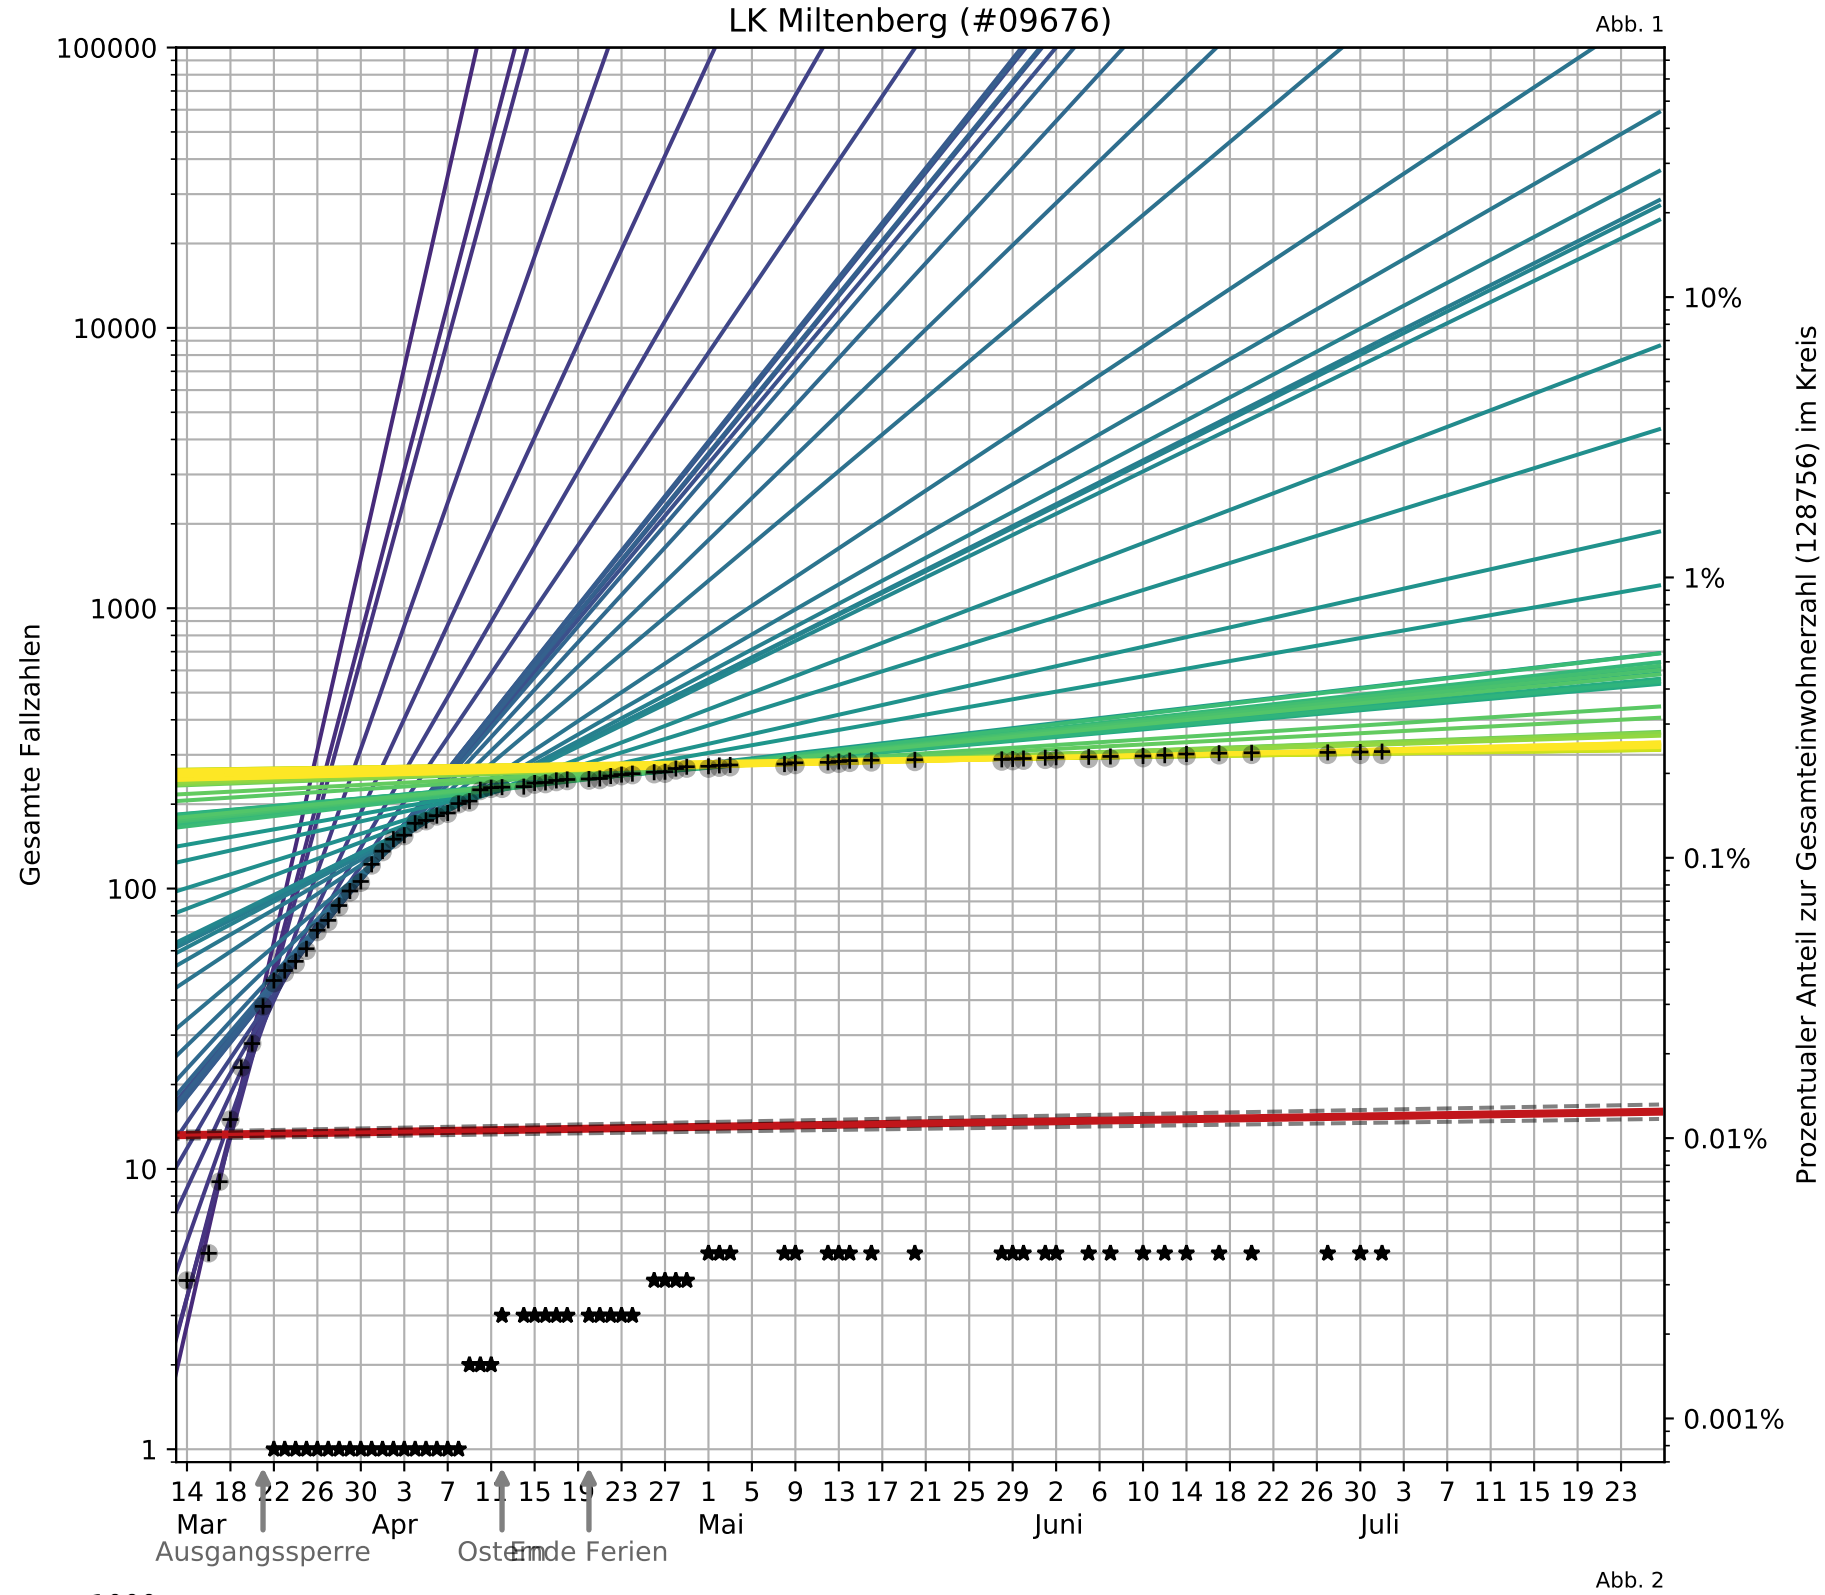

Abb. 2

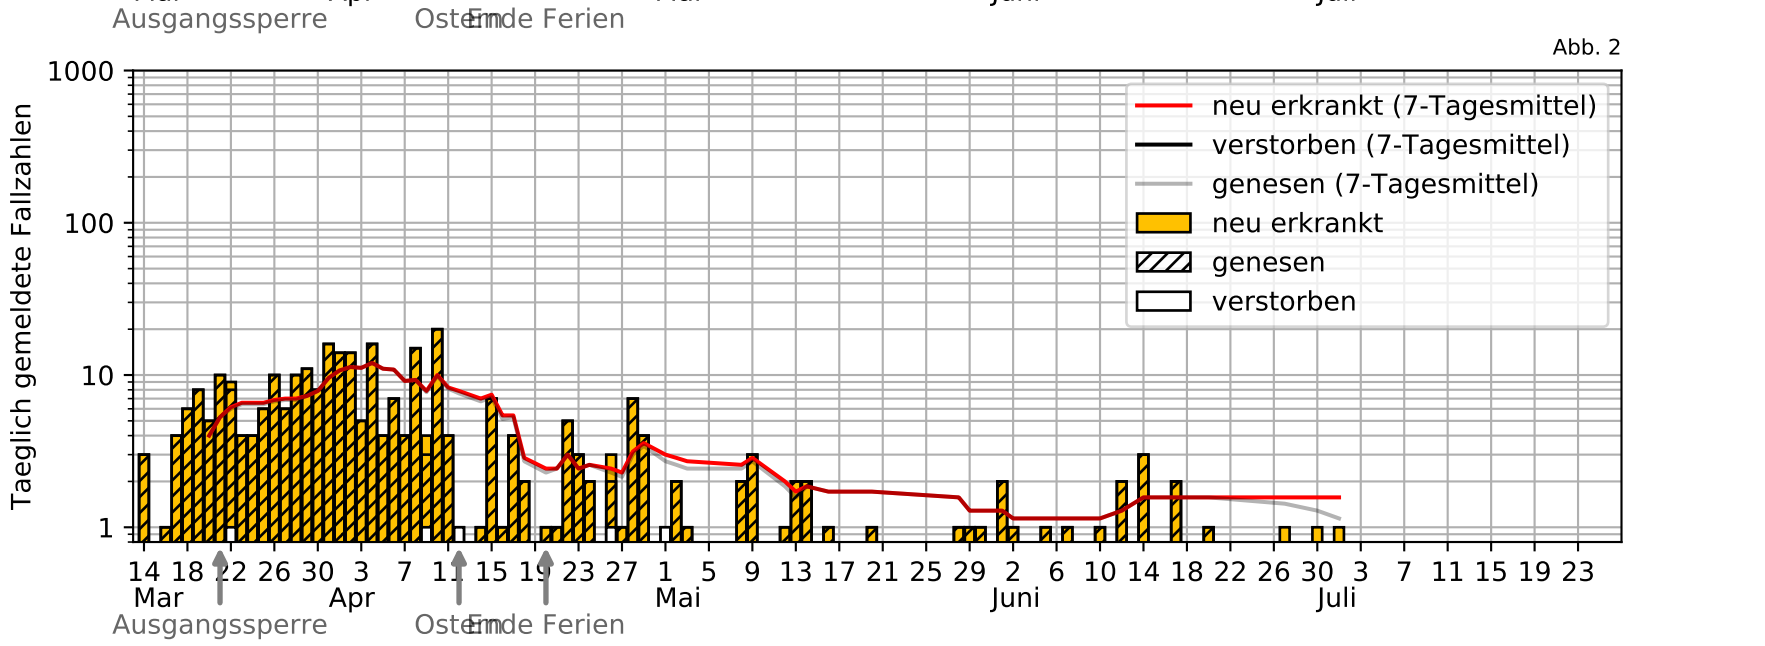

Abb. 3

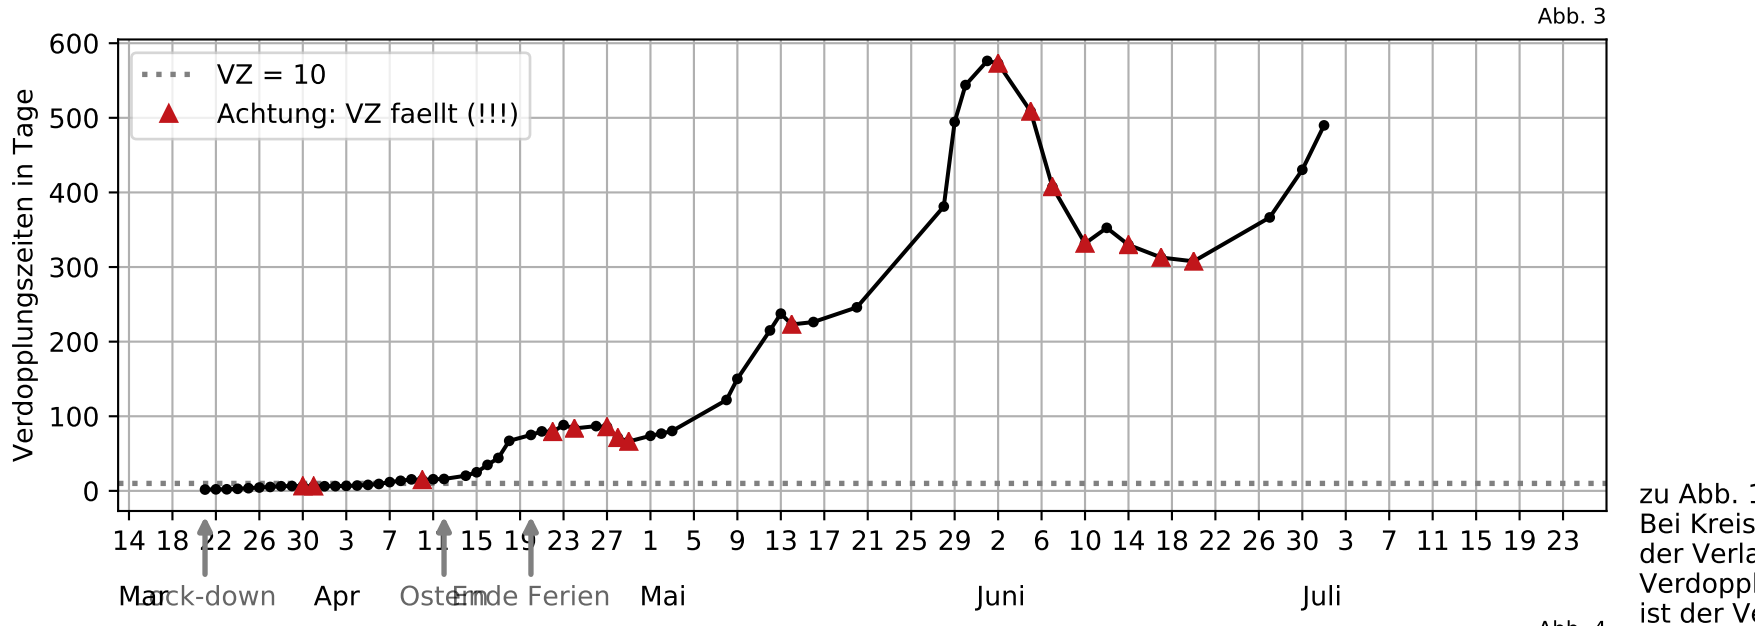

Abb. 4

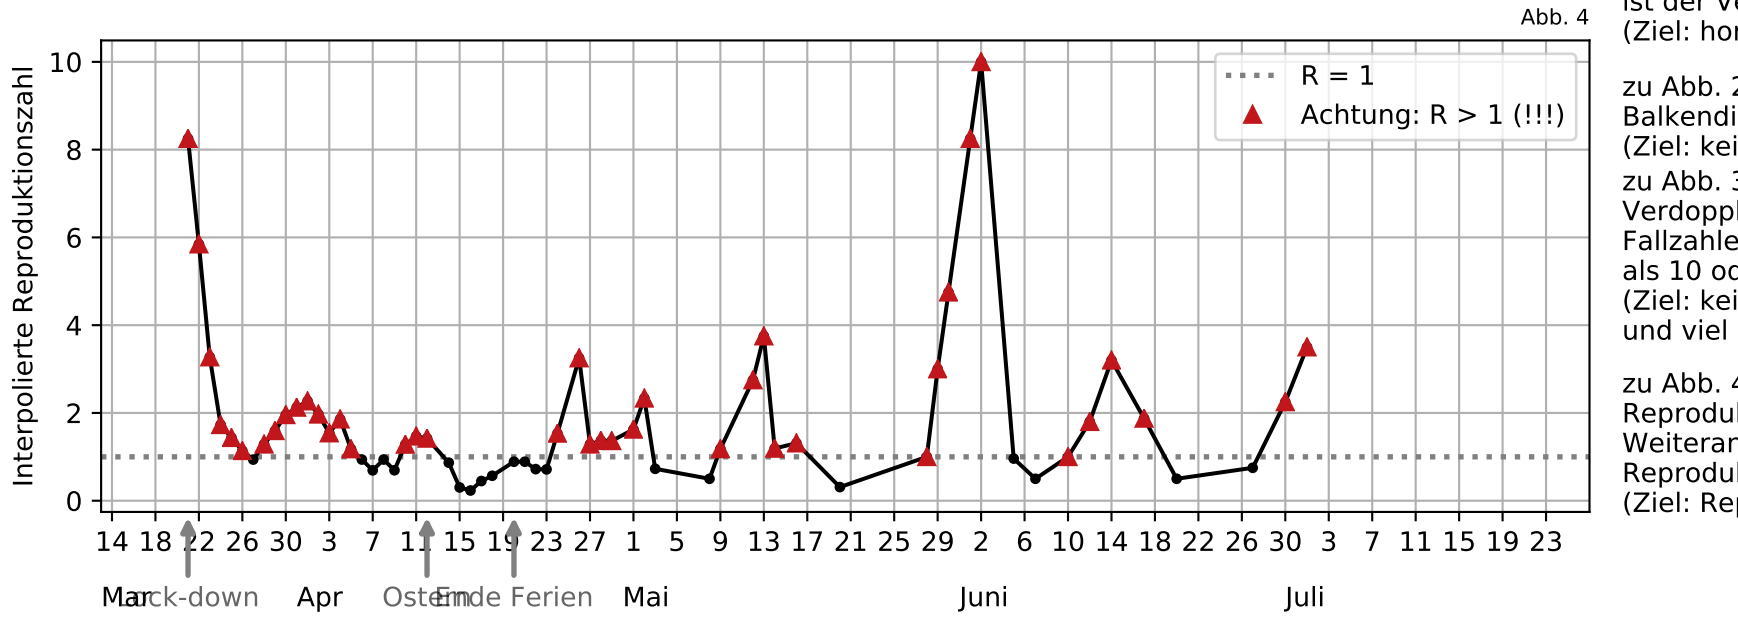

- Fit am 21.03; VZ: 1.76 d
- Fit am 22.03; VZ: 2.04 d
- Fit am 23.03; VZ: 2.12 d
- Fit am 24.03; VZ: 2.74 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.60 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.49 d
- Fit am 27.03; VZ: 5.26 d
- Fit am 28.03; VZ: 6.22 d
- Fit am 29.03; VZ: 6.49 d
- Fit am 30.03; VZ: 6.36 d
- Fit am 31.03; VZ: 6.18 d
- Fit am 01.04; VZ: 6.20 d
- Fit am 02.04; VZ: 6.35 d
- Fit am 03.04; VZ: 6.66 d
- Fit am 04.04; VZ: 7.12 d
- Fit am 05.04; VZ: 8.01 d
- Fit am 06.04; VZ: 9.23 d
- Fit am 07.04; VZ: 11.72 d
- Fit am 08.04; VZ: 13.49 d
- Fit am 09.04; VZ: 15.41 d
- Fit am 10.04; VZ: 14.73 d
- Fit am 11.04; VZ: 15.59 d
- Fit am 12.04; VZ: 15.94 d
- Fit am 14.04; VZ: 20.32 d
- Fit am 15.04; VZ: 24.93 d
- Fit am 16.04; VZ: 34.81 d
- Fit am 17.04; VZ: 44.12 d
- Fit am 18.04; VZ: 67.06 d
- Fit am 20.04; VZ: 74.98 d
- Fit am 21.04; VZ: 79.70 d
- Fit am 22.04; VZ: 79.20 d
- Fit am 23.04; VZ: 88.19 d
- Fit am 24.04; VZ: 83.69 d
- Fit am 26.04; VZ: 86.78 d
- Fit am 27.04; VZ: 85.71 d
- Fit am 28.04; VZ: 71.21 d
- Fit am 29.04; VZ: 66.18 d
- Fit am 01.05; VZ: 73.82 d
- Fit am 02.05; VZ: 76.76 d
- Fit am 03.05; VZ: 80.28 d
- Fit am 08.05; VZ: 121.85 d
- Fit am 09.05; VZ: 150.13 d
- Fit am 12.05; VZ: 215.03 d
- Fit am 13.05; VZ: 237.55 d
- Fit am 14.05; VZ: 223.02 d
- Fit am 16.05; VZ: 226.29 d
- Fit am 20.05; VZ: 245.98 d
- Fit am 28.05; VZ: 381.12 d
- Fit am 29.05; VZ: 494.46 d
- Fit am 30.05; VZ: 543.89 d
- Fit am 01.06; VZ: 576.27 d
- Fit am 02.06; VZ: 572.89 d
- Fit am 05.06; VZ: 508.53 d
- Fit am 07.06; VZ: 407.44 d
- Fit am 10.06; VZ: 331.59 d
- Fit am 12.06; VZ: 352.53 d
- Fit am 14.06; VZ: 329.74 d
- Fit am 17.06; VZ: 312.77 d
- Fit am 20.06; VZ: 307.62 d
- Fit am 27.06; VZ: 366.48 d
- Fit am 30.06; VZ: 430.39 d
- Fit am 02.07; VZ: 489.85 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen

zu Abb. 1:
Bei Kreisen mit sehr kurzen Verdopplungszeiten wird der Verlauf nicht/kaum flachen; mit sehr langen Verdopplungszeiten (wenigen Neuerkrankten) ist der Verlauf fast horizontal
(Ziel: horizontale Linie).

zu Abb. 2:
Balkendiagramm der taeglich gemeldeten Fallzahlen.
(Ziel: keine gelben und weissen Balken.)

zu Abb. 3:
Verdopplungszahl gibt die Zeit an in der sich die Fallzahlen verdoppeln. Verdopplungszeiten kleiner als 10 oder abnehmend sind bedenklich.
(Ziel: keine verkuerzenden Verdopplungszeiten und viel groesser als 10).

zu Abb. 4:
Reproduktionszahl gibt die Anzahl der Weiteransteckungen durch einen Infizierten an. Reproduktionszahl groesser als 1 ist bedenklich.
(Ziel: Reproduktionszahl viel kleiner als 1).