


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

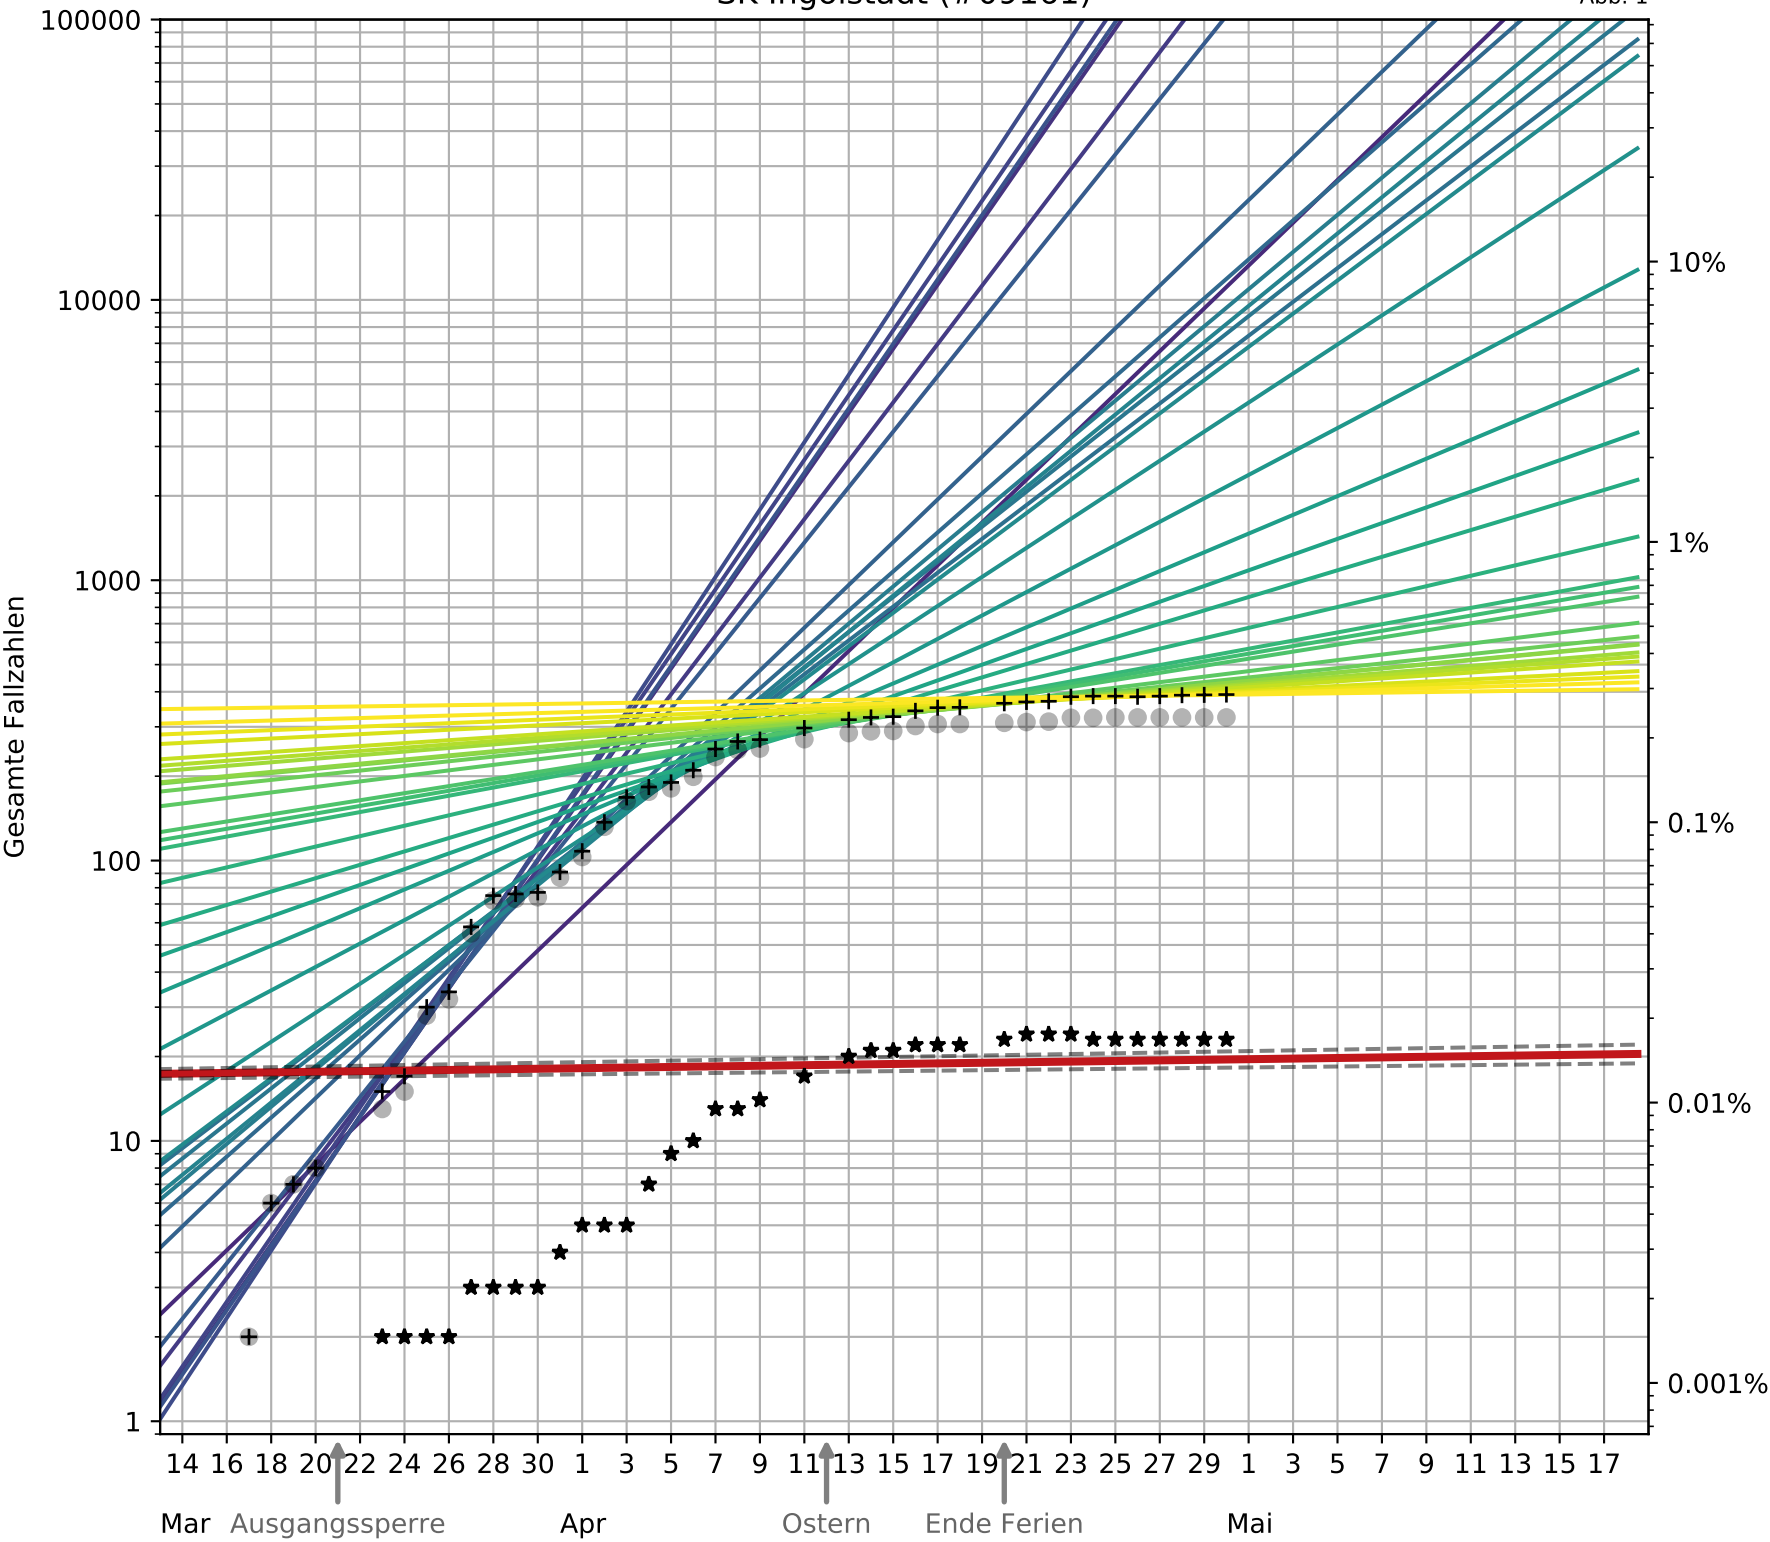

- Fit am 25.03; VZ: 3.94 d
- Fit am 26.03; VZ: 2.64 d
- Fit am 27.03; VZ: 2.89 d
- Fit am 28.03; VZ: 2.61 d
- Fit am 29.03; VZ: 2.51 d
- Fit am 30.03; VZ: 2.62 d
- Fit am 31.03; VZ: 3.04 d
- Fit am 01.04; VZ: 3.95 d
- Fit am 02.04; VZ: 4.33 d
- Fit am 03.04; VZ: 4.99 d
- Fit am 04.04; VZ: 4.81 d
- Fit am 05.04; VZ: 4.54 d
- Fit am 06.04; VZ: 4.66 d
- Fit am 07.04; VZ: 5.08 d
- Fit am 08.04; VZ: 5.81 d
- Fit am 09.04; VZ: 7.20 d
- Fit am 11.04; VZ: 9.01 d
- Fit am 13.04; VZ: 10.73 d
- Fit am 14.04; VZ: 12.61 d
- Fit am 15.04; VZ: 16.21 d
- Fit am 16.04; VZ: 20.67 d
- Fit am 17.04; VZ: 22.17 d
- Fit am 18.04; VZ: 23.85 d
- Fit am 20.04; VZ: 30.61 d
- Fit am 21.04; VZ: 36.23 d
- Fit am 22.04; VZ: 40.24 d
- Fit am 23.04; VZ: 40.81 d
- Fit am 24.04; VZ: 47.26 d
- Fit am 25.04; VZ: 51.42 d
- Fit am 26.04; VZ: 57.40 d
- Fit am 27.04; VZ: 77.04 d
- Fit am 28.04; VZ: 97.02 d
- Fit am 29.04; VZ: 136.04 d
- Fit am 30.04; VZ: 282.06 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen