


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

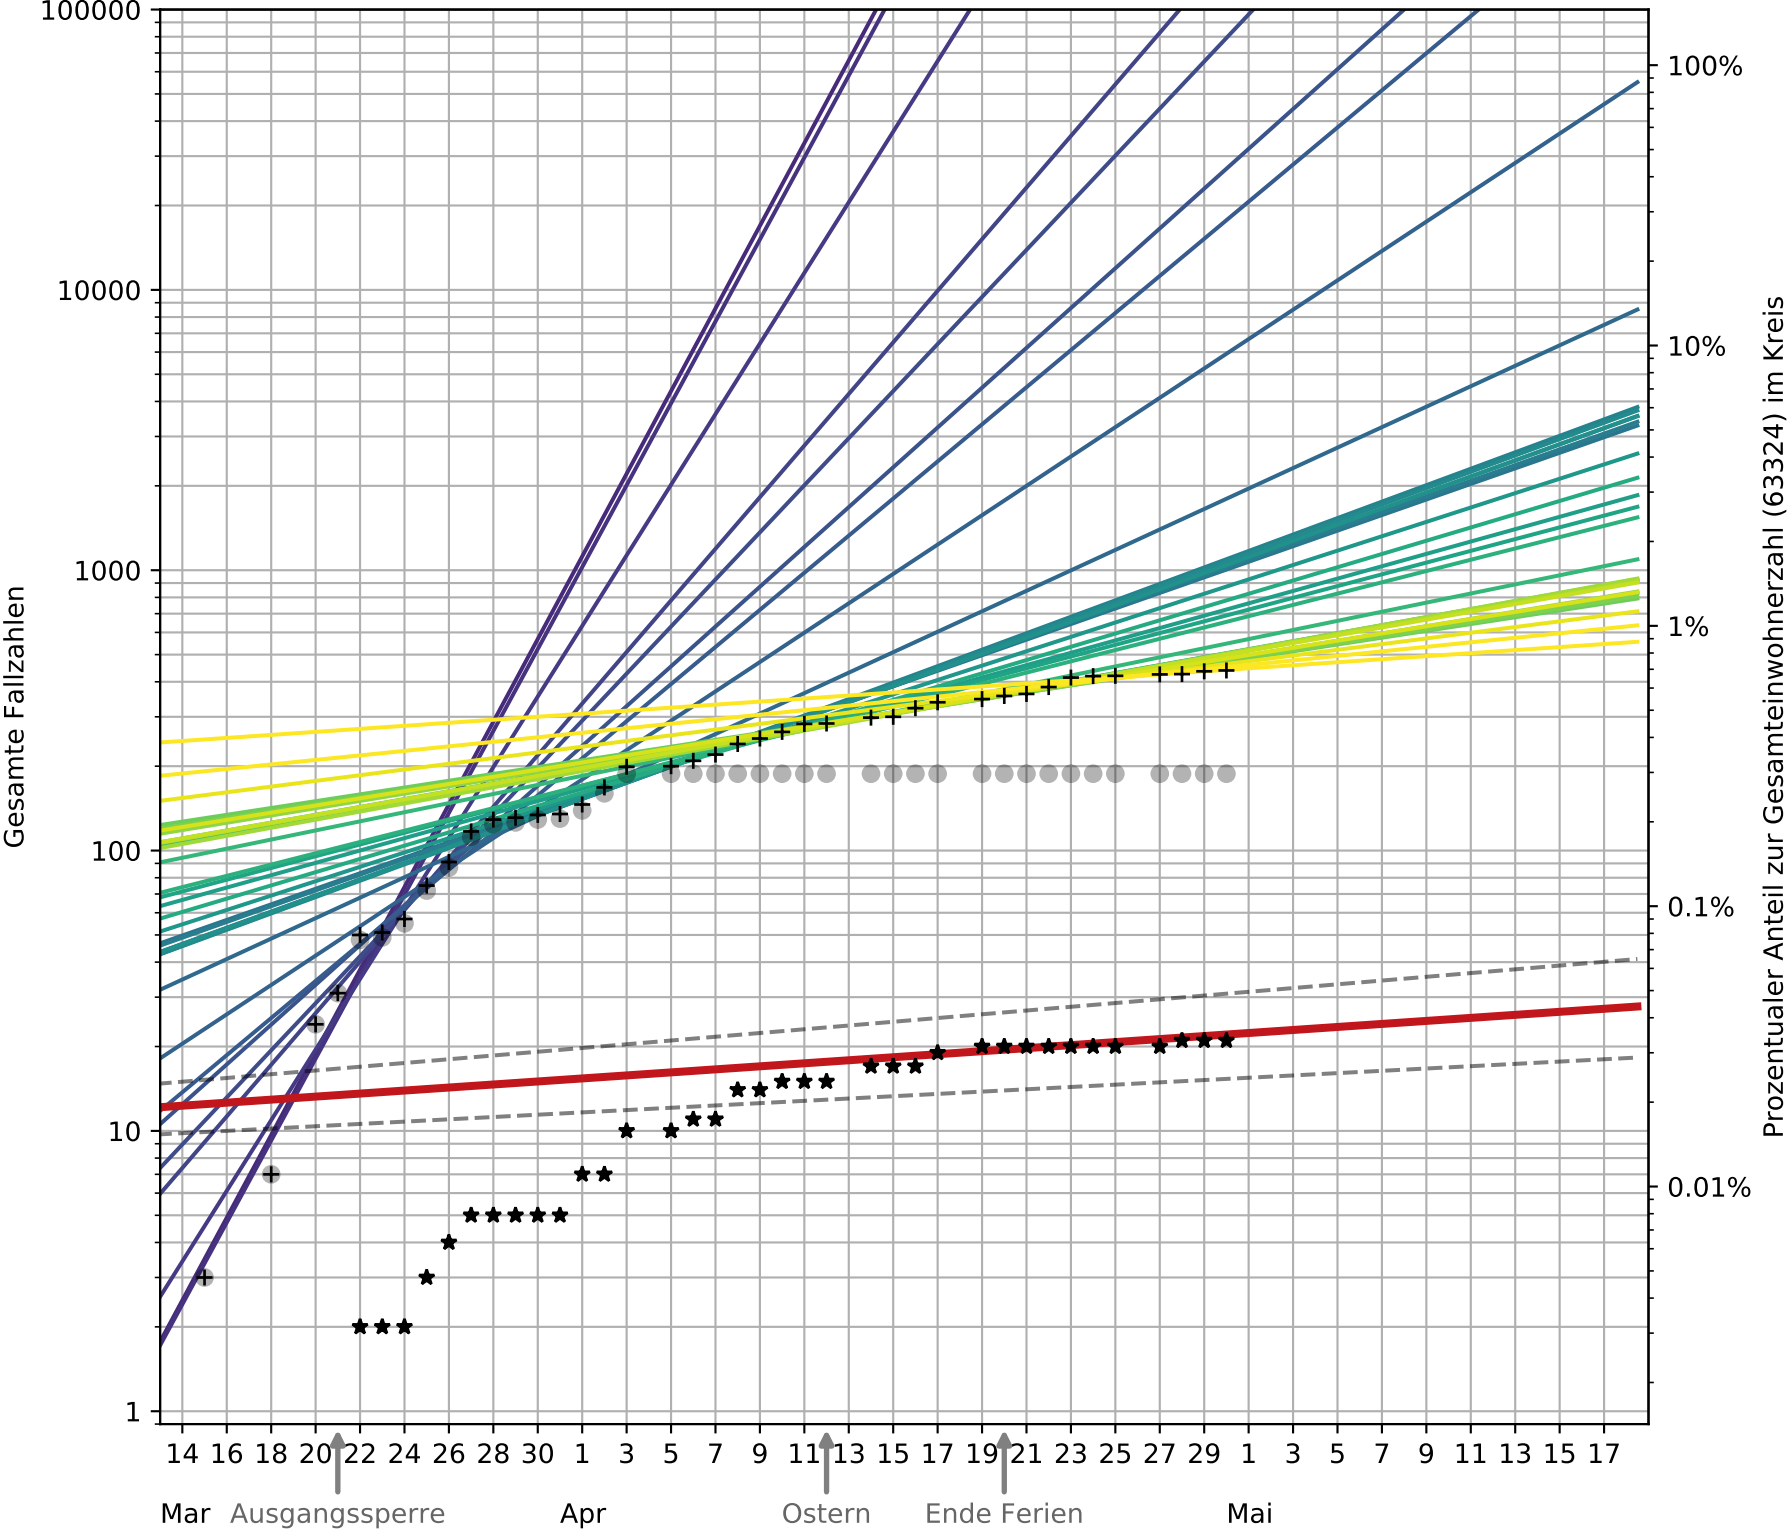

- Fit am 24.03; VZ: 2.04 d
- Fit am 25.03; VZ: 2.06 d
- Fit am 26.03; VZ: 2.39 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.27 d
- Fit am 28.03; VZ: 3.58 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.24 d
- Fit am 30.03; VZ: 4.55 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.75 d
- Fit am 01.04; VZ: 8.25 d
- Fit am 02.04; VZ: 10.48 d
- Fit am 03.04; VZ: 10.84 d
- Fit am 05.04; VZ: 10.71 d
- Fit am 06.04; VZ: 10.26 d
- Fit am 07.04; VZ: 10.32 d
- Fit am 08.04; VZ: 10.47 d
- Fit am 09.04; VZ: 11.74 d
- Fit am 10.04; VZ: 13.66 d
- Fit am 11.04; VZ: 14.37 d
- Fit am 12.04; VZ: 12.73 d
- Fit am 14.04; VZ: 14.95 d
- Fit am 15.04; VZ: 18.52 d
- Fit am 16.04; VZ: 21.12 d
- Fit am 17.04; VZ: 21.44 d
- Fit am 19.04; VZ: 23.57 d
- Fit am 20.04; VZ: 24.78 d
- Fit am 21.04; VZ: 24.15 d
- Fit am 22.04; VZ: 23.18 d
- Fit am 23.04; VZ: 20.83 d
- Fit am 24.04; VZ: 21.45 d
- Fit am 25.04; VZ: 21.61 d
- Fit am 27.04; VZ: 23.54 d
- Fit am 28.04; VZ: 29.62 d
- Fit am 29.04; VZ: 37.31 d
- Fit am 30.04; VZ: 55.74 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen