


Christine Greif  
http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl  
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0  
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

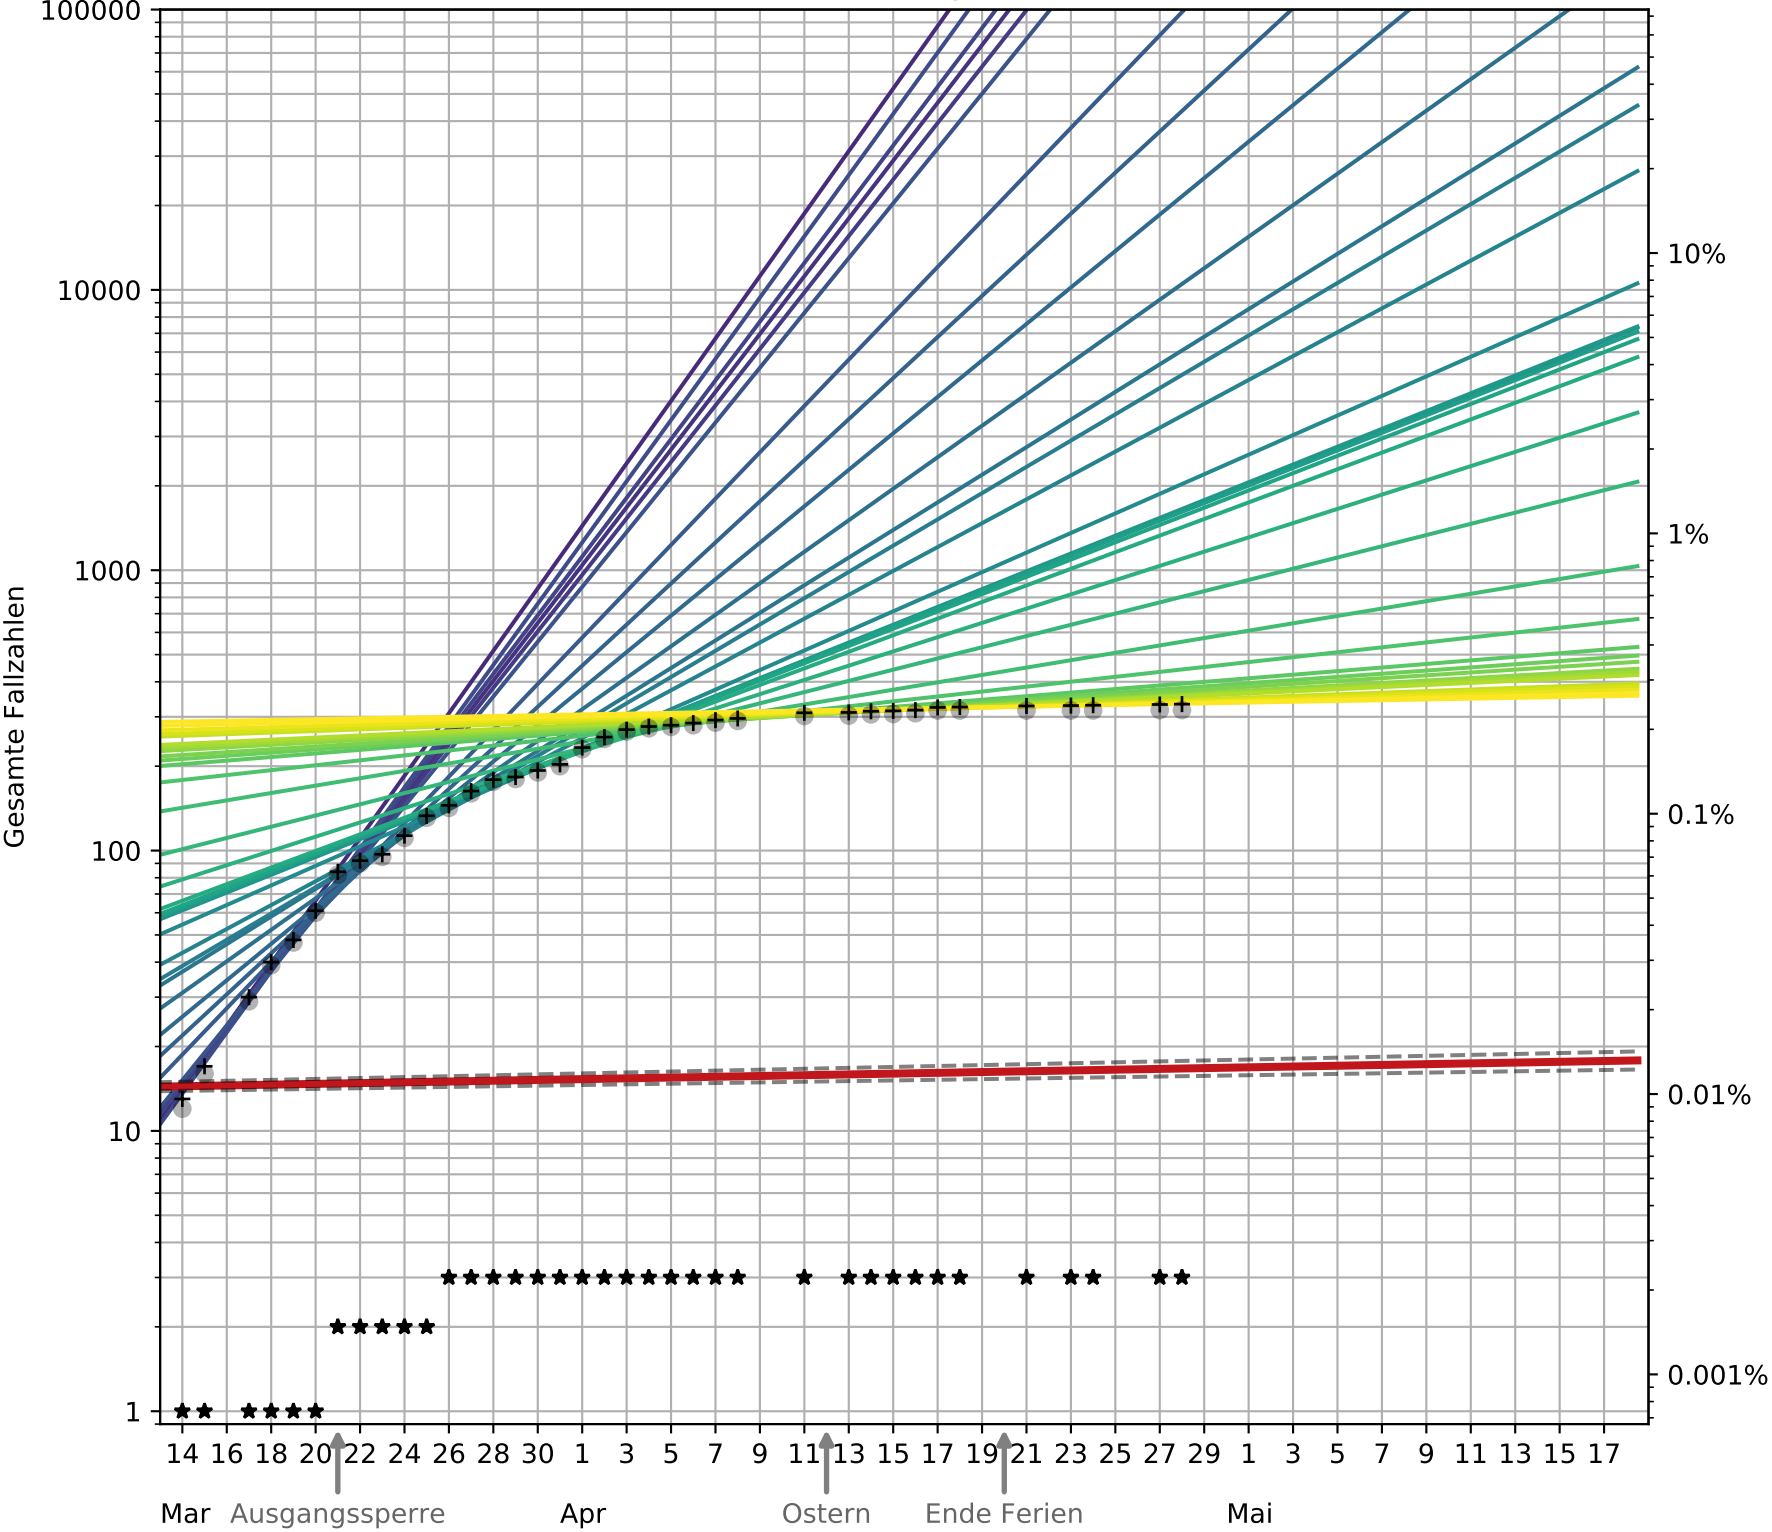

- Fit am 18.03; VZ: 2.70 d
- Fit am 19.03; VZ: 2.92 d
- Fit am 20.03; VZ: 2.99 d
- Fit am 21.03; VZ: 2.87 d
- Fit am 22.03; VZ: 2.76 d
- Fit am 23.03; VZ: 3.08 d
- Fit am 24.03; VZ: 3.64 d
- Fit am 25.03; VZ: 4.11 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.63 d
- Fit am 27.03; VZ: 5.36 d
- Fit am 28.03; VZ: 6.11 d
- Fit am 29.03; VZ: 6.42 d
- Fit am 30.03; VZ: 7.07 d
- Fit am 31.03; VZ: 8.62 d
- Fit am 01.04; VZ: 9.49 d
- Fit am 02.04; VZ: 9.48 d
- Fit am 03.04; VZ: 9.61 d
- Fit am 04.04; VZ: 9.76 d
- Fit am 05.04; VZ: 10.17 d
- Fit am 06.04; VZ: 11.84 d
- Fit am 07.04; VZ: 15.04 d
- Fit am 08.04; VZ: 22.88 d
- Fit am 11.04; VZ: 34.35 d
- Fit am 13.04; VZ: 47.15 d
- Fit am 14.04; VZ: 53.45 d
- Fit am 15.04; VZ: 59.31 d
- Fit am 16.04; VZ: 68.14 d
- Fit am 17.04; VZ: 74.31 d
- Fit am 18.04; VZ: 80.27 d
- Fit am 21.04; VZ: 105.63 d
- Fit am 23.04; VZ: 116.87 d
- Fit am 24.04; VZ: 137.72 d
- Fit am 27.04; VZ: 171.30 d
- Fit am 28.04; VZ: 214.11 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen