


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

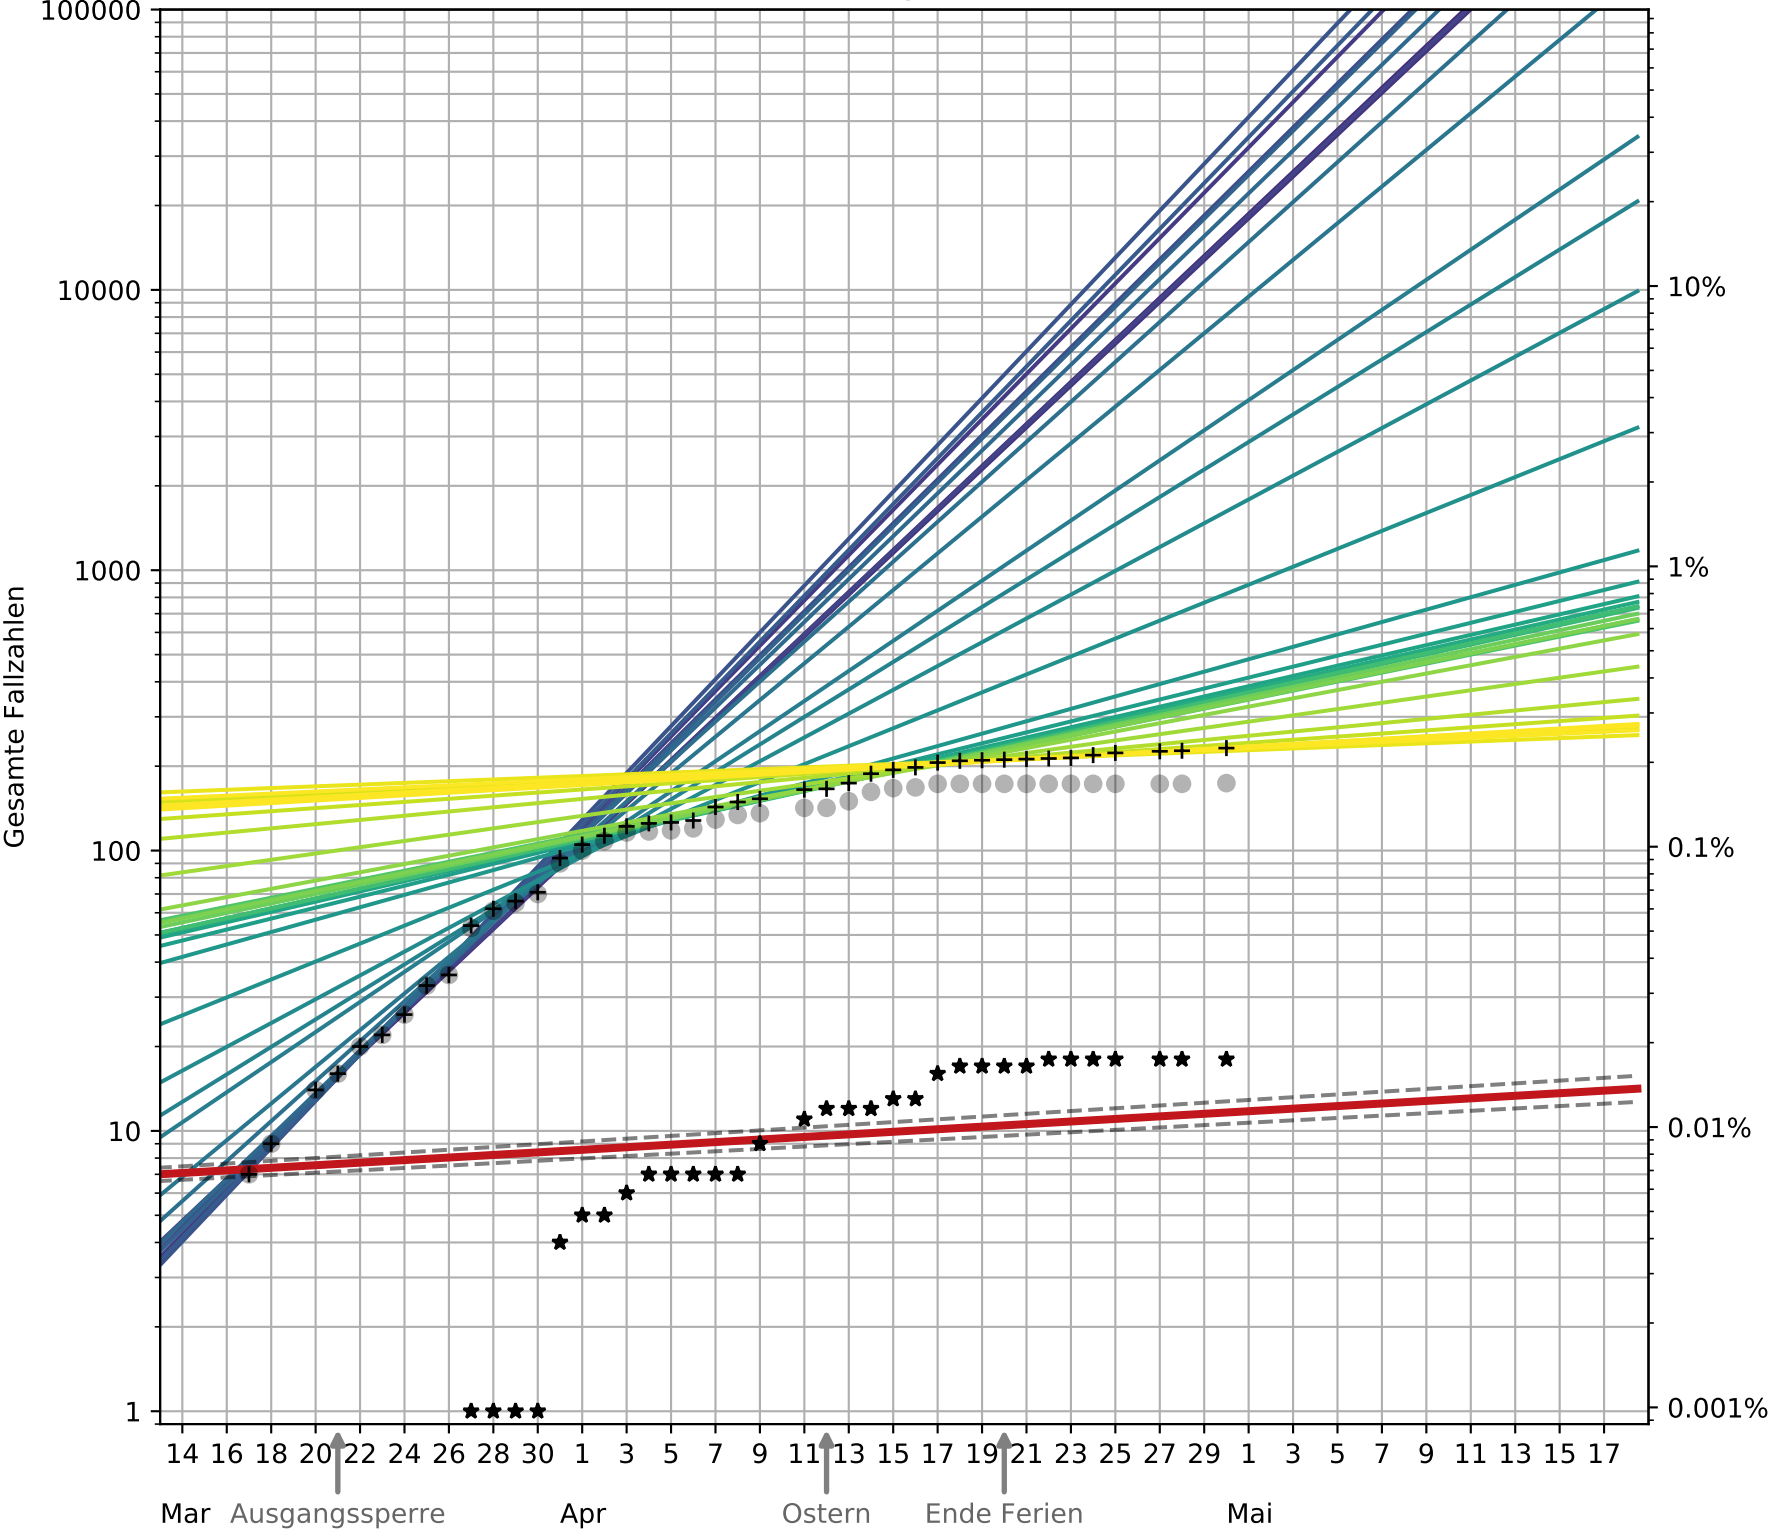

- Fit am 23.03; VZ: 4.02 d
- Fit am 24.03; VZ: 4.04 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.73 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.03 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.84 d
- Fit am 28.03; VZ: 3.60 d
- Fit am 29.03; VZ: 3.68 d
- Fit am 30.03; VZ: 3.84 d
- Fit am 31.03; VZ: 3.94 d
- Fit am 02.04; VZ: 4.60 d
- Fit am 03.04; VZ: 5.61 d
- Fit am 04.04; VZ: 6.14 d
- Fit am 05.04; VZ: 7.09 d
- Fit am 06.04; VZ: 9.41 d
- Fit am 07.04; VZ: 13.61 d
- Fit am 08.04; VZ: 15.41 d
- Fit am 09.04; VZ: 16.45 d
- Fit am 11.04; VZ: 16.89 d
- Fit am 12.04; VZ: 17.17 d
- Fit am 13.04; VZ: 17.28 d
- Fit am 14.04; VZ: 17.20 d
- Fit am 15.04; VZ: 18.75 d
- Fit am 16.04; VZ: 18.54 d
- Fit am 17.04; VZ: 17.91 d
- Fit am 18.04; VZ: 18.47 d
- Fit am 20.04; VZ: 26.88 d
- Fit am 21.04; VZ: 40.10 d
- Fit am 22.04; VZ: 54.30 d
- Fit am 23.04; VZ: 76.76 d
- Fit am 24.04; VZ: 98.04 d
- Fit am 25.04; VZ: 81.92 d
- Fit am 27.04; VZ: 70.27 d
- Fit am 28.04; VZ: 67.23 d
- Fit am 30.04; VZ: 65.61 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen