


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepfer/>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

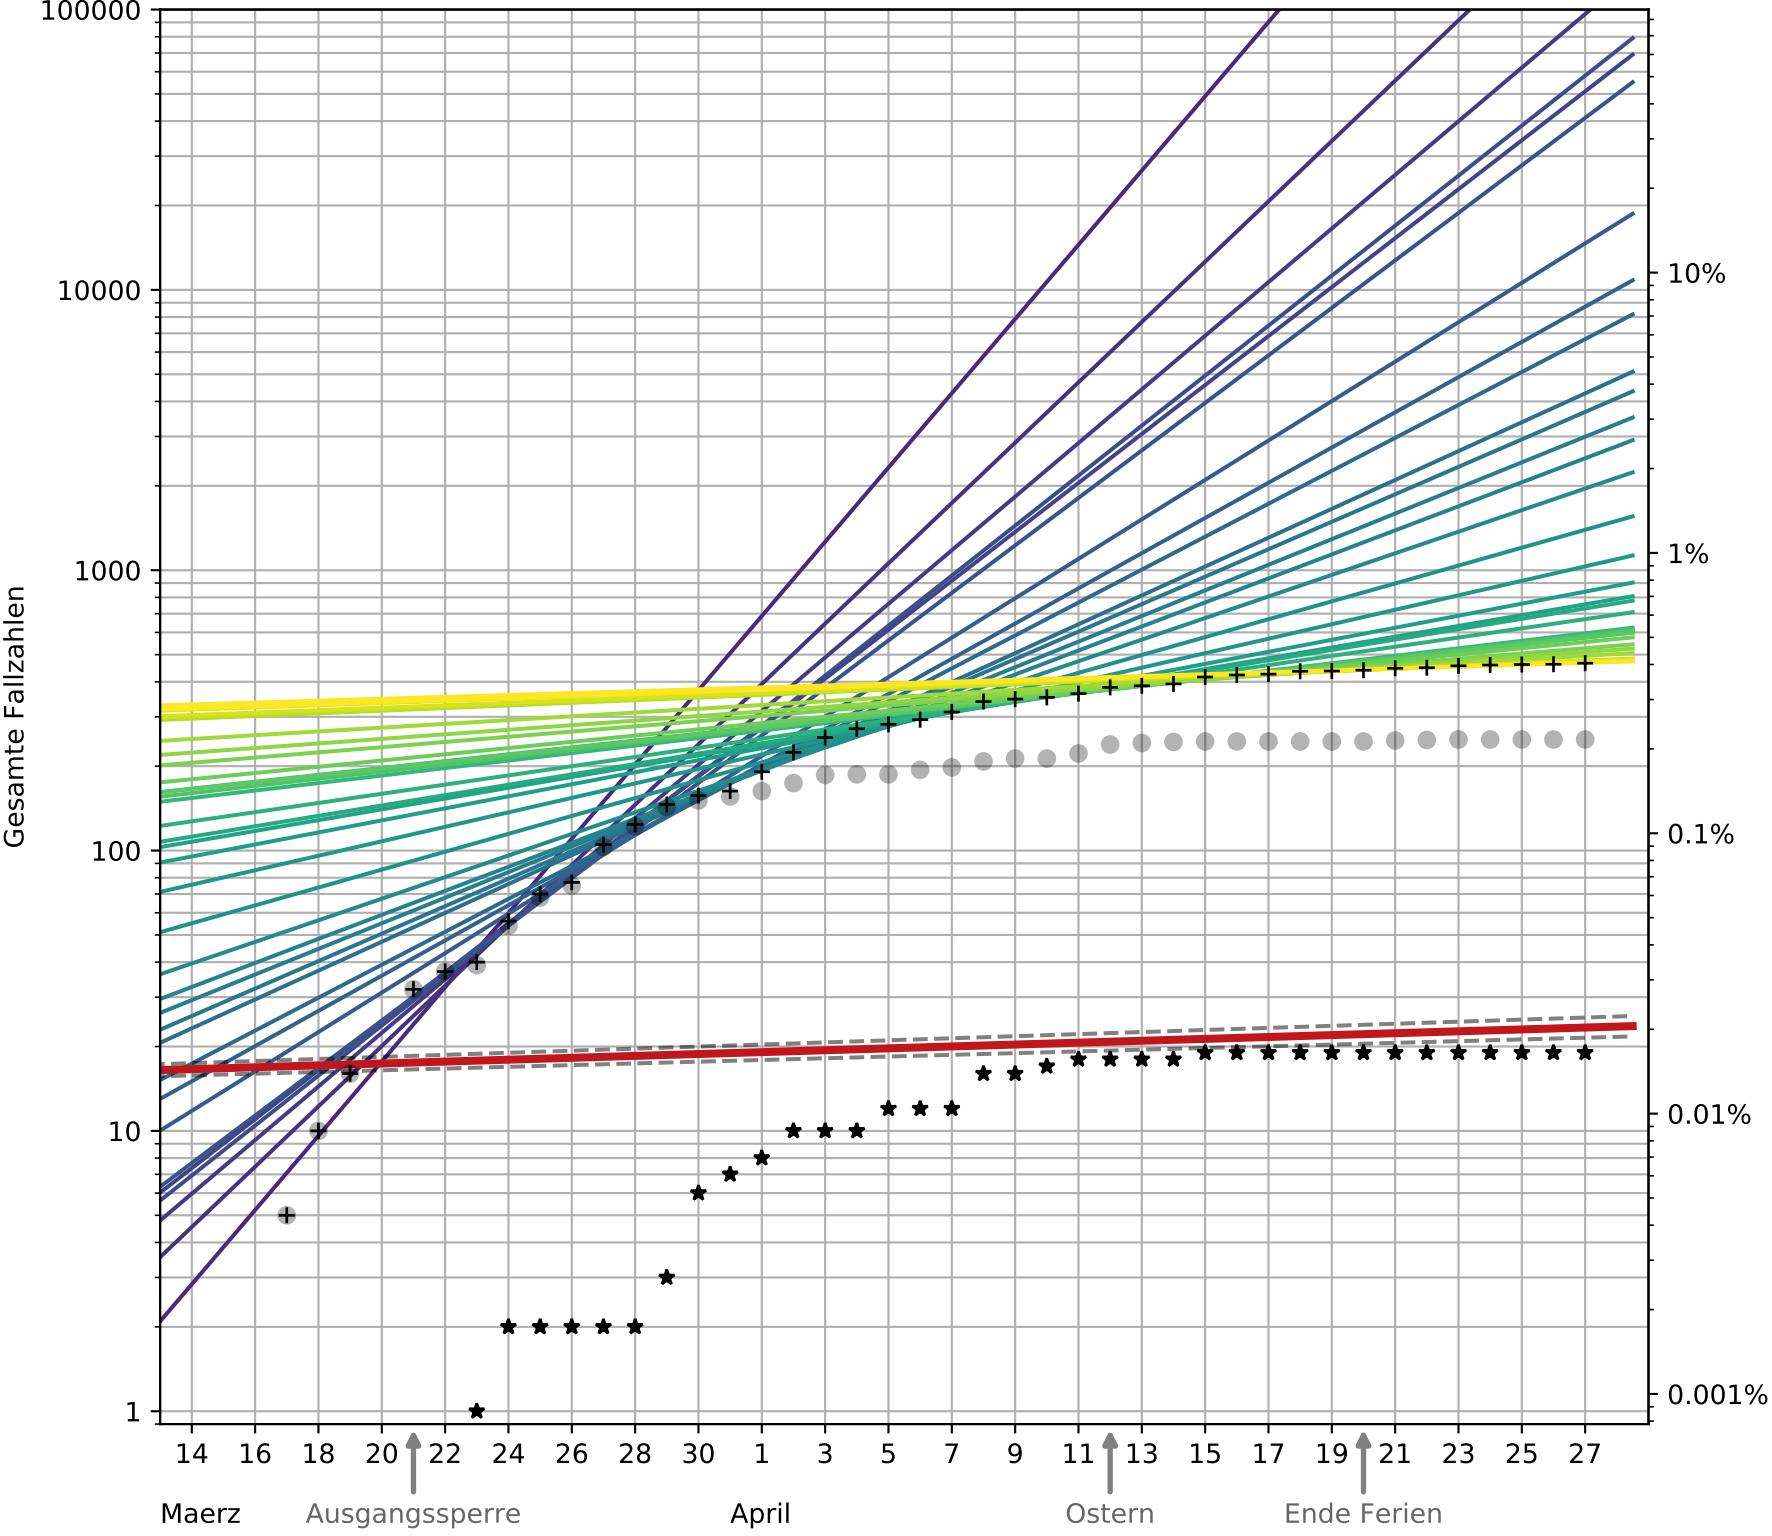

- Fit am 25.03; VZ: 2.27 d
- Fit am 26.03; VZ: 2.80 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.15 d
- Fit am 28.03; VZ: 3.45 d
- Fit am 29.03; VZ: 3.38 d
- Fit am 30.03; VZ: 3.55 d
- Fit am 31.03; VZ: 4.28 d
- Fit am 01.04; VZ: 4.79 d
- Fit am 02.04; VZ: 5.13 d
- Fit am 03.04; VZ: 5.85 d
- Fit am 04.04; VZ: 6.15 d
- Fit am 05.04; VZ: 6.59 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.02 d
- Fit am 07.04; VZ: 7.82 d
- Fit am 08.04; VZ: 9.44 d
- Fit am 09.04; VZ: 11.66 d
- Fit am 10.04; VZ: 14.02 d
- Fit am 11.04; VZ: 15.64 d
- Fit am 12.04; VZ: 16.27 d
- Fit am 13.04; VZ: 18.36 d
- Fit am 14.04; VZ: 22.55 d
- Fit am 15.04; VZ: 24.57 d
- Fit am 16.04; VZ: 23.55 d
- Fit am 17.04; VZ: 24.55 d
- Fit am 18.04; VZ: 27.06 d
- Fit am 19.04; VZ: 32.41 d
- Fit am 20.04; VZ: 36.92 d
- Fit am 21.04; VZ: 44.70 d
- Fit am 22.04; VZ: 64.01 d
- Fit am 23.04; VZ: 66.90 d
- Fit am 24.04; VZ: 69.02 d
- Fit am 25.04; VZ: 77.89 d
- Fit am 26.04; VZ: 81.15 d
- Fit am 27.04; VZ: 89.22 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen