


Christine Greif  
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>  
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0  
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

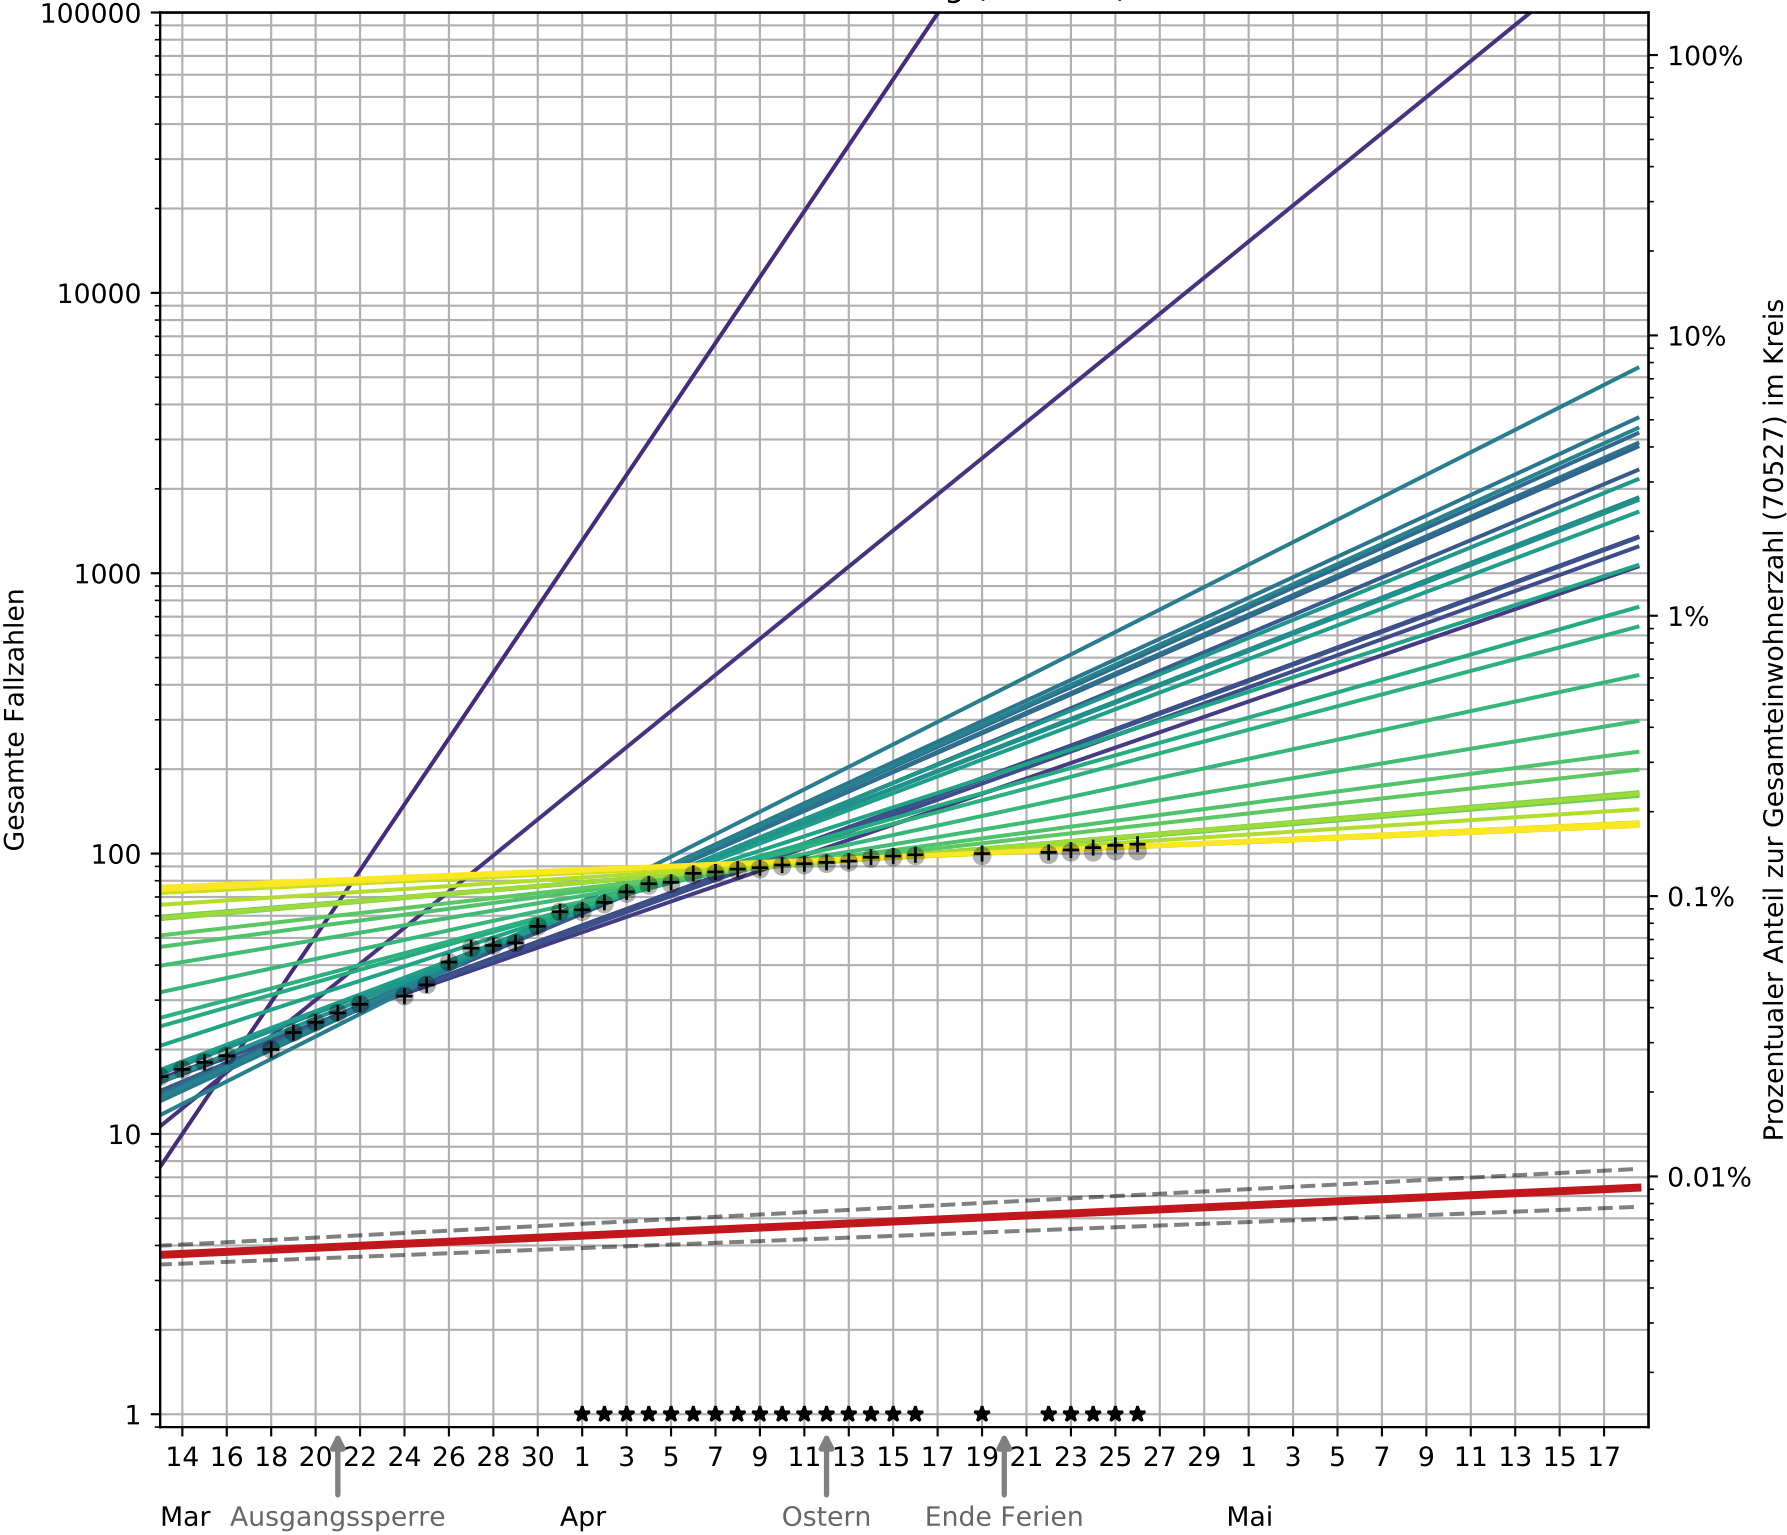

- Fit am 19.03; VZ: 2.56 d
- Fit am 20.03; VZ: 4.67 d
- Fit am 21.03; VZ: 10.97 d
- Fit am 22.03; VZ: 10.33 d
- Fit am 24.03; VZ: 10.51 d
- Fit am 25.03; VZ: 10.31 d
- Fit am 26.03; VZ: 9.04 d
- Fit am 27.03; VZ: 8.69 d
- Fit am 28.03; VZ: 8.48 d
- Fit am 29.03; VZ: 8.62 d
- Fit am 30.03; VZ: 8.21 d
- Fit am 31.03; VZ: 7.51 d
- Fit am 01.04; VZ: 8.39 d
- Fit am 02.04; VZ: 9.74 d
- Fit am 03.04; VZ: 9.80 d
- Fit am 04.04; VZ: 9.32 d
- Fit am 05.04; VZ: 10.06 d
- Fit am 06.04; VZ: 11.68 d
- Fit am 07.04; VZ: 13.39 d
- Fit am 08.04; VZ: 14.35 d
- Fit am 09.04; VZ: 17.71 d
- Fit am 10.04; VZ: 22.94 d
- Fit am 11.04; VZ: 28.77 d
- Fit am 12.04; VZ: 33.88 d
- Fit am 13.04; VZ: 46.53 d
- Fit am 14.04; VZ: 44.27 d
- Fit am 15.04; VZ: 45.07 d
- Fit am 16.04; VZ: 45.30 d
- Fit am 19.04; VZ: 58.84 d
- Fit am 22.04; VZ: 79.54 d
- Fit am 23.04; VZ: 88.08 d
- Fit am 24.04; VZ: 91.07 d
- Fit am 25.04; VZ: 92.09 d
- Fit am 26.04; VZ: 83.53 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen