


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

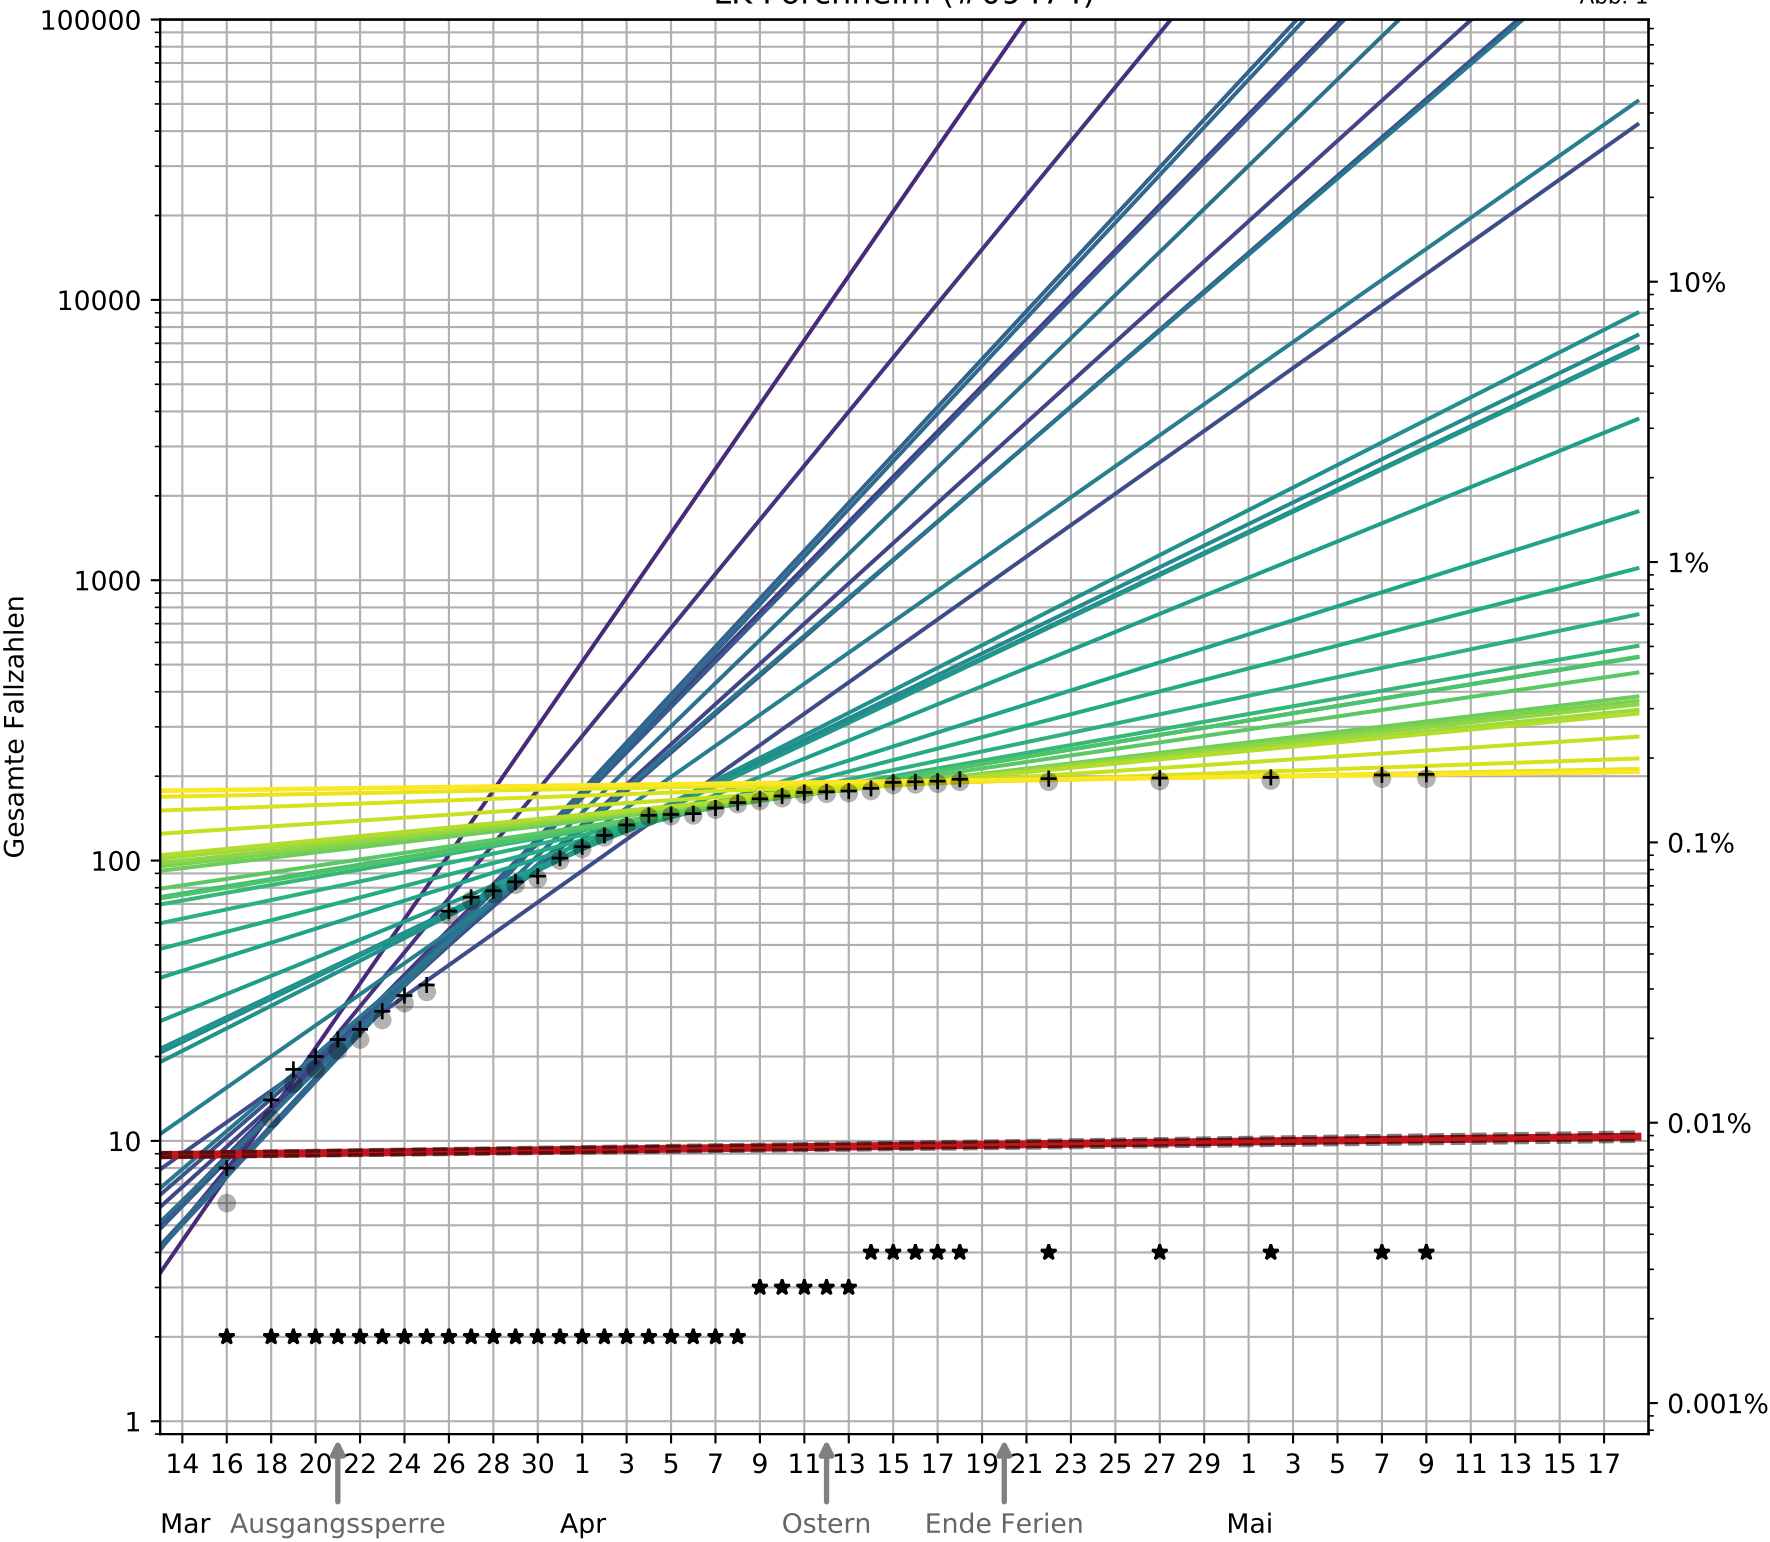

- Fit am 21.03; VZ: 2.62 d
- Fit am 22.03; VZ: 3.12 d
- Fit am 23.03; VZ: 3.73 d
- Fit am 24.03; VZ: 4.19 d
- Fit am 25.03; VZ: 5.37 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.39 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.72 d
- Fit am 28.03; VZ: 3.52 d
- Fit am 29.03; VZ: 3.54 d
- Fit am 30.03; VZ: 3.91 d
- Fit am 31.03; VZ: 4.43 d
- Fit am 01.04; VZ: 5.43 d
- Fit am 02.04; VZ: 8.00 d
- Fit am 03.04; VZ: 7.82 d
- Fit am 04.04; VZ: 7.49 d
- Fit am 05.04; VZ: 8.00 d
- Fit am 06.04; VZ: 9.32 d
- Fit am 07.04; VZ: 12.04 d
- Fit am 08.04; VZ: 14.74 d
- Fit am 09.04; VZ: 18.17 d
- Fit am 10.04; VZ: 21.71 d
- Fit am 11.04; VZ: 23.42 d
- Fit am 12.04; VZ: 23.22 d
- Fit am 13.04; VZ: 25.97 d
- Fit am 14.04; VZ: 32.19 d
- Fit am 15.04; VZ: 33.88 d
- Fit am 16.04; VZ: 35.40 d
- Fit am 17.04; VZ: 37.78 d
- Fit am 18.04; VZ: 39.62 d
- Fit am 22.04; VZ: 57.84 d
- Fit am 27.04; VZ: 107.72 d
- Fit am 02.05; VZ: 201.99 d
- Fit am 07.05; VZ: 291.52 d
- Fit am 09.05; VZ: 304.43 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen