


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

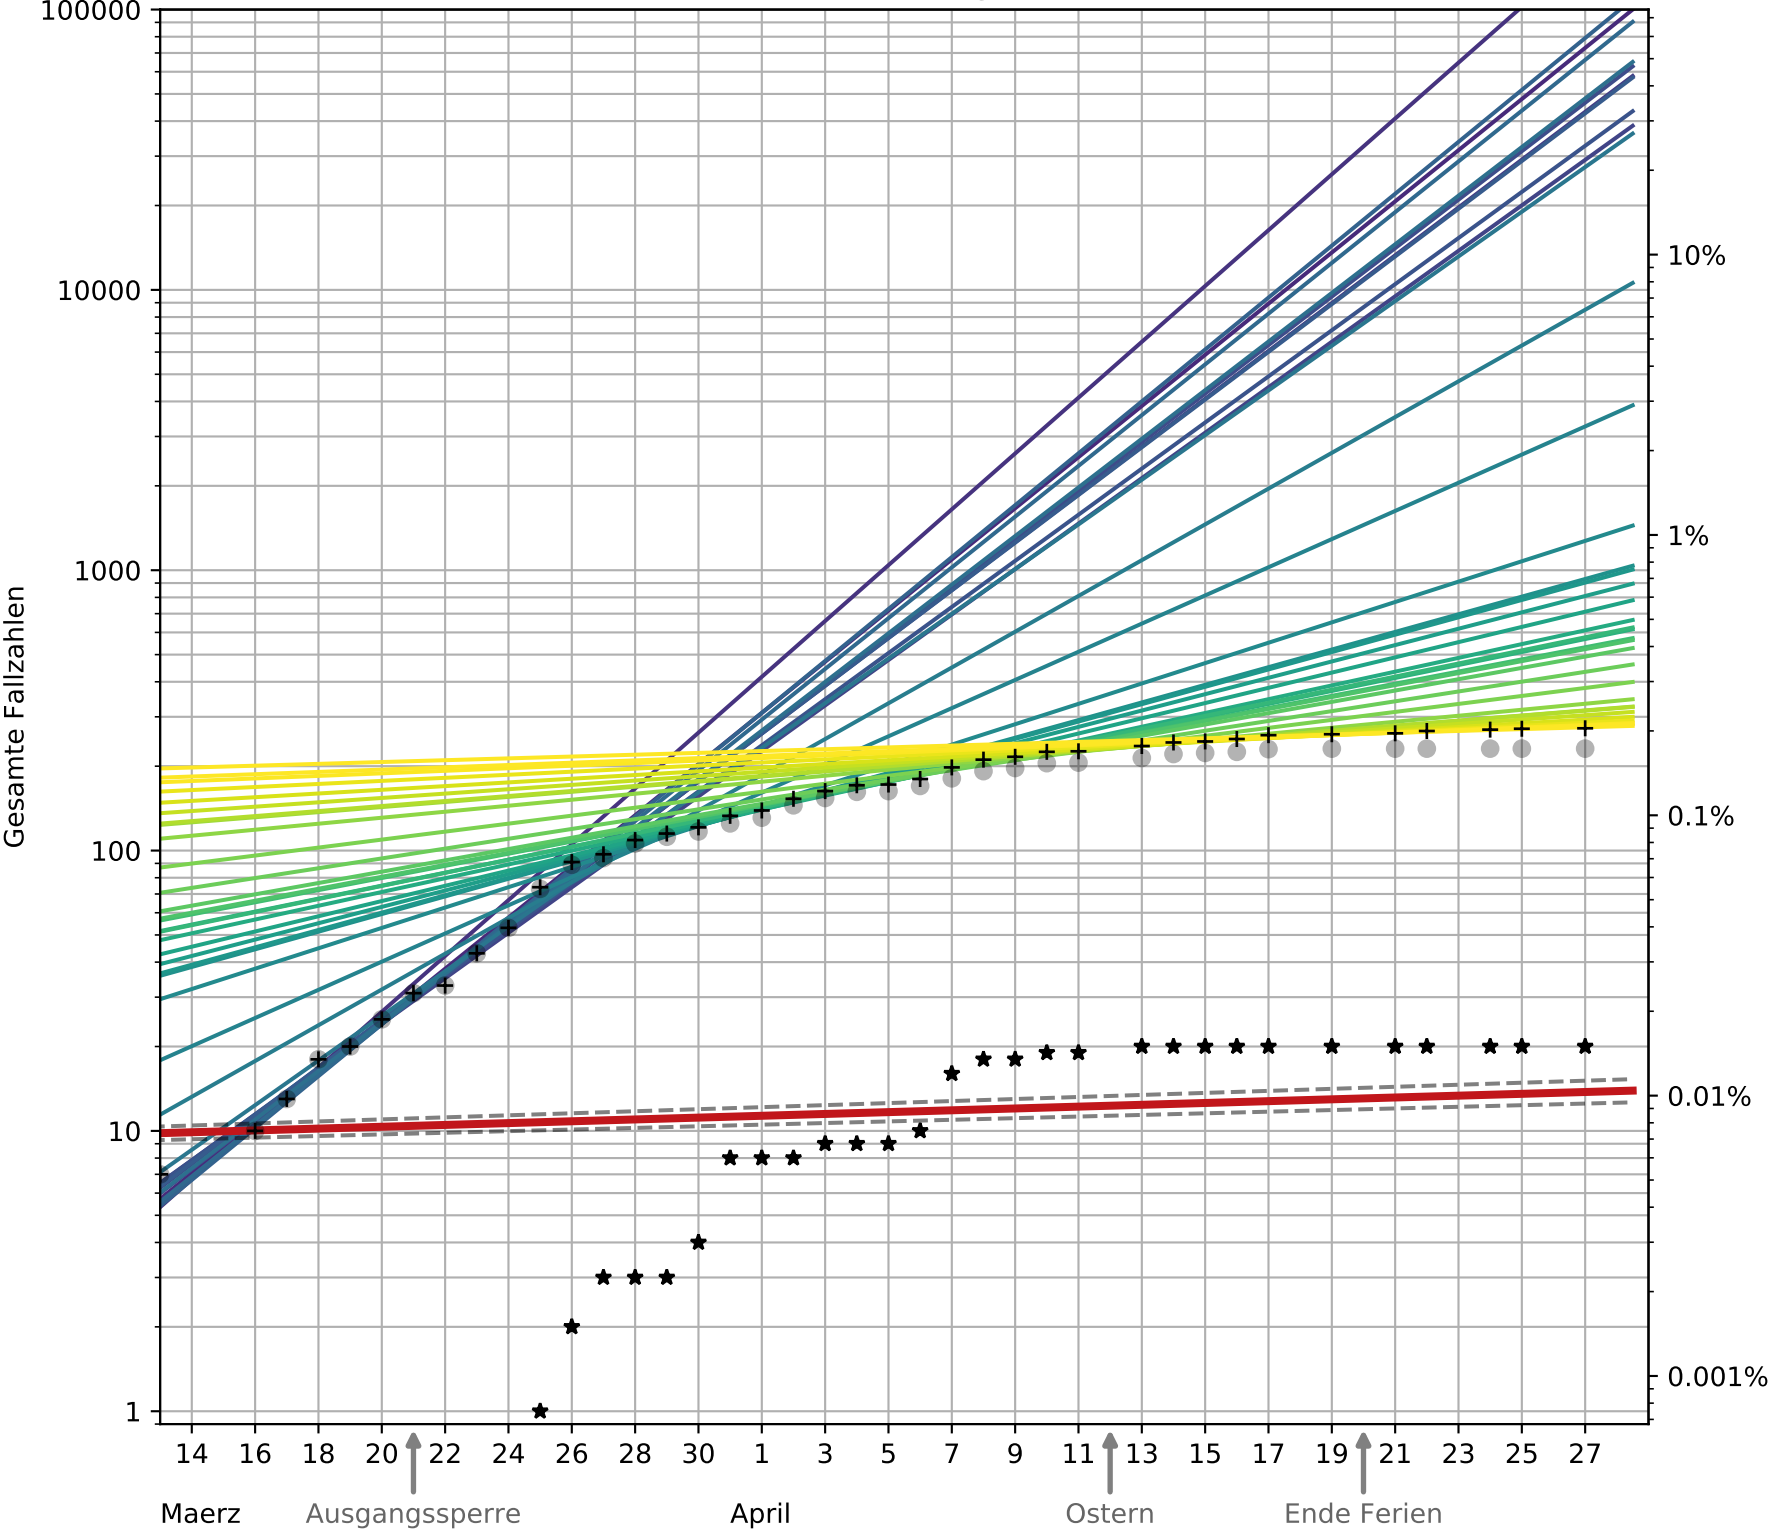

- Fit am 19.03; VZ: 3.30 d
- Fit am 20.03; VZ: 3.02 d
- Fit am 21.03; VZ: 3.53 d
- Fit am 22.03; VZ: 3.71 d
- Fit am 23.03; VZ: 3.48 d
- Fit am 24.03; VZ: 3.66 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.54 d
- Fit am 26.03; VZ: 3.25 d
- Fit am 27.03; VZ: 3.33 d
- Fit am 28.03; VZ: 3.47 d
- Fit am 29.03; VZ: 3.78 d
- Fit am 30.03; VZ: 4.72 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.99 d
- Fit am 01.04; VZ: 8.29 d
- Fit am 02.04; VZ: 9.57 d
- Fit am 03.04; VZ: 9.72 d
- Fit am 04.04; VZ: 10.32 d
- Fit am 05.04; VZ: 11.08 d
- Fit am 06.04; VZ: 12.26 d
- Fit am 07.04; VZ: 13.01 d
- Fit am 08.04; VZ: 12.90 d
- Fit am 09.04; VZ: 13.90 d
- Fit am 10.04; VZ: 14.09 d
- Fit am 11.04; VZ: 14.91 d
- Fit am 13.04; VZ: 17.19 d
- Fit am 14.04; VZ: 21.15 d
- Fit am 16.04; VZ: 33.18 d
- Fit am 17.04; VZ: 33.64 d
- Fit am 19.04; VZ: 38.74 d
- Fit am 21.04; VZ: 45.66 d
- Fit am 22.04; VZ: 55.13 d
- Fit am 24.04; VZ: 66.25 d
- Fit am 25.04; VZ: 73.32 d
- Fit am 27.04; VZ: 92.26 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen