


Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGeo-DE; VZ = Verdopplungszeit

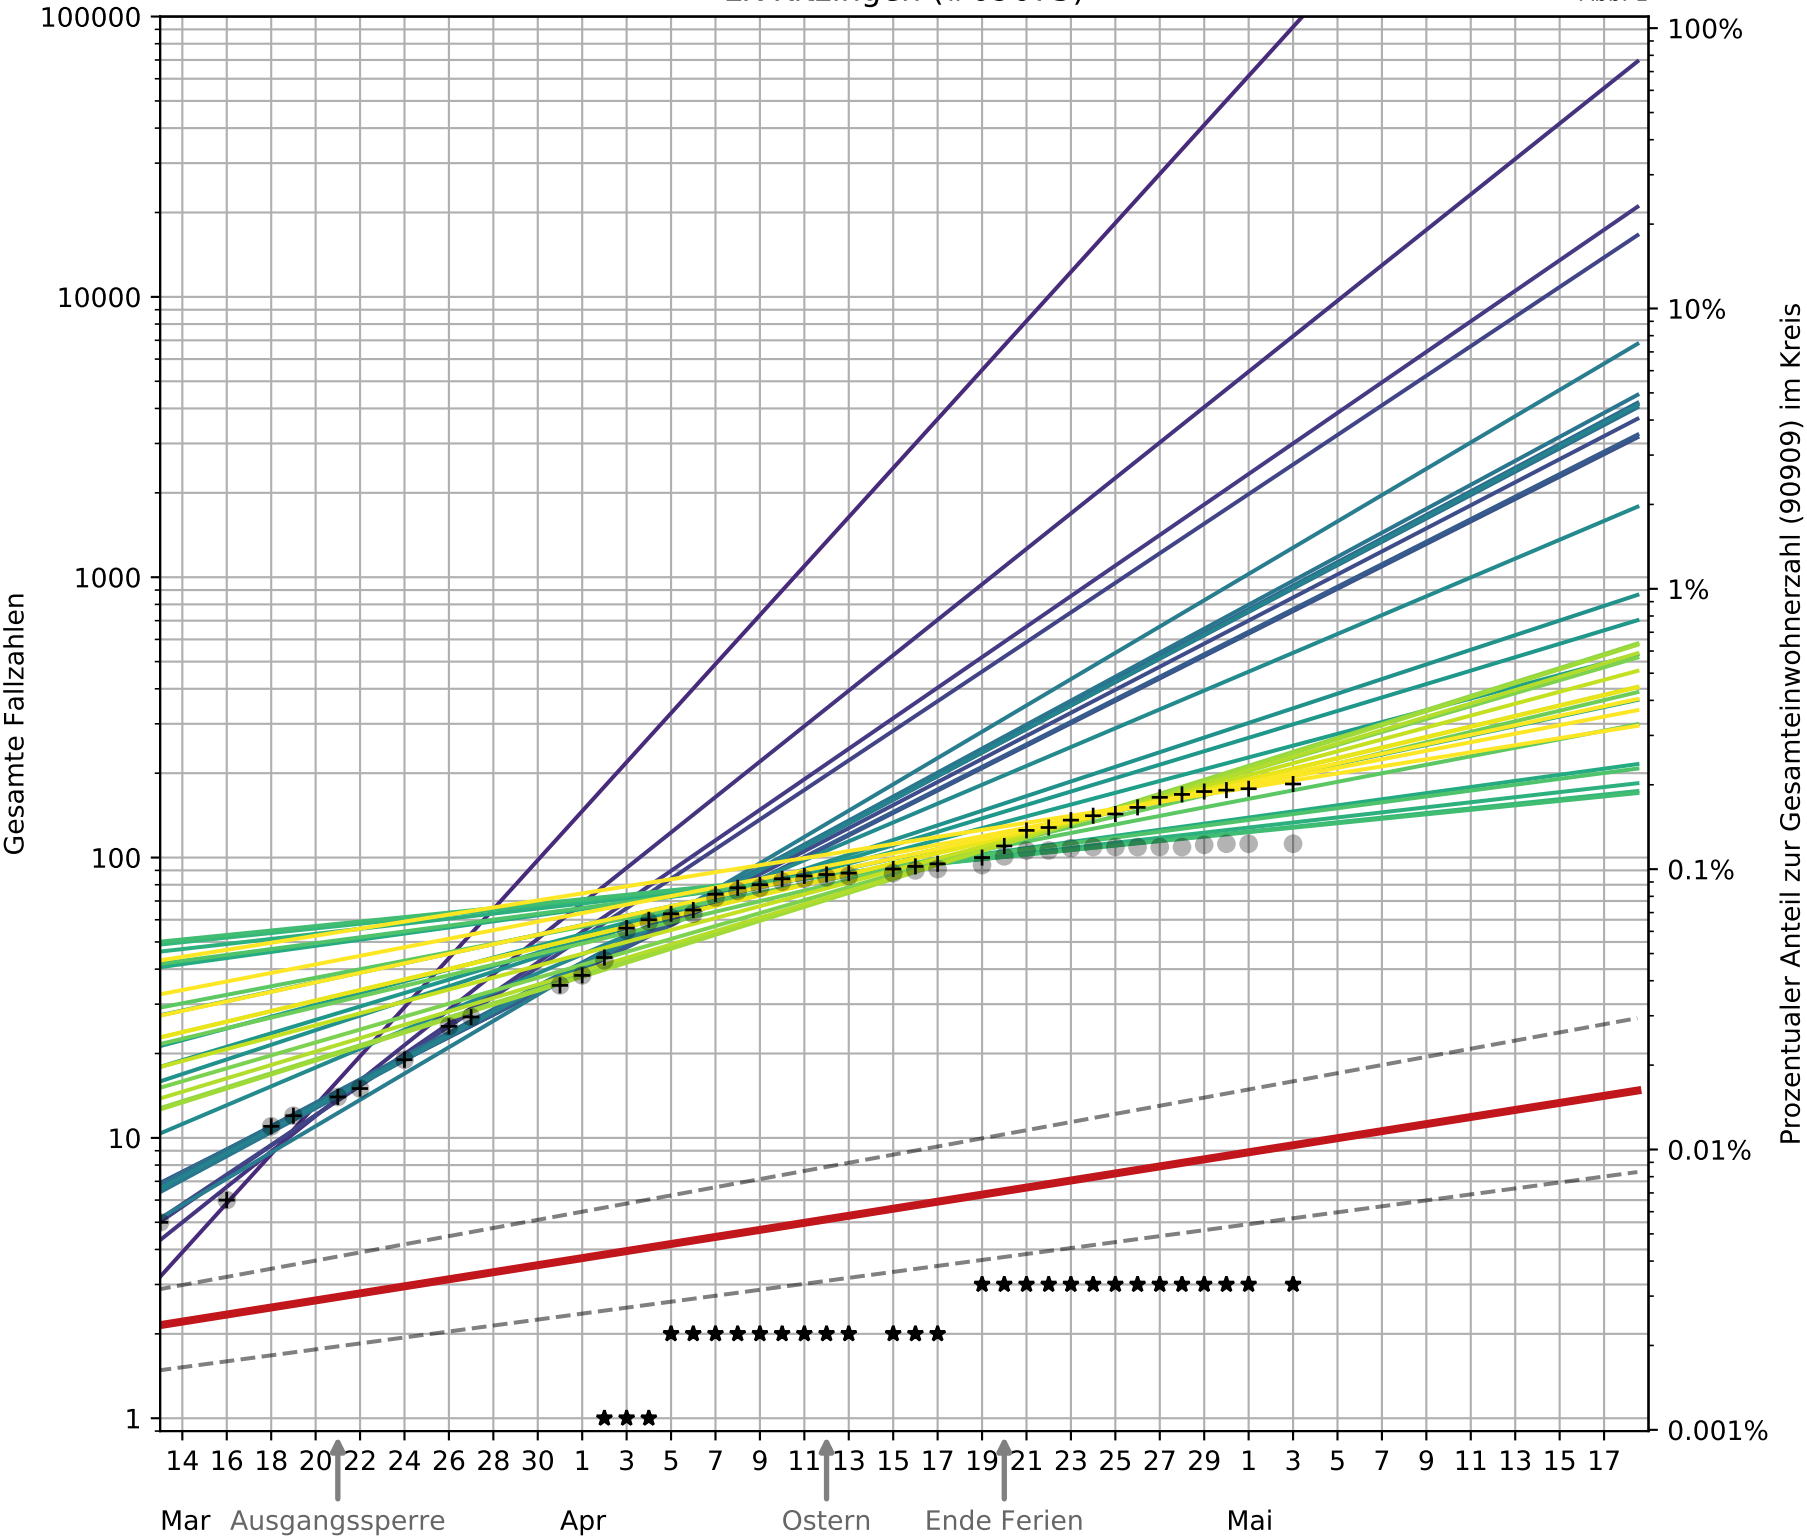

- Fit am 22.03; VZ: 3.44 d
- Fit am 24.03; VZ: 4.76 d
- Fit am 26.03; VZ: 5.53 d
- Fit am 27.03; VZ: 5.71 d
- Fit am 31.03; VZ: 7.32 d
- Fit am 01.04; VZ: 7.53 d
- Fit am 02.04; VZ: 7.49 d
- Fit am 03.04; VZ: 7.16 d
- Fit am 04.04; VZ: 7.16 d
- Fit am 05.04; VZ: 7.22 d
- Fit am 06.04; VZ: 7.04 d
- Fit am 07.04; VZ: 6.42 d
- Fit am 08.04; VZ: 7.16 d
- Fit am 09.04; VZ: 8.95 d
- Fit am 10.04; VZ: 11.54 d
- Fit am 11.04; VZ: 12.56 d
- Fit am 12.04; VZ: 14.32 d
- Fit am 13.04; VZ: 17.80 d
- Fit am 15.04; VZ: 27.63 d
- Fit am 16.04; VZ: 33.33 d
- Fit am 17.04; VZ: 36.57 d
- Fit am 19.04; VZ: 37.76 d
- Fit am 20.04; VZ: 28.75 d
- Fit am 21.04; VZ: 19.81 d
- Fit am 22.04; VZ: 15.95 d
- Fit am 23.04; VZ: 13.05 d
- Fit am 24.04; VZ: 12.08 d
- Fit am 25.04; VZ: 12.08 d
- Fit am 26.04; VZ: 12.61 d
- Fit am 27.04; VZ: 14.17 d
- Fit am 28.04; VZ: 16.01 d
- Fit am 29.04; VZ: 16.03 d
- Fit am 30.04; VZ: 17.73 d
- Fit am 03.05; VZ: 23.92 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen