



超理想下界的费用 (万元)

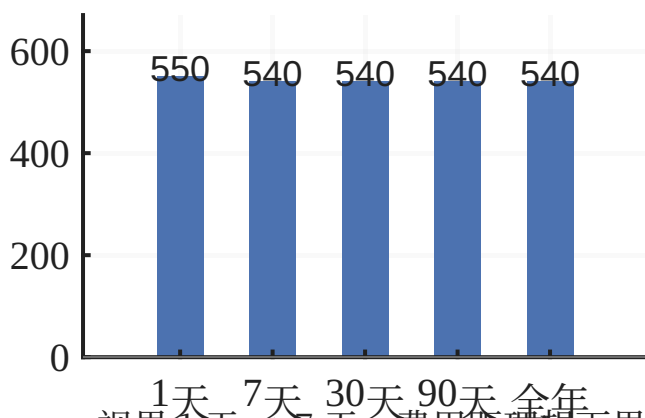

紧急购电量 (万 kWh)

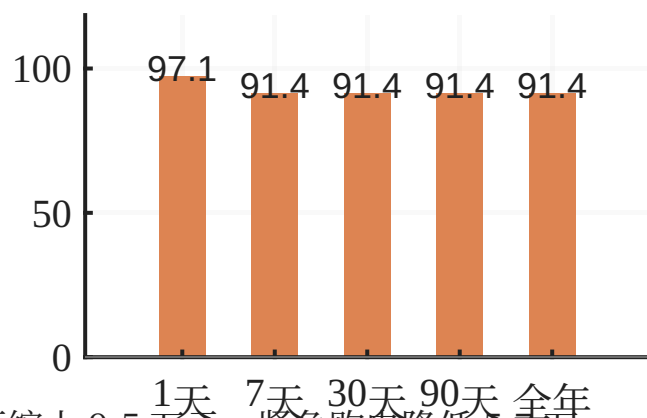

视界 1 天 → 7 天：费用距理想下界的差距缩小 9.5 万元，紧急购电降低 5.7 万 kWh。

视界 7 天 → 30 / 90 / 全年：两项均不再改善（各档极差仅 0.03 万元，相当于 0.002%）。

计划视野长度对费用与紧急购电的影响