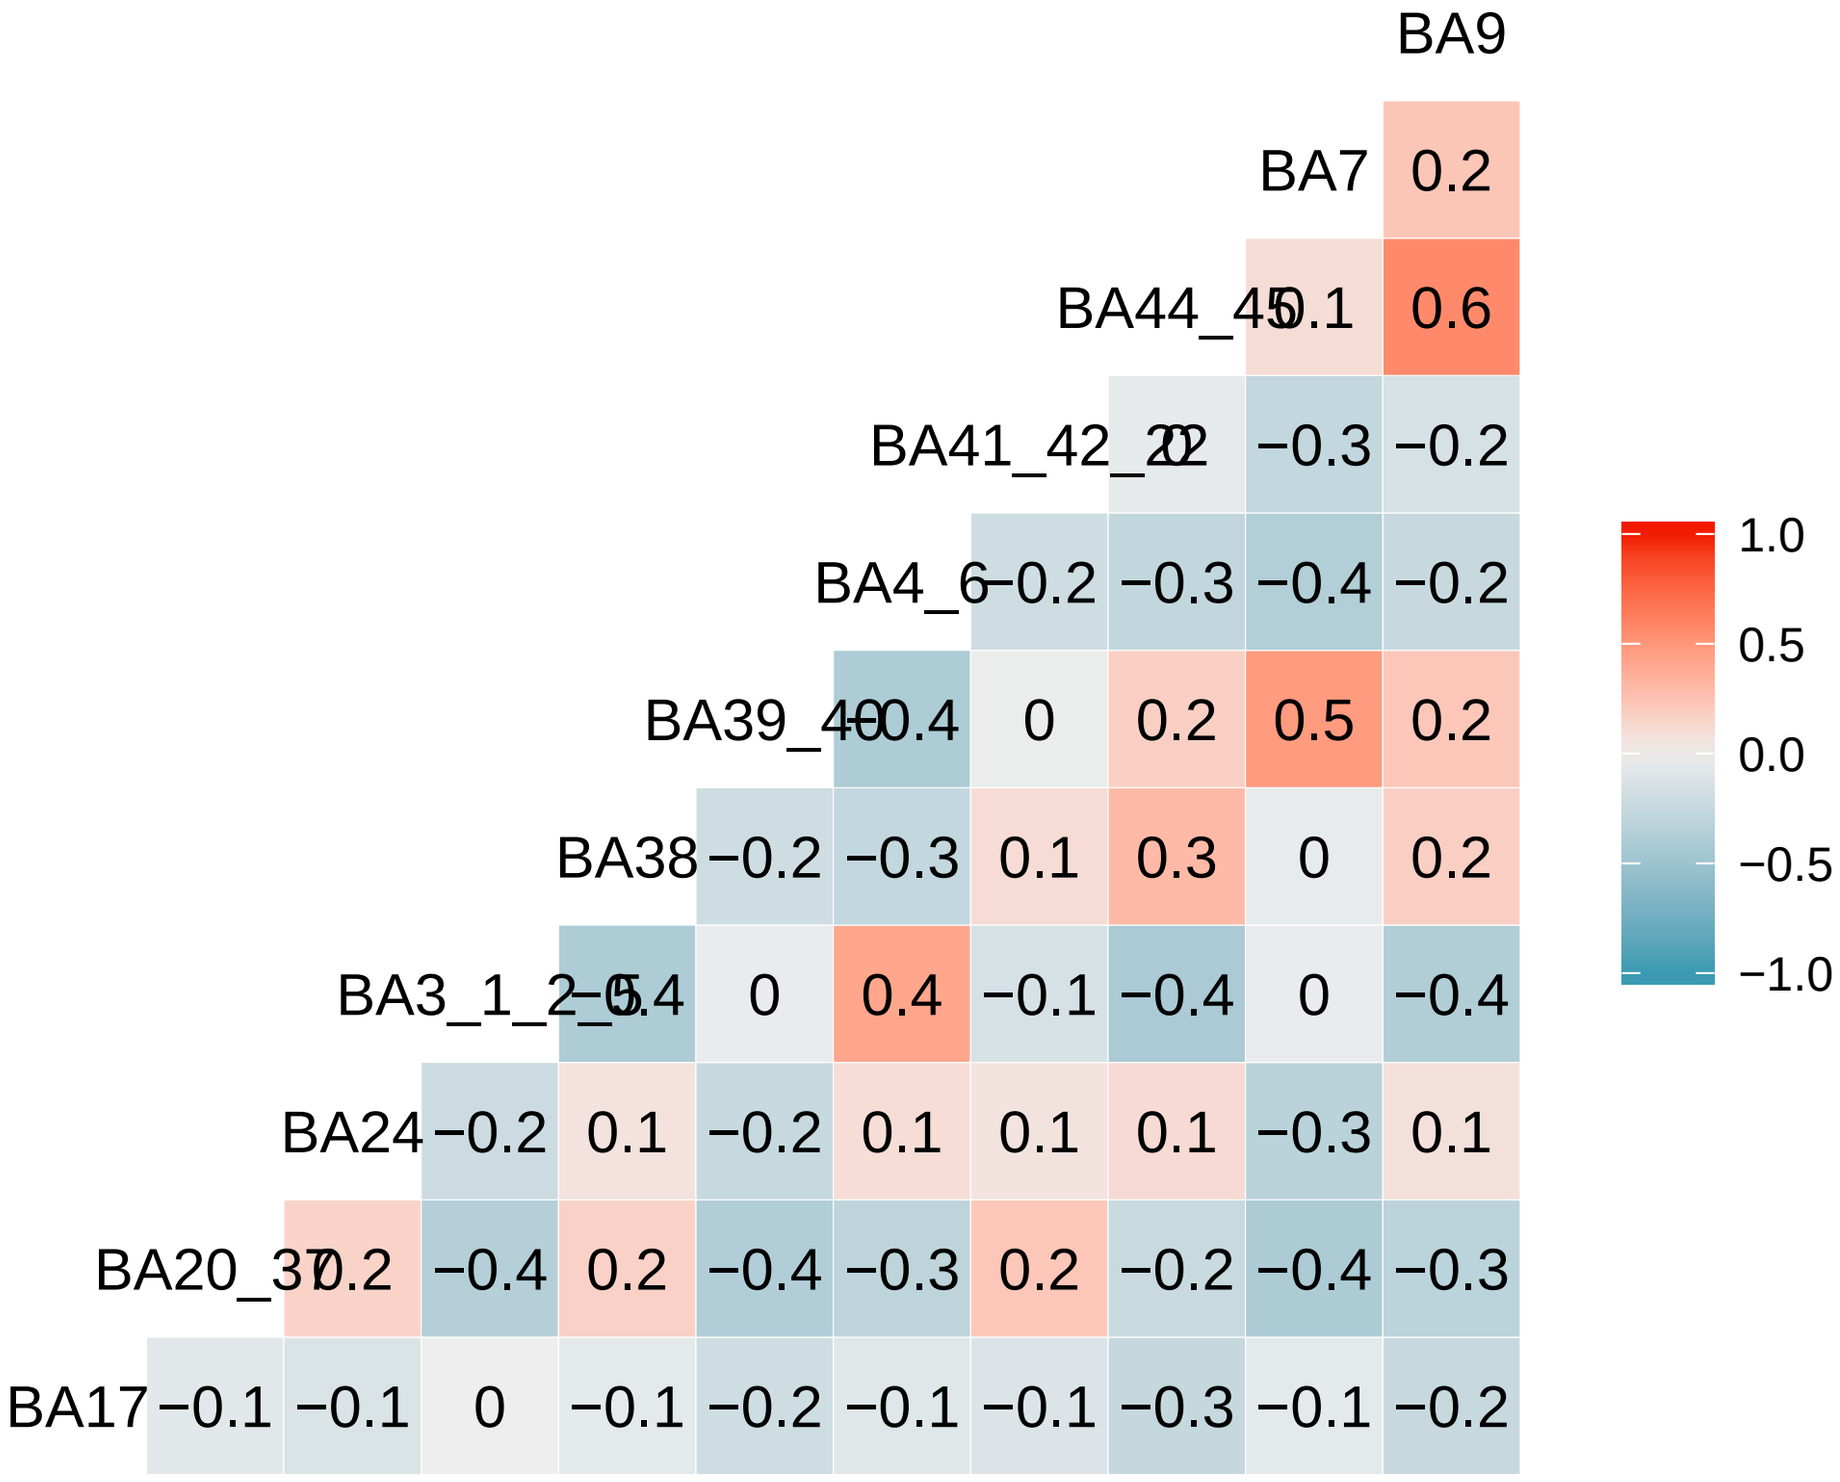
BA9
BA7 0.2
BA44_45 0.1 0.6
BA41_42_22 0.2 −0.3 −0.2
BA4_6 −0.2 −0.3 −0.4 −0.2
BA39_40 −0.4 0 0.2 0.5 0.2
BA38 −0.2 −0.3 0.1 0.3 0 0.2
BA3_1_2_5 −0.4 0 0.4 −0.1 −0.4 0 −0.4
BA24 −0.2 0.1 −0.2 0.1 0.1 0.1 −0.3 0.1
BA20_37 0.2 −0.4 0.2 −0.4 −0.3 0.2 −0.2 −0.4 −0.3
BA17 −0.1 −0.1 0 −0.1 −0.2 −0.1 −0.1 −0.3 −0.1 −0.2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0