

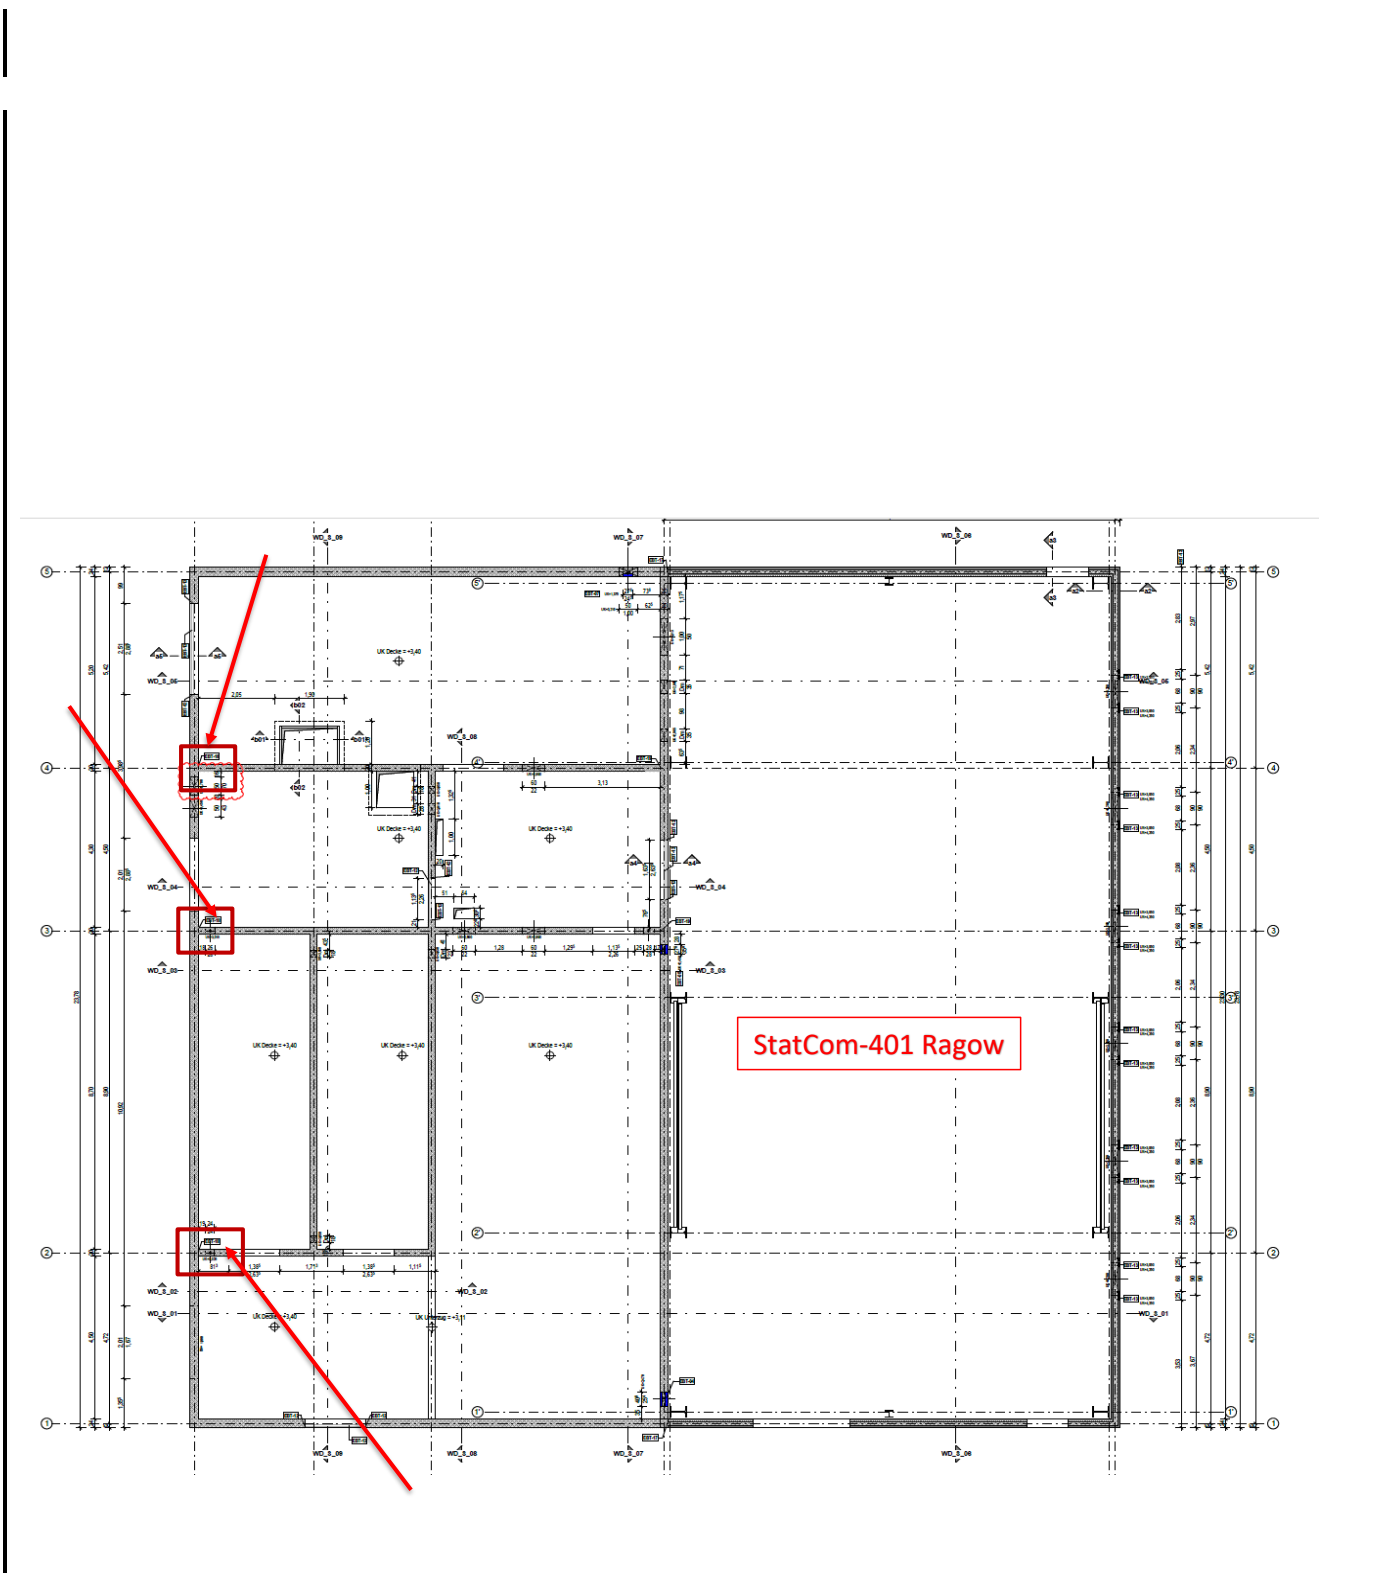


<b>Aufmaß Pos.:</b>	<b>RAG-I-2.1.1.3.480-1</b>	Datum:	04/02/2025	Blattnr.:	1/1
<b>Bauvorhaben</b>	StatCom RAG				
<b>Auftraggeber</b>	Siemens Energy Global GmbH & Co. KG				

**Ausgeführte Leistung:** Rückbiegeanschlüsse HBT 190-8/15-5-3700

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	L	Ergebnis [lfdm]
1	1	3.00	3.7	11.10
	<b>Summe [lfdm]</b>			<b>11.10</b>

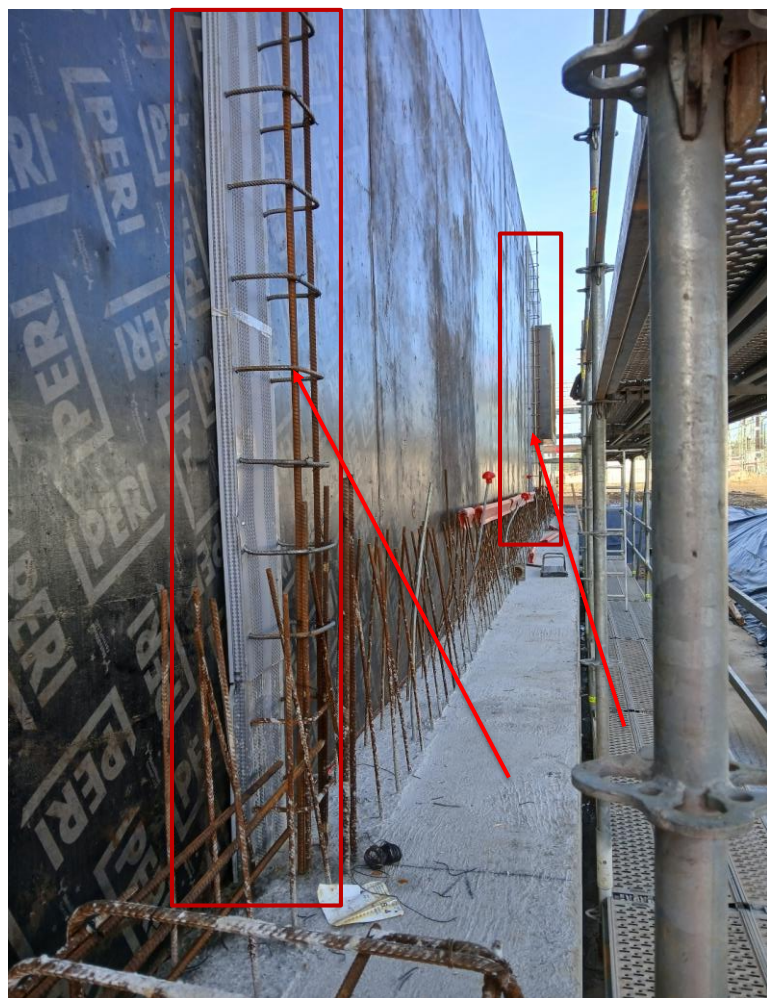

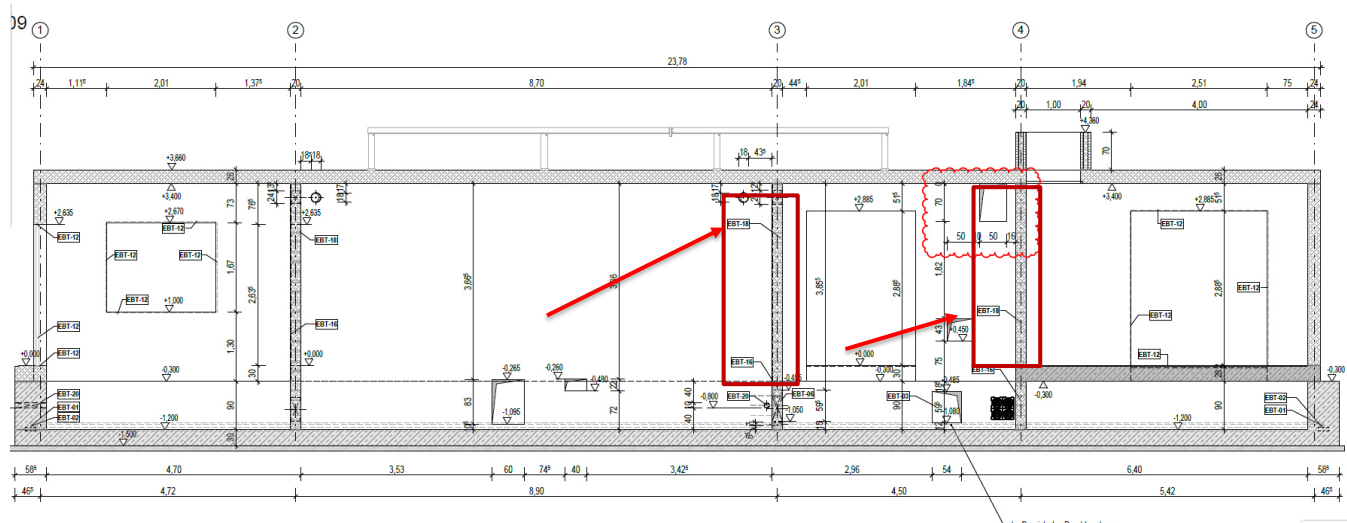

Einbauteile (außer Stahlbau Stahlhalle)		
Position	Bechreibung	Anzahl
EBT-01	Injektionsschlauchsystem VPRESS mit Polyurethanharz PUR-O-CRACK	15
EBT-02	Fugenblech BPA-CEMflex® LAU H=150	12
EBT-03	GH 8+8x4 AISI316	1
EBT-04	2x GH 6x3 AISI316	1
EBT-05	2x GH 4+4x2 AISI316	1
EBT-06	GH 8+8x5 AISI316	3
EBT-07	GH 6x2 AISI316	1
EBT-08	PE-HD DN100	6
EBT-10	L80x8, fvz, S355	24
EBT-12	HTU 60/22/3-AN3-FV-Sf	19
EBT-13	HZA 38/23 -A4-250-KF Dynagrip	25
EBT-14	HTU 60/22/3-D3-FV-Sf	6
EBT-15	Roxtec Schwanenhals 8x4 GALV	1
EBT-16	HBT 190-8/15-5-900	7
EBT-17	HBT 120-8/15-5-3400	2
EBT-18	HBT 190-8/15-5-3700	3
EBT-19	HBT 190-8/15-5-3400	2
EBT-20	ZVR100/600 fc	2
EBT-21	Kabelschutzrohr außen gewellt innen glatt mit Doppelsteckmuffe DN50	9
EBT-23	GH 6+6x4 AISI316	1
EBT-24	L50x5, fvz, S235	3
EBT-25	Fl. 5x50, fvz, S235	1
EBT-26	4xHSI-150 K2/585	1
EBT-27	L40x25x4, fvz, S235	7
EBT-28	L60x40x5, fvz, S235	3

i.A.

**Unterschrift Fa. Beck**

**Unterschr. Bauüberwachng.**