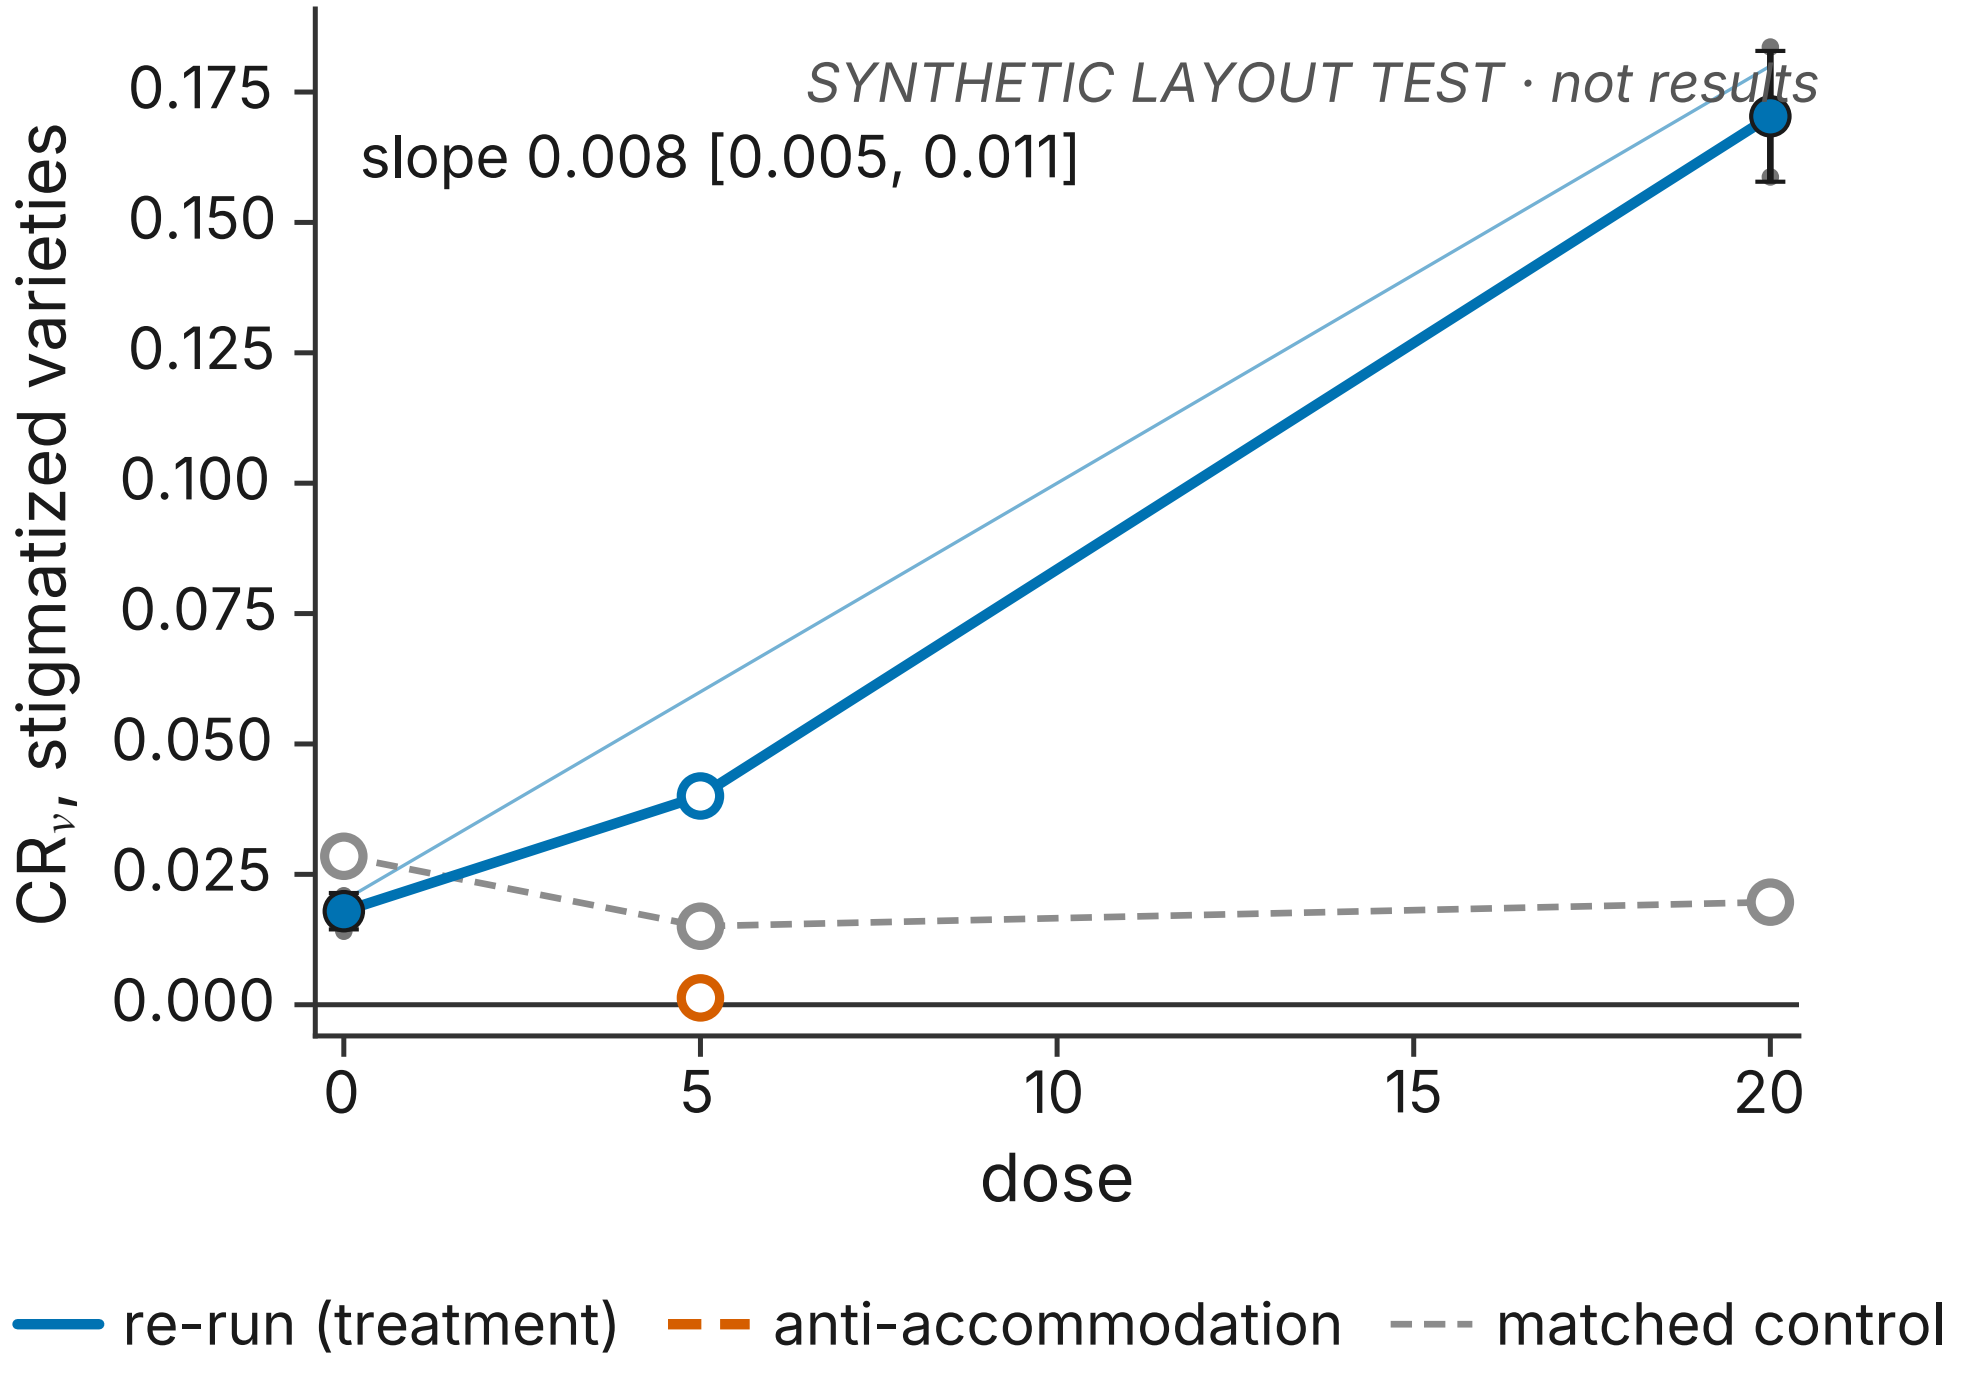
SYNTHETIC LAYOUT TEST · not results
slope 0.008 [0.005, 0.011]
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
CR$_\nu$, stigmatized varieties
0
5
10
15
20
dose
re-run (treatment)
anti-accommodation
matched control