

	PAM JAYA			No. : PAM/REG/SOP-006	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			Revisi : 00	
	PEMASANGAN DAN AKTIVASI SMART WATER METER ADD ON (CYBLE)			Tanggal Berlaku : 20/02/2026 Halaman : 1 dari 4	
Lembar Persetujuan					
Pengecekan/ Standardisasi	Dibuat	Dibuat	Disetujui	Disetujui	Disetujui
					
Meidiasari Susanti	Zulfahry M. ,Dessy Ika, Aswin Adam,Dody Kuswara, Ifan Fajri, Ayu Lestari, Arswendy A, Faisal R, Tumpal Hutagaol, Januar I, M.Azis, Lola Nurul U, Firmansyah, M.Zaki Fadillah, Sri Dewi Nayang	Linda N, Hilman Sandi, Mohamad Faizal, Rizal Wahyudi.	Irene Putri	Syahrul	Arief Nasrudin
Business Process & Management System Manager	Area Business Dewa Ruci Manager, Area Business Yos Sudarso, Area Business Sunter Manager, Area Business Muara Karang Manager, Area Business Kelapa Gading Manager, Area Business Klender Manager, Area Business Pulomas Manager, Area Business Gudang Air Manager, Area Business Jati Baru, Area Business Senen Manager, Area Business Kepulauan Seribu Manager, Area Business Semanan Manager, Area Business Dharmawangsa Manager, Area Business Pondok Indah Bintaro Manager	Regional Utara Senior Manager, Regional Timur Senior Manager, Regional Pusat Senior Manager, Regional Barat Senior Manager & Regional Selatan Senior Manager	Commercial & Marketing Vice President	Direktur Operasional	Direktur Utama
Riwayat Perubahan					
Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Catatan Perubahan		Keterangan	
Dokumen Rahasia Dilarang Mendistribusikan kepada Pihak Luar Perusahaan tanpa Seizin DIREKSI PAM JAYA					



PAM JAYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMASANGAN DAN AKTIVASI SMART WATER METER ADD ON (CYBLE)	No.	: PAM/REG/SOP-006
	Revisi	: 00
	Tanggal Berlaku	: 20/02/2026
	Halaman	: 2 dari 4

- 1. Tujuan**
Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk pemasangan dan aktivasi *Smart Water Meter Add On (Cyble)* dengan pembacaan secara digital agar meningkatkan
- 2. Ruang Lingkup**
Prosedur ini mengatur proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemasangan dan aktivasi *Smart Water Meter Add On (Cyble)*
- 3. Referensi**

3.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

3.4. Keputusan Direksi PAM JAYA No. 122 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) di Lingkungan PAM JAYA

3.5. Keputusan Direksi PAM JAYA No. 165 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya

3.6. Keputusan Direksi PAM JAYA No. 230 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PAM JAYA

3.7. Keputusan Direksi PAM JAYA No. 139 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Internal PAM JAYA

3.8. Keputusan Direksi PAM JAYA No. 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Standarisasi dan Pengendalian Dokumen Kerja Sistem Manajemen Terintegrasi

3.9. Keputusan Direksi PAM JAYA No. 86 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi PAM JAYA (SIMANTEP)

3.10. ISO 31000:2018 Manajemen Risiko

3.11. ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

3.12. ISO 9001:2015 klausul 7.1.3 Infrastruktur ; 7.1.5.2 Mampu Telusur Pengukuran ; 8.1. Perencanaan & Pengendalian Operasi
- 4. Istilah & Definisi**

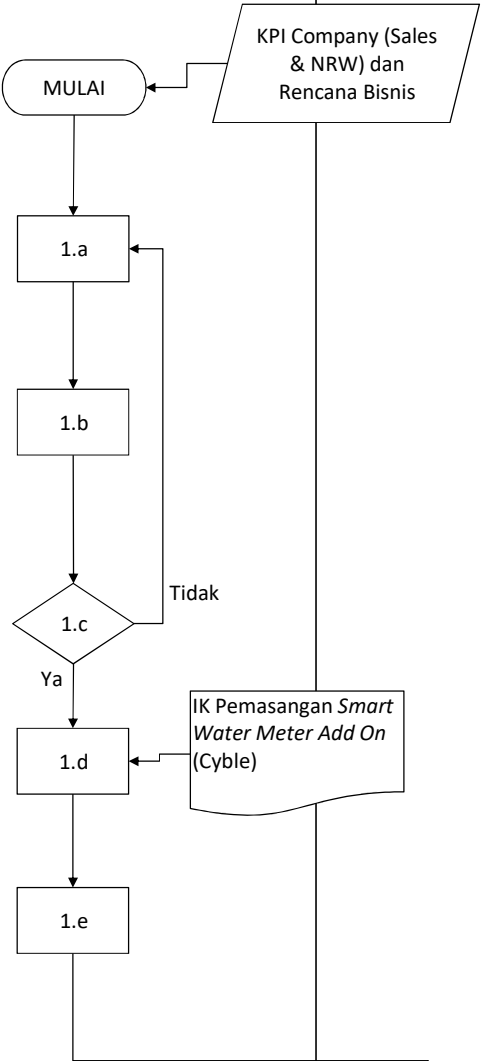
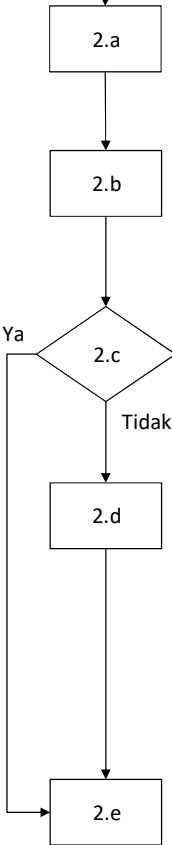
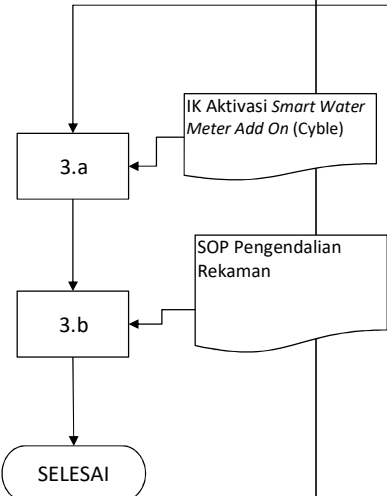
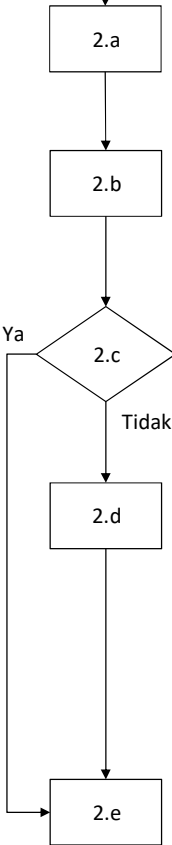
4.1. Cyble adalah *Smart Water Meter Add On* yang merupakan teknologi pembacaan meter secara digital

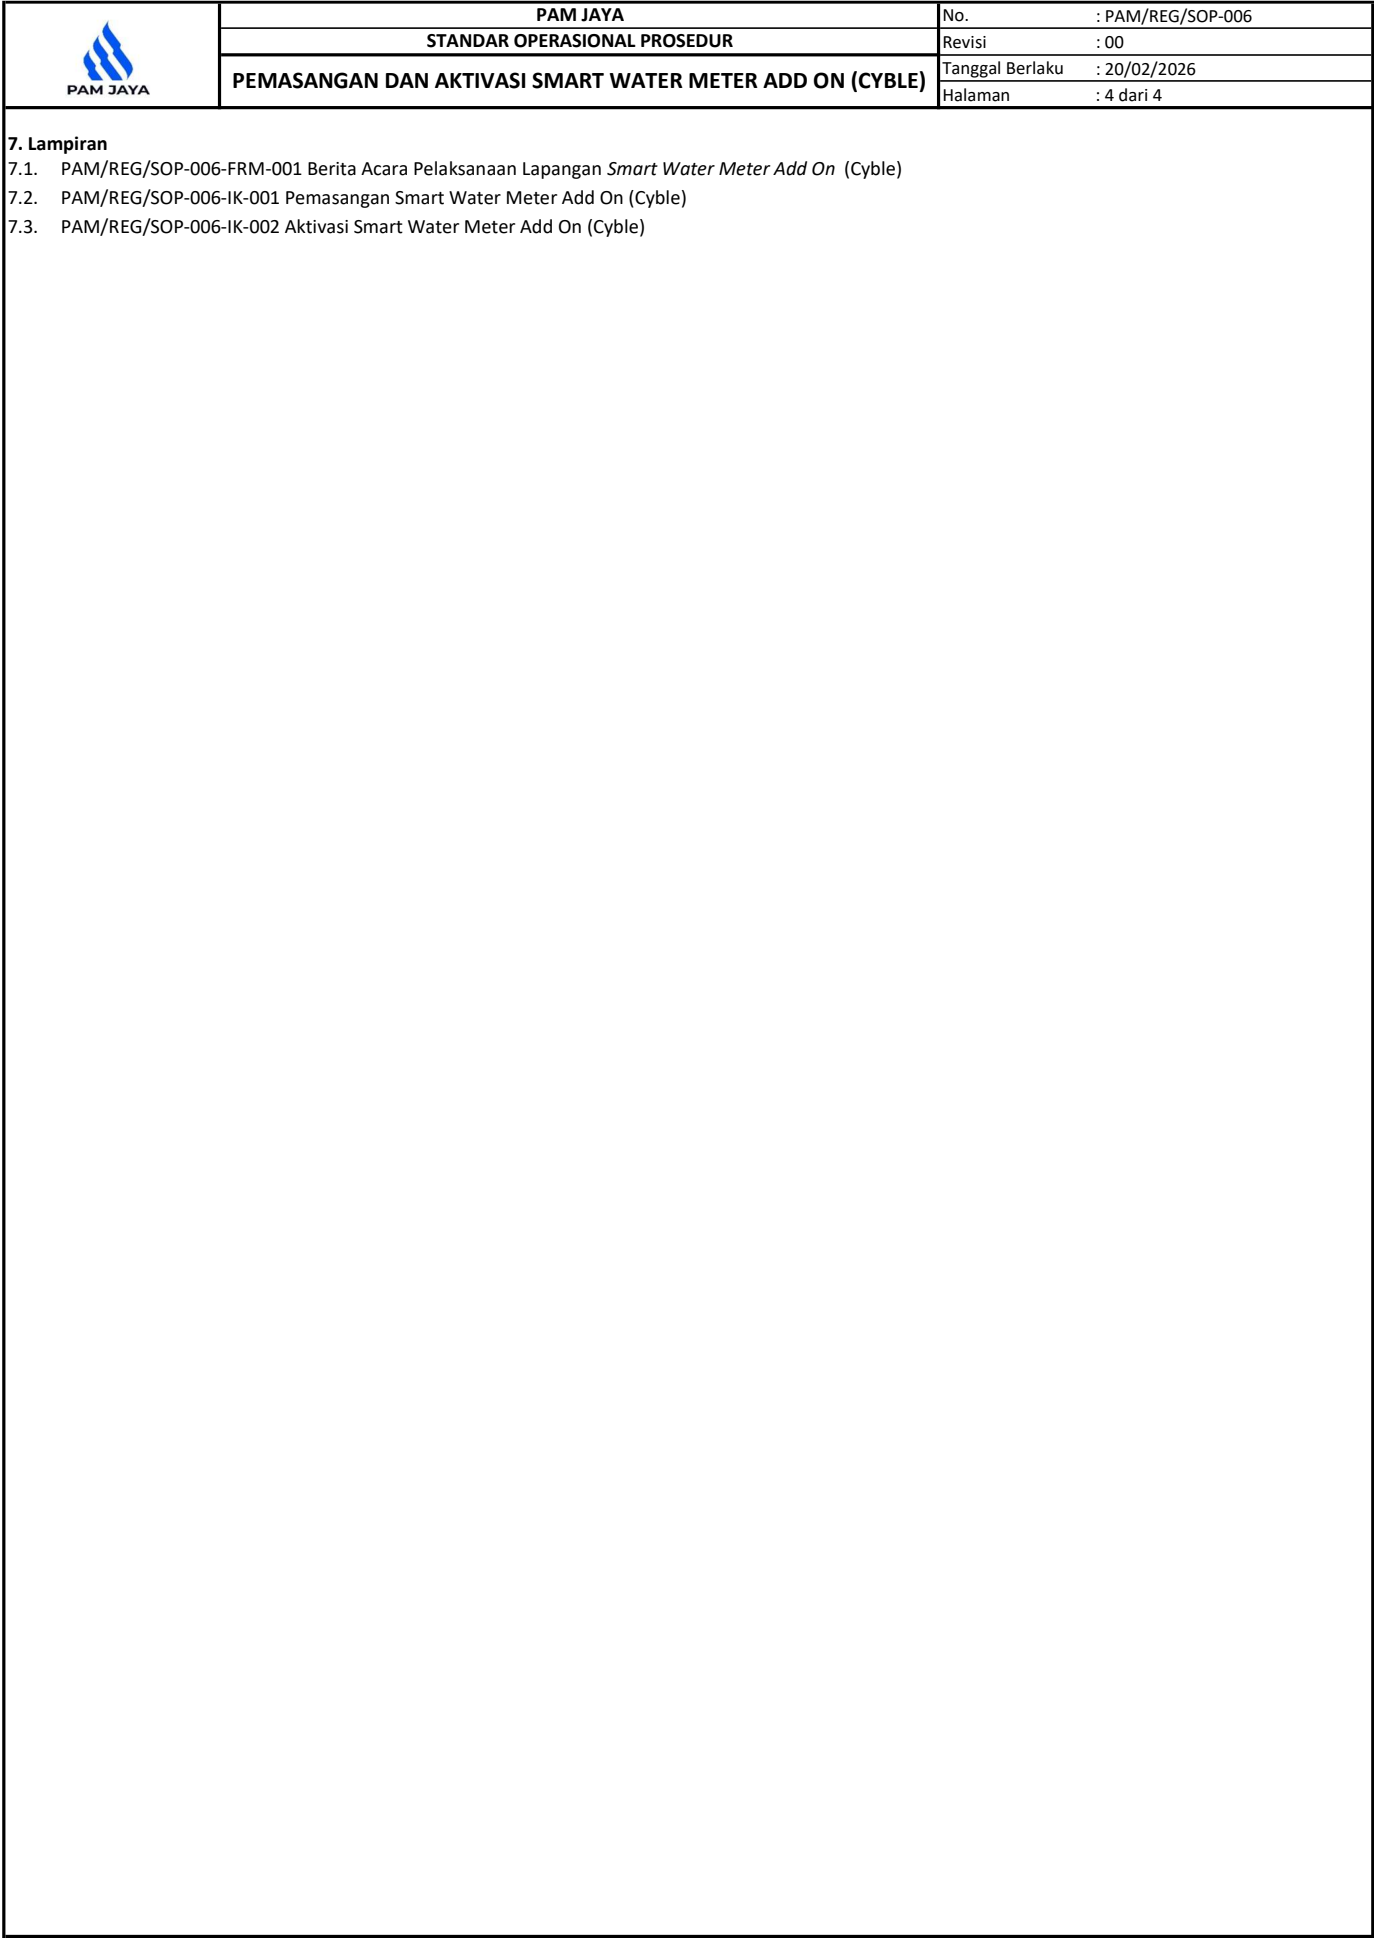
4.2. *Gateway* adalah perangkat penghubung (jembatan) yang menghubungkan alat di lapangan dengan server/sistem pusat

4.3. Norek adalah nomor rekening pelanggan PAM JAYA

4.4. Nomen adalah nomor konsumen pelanggan PAM JAYA

4.5. ID Pelanggan adalah nomor identitas pelanggan PAM JAYA yang mencakup data: Norek/Nomen, Nama dan Alamat
- 5. Indikator Kinerja**
100% Pekerjaan pemasangan sampai aktivasi *Smart Water Meter Add On (Cyble)* terlaksana sesuai dengan target yang telah disepakati.

 PAM JAYA		PAM JAYA		No. : PAM/REG/SOP-006			
		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Revisi : 00			
		PEMASANGAN DAN AKTIVASI SMART WATER METER ADD ON (CYBLE)		Tanggal Berlaku : 20/02/2026			
				Halaman : 3 dari 4			
NO.	KEGIATAN	DIVISI REGIONAL UTARA, DIVISI REGIONAL TIMUR, DIVISI REGIONAL PUSAT, DIVISI REGIONAL BARAT & DIVISI REGIONAL SELATAN	PIHAK KETIGA	OUTPUT	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN	
1	DIVISI REGIONAL UTARA, DIVISI REGIONAL TIMUR, DIVISI REGIONAL PUSAT, DIVISI REGIONAL BARAT & DIVISI REGIONAL SELATAN			Data mapping lokasi pelanggan untuk pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble)	N	N adalah hari kerja	
	a. Tim Area Bisnis melakukan mapping pelanggan dan lokasi pemasangan			Data pelanggan yang dapat dilakukan pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble)	N+1		
	b. Tim Area Bisnis mengunjungi lokasi hasil mapping untuk dilakukan pemasangan				N+1	Lokasi yang tidak dapat dipasang <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble) dengan kondisi seperti: a. Meter tertimbun b. Meter dicor c. Meter terendam	
	c. Apakah lokasi dapat dilakukan pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble)?			PAM/REG/SOP-006-FRM-001 Berita Acara Pelaksanaan Lapangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble)	N+2+X	X adalah waktu estimasi pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble)	
	d. Tim Area Bisnis melakukan pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble)			ID Pelanggan (Norek/Nomen), Longitude dan Latitude	N+2+X+Y	Y adalah waktu pengiriman data ke vendor/pihak ketiga setelah pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (cyble) dilakukan	
2	PIHAK KETIGA					Jumlah pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble) akan mempengaruhi waktu pengiriman data <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble) ke vendor/pihak ketiga	
	a. Tim Pihak ketiga menerima data pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble)			Data pemasangan <i>Smart Water Meter Add On</i> (Cyble)	N+2+X+Y		
	b. Tim Pihak Ketiga melakukan analisa data untuk lokasi <i>gateway</i>			Hasil analisa data	N+2+X+Y+1		
	c. Apakah sudah ada gateway di lokasi?			Report pemasangan gateway dari Pihak Ketiga ke Tim Area Bisnis melalui email	N+2+X+Y+6	Ada beberapa variable yang mempengaruhi waktu pemasangan gateway, seperti: a. Tidak mendapatkan izin dari pemilik lokasi sehingga perlu mencari titik pemasangan gateway baru b. Memerlukan izin dari pihak tertentu seperti lokasi: Masjid, Minimarket atau fasilitas umum lainnya	
	d. Tim Pihak Ketiga melakukan pemasangan Gateway			Informasi tersampaikan	N+2+X+Y+7		
3	DIVISI REGIONAL UTARA, DIVISI REGIONAL TIMUR, DIVISI REGIONAL PUSAT, DIVISI REGIONAL BARAT & DIVISI REGIONAL SELATAN						
	a. Tim Area Bisnis melakukan proses aktivasi			Laporan proses aktivasi	N+2+X+Y+8	Laporan dilengkapi dengan dokumentasi	
	b. Tim Area Bisnis menyimpan dan memelihara rekaman sesuai dengan SOP Pengendalian Rekaman			Rekaman terpelihara	harian	Dalam 1 hari dapat dilakukan aktivasi maksimal 5 unit <i>smart water meter add on</i> (cyble) oleh 1-2 petugas	



	PAM JAYA	No	: PAM/REG/SOP-006-FRM-001
	FORMULIR	Revisi	: 00
	BERITA ACARA PELAKSANAAN LAPANGAN	Tanggal berlaku	: 20/02/2026
		Halaman	: 1 dari 1

PAM JAYA

BERITA ACARA PELAKSANAAN LAPANGAN SMART WATER METER ADD ON (CYBLE)

Pada hari ini....., Tanggal Bulan Tahun telah dilakukan pemasangan *Smart Water Meter Add On (Cyble)* pada :

Nama Pelanggan :
 Norek / Nomen :
 Alamat Lokasi :
 No Meter :
 No Cyble :
 Hasil : Terpasang, Aktivasi, Instalasi, Ticketing / Tidak
 Stand Meter :

Catatan :

*PERDA DKI Jakarta Nomor 11 tahun 1993, tentang pelayanan Air Minum di Wilayah DKI Jakarta pada Pasal 9 menyebutkan bahwa pemasangan pipa dinas, meter air dan kelengkapannya dilaksanakan oleh PAM JAYA dan petugas yang ditunjuk berhak memasuki persil pelanggan.

* Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Bapak/Ibu dapat melaporkan keluhan maupun pengaduan melalui kontak center PAM JAYA di nomor (021) 1500223

* Kami informasikan bahwa meteran dan cyble meter yang telah terpasang dilokasi pelanggan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan. Mohon agar meteran dan cyble meter tersebut dijaga dengan baik untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencegah kerusakan. Segala biaya perbaikan atau penggantian akibat kerusakan yang bukan berasal dari pihak kami akan menjadi tanggung jawab pelanggan.

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1.		PELANGGAN	
2.		PENGAWAS PAM JAYA	
3.		PELAKSANA	