
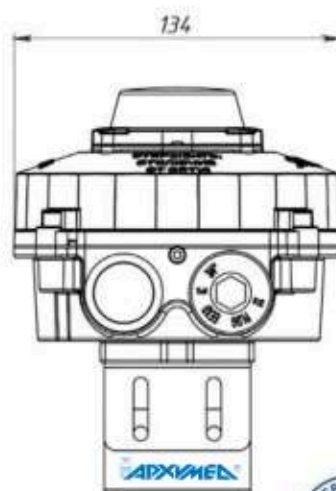
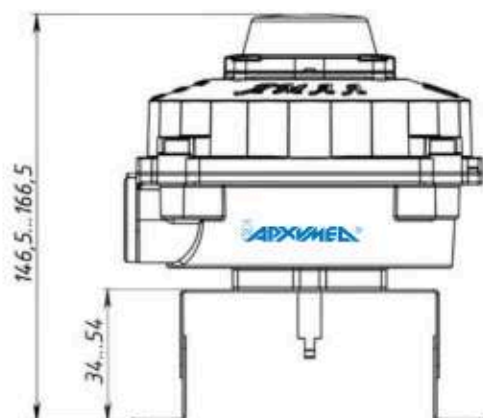


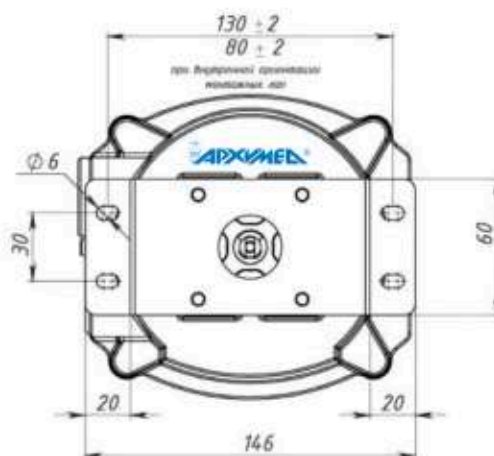

Блок конечных выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2R91

Спецификация БКВ

Материалы: корпус	Алюминий
индикаторный колпак	Поликарбонат УФ класс F1
вал, крепеж (болты)	Нержавеющая сталь
уплотнения	Силикон
Датчик / количество датчиков	Геркон / 2 шт.
Защита (исполнение)	1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Параметры искробезопасной цепи	Ui = 30 В пост., Ii = 100 мА, Ci = 0, Li = 0
Номинальное напряжение/номинальный ток	24 В пост. / 100 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-60°C ... +73°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием


Схема подключения БКВ



Спецификация датчика

Производитель	Китай
Модель	DOS-23R
Функция переключателя	Контакт магнитоуправляемый герметизированный
Вид выхода	SPDT (H3+H0)
Пропускаемый ток, макс.	0,25 А (опция 1,5А при 60 В пост.)
Коммутируемое напряжение, макс.	250 В (50 Гц) / 175 В пост.
Сопротивление контакта, макс.	100 мОм
Сопротивление контакта, не более	0,3 Ом
Время срабатывания, не более	0,75 мс
Частота коммутации, не более	100 Гц
Режим нагрузки	ПВ100%
Материал корпуса	Термопластичный пластик

Схема подключения датчика



Сертификат соответствия TP TC 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

