
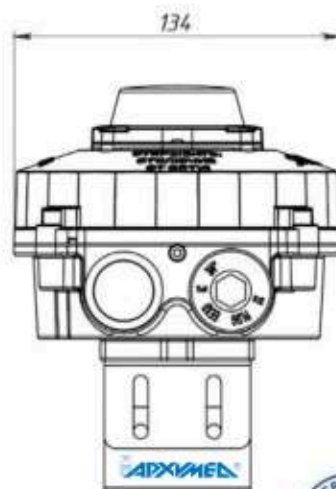
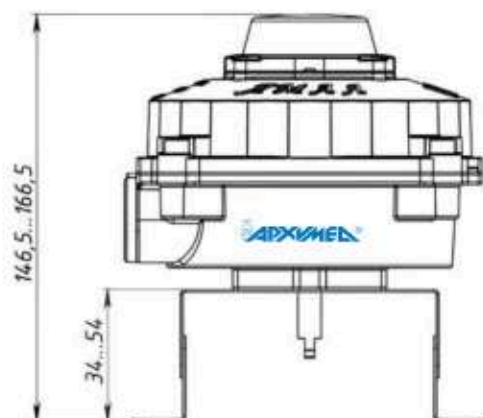


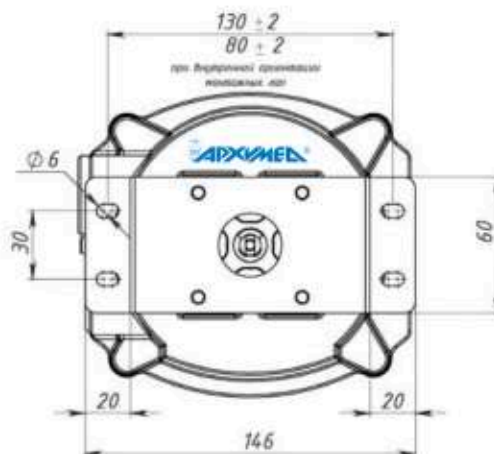

Блок конечных выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2E01

Спецификация БКВ

Материалы: корпус	Алюминий
индикаторный колпак	Поликарбонат УФ класс F1
вал, крепеж (болты)	Нержавеющая сталь
уплотнения	Силикон
Датчик / количество датчиков	Трансмиссивер + электромеханический датчик SPDT / 2
Защита (исполнение)	1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Параметры искробезопасной цепи	U _i = 30 В пост., I _i = 100 мА, C _i = 0, L _i = 0
Номинальное напряжение/номинальный ток	8,5-34 В пост./преобразователь сигнала выход 4-20 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-60°C ... +73°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием

Схема подключения БКВ



Спецификация датчика

ТРАНСМИТТЕР: Производитель	Китай
Характеристика обратного сигнала, рабочая	4-20 мА
Номинальное напряжение	24 В пост.
Сопротивление потенциометра	0-1000 Ом
ЭЛЕКТРОМЕХ. ДАТЧИК: Производитель	OMRON
Модель	V-152-1C25
Вид выхода	SPDT
Мин. параметры нагрузки	160 мА при 5 В пост.
Сопротивление контактов, макс.	15 мОм
Тип подключения	Быстроразъемная клемма
Степень защиты от поражения электротоком	Класс 1
Материал корпуса	Термопластичный пластик



Сертификат соответствия TP TC 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)




Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

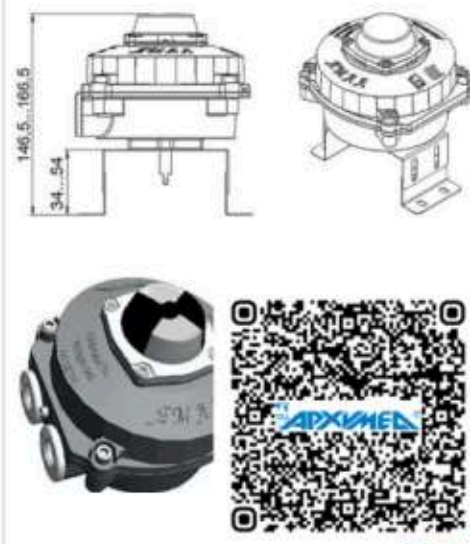

Дизайн и разработка могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. КИВ-201-25.1