
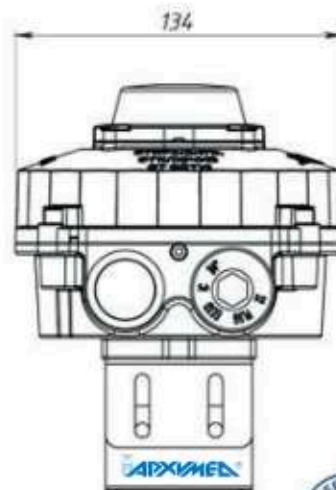
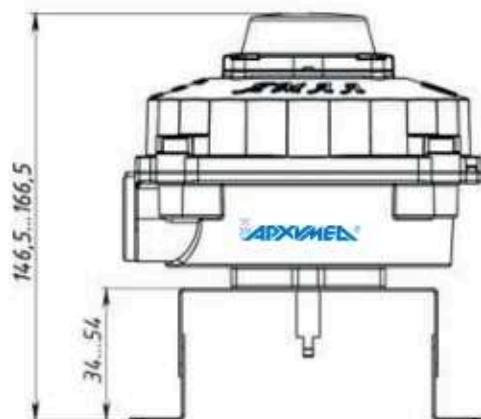



БЛОК КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (БКВ)

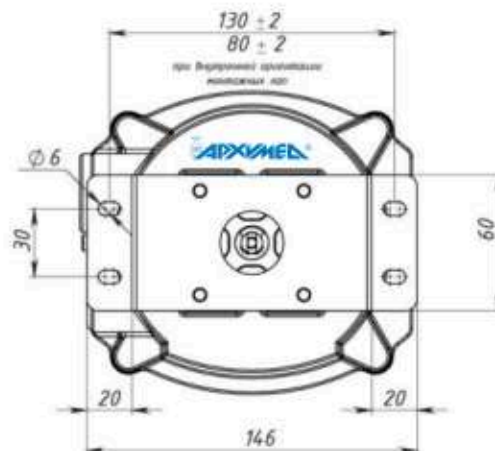

Блок концевых выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2N41
Спецификация БКВ	
Материалы: корпус индикаторный колпак вал, крепеж (болты) уплотнения	Алюминий Поликарбонат УФ класс F1 Нержавеющая сталь Силикон
Датчик / количество датчиков	Индуктивный / 2 шт.
Защита (исполнение)	1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Параметры искробезопасной цепи	Ui = 16 В, Ii = 25 мА, Pi = 34 мВт, Ci ≤ 30 нФ, Li ≤ 100 мкГн
Номинальное напряжение/ номинальный ток	8,2 В пост. / инициатор обнаружен ≤ 1 мА, не обнаружен > 3 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-60°C ... +73°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг.
Монтажный комплект	Сталь с покрытием


Схема подключения БКВ

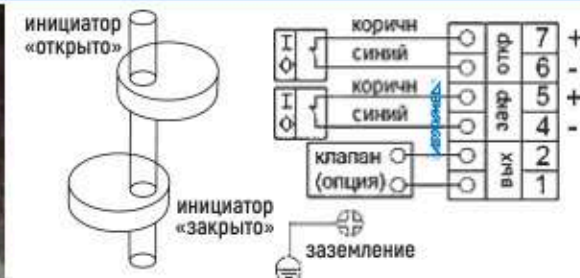

Спецификация датчика

Производитель	Pepperl+Fuchs
Модель	SJ3,5-SN
Частота переключений	0 ... 3000 Гц
Гистерезис	С коммутирующим усилителем NAMUR: 0,045 мм, с предохранительным коммутирующим усилителем: 0,025 мм
Функция переключателя	Нормально замкнутый
Вид выхода	NAMUR с защитной функцией
Ширина щели	3,5 мм
Глубина погружения (сбоку)	5 мм ... 7 мм, обычно 6 мм
Класс эксплуатационной пригодности и безопасности	SIL 3

Схема подключения датчика



Сертификат соответствия TP TC 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)




Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

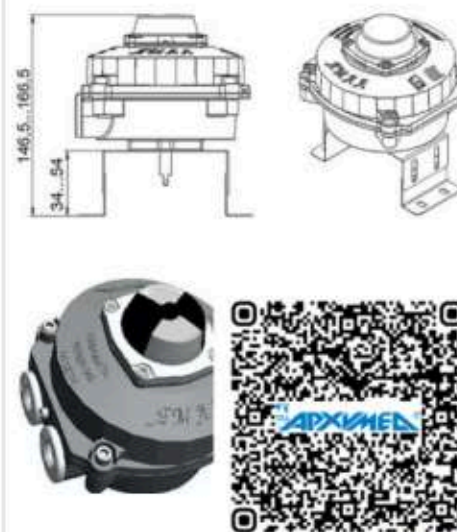

Дизайн и разработка могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. КИВУ-2041251