
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


อาคาร H2 เชียงใหม่


แก้ไขทันที

ไม่มีข้อมูลตั้งแต่มิถุนายน 2026

53.28 kWp	0 kWh	–	–	–	–
แผง · อินเวอร์เตอร์ 50 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก

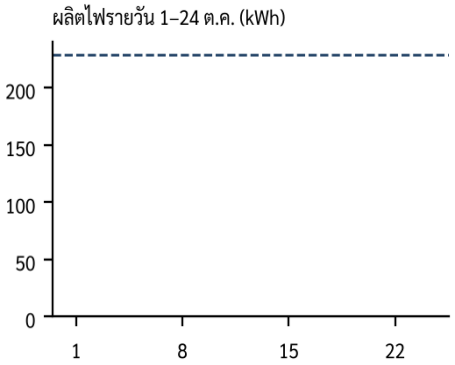

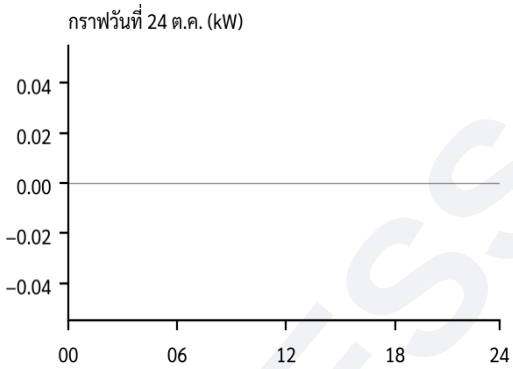

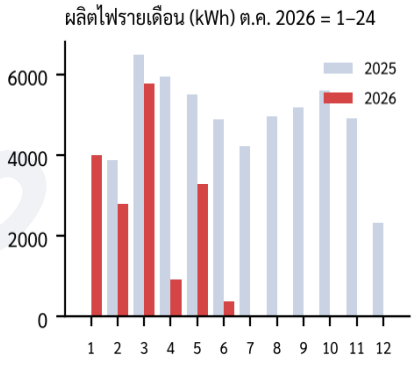


สิ่งที่พบ

- SmartLogger อินเวอร์เตอร์ 50 kW และมิเตอร์ทั้งสองตัวขึ้นสถานะขาดการเชื่อมต่อ ข้อมูลการผลิตล่าสุดคือเดือนมิถุนายน 2026 (385 kWh) และมีแจ้งเตือน "Network Connection Error"
- ในปี 2025 ระบบขนาด 53 kWp นี้ผลิตได้ 3,900–6,500 kWh ต่อเดือน จากระบบคลาวด์เราไม่รู้ว่ายังผลิตไฟอยู่หรือไม่ จึงมีพลังงานประมาณ 5,000 kWh ต่อเดือนที่ไม่ได้ถูกติดตาม
- พลังงานสะสมที่บันทึกไว้ทั้งหมด 125,225 kWh

สิ่งที่ควรทำ

1. โทรหาเจ้าของ สอบถามว่าหน้าจออินเวอร์เตอร์แสดงว่ายังทำงานอยู่หรือไม่ และเราเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือซิมที่ตัว Logger มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
2. แก้ไขการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ SmartLogger (เราเตอร์ สาย LAN หรือซิม 4G) แล้วตรวจว่าอุปกรณ์ทุกตัวกลับมาออนไลน์
3. ถ้าอินเวอร์เตอร์ดับอยู่ ให้ส่งช่างเข้าตรวจ ระบบ 53 kWp ที่หยุดไป 4 เดือนคิดเป็นพลังงานที่เสียไปประมาณ 90,000 บาท

เปรียบเทียบกับระบบอื่น (kWh/kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

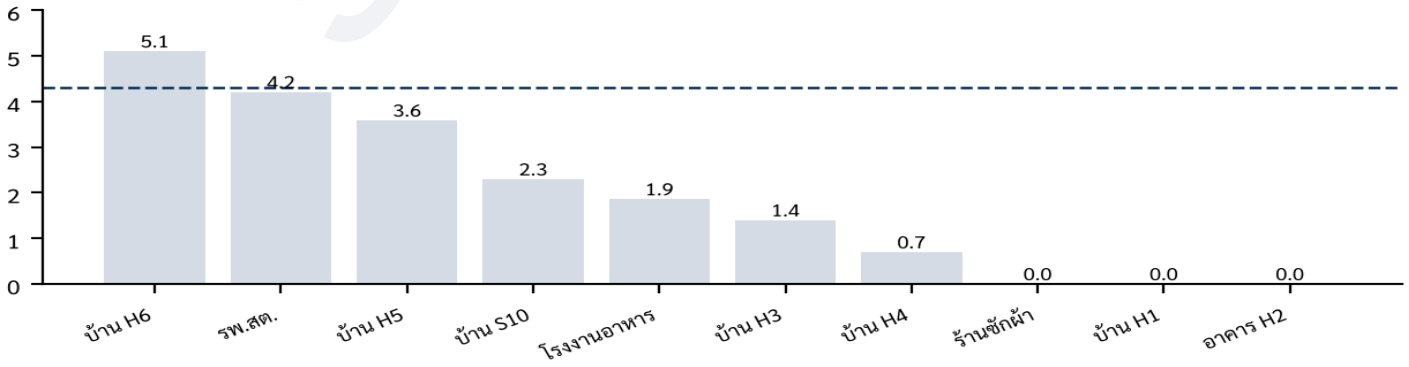

อันดับ 10 จาก 10 ระบบ Huawei · เส้นประ = ค่าที่คาดไว้ 4.3 kWh/kWp ต่อวัน

SOLAR ESS www.solaress.org