
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


บ้าน H6 เชียงราย


ปกติดี

ทำงานปกติดี – เฝ้าดูแรงดันไฟการไฟฟ้า

5 kWp	612 kWh	5.10	–	–	–
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก

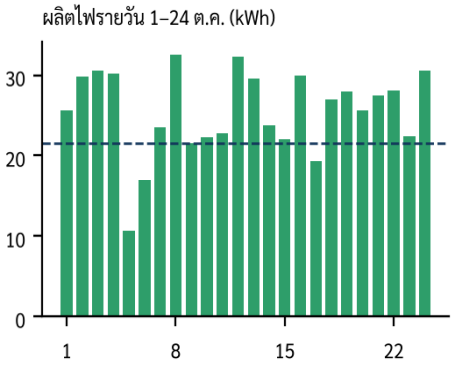

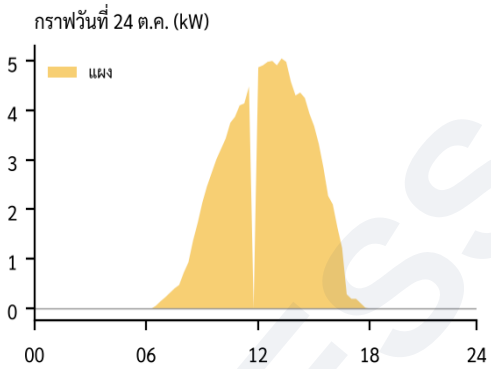

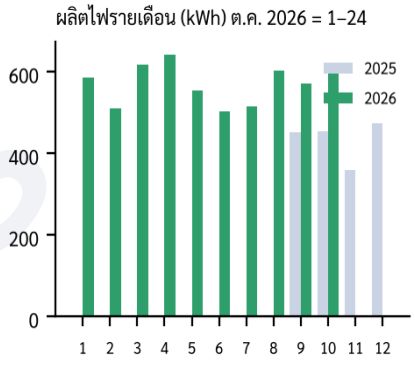


สิ่งที่พบ

- ผลิตได้ 612 kWh ใน 24 วัน (5.1 kWh/kWp ต่อวัน) ดีที่สุดในกลุ่ม มากกว่าที่ผลิตได้ทั้งเดือนตุลาคม 2025 (455 kWh) แล้ว
- อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคมมีการตัดจากกริดเพราะแรงดันสูงเกิน 1,097 ครั้ง แรงดันกริดสูงถึง 243.6 V ตั้งแต่ 10:00 น. แต่ละครั้งตัดเพียงชั่วครู่ จึงยังเสียพลังงานไม่มาก
- ไม่มีมิเตอร์ จึงไม่มีบันทึกการใช้ไฟและการขายไฟ

สิ่งที่ควรทำ

1. วัดแรงดันที่มิเตอร์ช่วงเที่ยง ถ้าเกิน 250 V บ่อย ให้แจ้ง กฟภ. ตรวจแท็ปหม้อแปลง
2. ทางเลือกเพิ่มเติม: ติดตั้ง Huawei smart meter เพื่อบันทึกการใช้ไฟและการขายไฟ

เปรียบเทียบกับระบบอื่น (kWh/kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

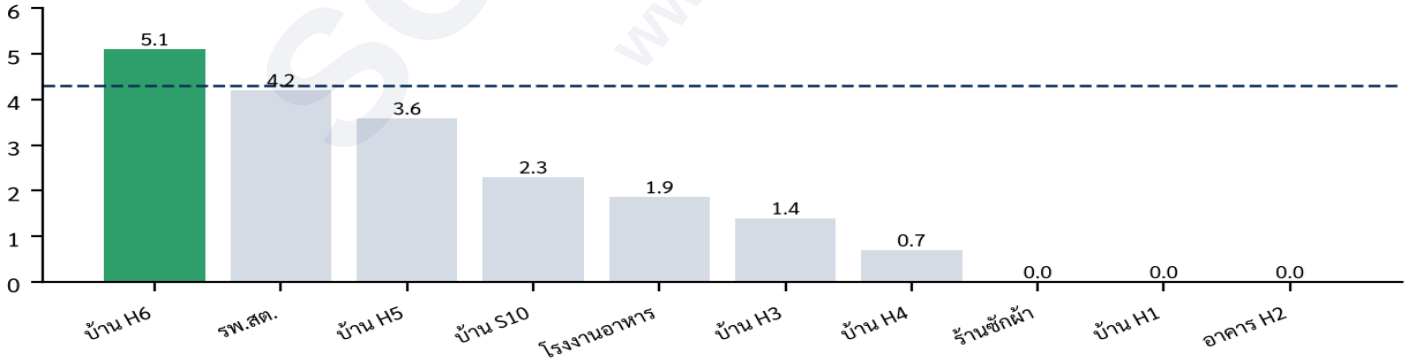

อันดับ 1 จาก 10 ระบบ Huawei · เส้นประ = ค่าที่คาดไว้ 4.3 kWh/kWp ต่อวัน

SOLAR ESS www.solaress.org