บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


โอกาสอัปเกรด

อาคารพาณิชย์ สมุทรสงคราม


แบตก้อนที่สอง: ≈ +600 kWh/เดือน

20.079 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW · มีแบต

1566	3.25	51%	63.2	1	26.2
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

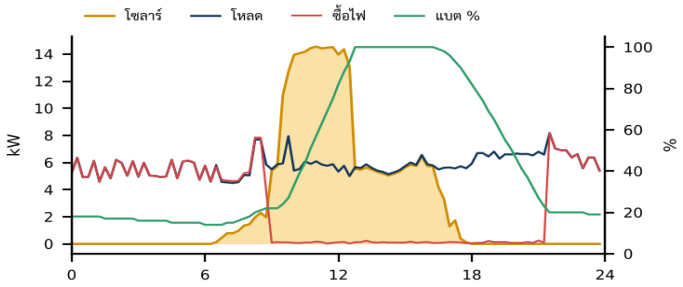

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

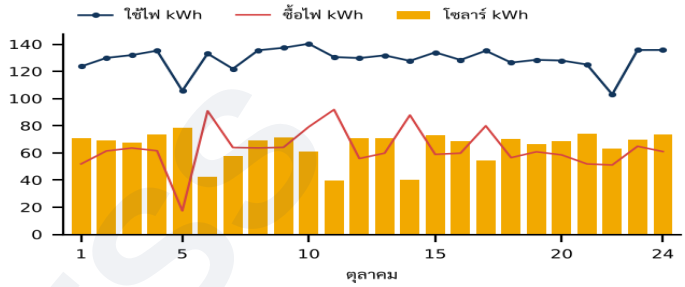

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- แบตเต็มตั้งแต่ 12:45 จากนั้นแผงลดจาก 14.5 kW เหลือ 5.5 kW นานสามชั่วโมง (เสียไปราว 20 kWh/วัน)
- แบตหมดตั้งแต่ 21:30 หลังจากนั้นซื้อไฟ 6–7 kW ตลอดคืน (63 kWh/วัน)
- ผลผลิต 3.25 kWh/kWp/วัน

สิ่งที่ควรทำ

- เพิ่มแบตก้อนที่สองราว 20 kWh เพื่อเก็บไฟส่วนเกินช่วงบ่ายและจ่ายช่วงดึก ซื้อไฟลดลงราว 600 kWh ต่อเดือน
- คงระดับแบตต่ำสุดไว้ที่ 20%

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

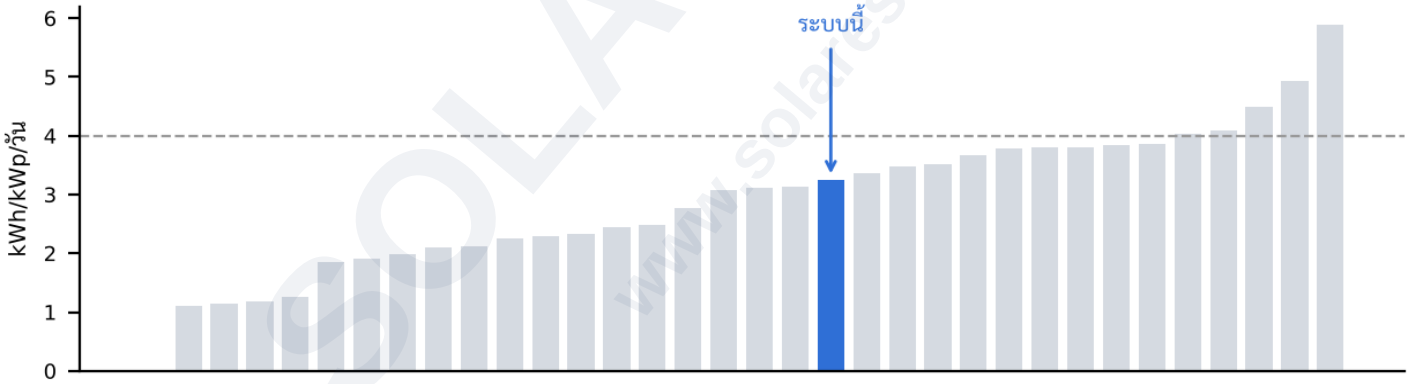

อันดับ 15 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่

SOLARESS www.solaress.org