บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

โรงงาน เชียงราย


ค่ามิเตอร์ · ส่งออกวันปิดทำการ

20 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

892	1.86	35%	62.2	207	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

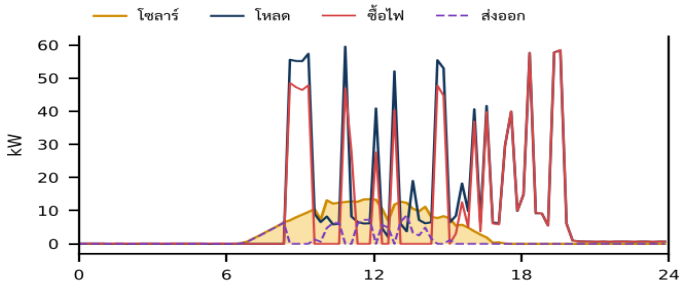

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

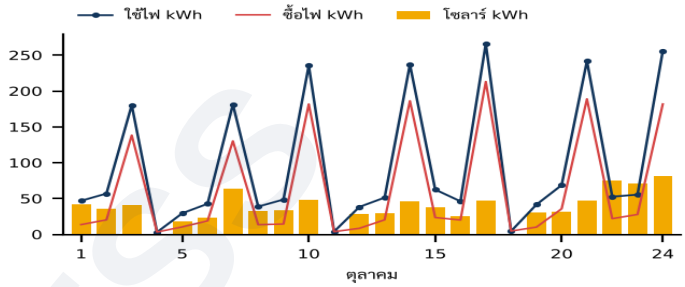

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- ค่าโหลดกระโดดถึง 55 kW ในบางจุดข้อมูล และค่ากริดแกว่ง ±48 kW ค่าที่อ่านจากมิเตอร์/CT จึงเชื่อถือไม่ได้
- ส่งออก 207 kWh การผลิตเกือบเป็นศูนย์ในวันอาทิตย์ (4, 11, 18 ต.ค.) ที่โรงงานปิด

สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจ CT/มิเตอร์ให้เสร็จ และยืนยันว่าระบบกันไหลย้อนทำงาน
- ปรับสมดุลโหลดแต่ละเฟส (กำลังติดตามผลแยกต่างหาก)

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

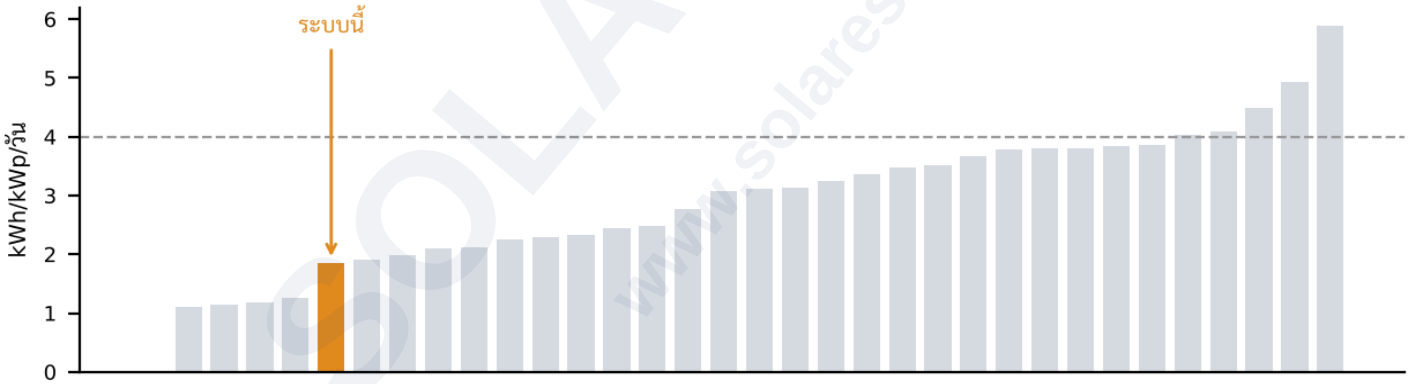

อันดับ 29 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่